

建设单位：西安医学院

西安医学院高新校区消防隐患化解整改 设计方案及工程概算项目 消防控制室

设计阶段

施工图

设计编号

2024ZH-081

设计日期

2024. 09




陕西筑弘建筑设计有限公司

Shaanxi Zhuhong Architectural Design Co., Ltd.

建筑专业乙级 风景园林乙级 设计证书编号：A261150503

图纸目录

建设单位：西安医学院 项目名称：西安医学院高新校区消防隐患化解整改设计方案及工程概算项目 子项名称：消防控制室 设计编号：2024ZH-081 设计时间：2024年09月

[illegible]

陕西筑弘建筑设计有限公司

Shaanxi Zhuhong Architectural Design Co., Ltd.

建筑专业乙级 风景园林乙级 设计证书编号: A261150503

项目负责人	李梦琦	刘玉所			
建 筑	李梦琦	刘玉所	建 筑	陈伟强	
结 构	宗海荣		结 构	高永利	高永利
给排水	张维军	张维军	给排水	张 璐	张 璐
暖 通	赵泽礼	赵泽礼	暖 通	潘晓瑜	潘晓瑜
电 气	雷运岗	雷运岗	电 气	安 征	安 征

出图签章栏

设计人会签栏		
专业	姓名	签字
总图		
建筑		
结构		
给排水		
暖通		
电气		



陕西筑弘建筑设计有限公司
Shaanxi Zhuhong Architectural Design Co., Ltd.
建筑专业乙级 A261150503
风景园林乙级 A261150503

建设单位
西安医学院
项目名称
西安医学院高新校区消防隐患化解整改设计方案及工程概算项目
子项名称
消防控制室
图纸名称

消控室电气平面图


设计编号	2024ZH-081	
设计阶段	施工图	版本
专业	电气	图号 DS-02
比例	1:100	日期 2024.09
项目负责人	李梦琦	
专业负责人	雷运岗	
审定	雷运岗	
审核	聂秋帆	
校对	聂秋帆	
设计	安征	

单位出图盖章


注册师职业资格盖章

备注


- 1、本图须加盖本公司出图章，否则一律无效。
- 2、本设计知识产权归公司所有，未经许可不得擅自使用。
- 3、施工图需经相关部门批准及施工图纸（消防）审查合格后方可施工。
- 4、图中尺寸以标注为准，严禁度量图则。

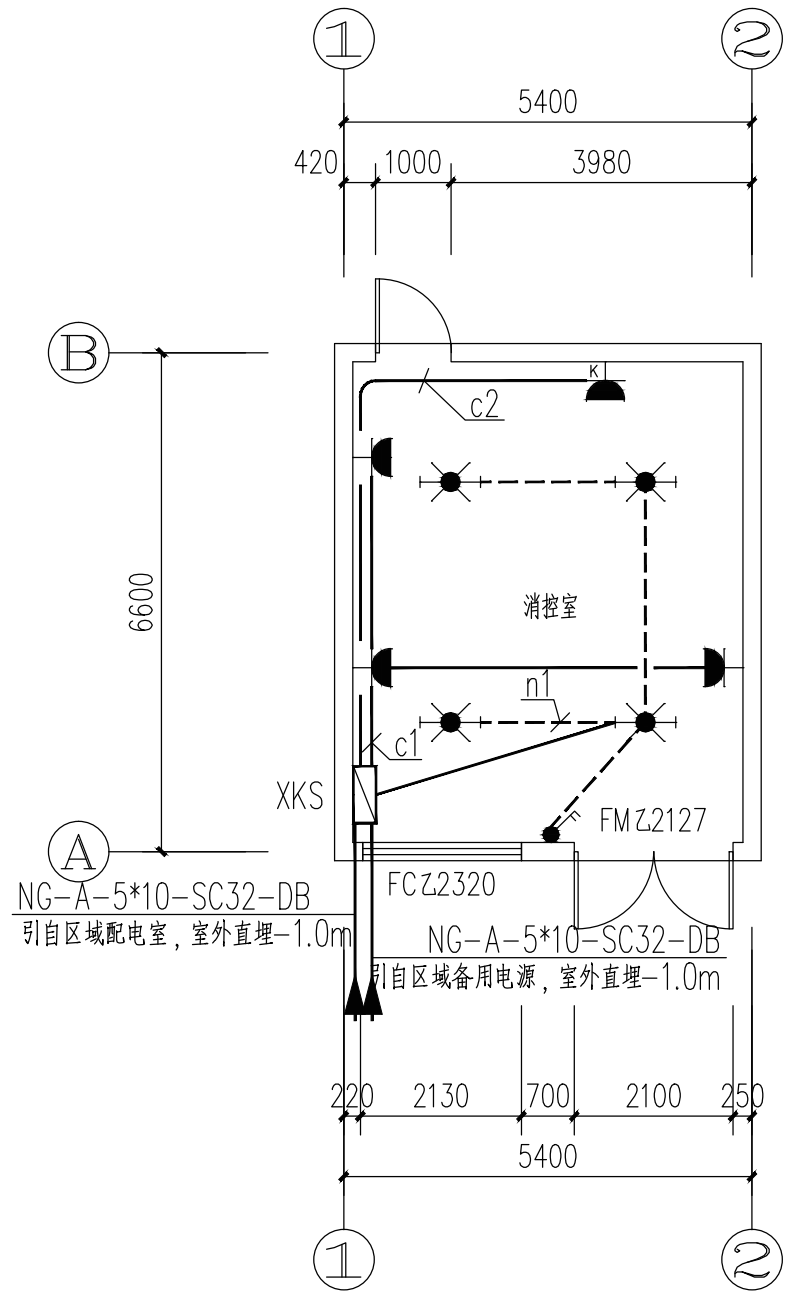

消防控制室电气平面图 1:100

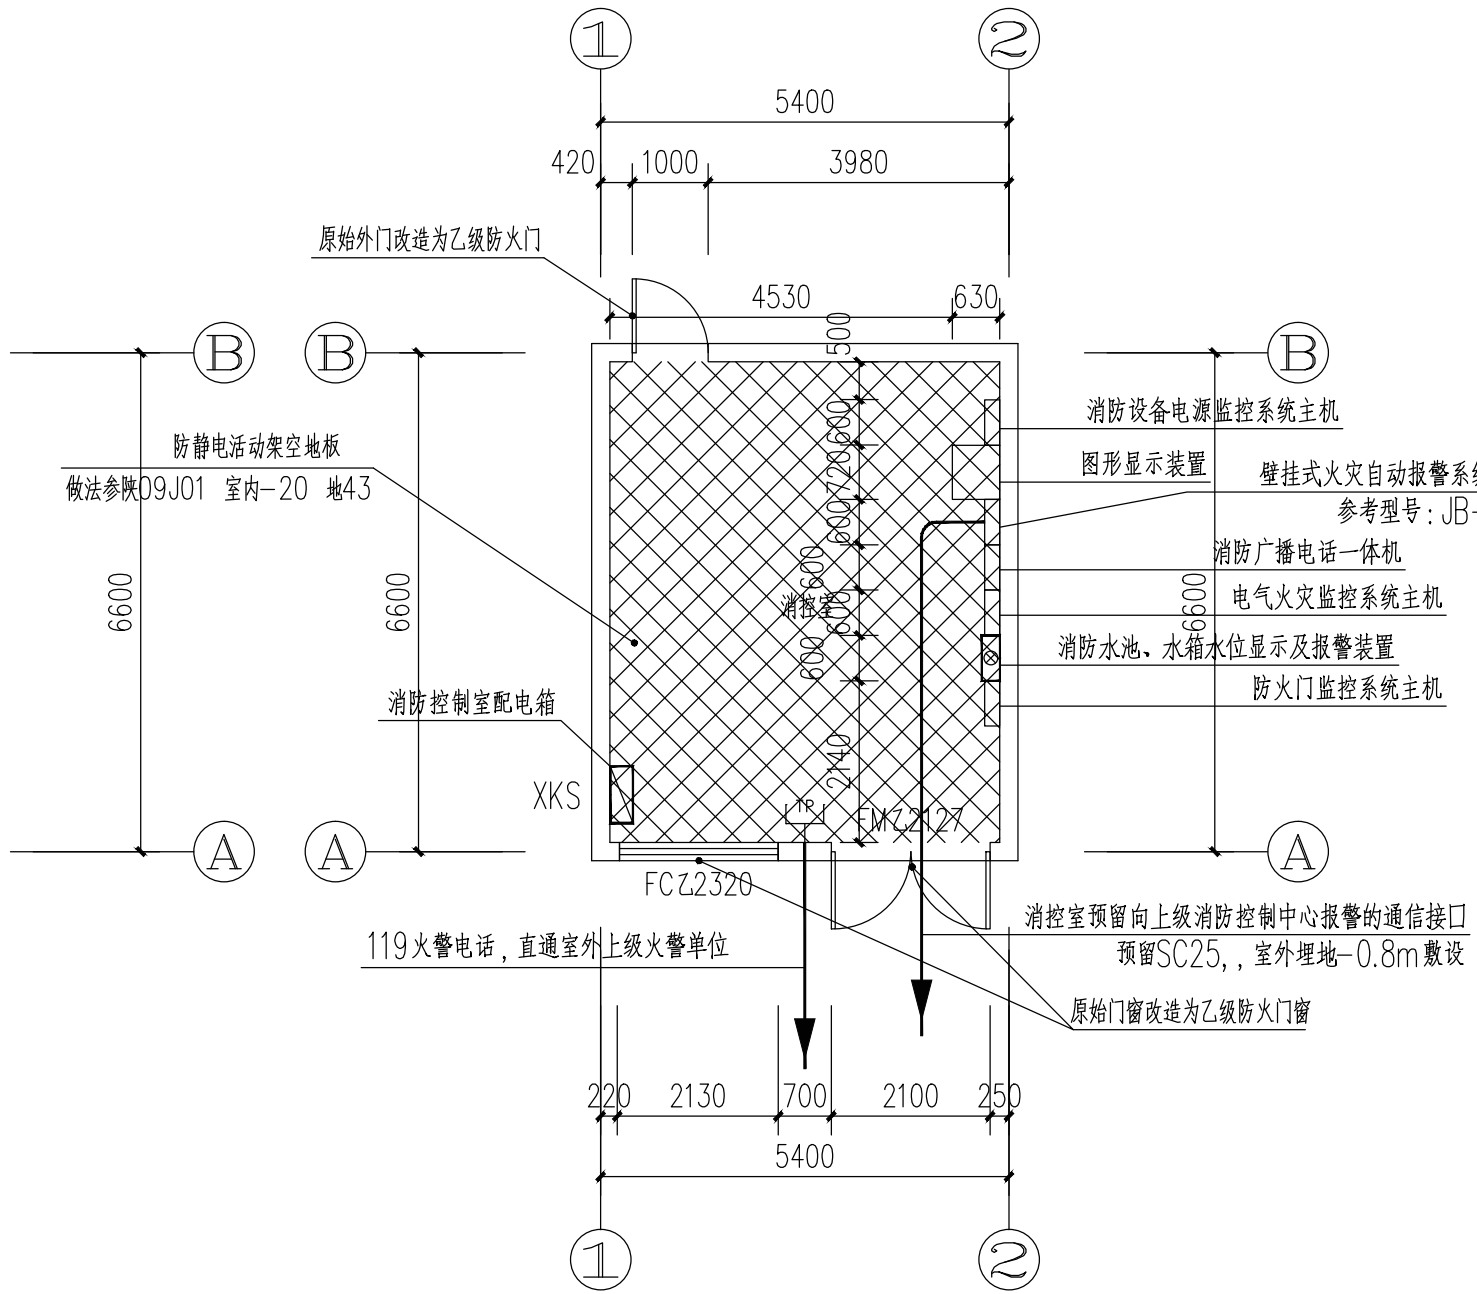


消防控制室设备布置图 1:100

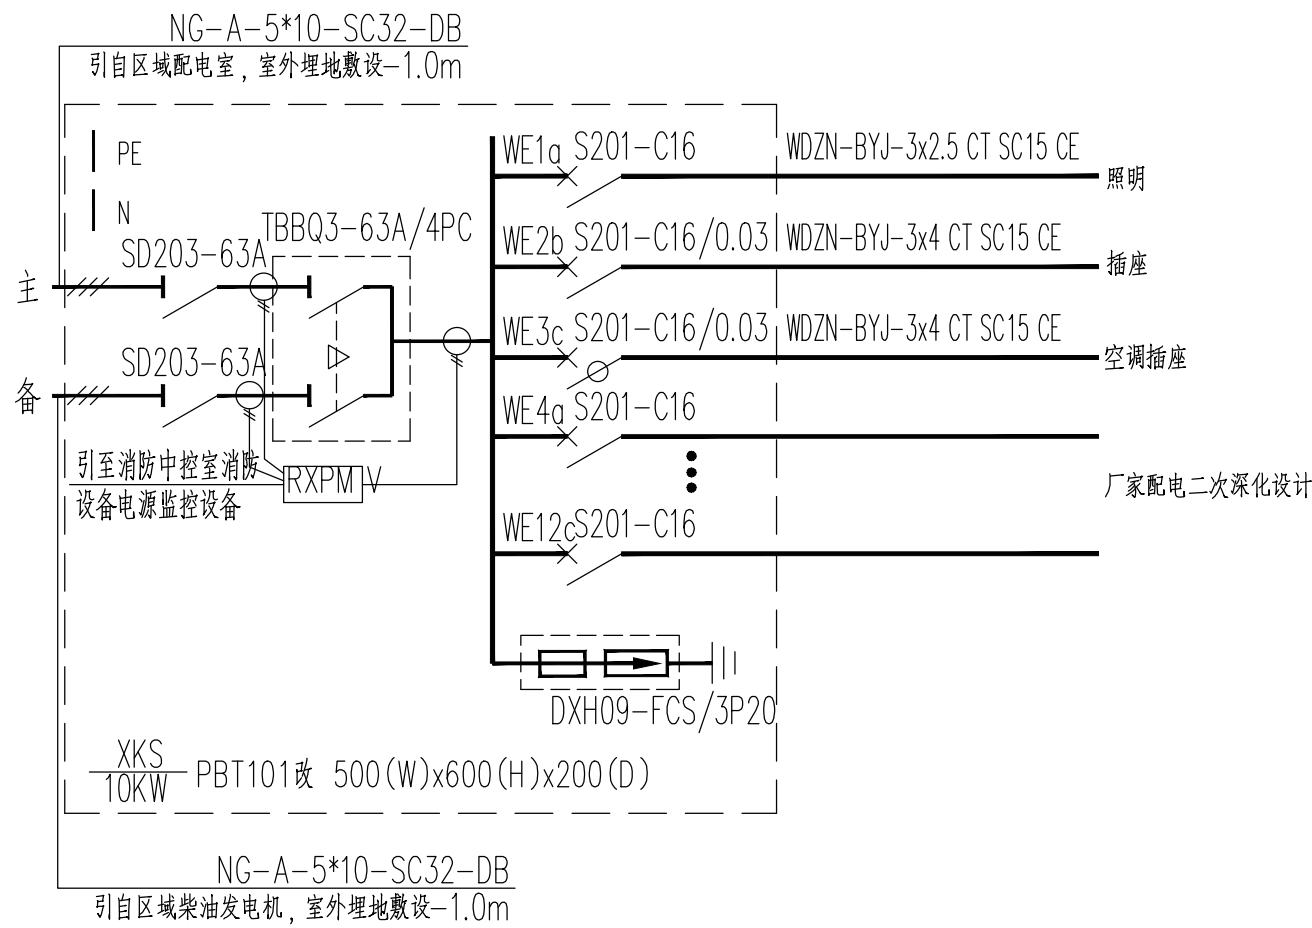


图例


序号	图例	名称	规格	单位	安装方式
1		照明配电箱	见系统图	台	距地1.5m安装
2		吸顶灯	1x18W(节能型)	盏	吸顶安装
3		排气扇	见设备	盏	吸顶安装
4		自带蓄电池供电LED应急灯	COSφ>0.9 36W	盏	吸顶安装 自带蓄电池 应急时间不小于30min
5		自带蓄电池供电LED应急灯	COSφ>0.9 36W	盏	壁挂 距地2.2m 自带蓄电池 应急时间不小于30min
6		防水型暗装插座	10A~250V安全型	个	距地1.3米，带防溅盒
7		安全型2+3孔暗装插座	10A~250V安全型	个	距地0.3米，带开关，安全门
8		暗装单极开关	250V/10A	个	安装高度为1.4米
9		暗装双、三极开关	250V/10A	个	安装高度为1.4米

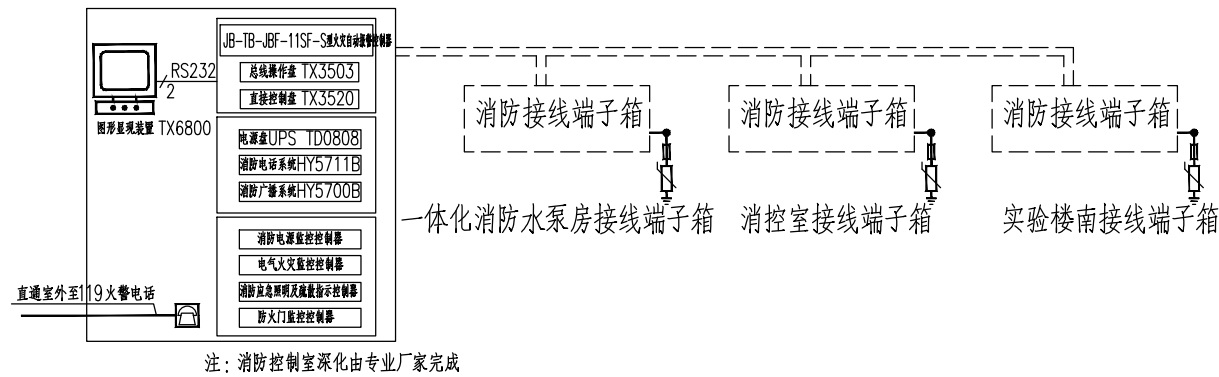

火灾自动报警系统图 1:100

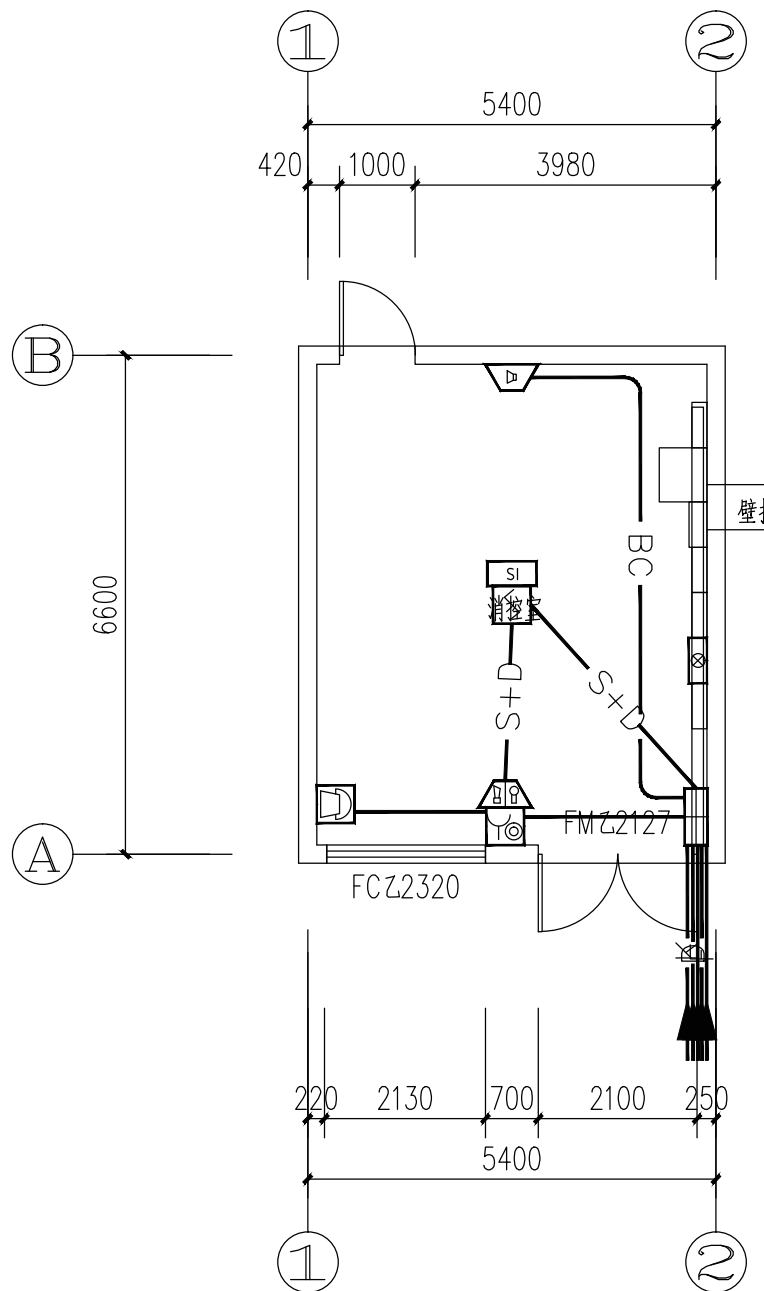

消防控制室火灾自动报警平面图 1:100

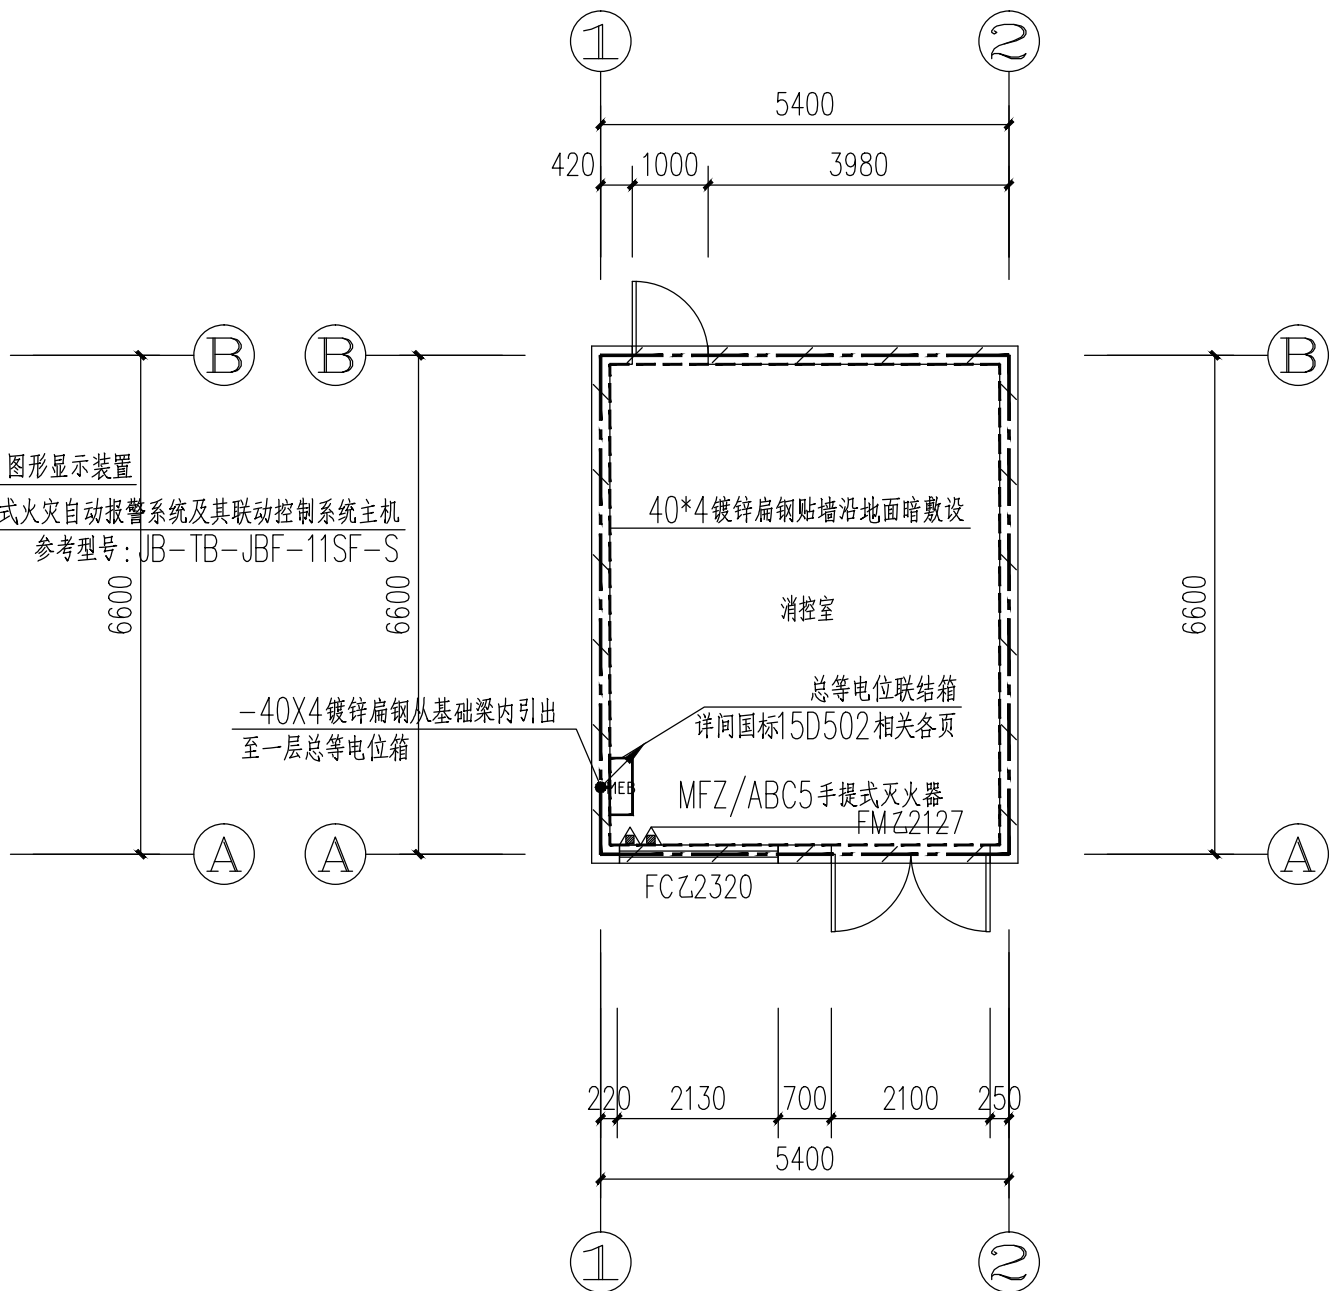

消防控制室接地平面图 1:100