





工程名称	西安理工大学
建设单位	西安理工大学
设计单位	中国建筑西北设计研究院
项目负责人	
审核人	
制图人	
日期	

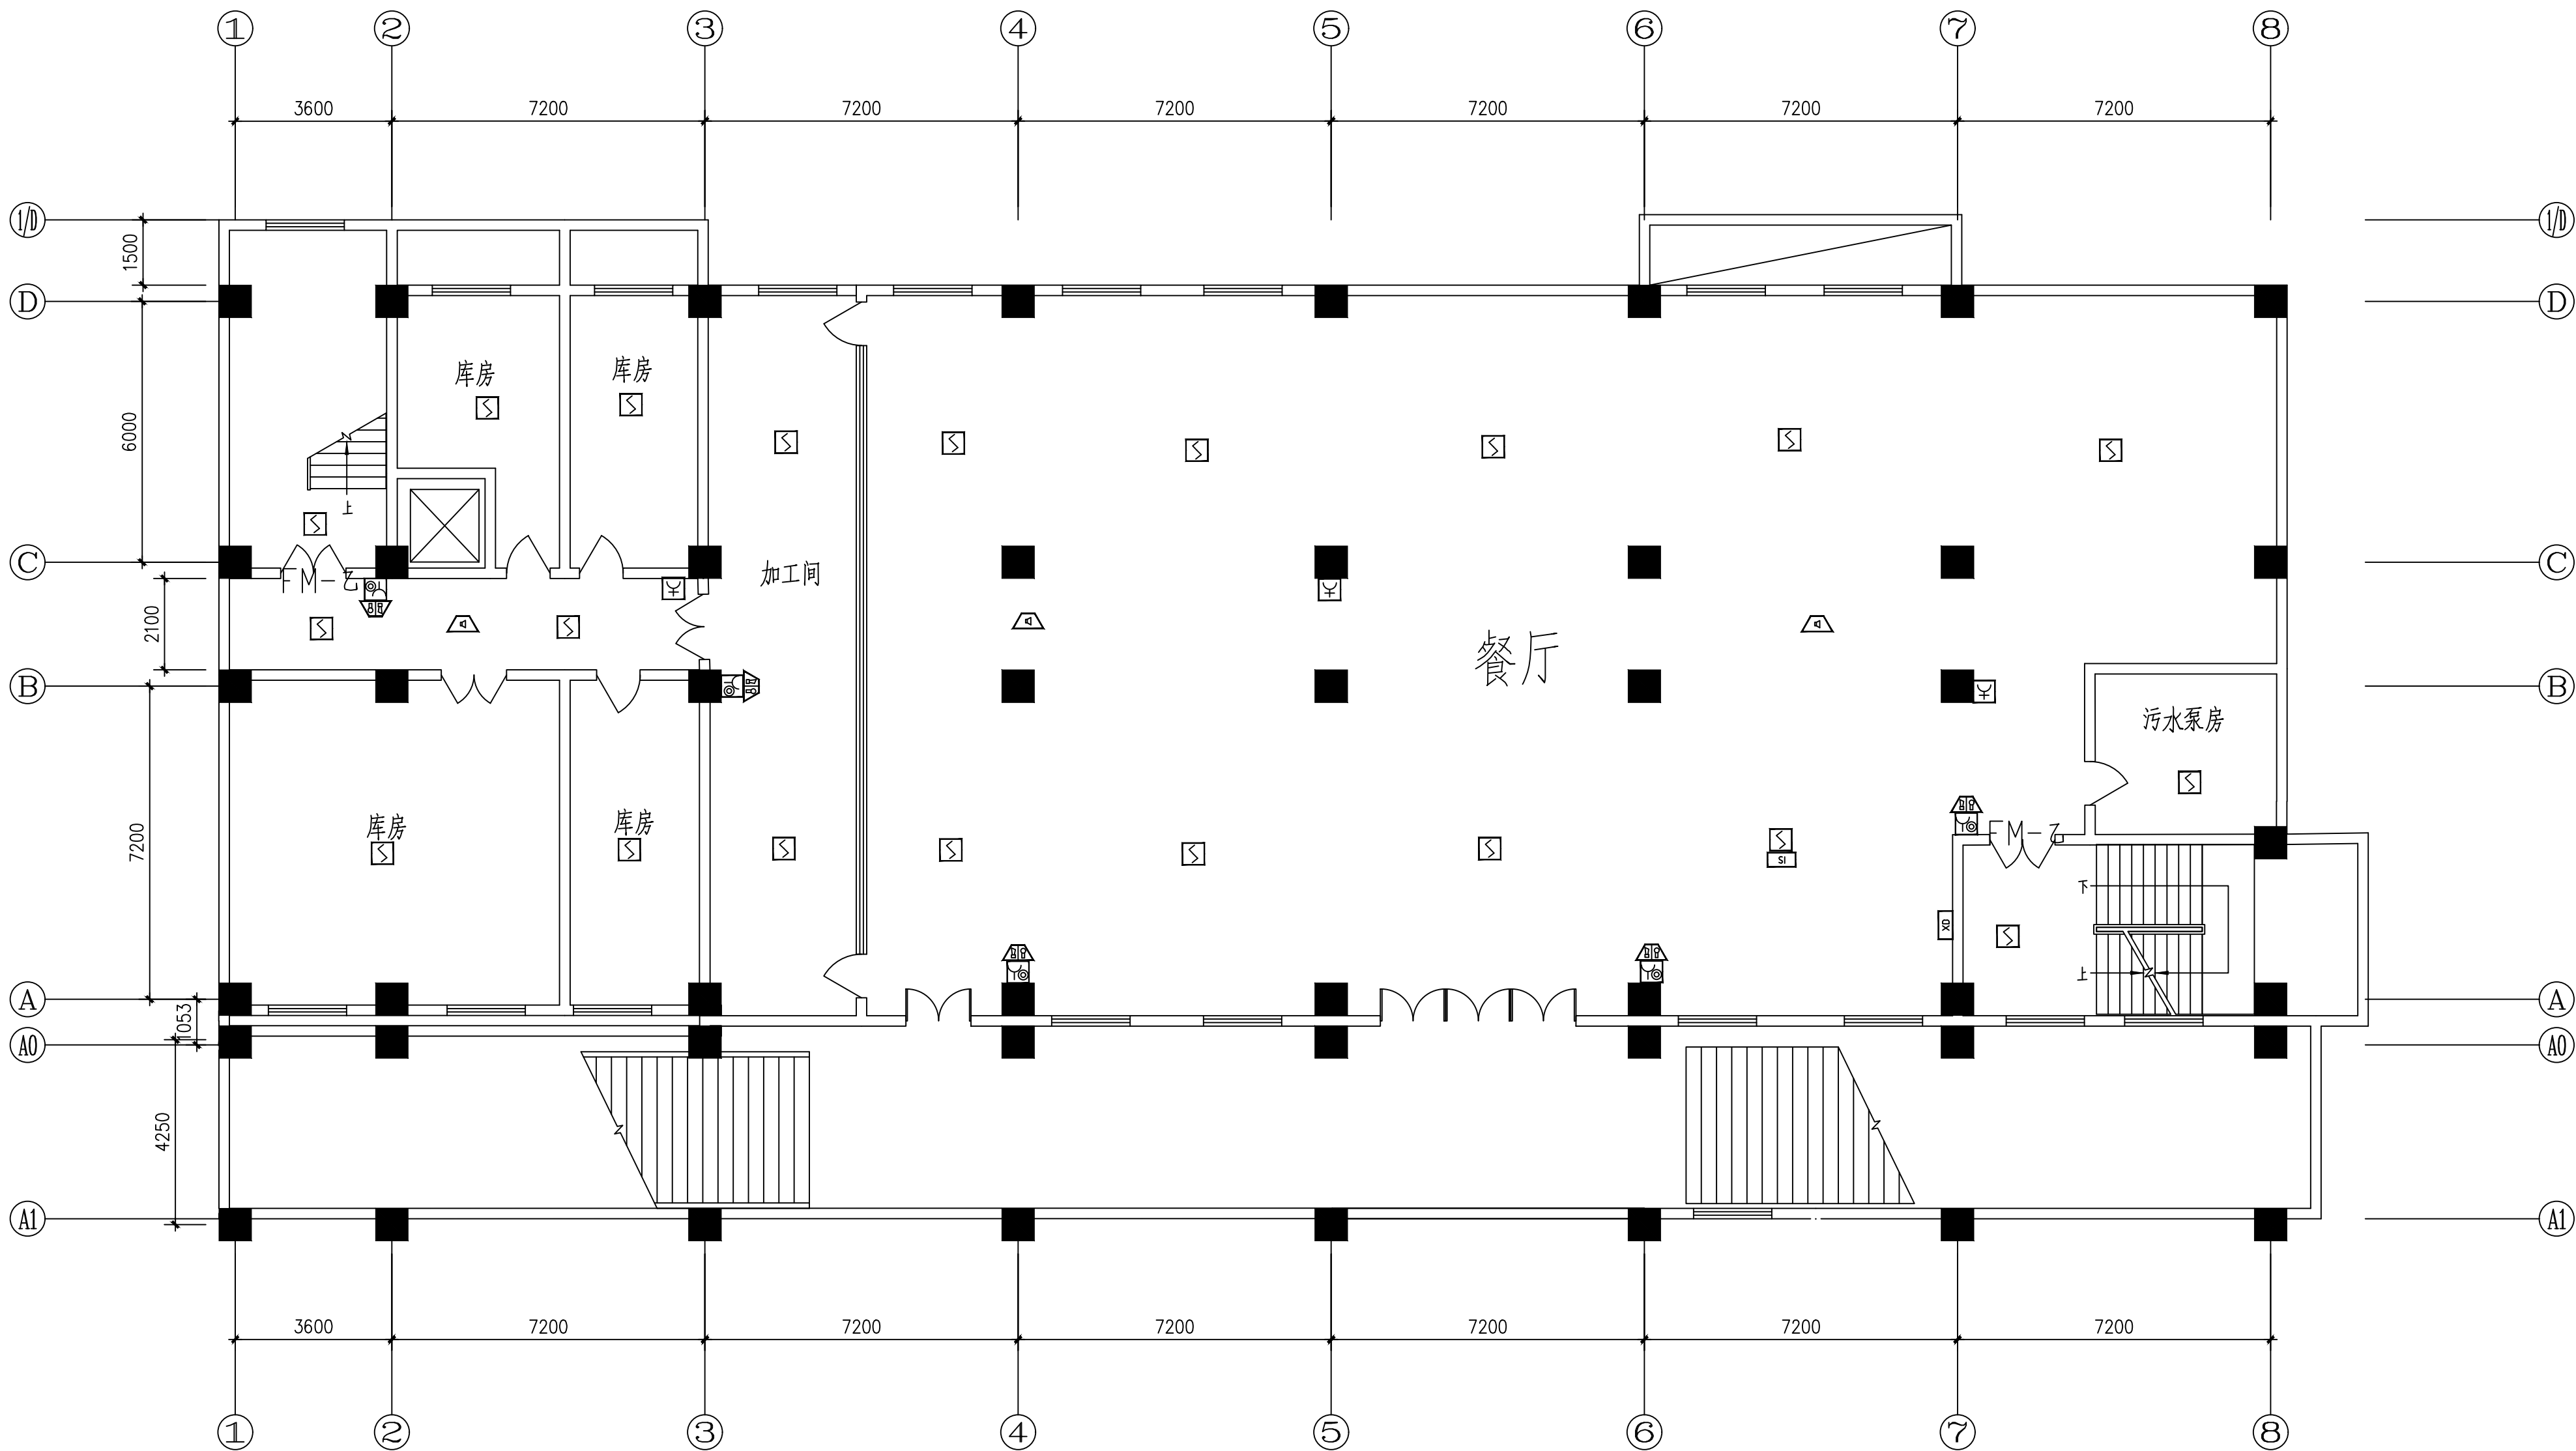


地下一层火灾报警平面图 1:100

7		带火警电话插孔的手动报警按钮	个	5		
6		火灾声光报警器	个	5		
5		短路隔离器	个	1		
4		接线端子箱	个	1		
3		消火栓起泵按钮	个	3		
2		火灾应急广播扬声器	个	3		
1		感烟火灾探测器	个	20		
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校 对	设计号	200161
审 定	设 计	图 别	电施
审 核	制 图	图 号	2-2
工种负责人		日 期	

工程名称	西安理工大学
工程地点	莲湖校区
工程规模	9#综合楼
工程阶段	施工图
设计单位	中国建筑西北设计研究院
设计人员	张强
审核人员	李华
审批人员	王明
日期	2024.08.15

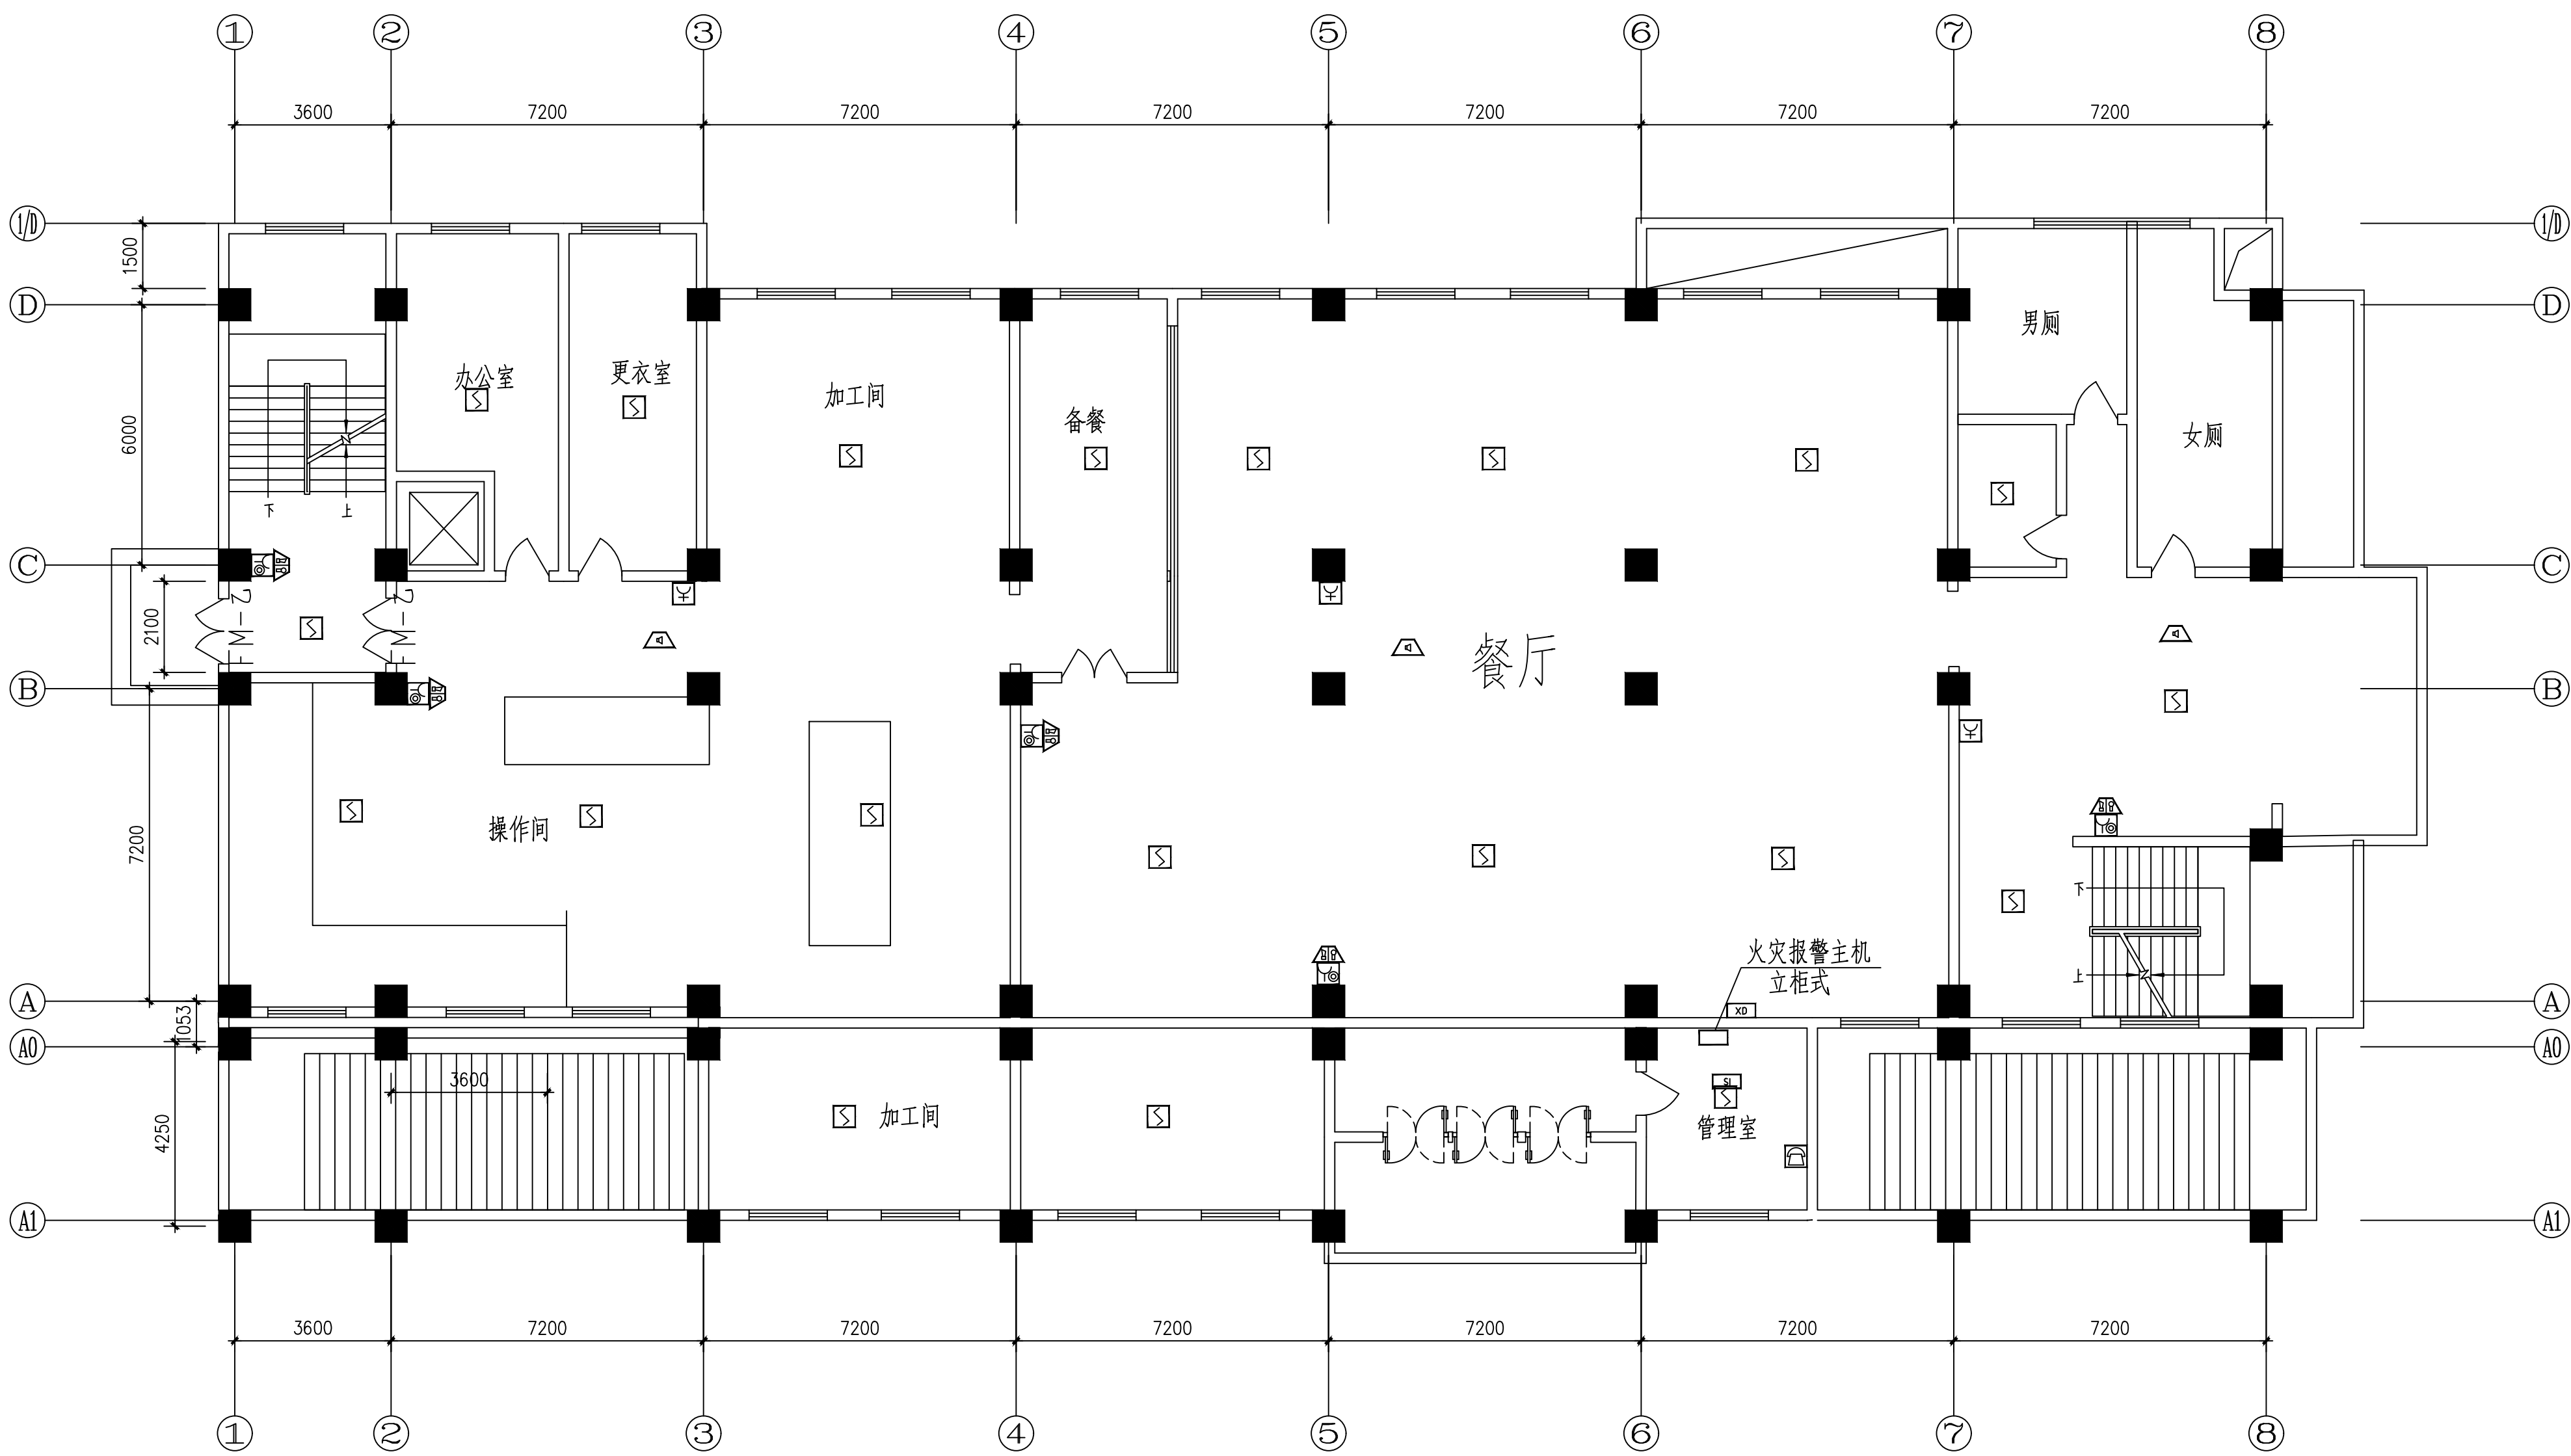


底层火灾报警平面图 1:100

9		火警电话		个	1	
8		带火警电话插孔的手动报警按钮		个	5	
7		火灾声光报警器		个	5	
6		短路隔离器		个	1	
5		感烟火灾探测器		个	20	
4		火灾报警主机		个	1	
3		接线端子箱		个	1	
2		消火栓起泵按钮		个	3	
1		火灾应急广播扬声器		个	3	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校对	设计	设计号 200161
审定	设计	制图	图 别 电施
审核	制图		图 号 2-2
工种负责人			日期
		底层火灾报警平面图	

工程名称	西安理工大学
建设单位	西安理工大学
设计单位	中国建筑西北设计研究院
项目负责人	
项目工程师	
专业负责人	
审核人	
制图人	
日期	

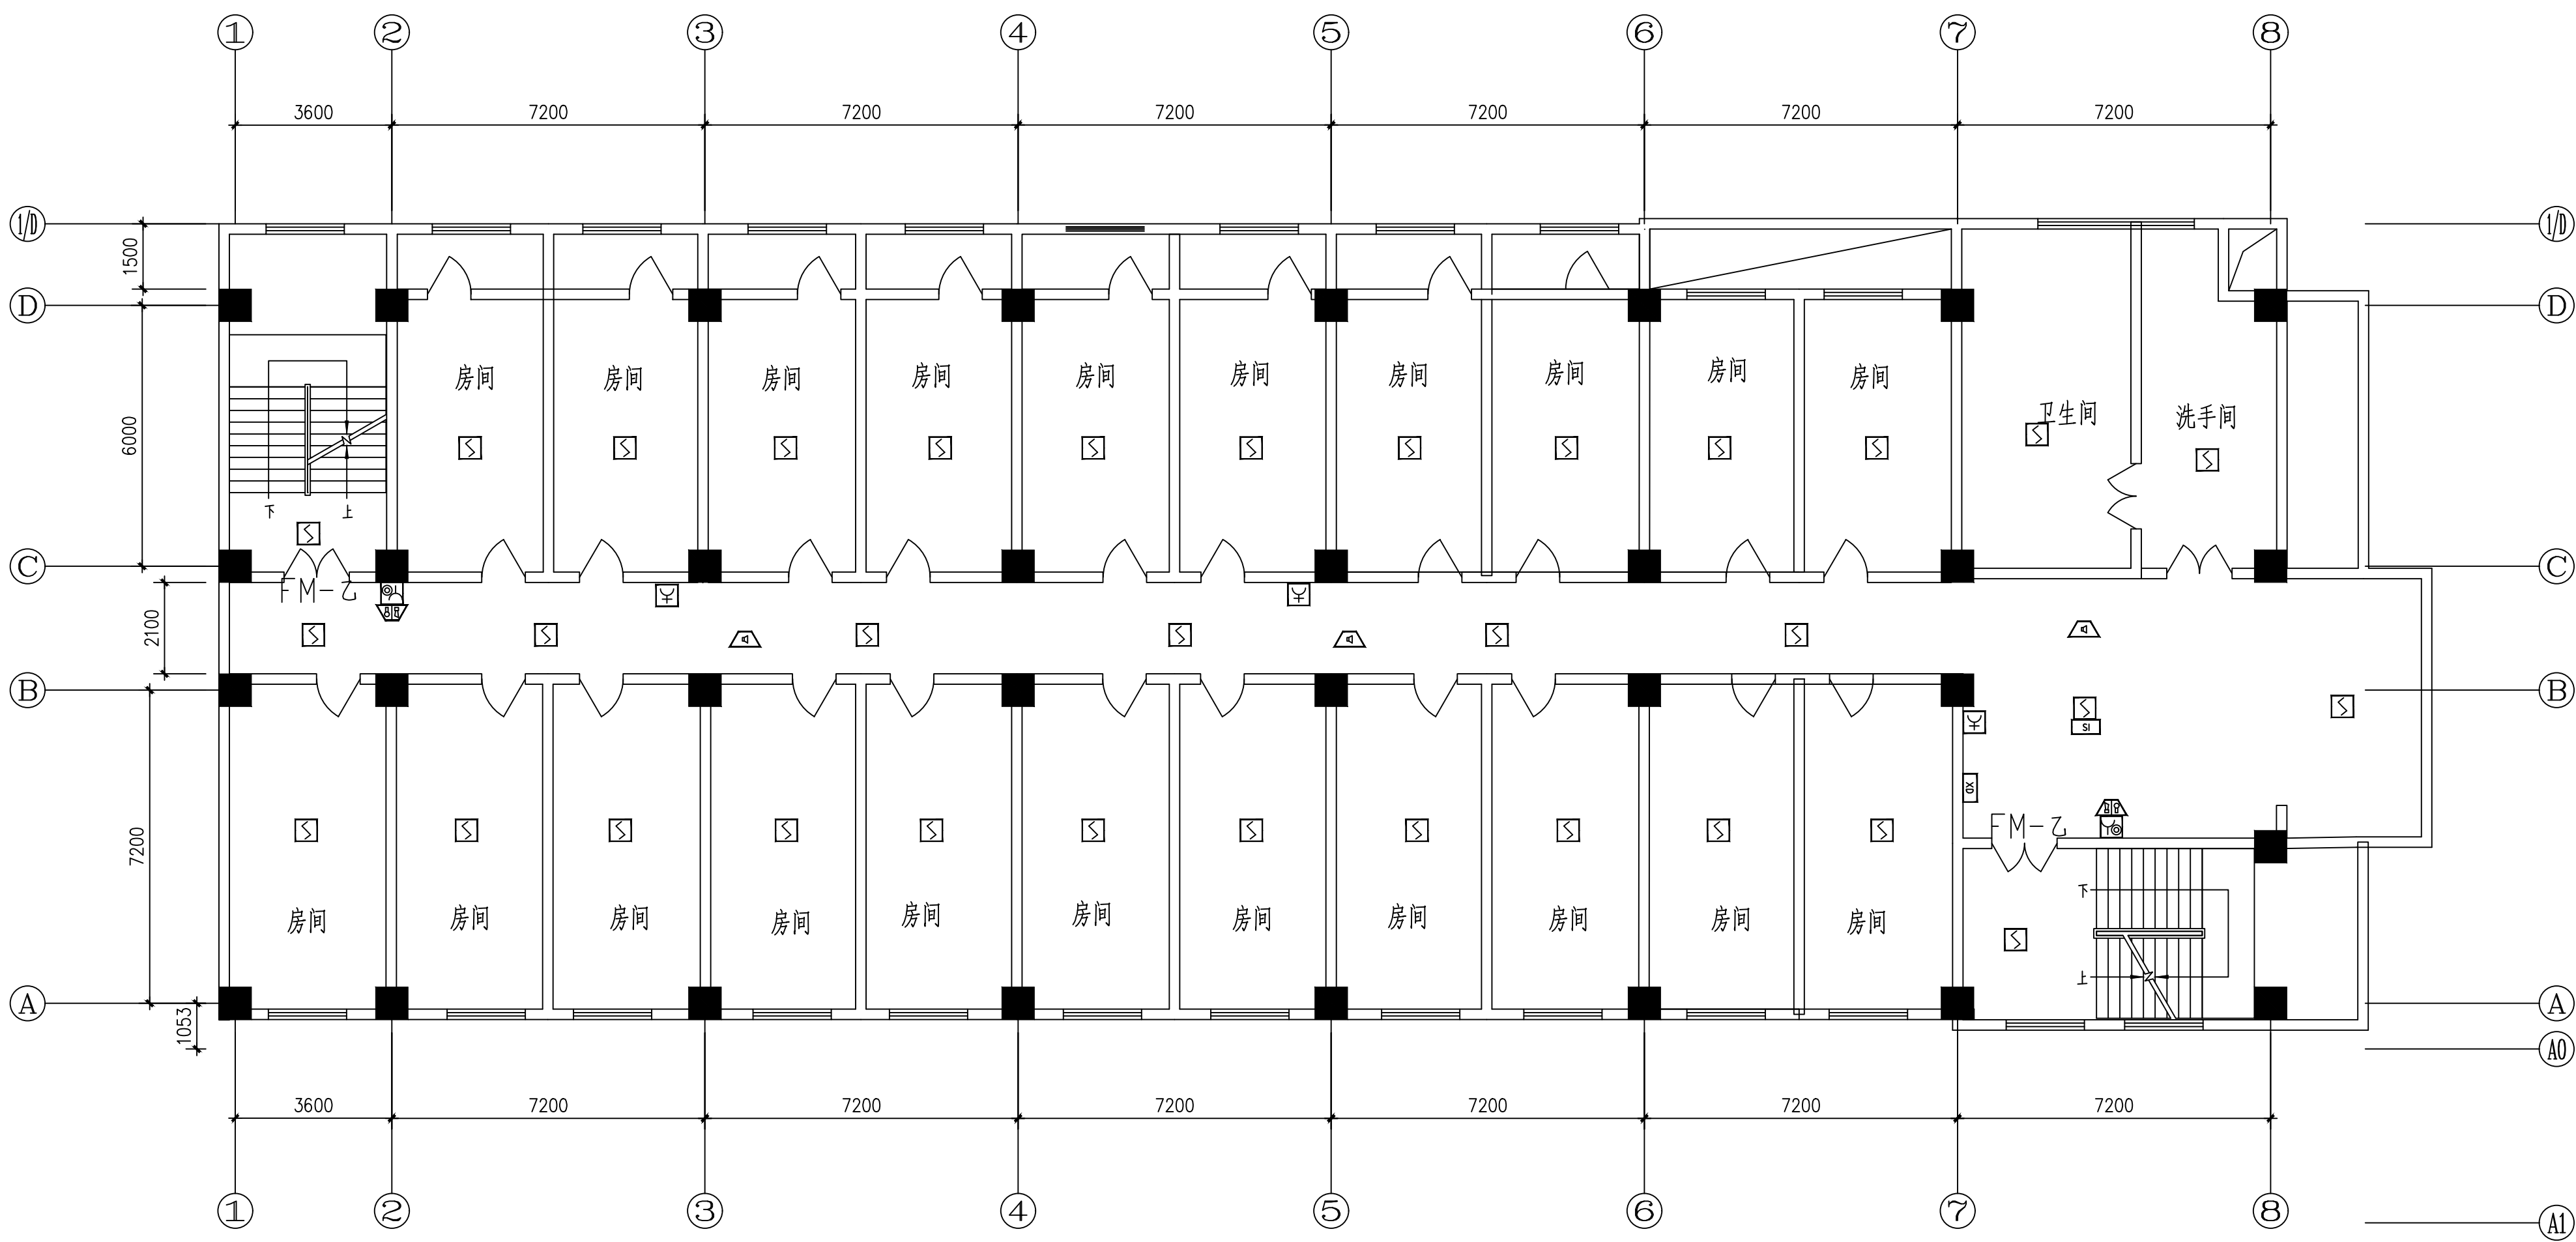


7		短路隔离器		个	1	5
6		接线端子箱		个	1	5
5		消防栓起泵按钮		个	3	15
4		火灾应急广播扬声器		个	3	15
3		感烟火灾探测器		个	32	160
2		带火警电话插孔的手动报警按钮		个	2	10
1		火灾声光报警器		个	2	10
序号	图例	名称	规格	单位	单层数量	2-6层合计

2-6层火灾报警平面图:100

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校 对	单 项 名 称: 莲湖校区9#综合楼	设计号: 200161
审 定	设 计	2-6层火灾报警平面图	图 别: 电施
审 核	制 图		图 号: 2-2
工种负责人			日 期:

工程名称	西安理工大学
建设单位	西安理工大学
设计单位	中国建筑西北设计研究院
项目负责人	
审核人	
制图人	
日期	

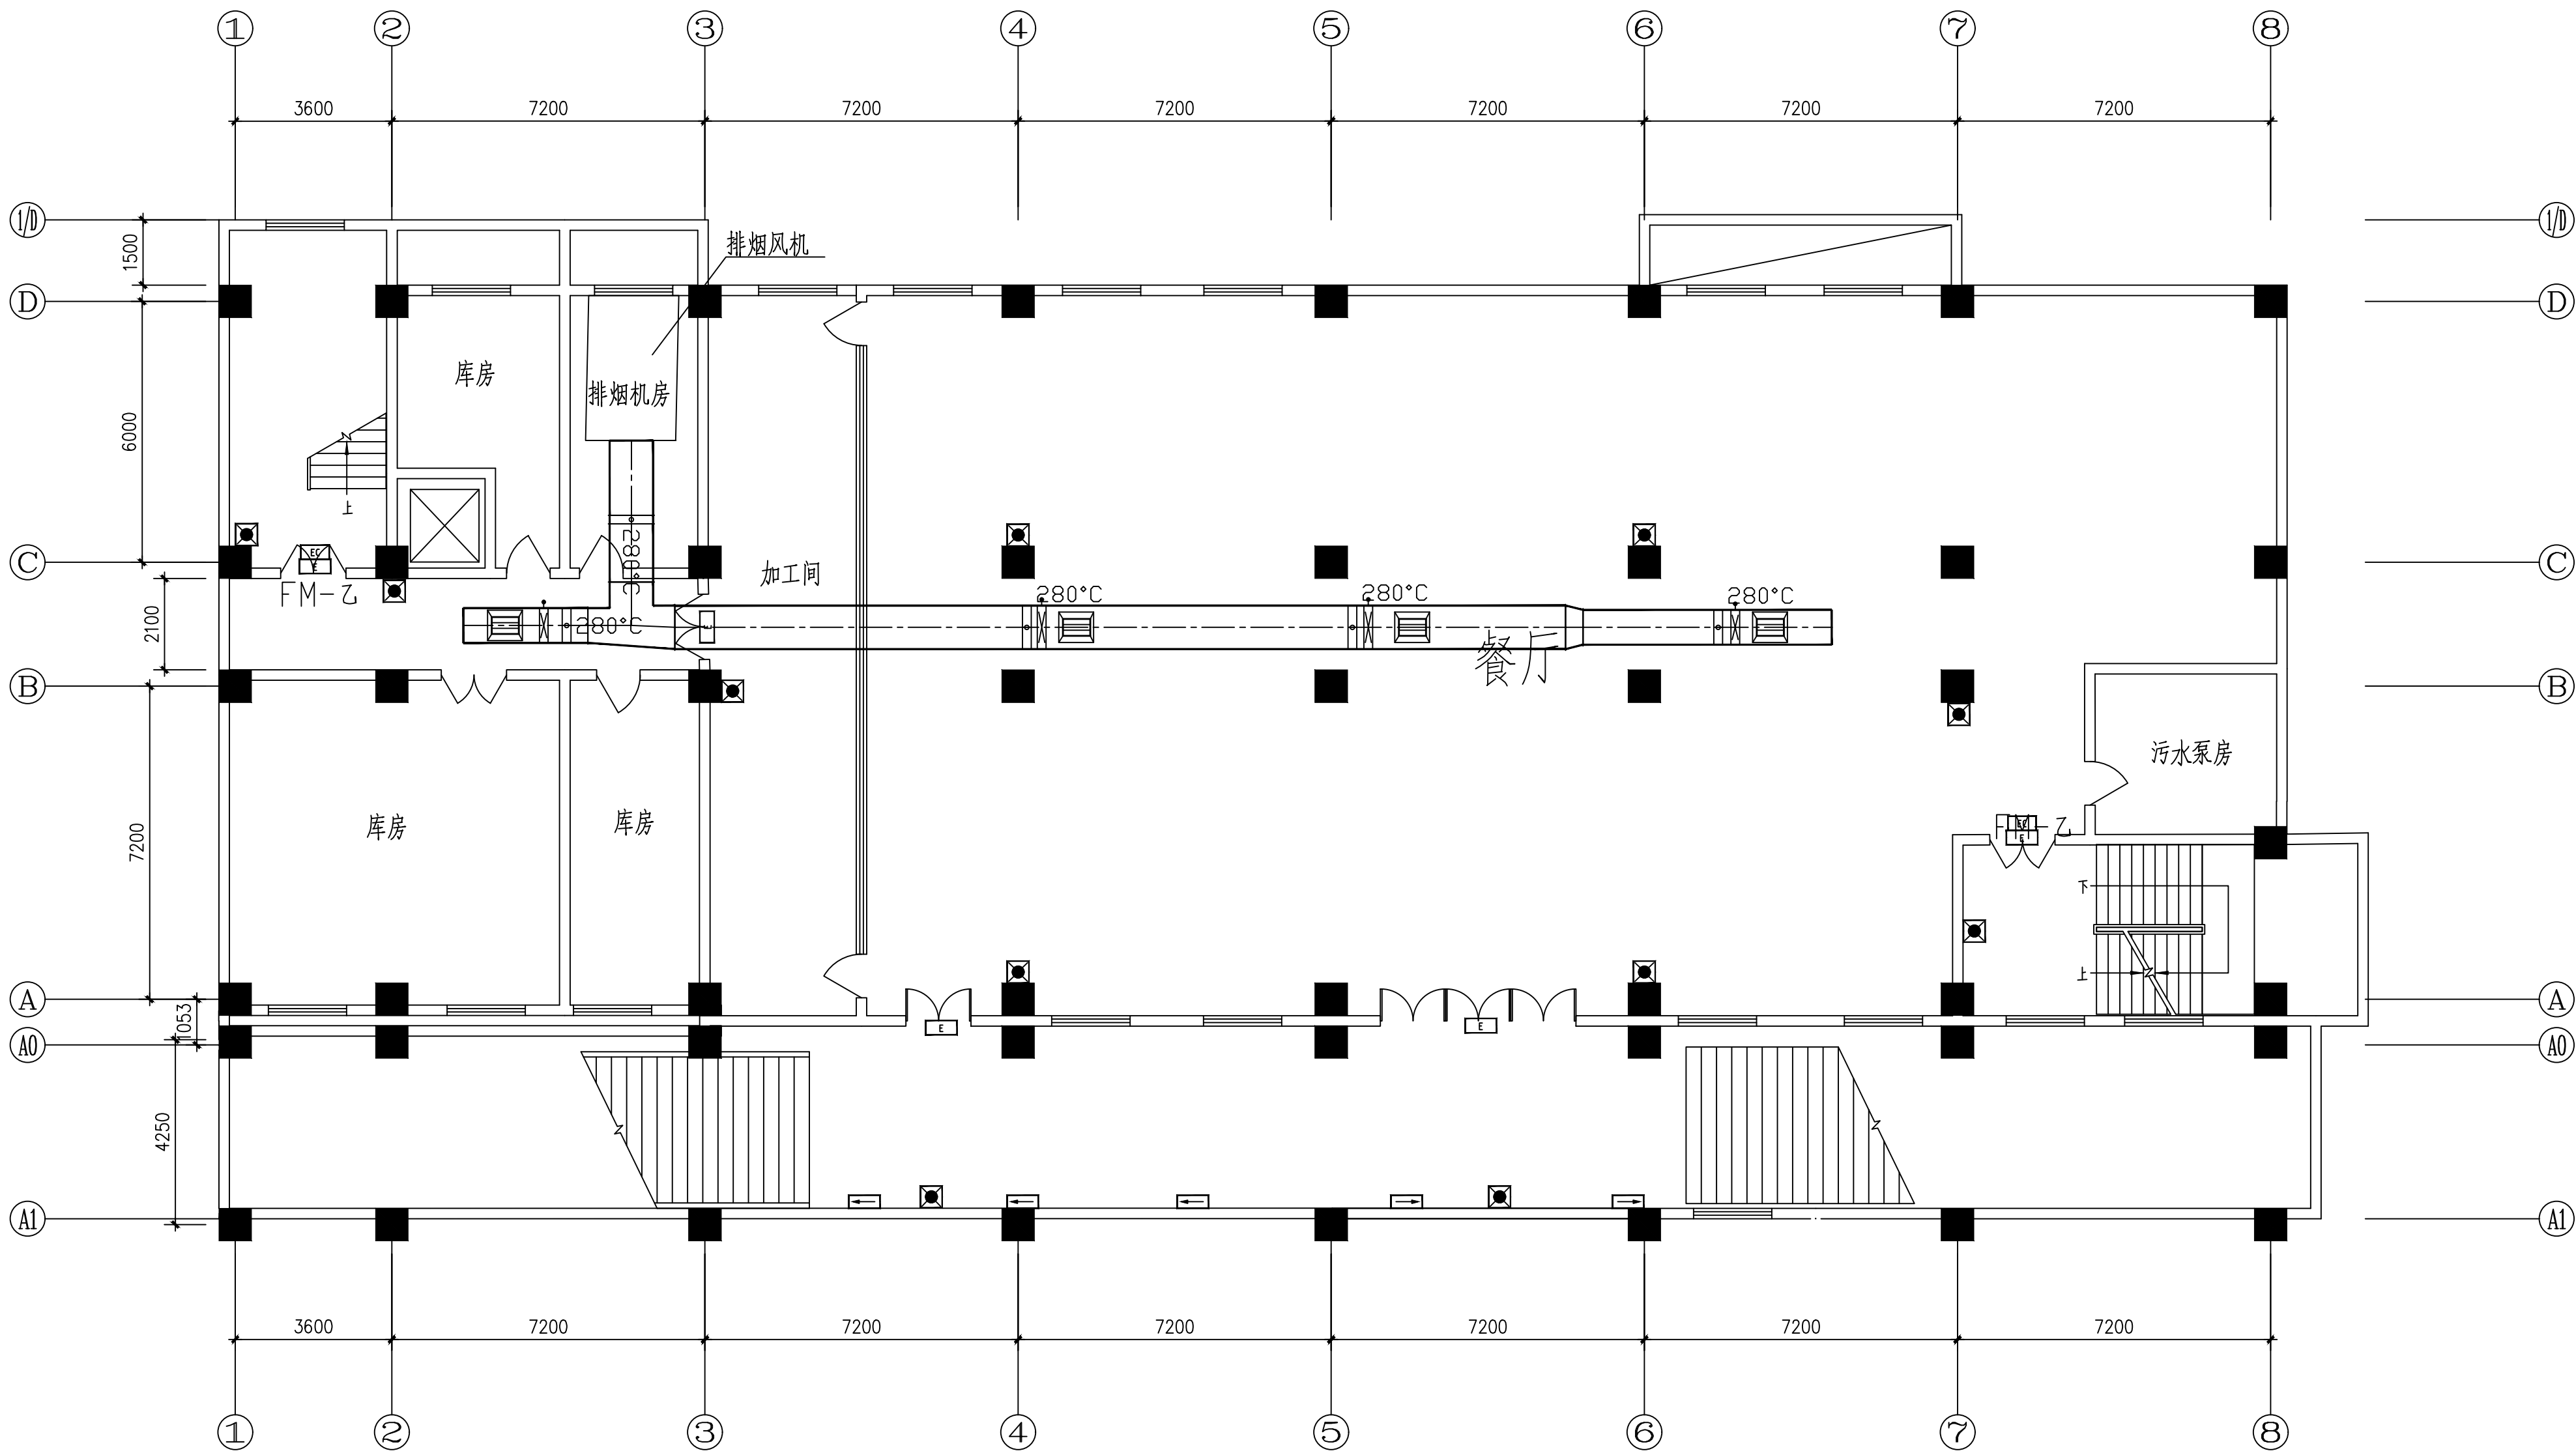


地下一层应急照明平面图 1:100

5		电动闭门器		个	2	
4		自带电源疏散照明灯(A型)		盏	11	
3		方向标志灯(左向)		盏	3	
2		方向标志灯(右向)		盏	2	
1		疏散出口标志灯		盏	5	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校 对	设计号	200161
审 定	设 计	单 项 名 称: 莲湖校区9#综合楼	图 别: 电施
审 核	制 图	地下一层应急照明平面图	图 号: 2-2
工种负责人		日 期	

工程名称	西安理工大学
建设单位	西安理工大学
设计单位	中国建筑西北设计研究院
项目负责人	
审核人	
制图人	
日期	

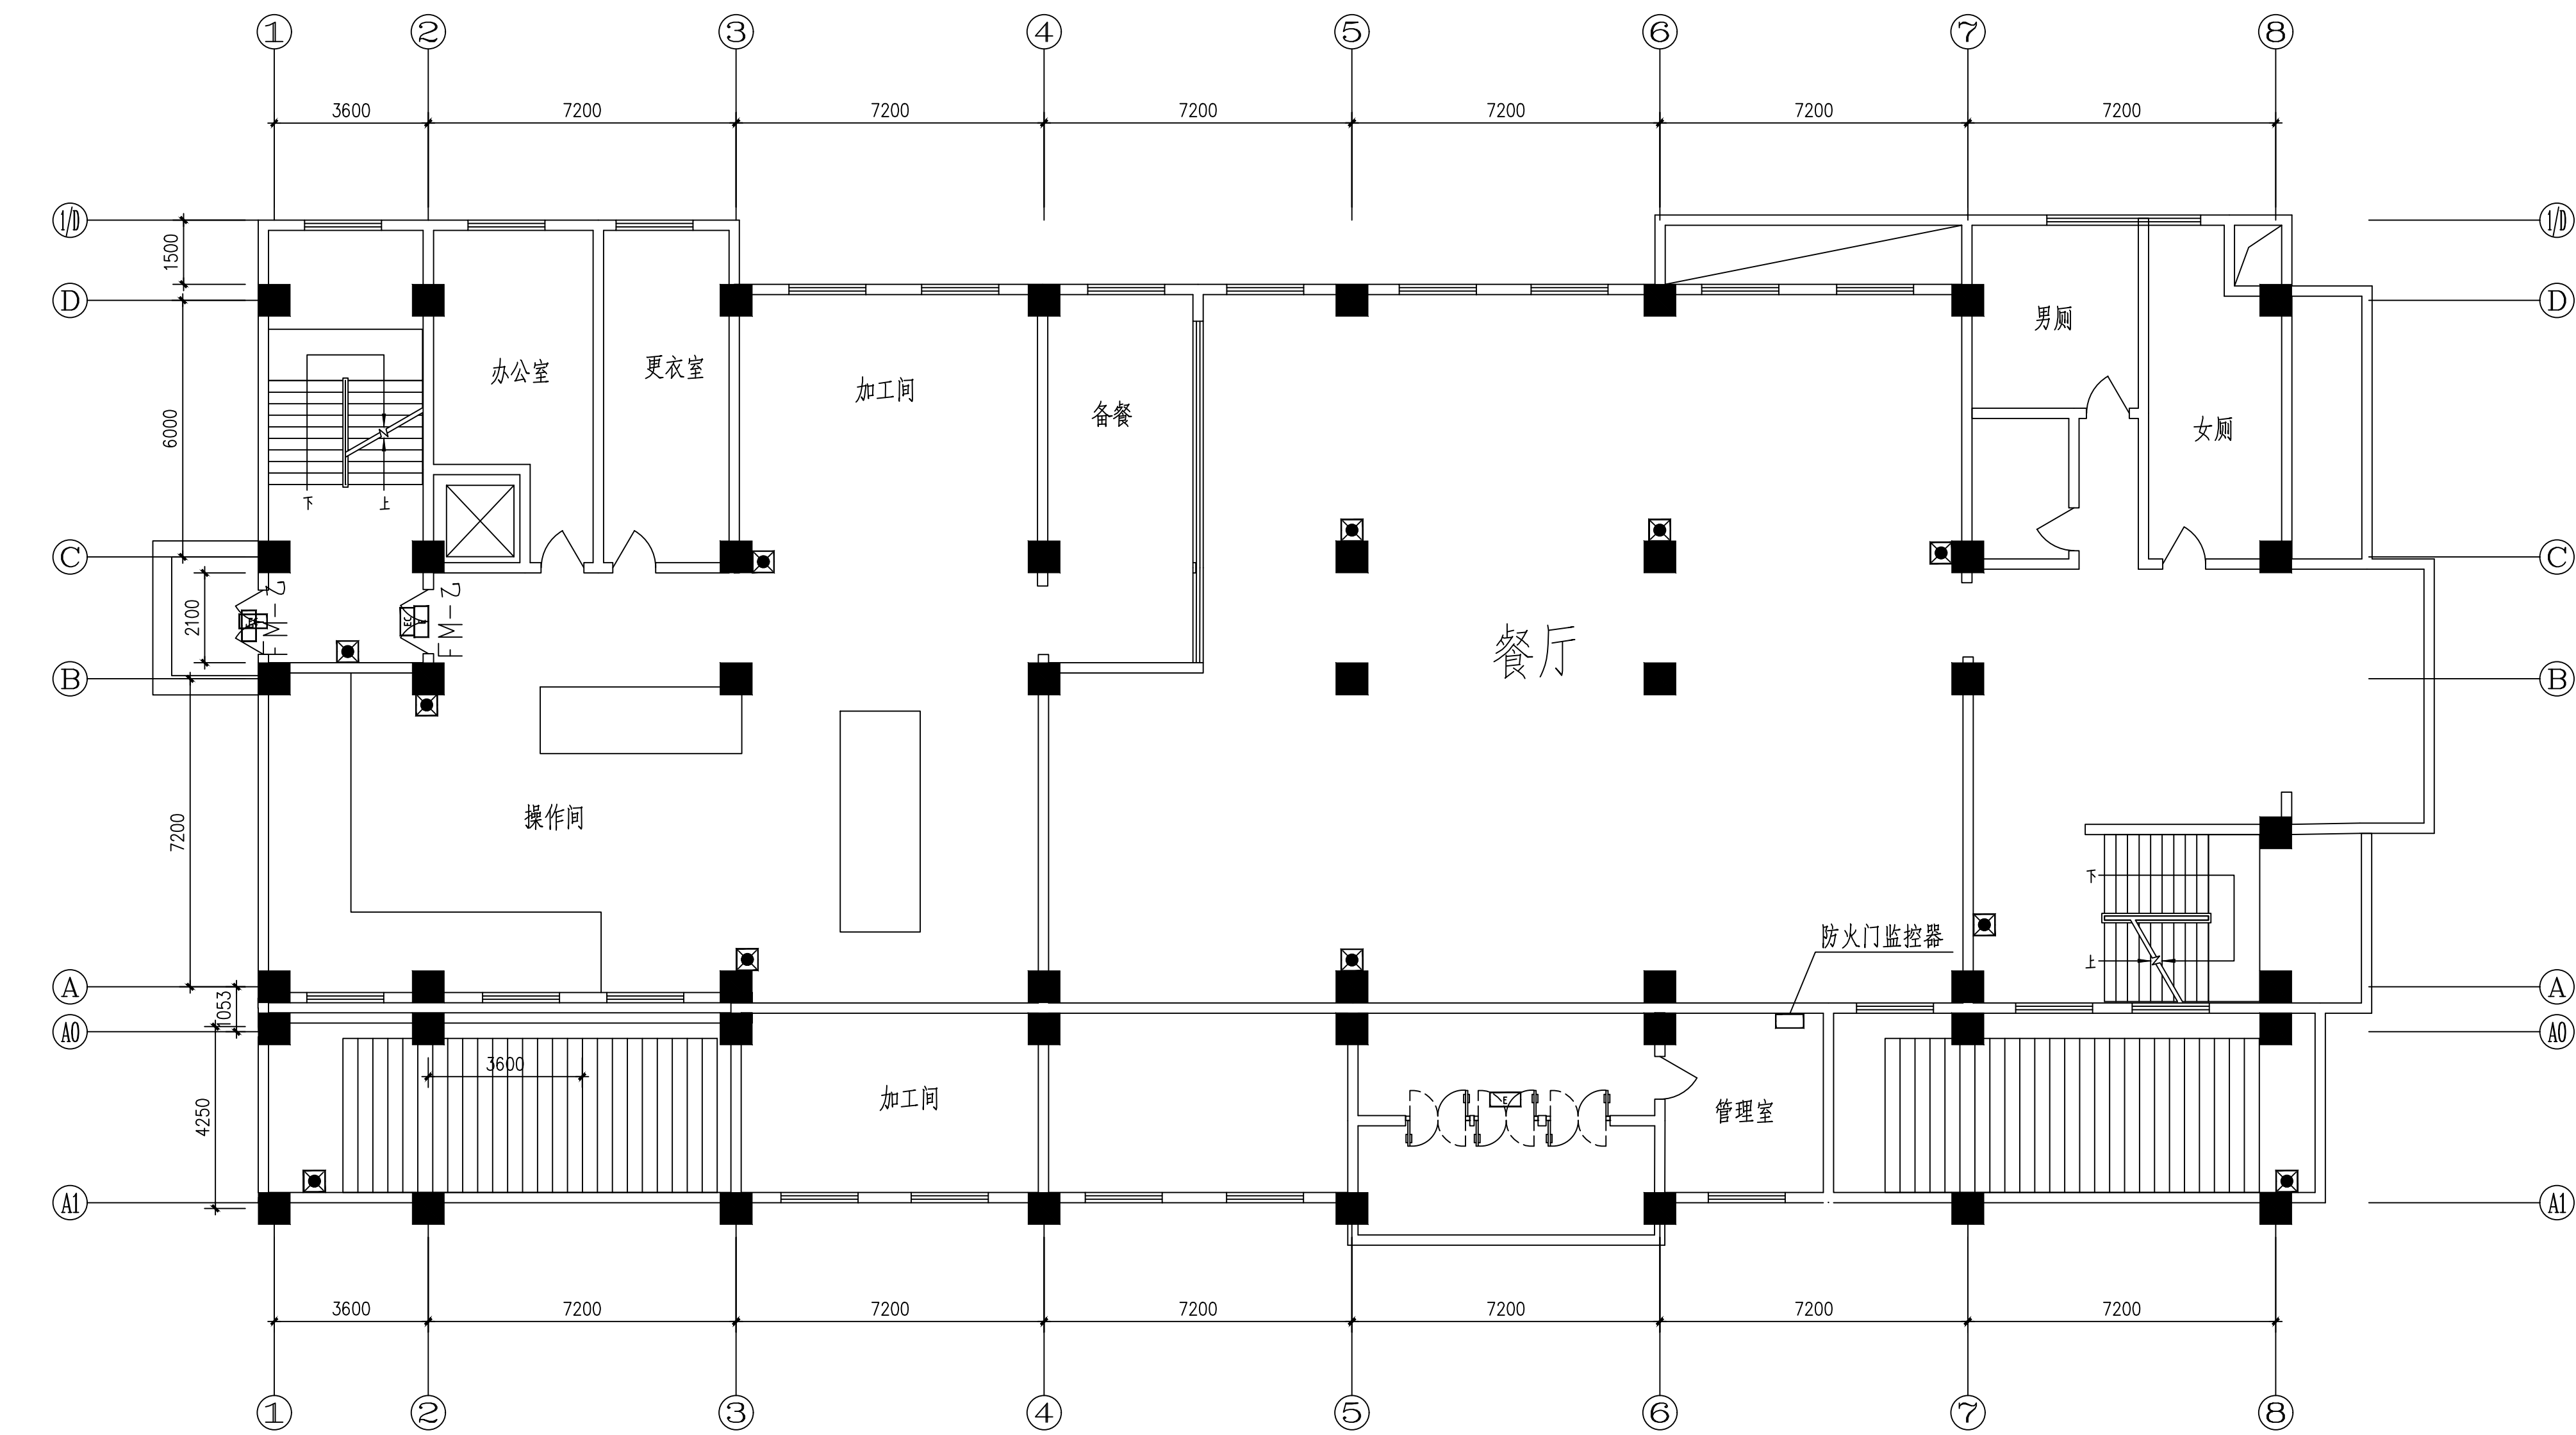



底层应急照明平面图 1:100

4	□	控制和指示设备		个	1	
3	■	电动闭门器		个	2	
2	■	自带电源疏散照明灯(A型)		盏	11	
1	□	疏散出口标志灯		盏	3	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校 对	单项名称: 莲湖校区9#综合楼	设计号 200161
审 定	设 计	底层应急照明平面图	图 别 电施
审 核	制 图		图 号 2-2
工种负责人			日 期


工程名称	西安理工大学
建设单位	西安理工大学
设计单位	中国建筑西北设计研究院
项目负责人	
审核人	
制图人	
日期	

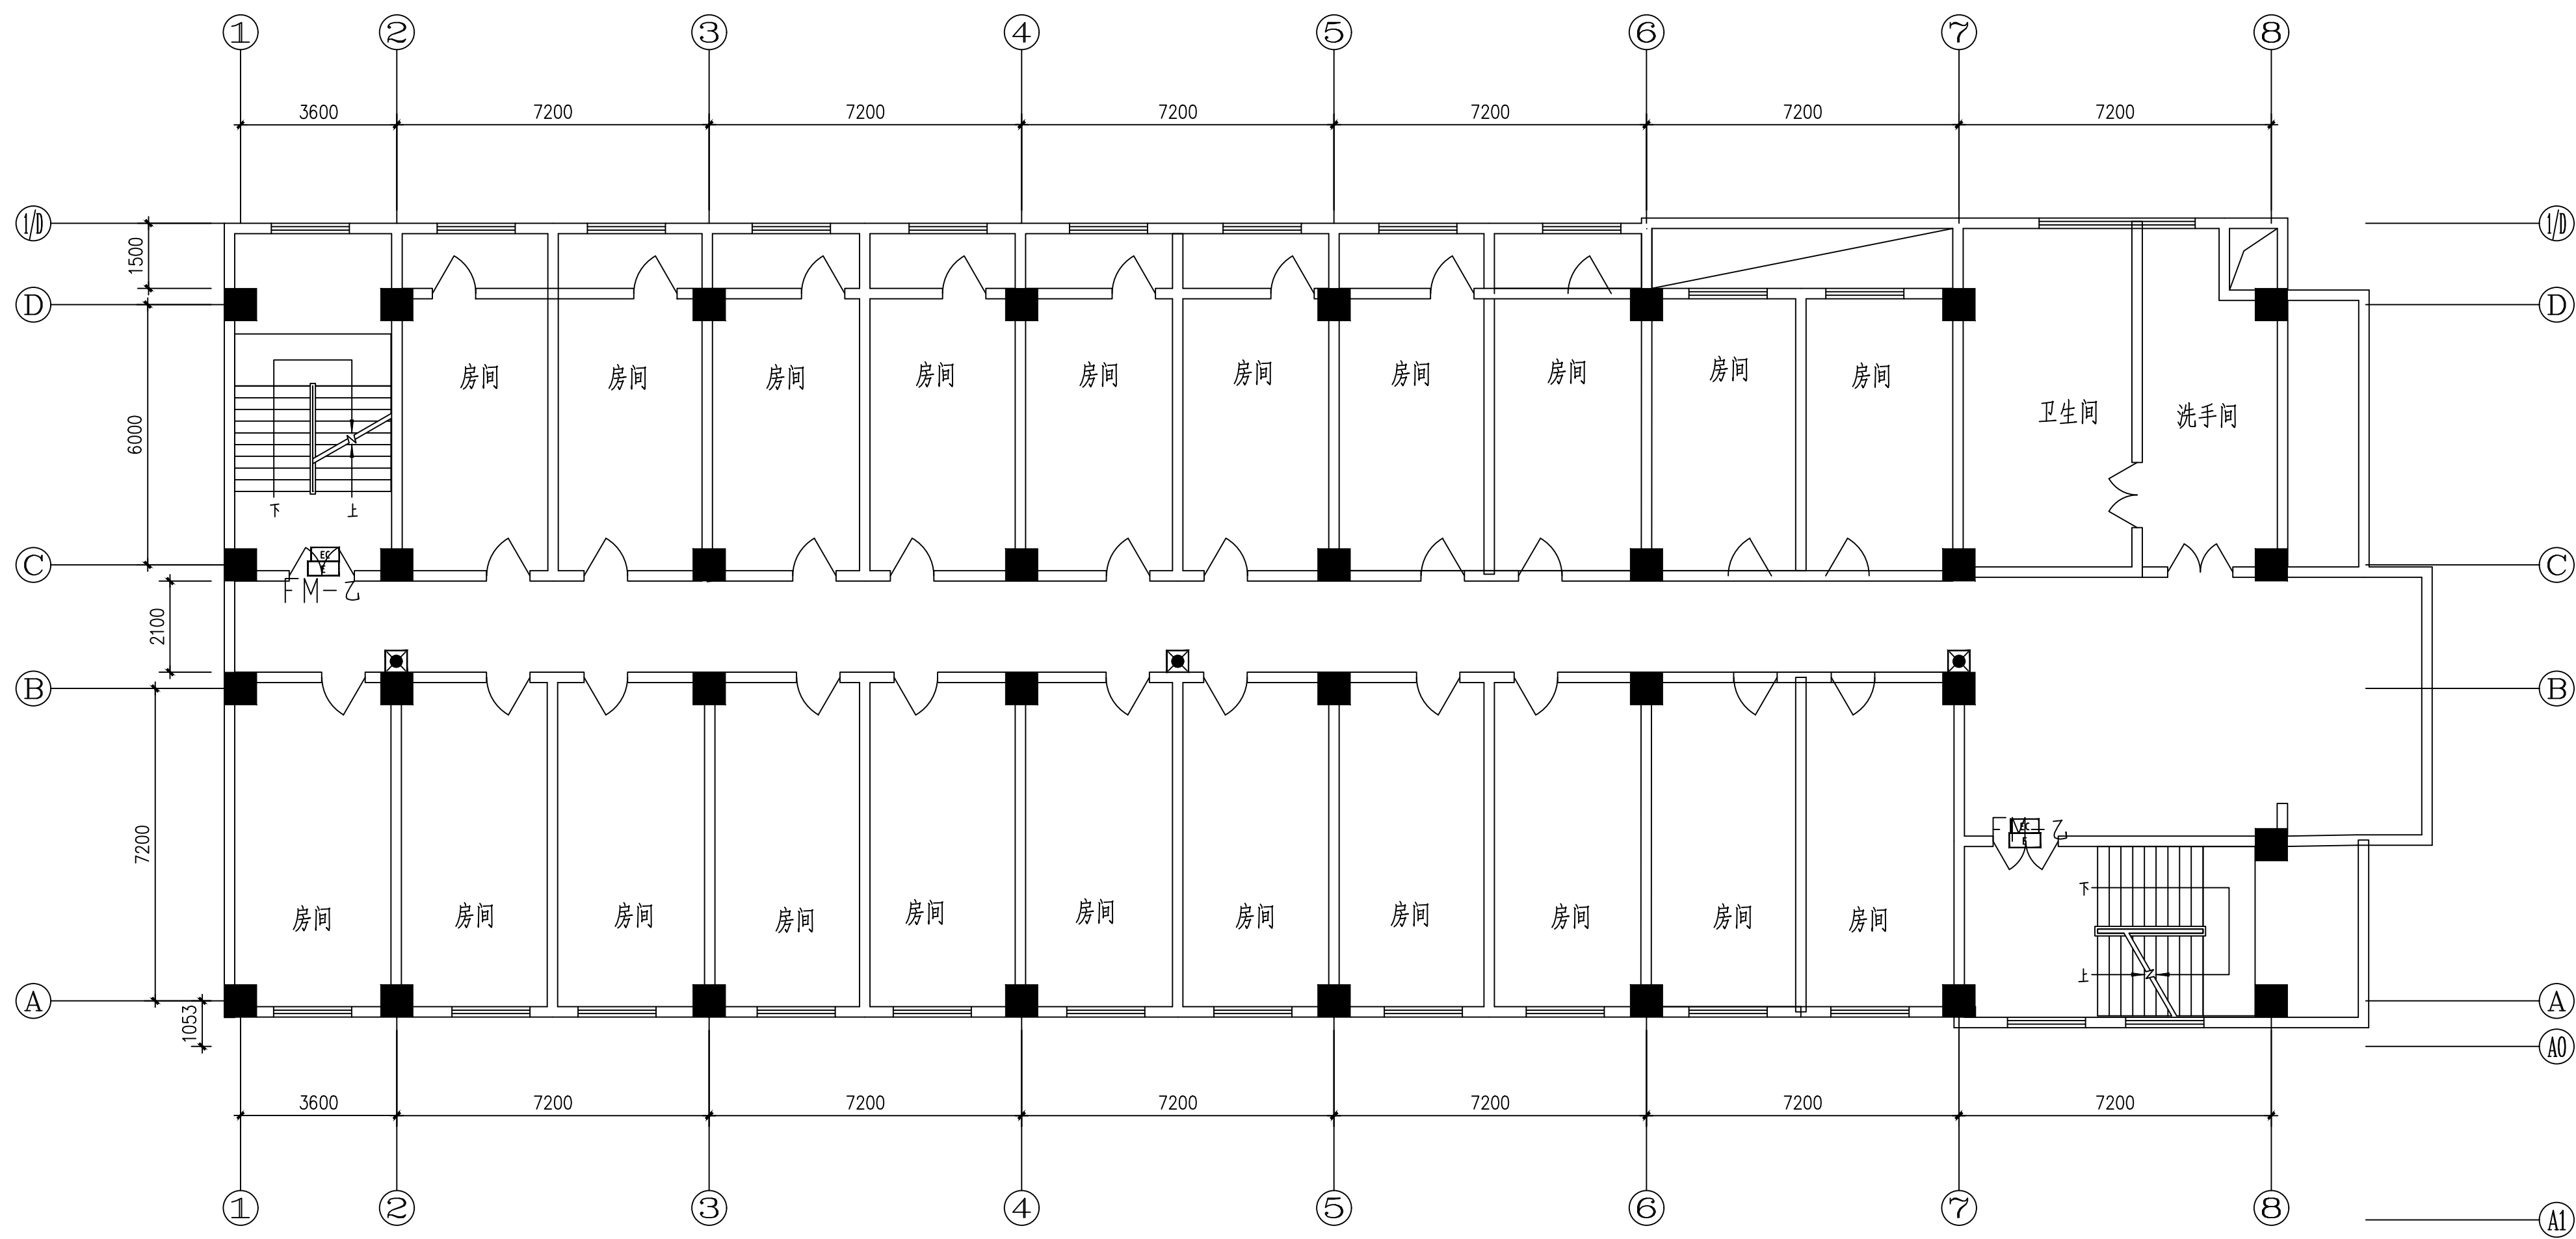

3		电动闭门器		个	2	10
2		自带电源疏散照明灯(A型)		盏	3	15
1		疏散出口标志灯		盏	2	10
序号	图例	名称	规格	单位	单层数量	2-6层合计


2-6层应急照明平面图:100

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校 对	单 项 名 称: 莲湖校区9#综合楼	设计号: 200161
审 定	设 计	2-6层应急照明平面图	图 别: 电施
审 核	制 图		图 号: 2-2
工种负责人			日 期:

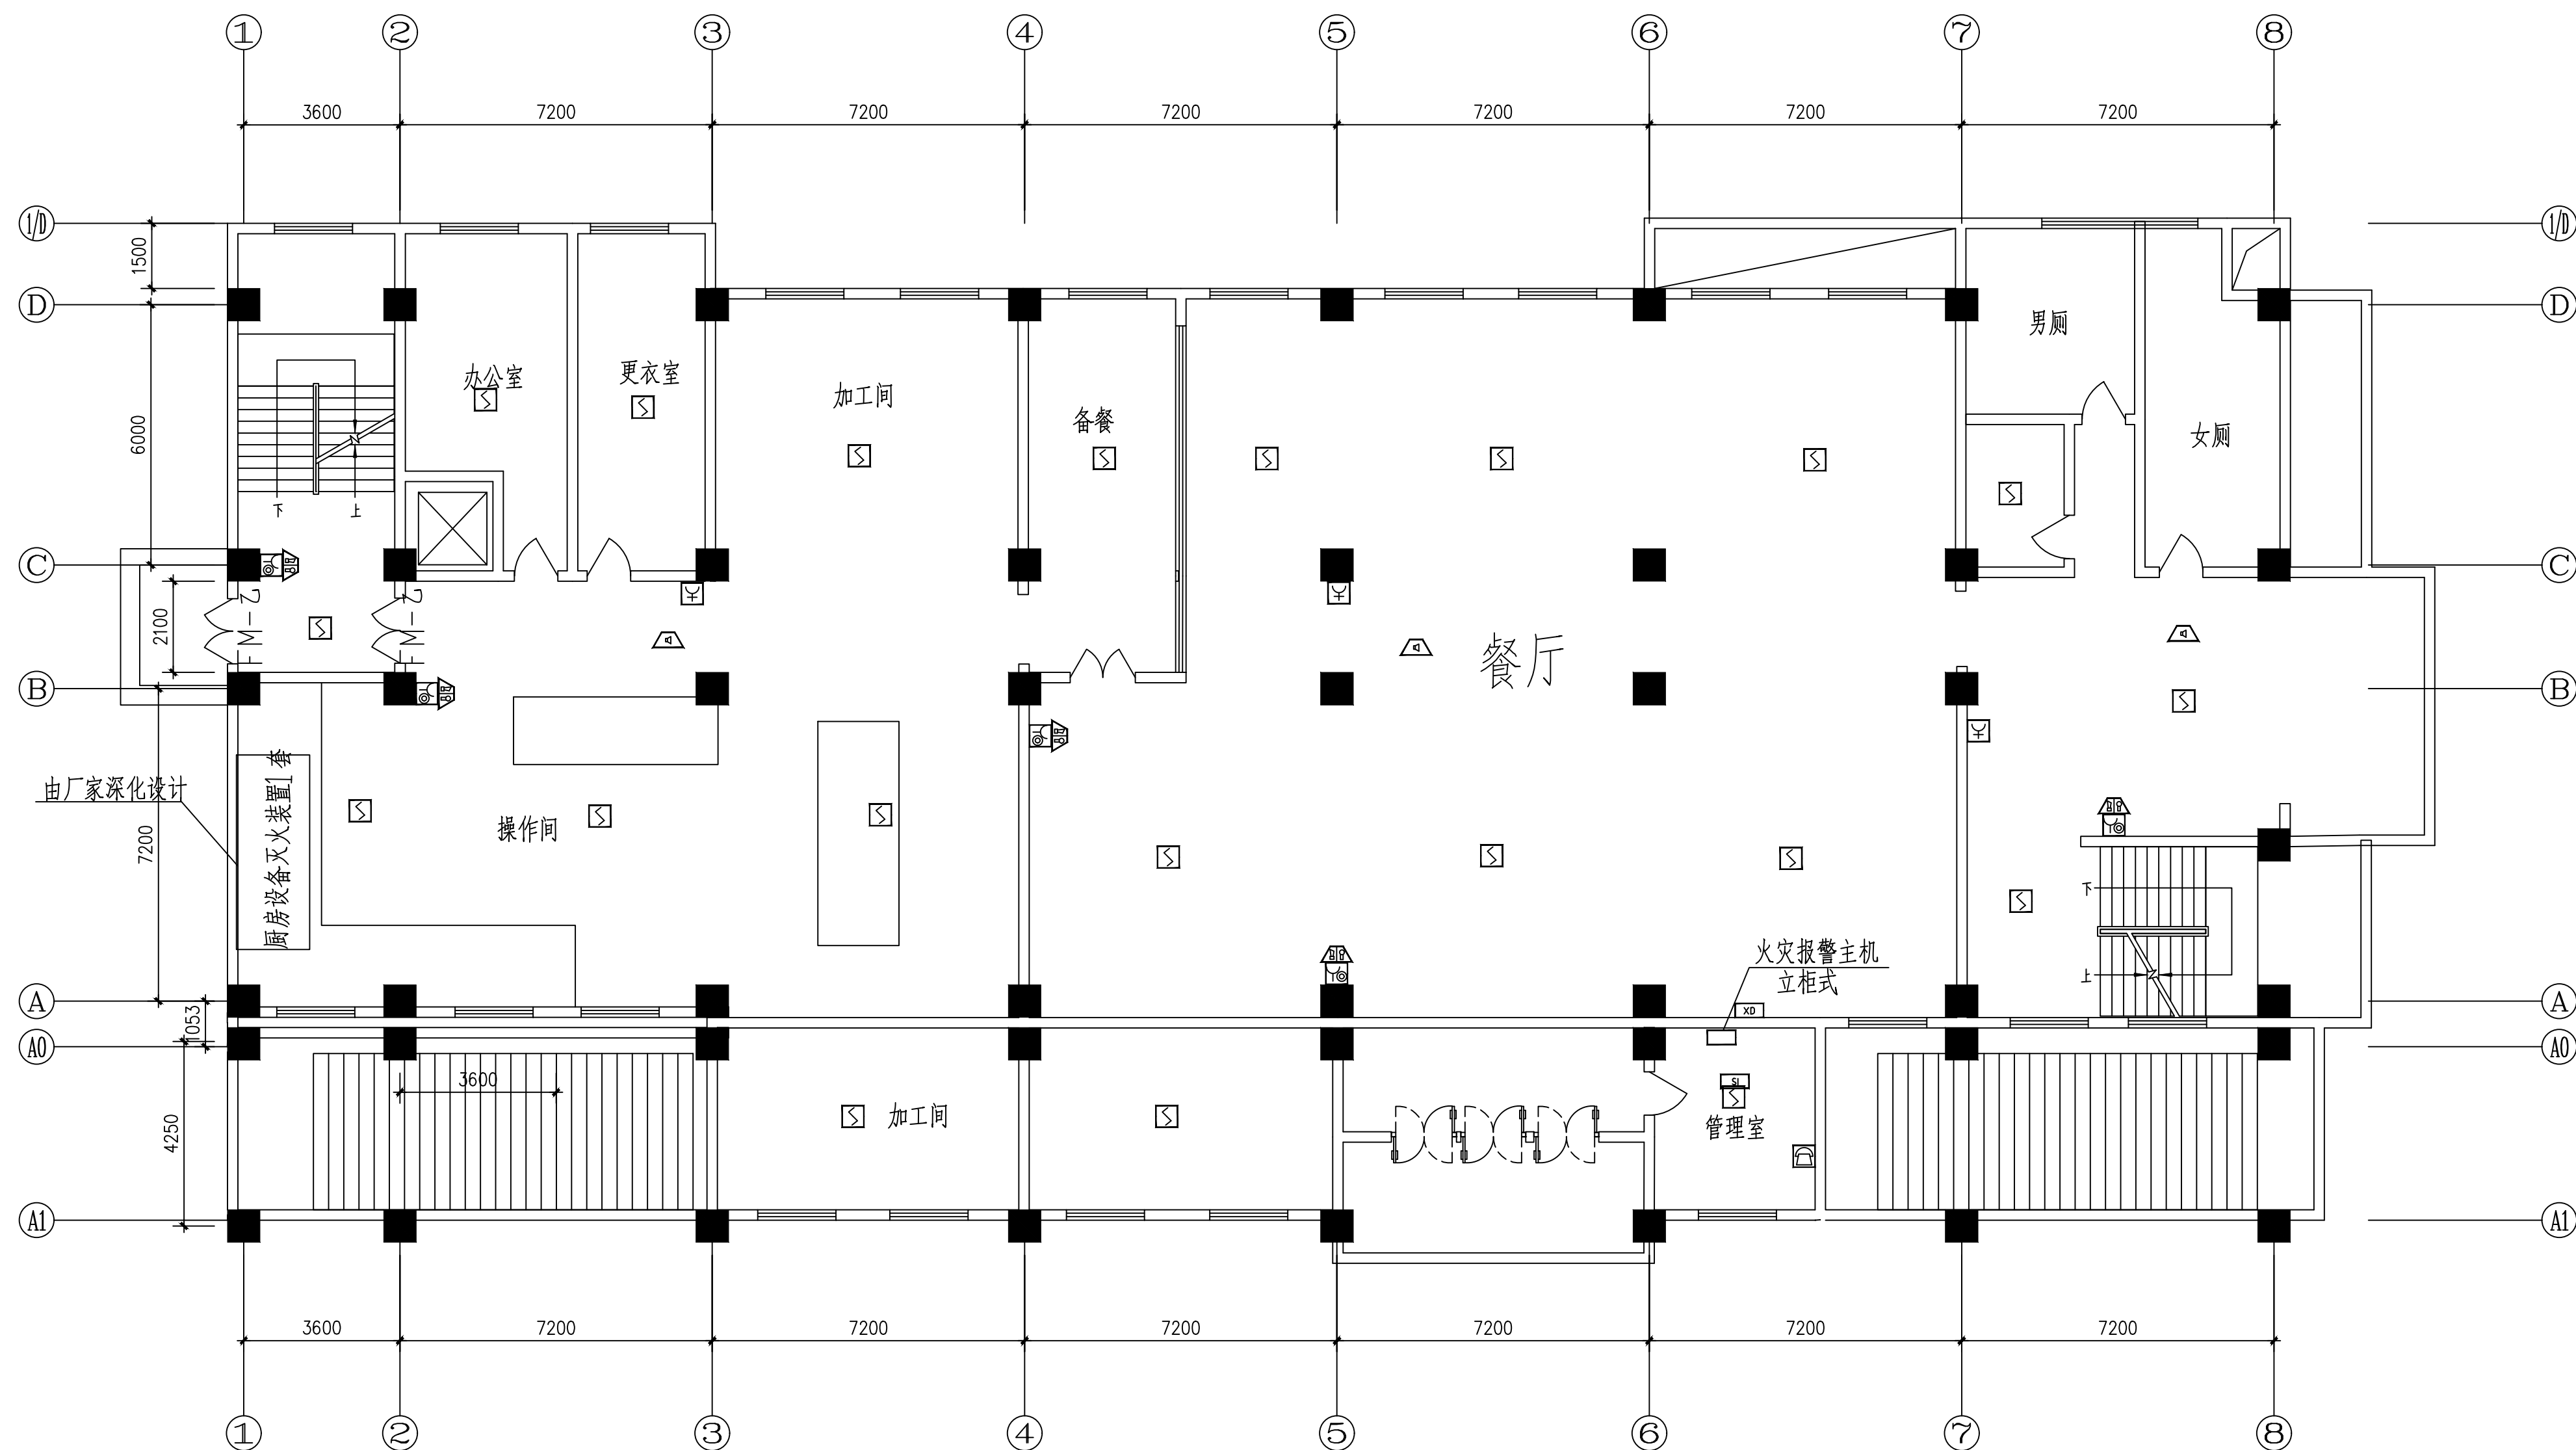[illegible]

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
10		厨房设备灭火装置	1套			
9		火警电话		个	1	
8		带火警电话插孔的手动报警按钮		个	5	
7		火灾声光报警器		个	5	
6		短路隔离器		个	1	
5		感烟火灾探测器		个	20	
4		火灾报警主机		个	1	
3		接线端子箱		个	1	
2		消火栓起泵按钮		个	3	
1		火灾应急广播扬声器		个	3	

底层火灾报警平面图 1:100

 中国建筑西北设计研究院			工程名称: 西安理工大学		
项目负责人	校 对		单项名称: 莲湖校区9#综合楼 底层火災报警平面图	设计号	200161
审 定	设 计			图 别	电施
审 核	制 图			图 号	2-2
工种负责人				日 期	