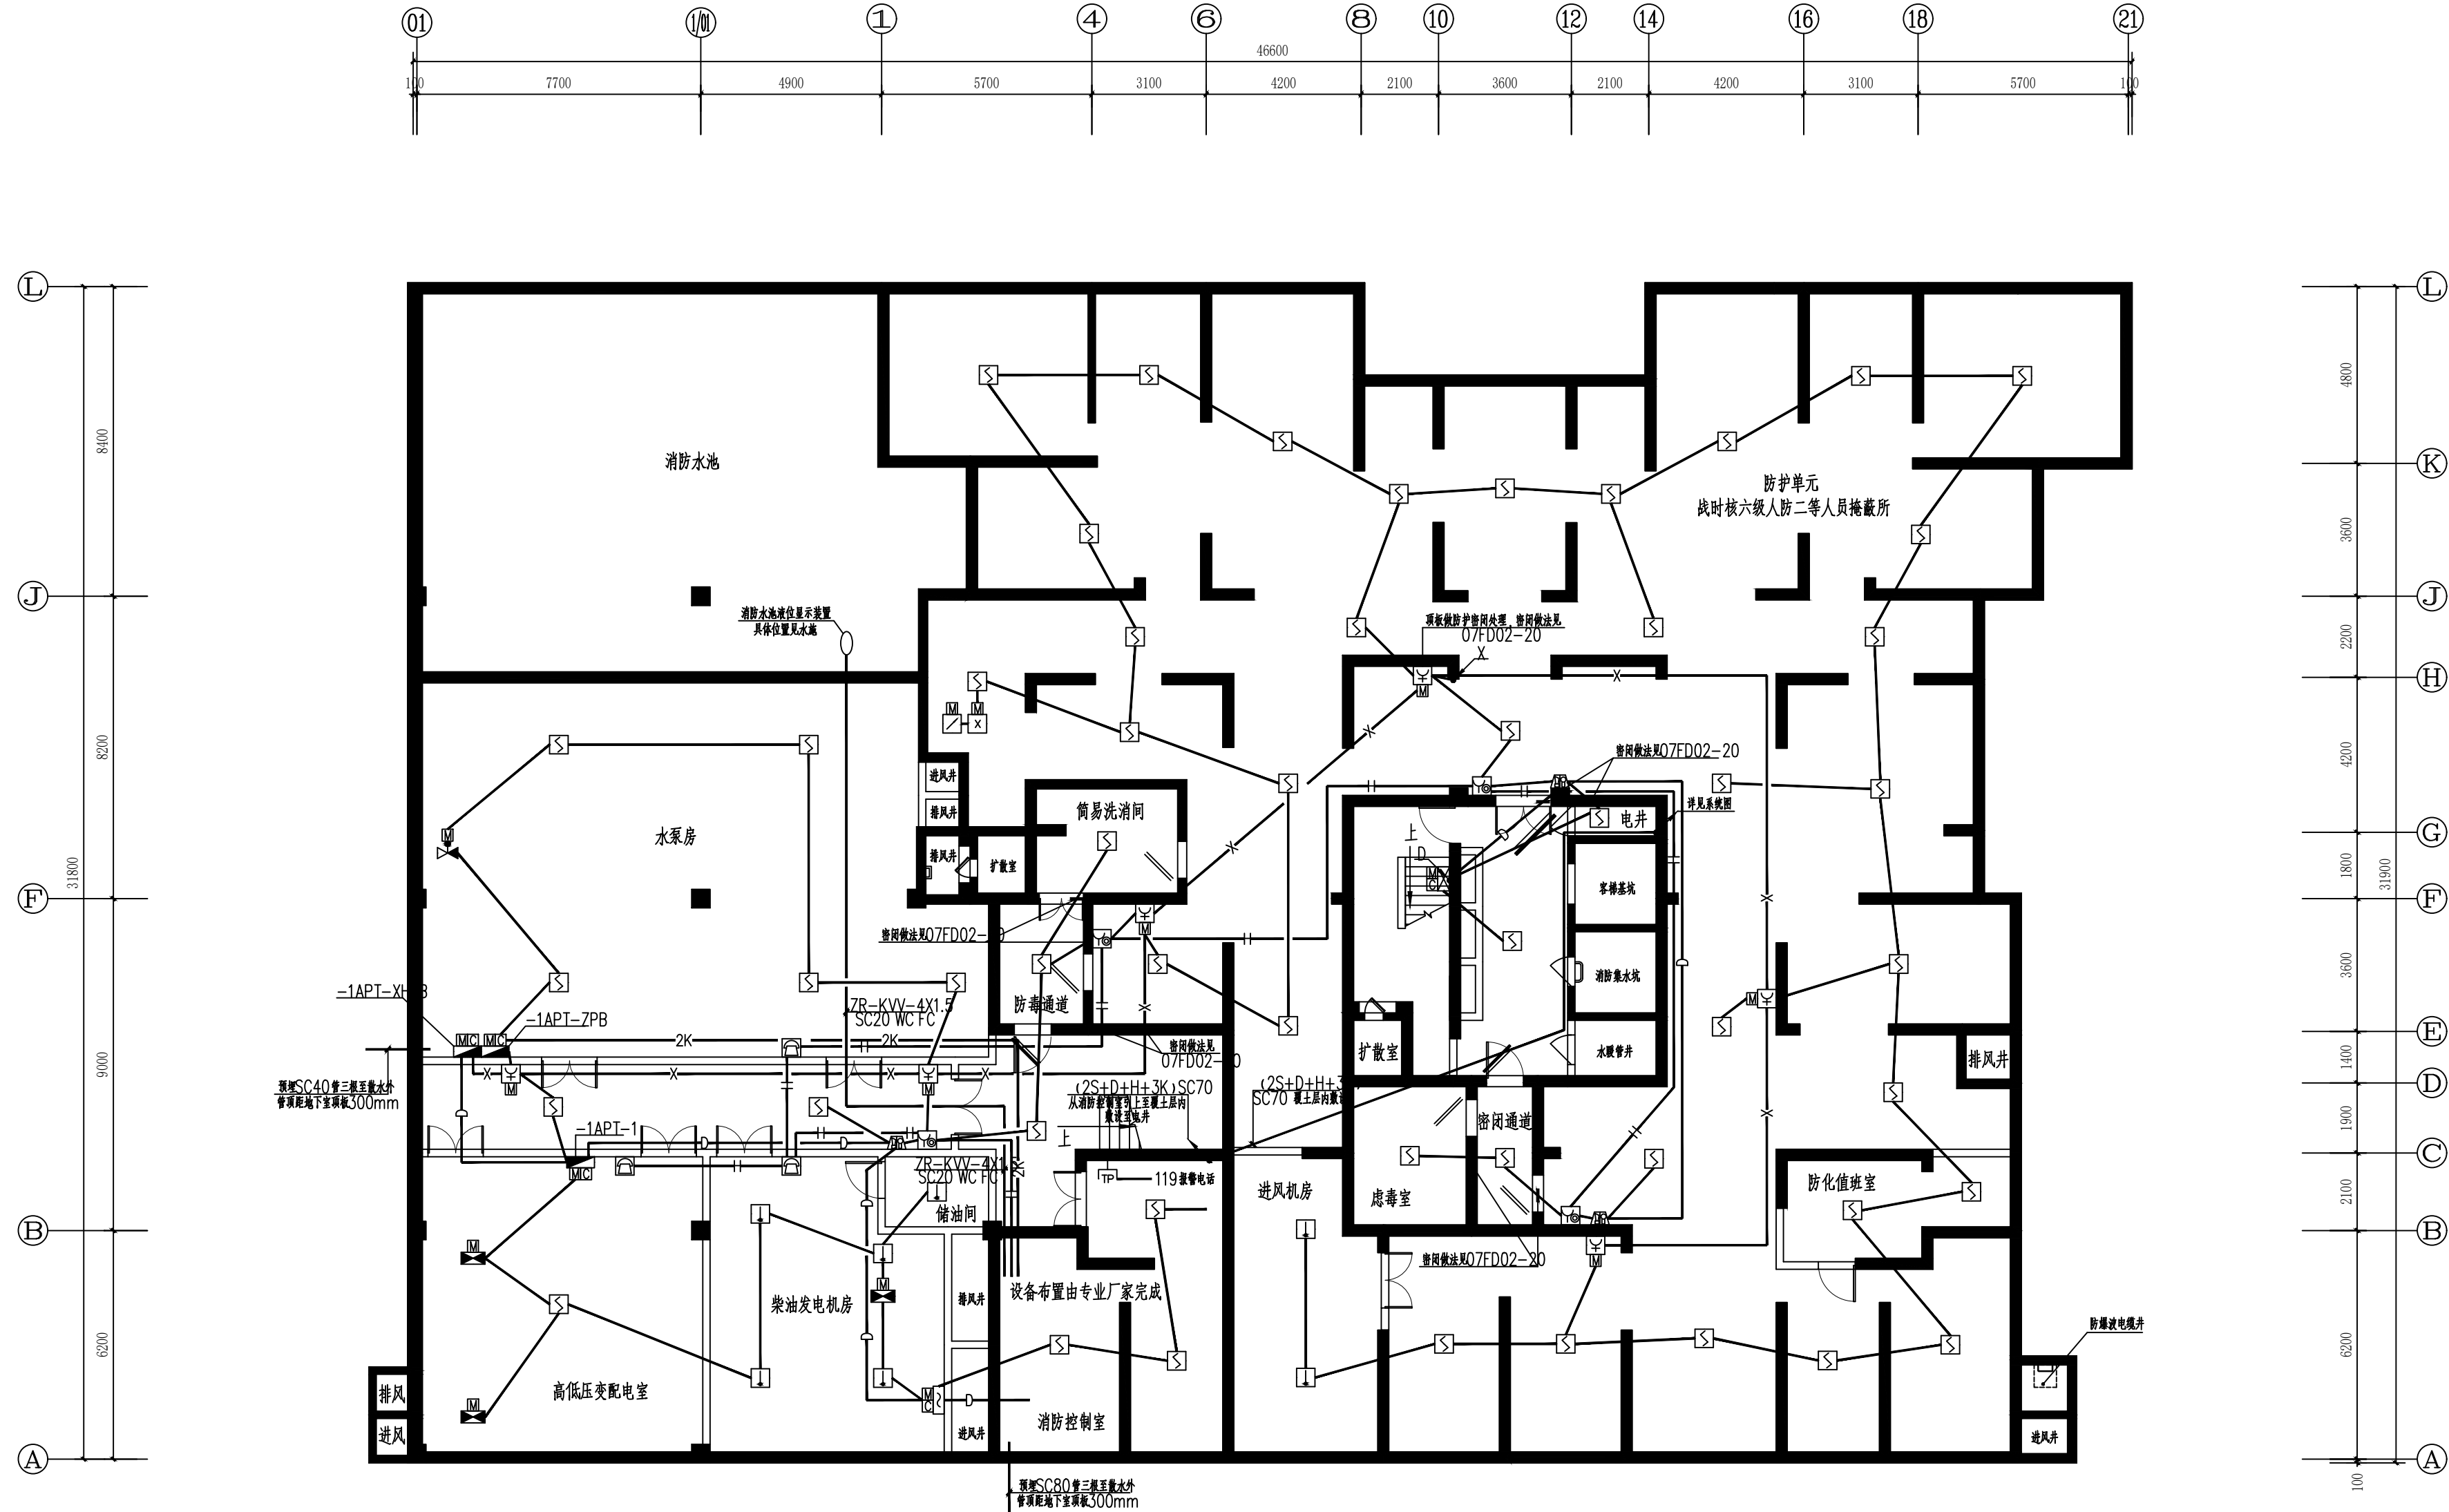


[illegible]







	信号线	S: ZR-RVS-2X1.5 SC15
	DC24V电源线	ZR-BV-3X4 SC20
	信号及电源线	(ZR-RVS-2X1.5+ZR-BV-3X4) SC32
	报警电话线	H: ZR-RVP-2X1.5 SC15
	消防电话启动线	X: ZR-KVV-4X1.5 SC20
	联动控制线	K: ZR-KVV-16X1.5 SC32

地下一层消防平面图 1:100

15		引线		个	4	
14		感烟探测器		个	52	
13		火灾声光报警器		个	3	
12		带电话插孔的手动报警按钮		个	4	
11		报警电话		个	3	
10		增压送风口		个	1	
9		放烟防火阀70°		个	3	
8		消火栓起泵按钮		个	6	
7		压力开关		个	1	
6		水流指示器		个	1	
5		湿式自动报警阀		个	1	
4		感温探测器		个	7	
3		电话插座		个	1	
2		多种电源配电箱		台	3	
1		电动风□		台	1	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

建设单位/CLIENT: 西安理工大学		
项目名称/PROJECT: 金花家属区新建1#、2#、5#住宅楼		
子项目名称/SUB-PROJECT: 新5#住宅楼		
区位图/REGIONAL LOCATION MAP:		
<div><div></div></div>		
<div><div><div>建筑国际</div><div>广东国际建筑设计有限公司</div><div>GUANGDONG ARCHITECTURAL INTERNATIONAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD</div></div><div>■ 建筑工程设计: 甲级 ■ 风景园林设计: 乙级 ■ 城乡规划设计: 乙级 ■ 水土保持设计: 乙级</div><div>地址: 西安市雁塔西路161号B1601 电话: (029) 82303055 传真: (029) 8223079-810</div></div>		
图纸名称/TITLE: 地下一层消防平面图		
设计 DESIGNED	梁航	
校对 CHECKED	马欣凡	
专业负责人 CHIEF	马欣凡	
项目负责人 PROJECT CHIEF	饶刚	
审核 IDENTIFIED	邱维雄	
审定 APPROVED	李坚	
业务号/JOB NO. JY-2011-1-11		
设计阶段/STATUS: 施工图		
专业/DISCIPLINE: 电气		
比例/SCALE: 1: 100		
出图日期/DATE: 2012.4		
图号/DRAWING NO. D-22		
版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
条形码/BARCODE:		
<div>版权所有, 不得复制、套用。 ALL RIGHTS RESERVED. DON'T COPIED, REPRODUCED.</div>		

图例	名称	规格	数量
—	信号线	S: ZR-RVS-2X1.5 SC15	
—D—	DC24V电源线	ZR-BV-3X4 SC20	
—B—	信号及电源线	(ZR-RVS-2X1.5+ZR-BV-3X4) SC32	
—H—	报警电话线	H: ZR-RVVP-2X1.5 SC15	
—X—	消防启动线	X: ZR-KVV-4X1.5 SC20	
—K—	联动控制线	K: ZR-KVV-16X1.5 SC32	

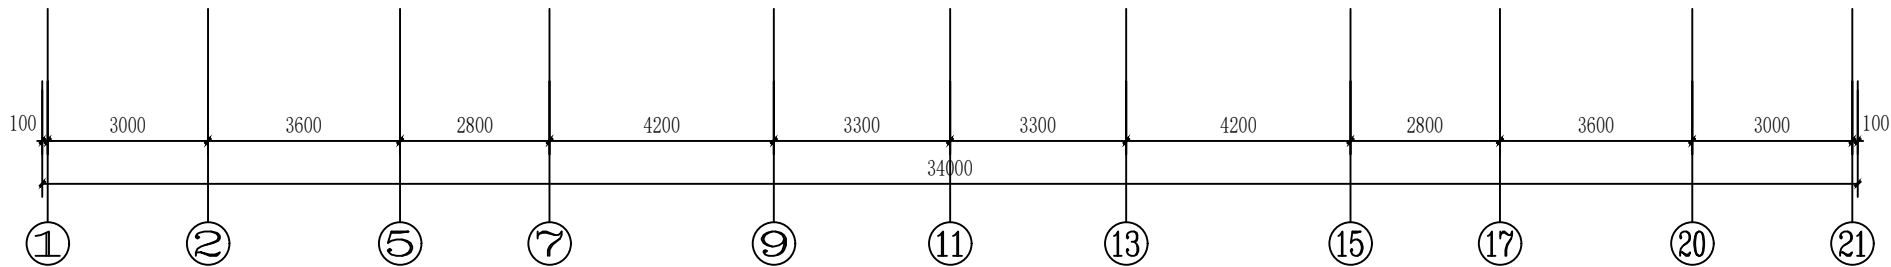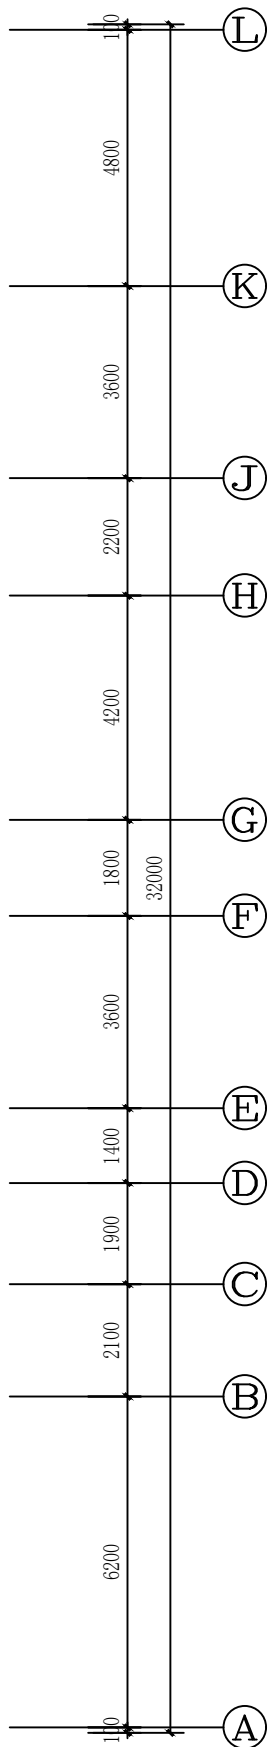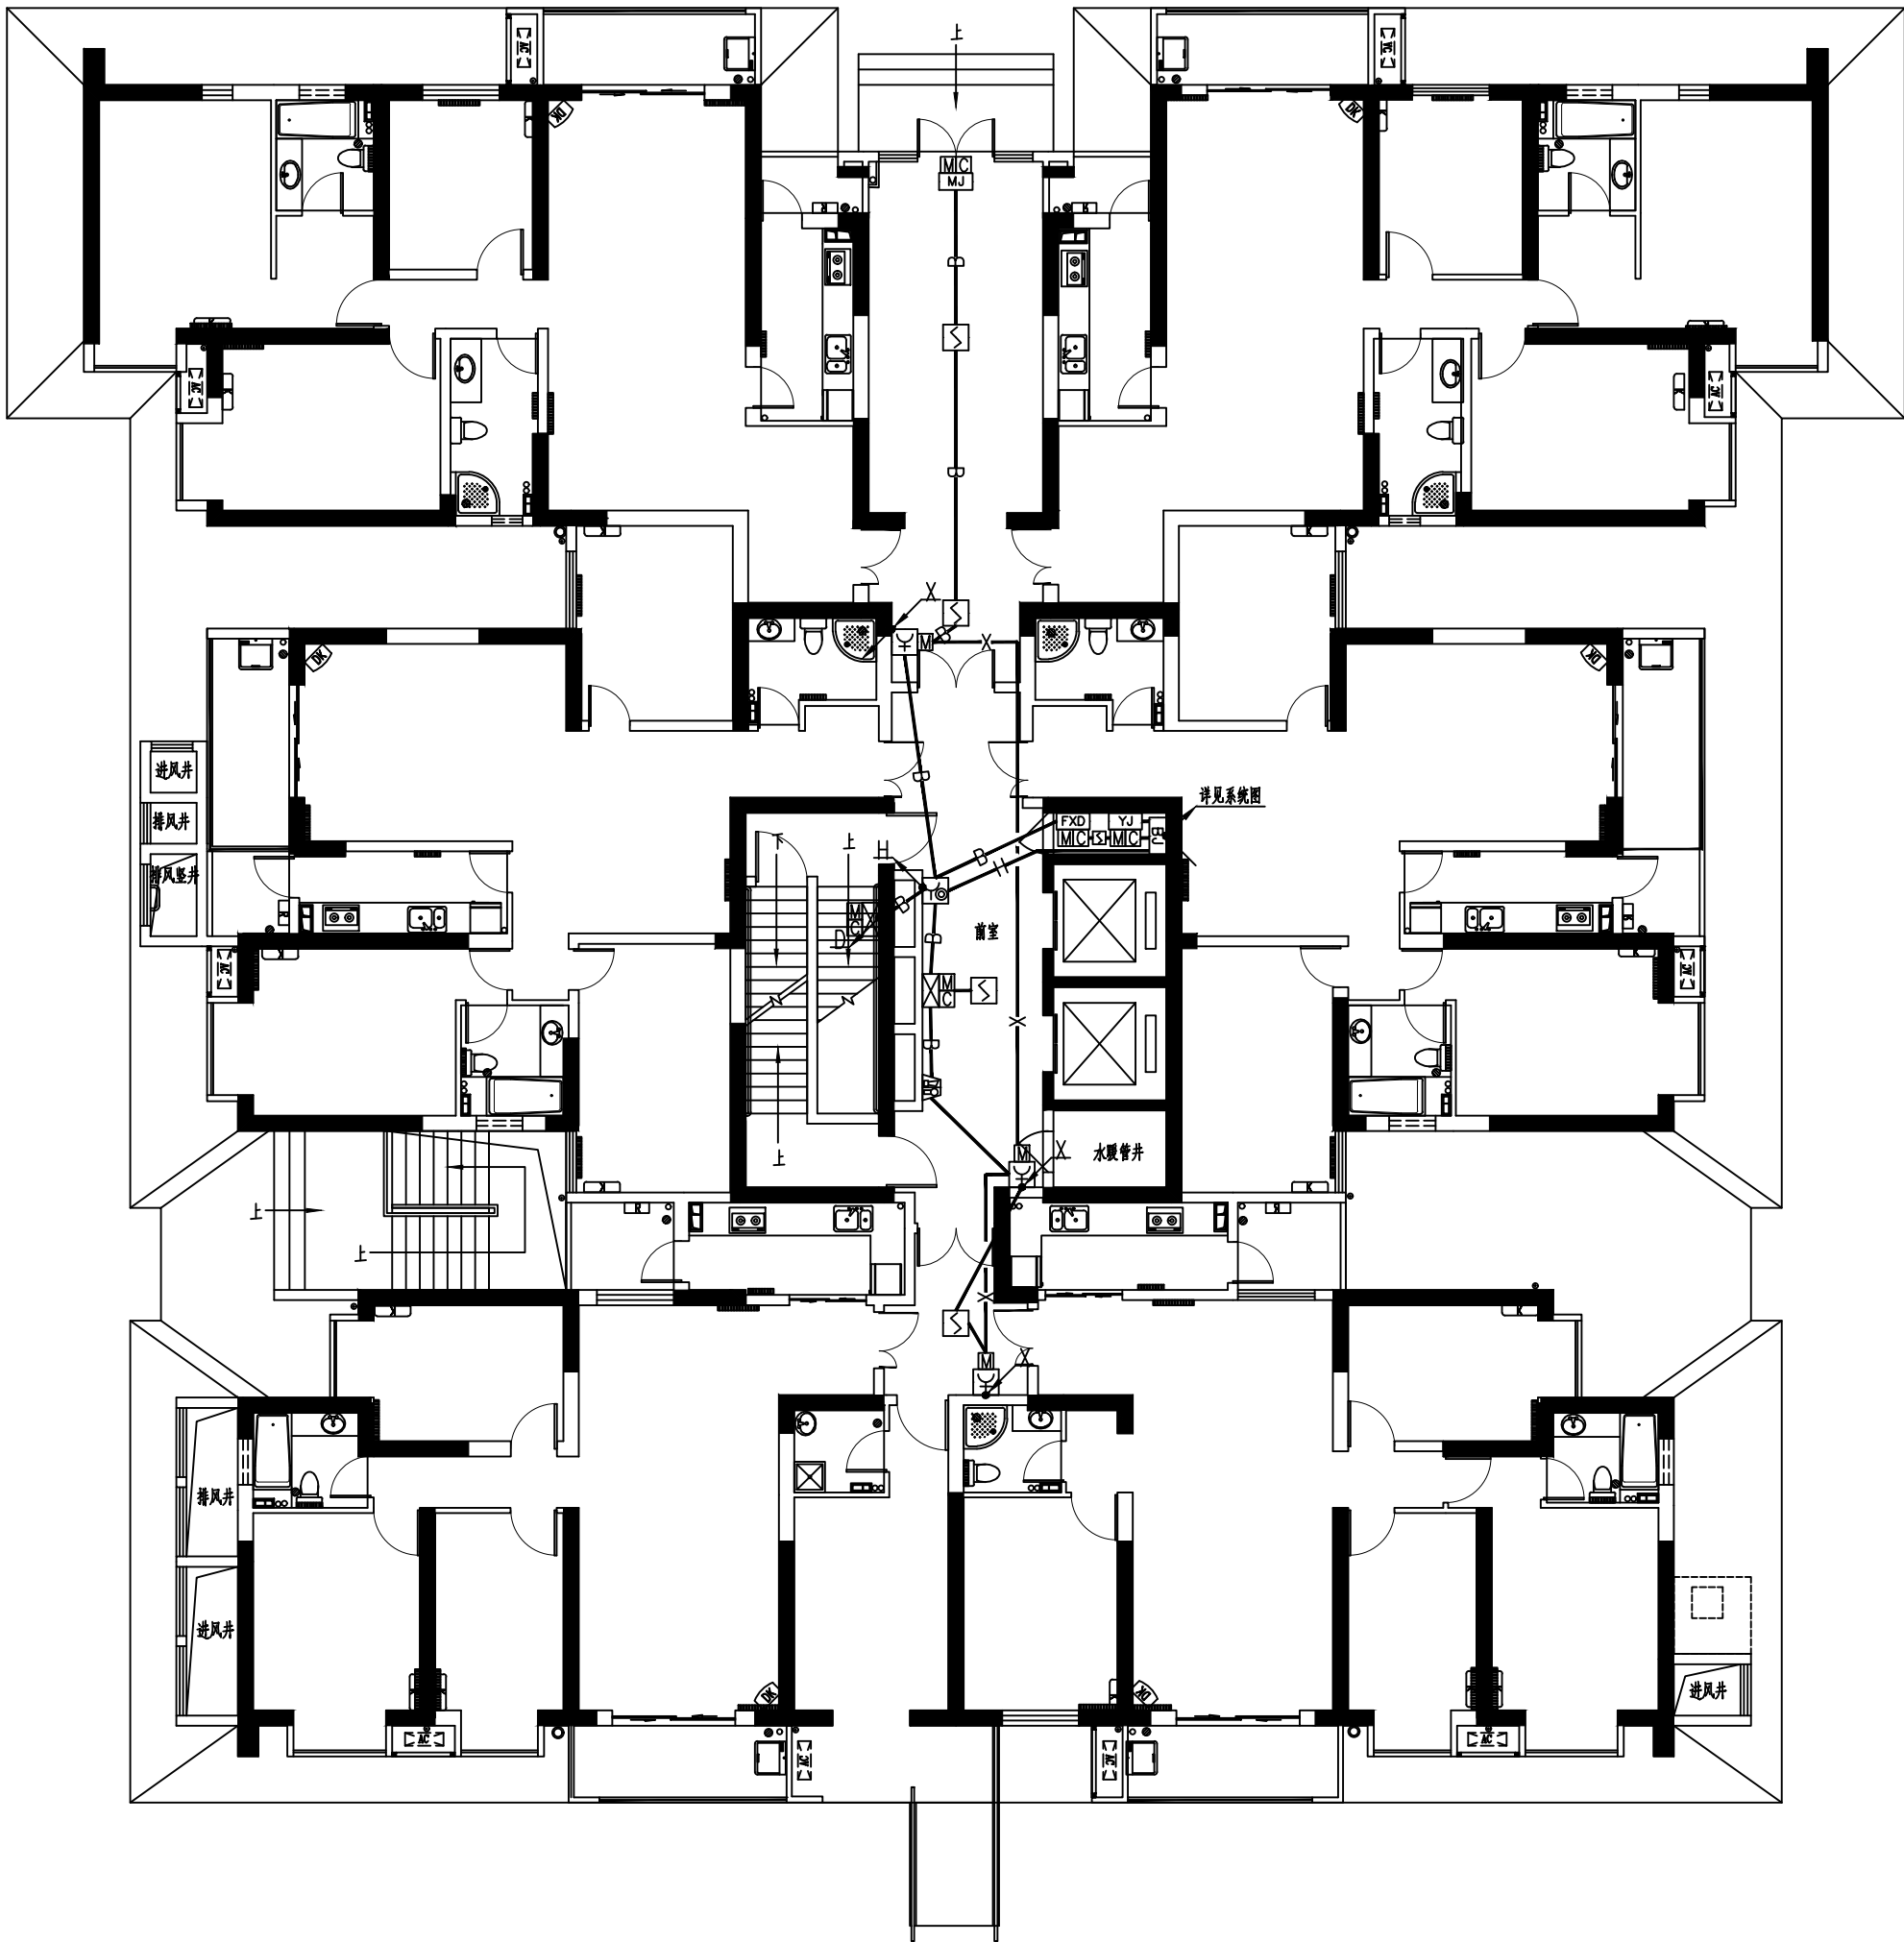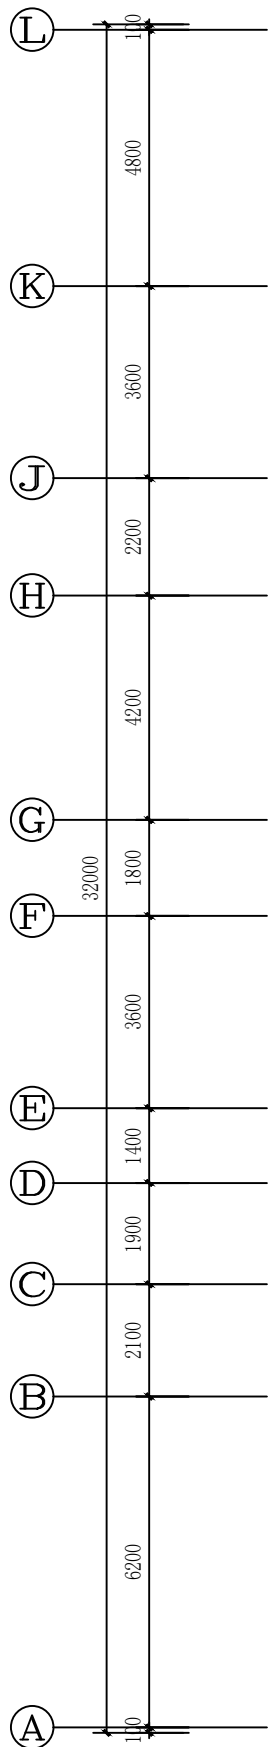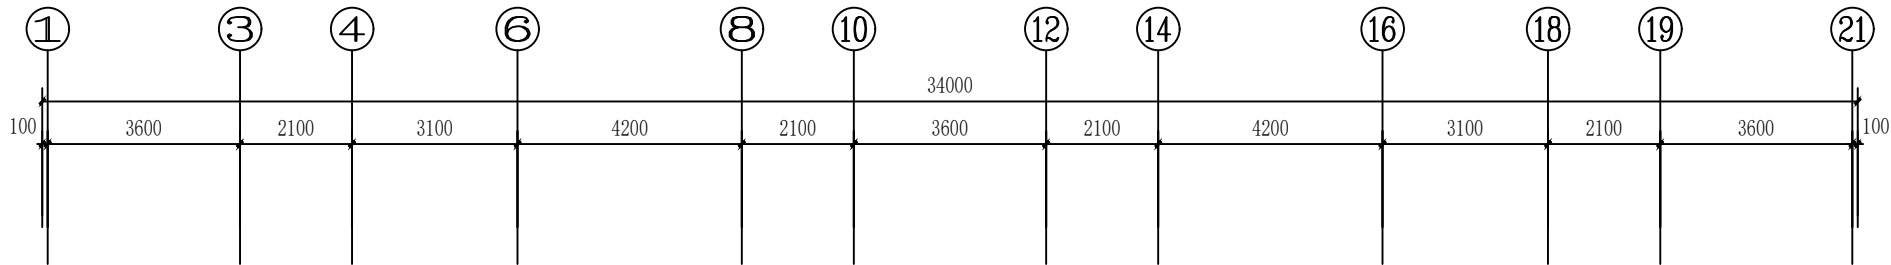

- 信号线 S: ZR-RVS-2X1.5 SC15
—D— DC24V电源线 ZR-BV-3X4 SC20
—B— 信号及电源线 (ZR-RVS-2X1.5+ZR-BV-3X4) SC32
—H— 报警电话线 H: ZR-RVVP-2X1.5 SC15
—X— 消防启动线 X: ZR-KVV-4X1.5 SC20
—K— 联动控制线 K: ZR-KVV-16X1.5 SC32

一层消防平面图 1:100

10		引线		个	8
9		感烟探测器		个	5
8		消火栓起泵按钮		个	3
7		火警广播系统		个	1
6		火警广播系统		个	1
5		火灾声光警报器		个	1
4		增压送风口		个	2
3		带电话插孔的手动报警按钮		个	1
2		MJ		个	1
1		消防接线箱		盏	1
序号	图例	名称	规格	单位	数量

建设单位/CLIENT:
西安理工大学

项目名称/PROJECT:
金花家属区新建1#、2#、5#住宅楼

子项目名称/SUB-PROJECT:
新5#住宅楼

区位图/REGIONAL LOCATION MAP :

建森国际
广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURE ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD

■建筑工程设计: 甲级 ■风景园林设计: 乙级
■城乡规划设计: 乙级 ■水土保持设计: 乙级

地址: 西安市雁塔西路161号B1601
电话: (029) 85302855 传真: (029) 85320779-810

图纸名称/TITLE:
一层消防平面图

设计 DESIGNED	梁航	
校对 CHECKED	马欣凡	
专业负责人 CHIEF	马欣凡	
项目负责人 PROJECT CHIEF	饶刚	
审核 IDENTIFIED	邱继国	
审定 APPROVED	李坚	

业务号/JOB NO. JY-2011-1-11

设计阶段/STATUS: 施工图

专业/DISCIPLINE: 电气

比例/SCALE: 1: 100

出图日期/DATE: 2012.4






图号/DRAWING NO. D-23

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

条形码/BARCODE:

版权所有, 不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED. DON'T COPY/REPRODUCE.

图例	名称	规格	数量
—	信号线	S: ZR-RVS-2X1.5 SC15	
—D—	DC24V电源线	ZR-BV-3X4 SC20	
—B—	信号及电源线	(ZR-RVS-2X1.5+ZR-BV-3X4) SC32	
—H—	报警电话线	H: ZR-RVVP-2X1.5 SC15	
—X—	消防启动线	X: ZR-KVV-4X1.5 SC20	
—K—	联动控制线	K: ZR-KVV-16X1.5 SC32	

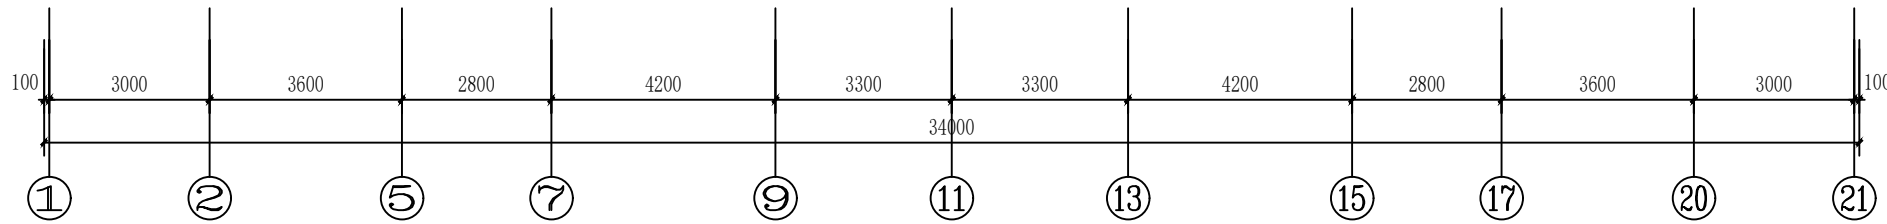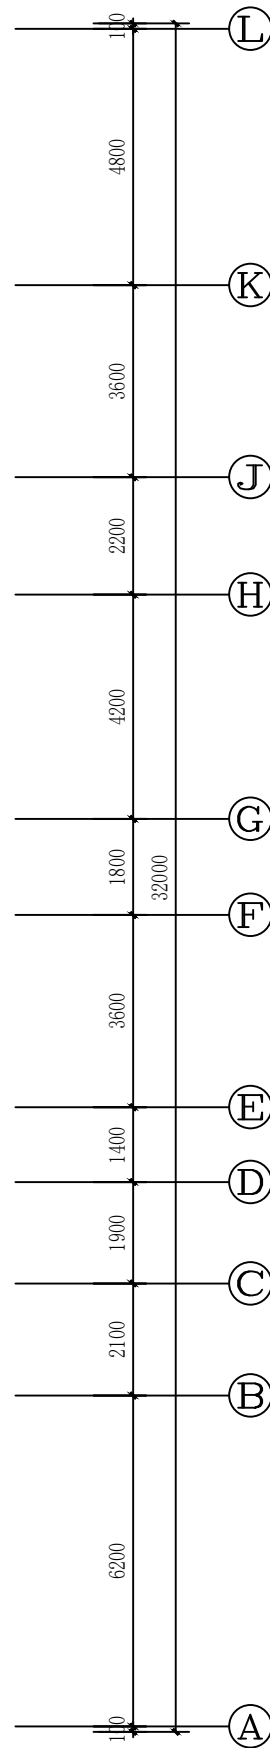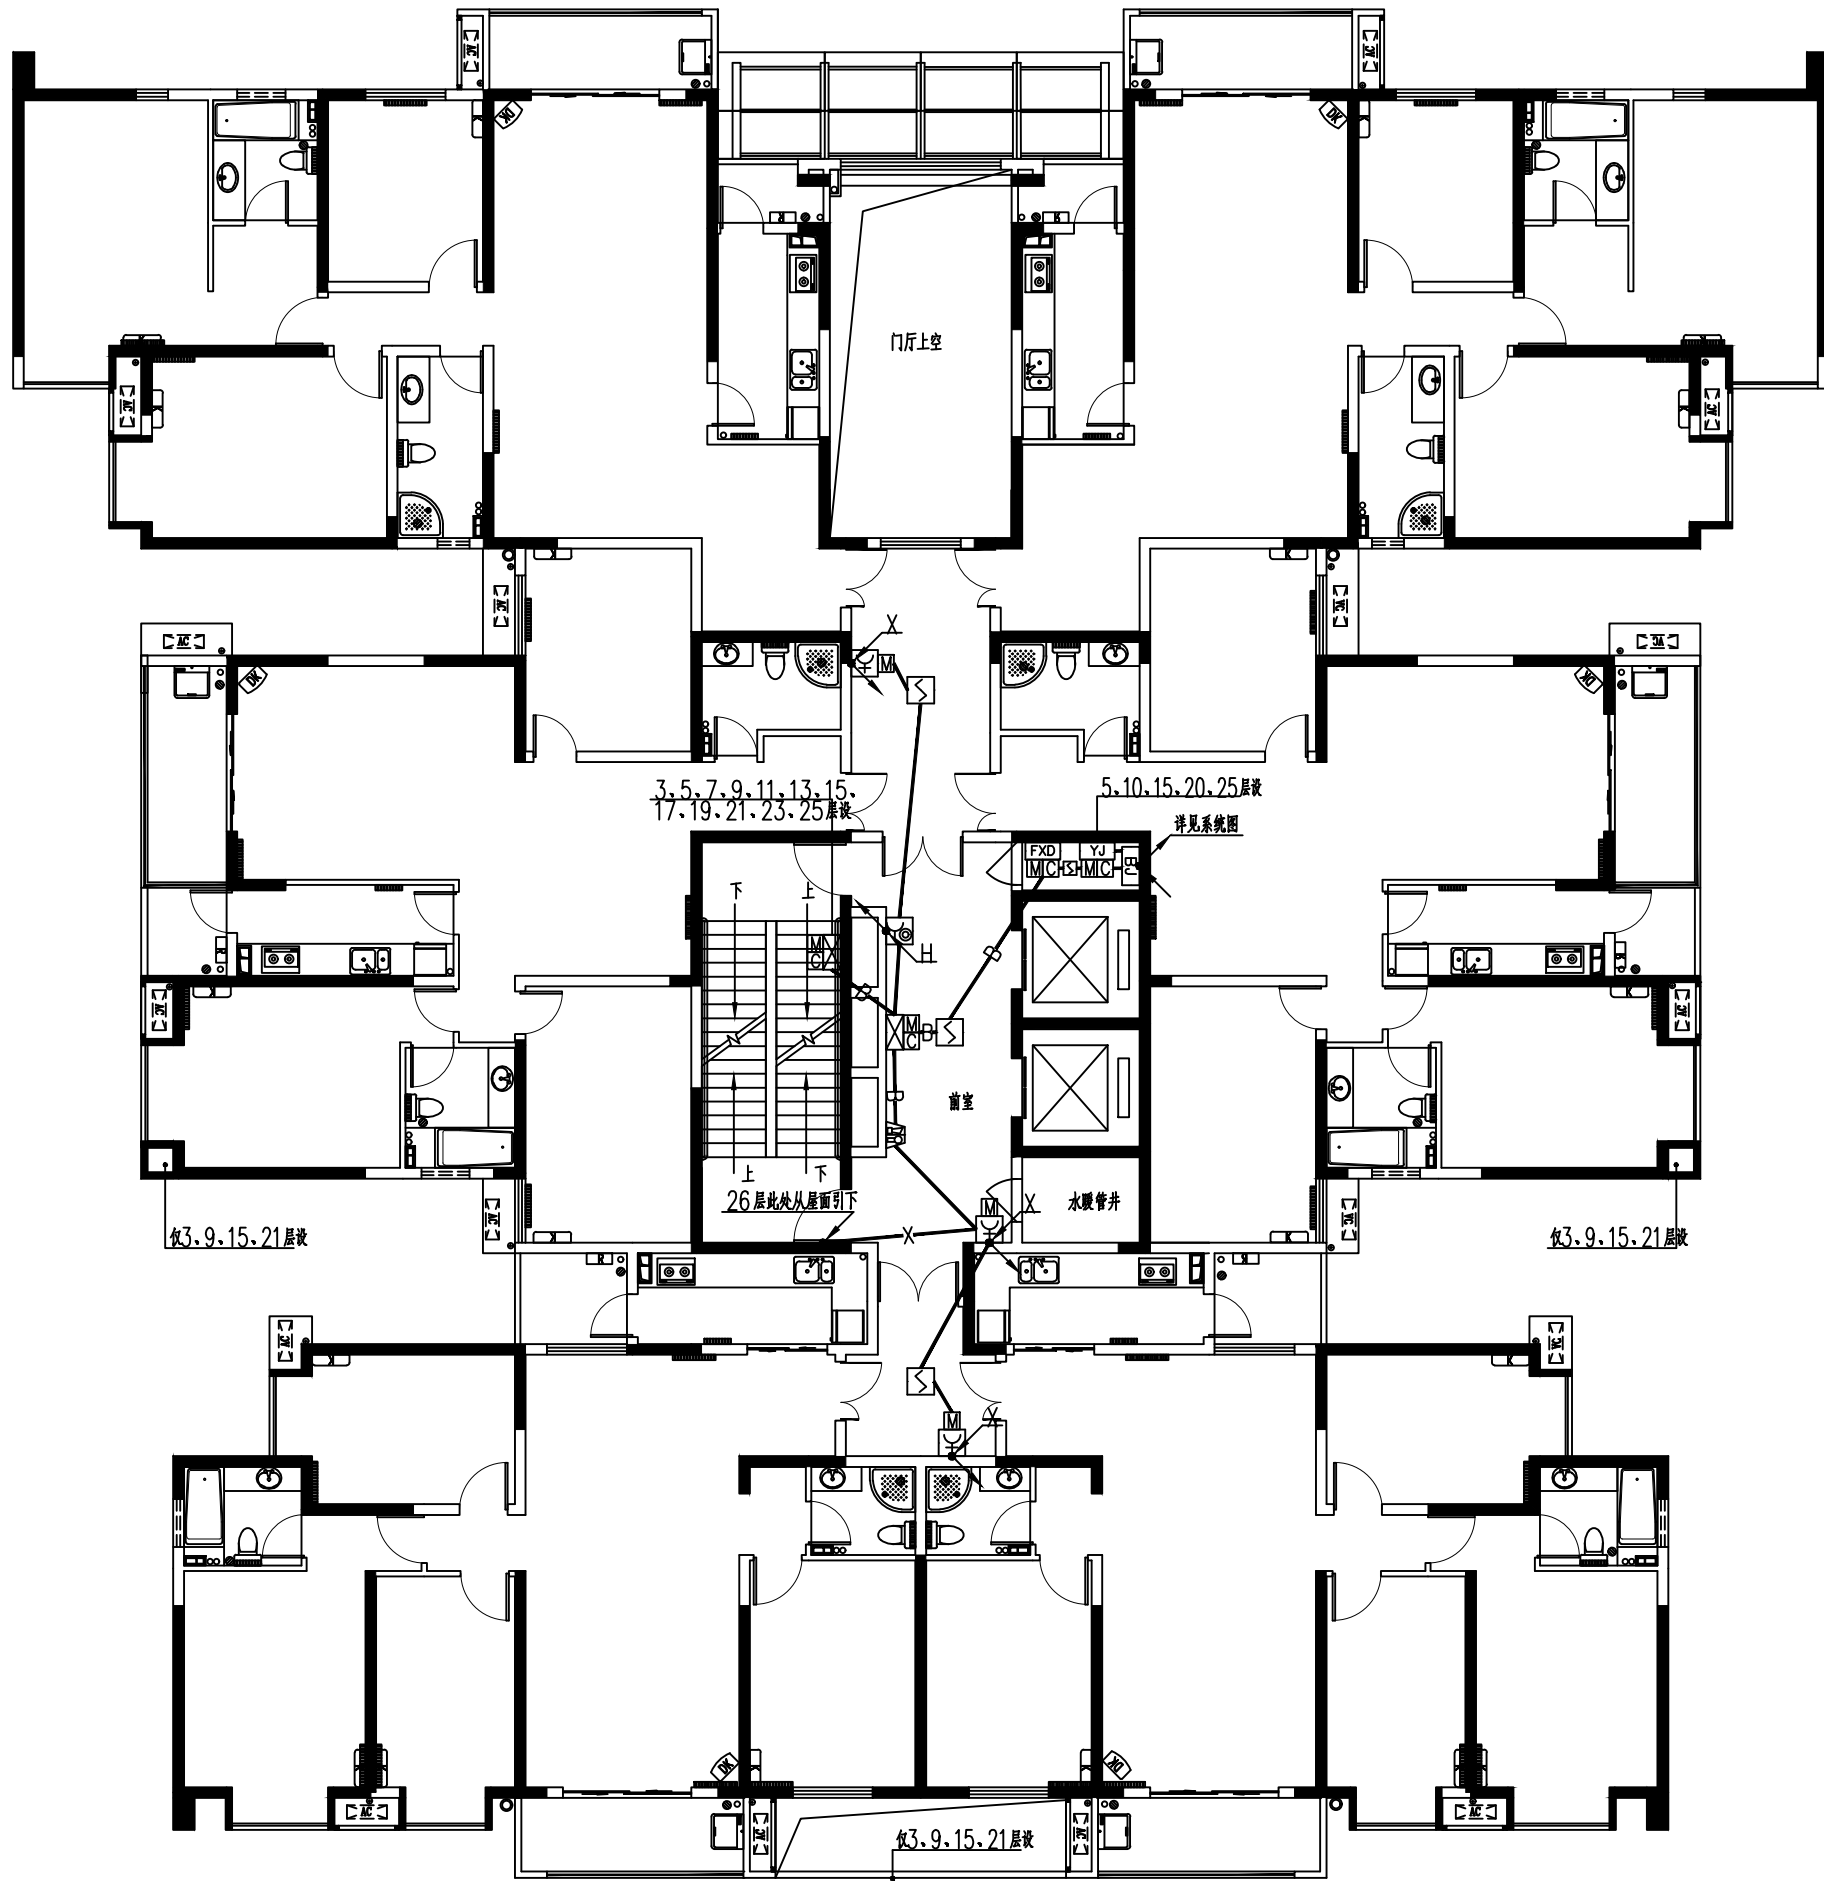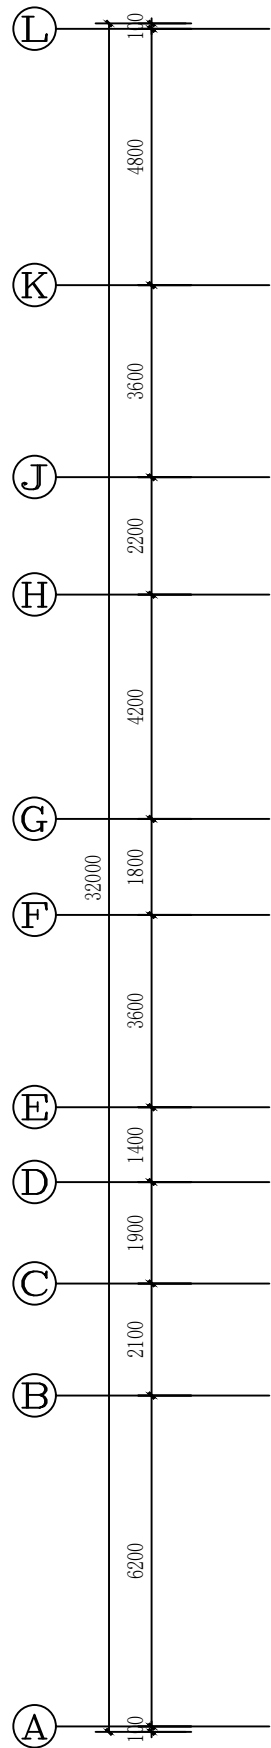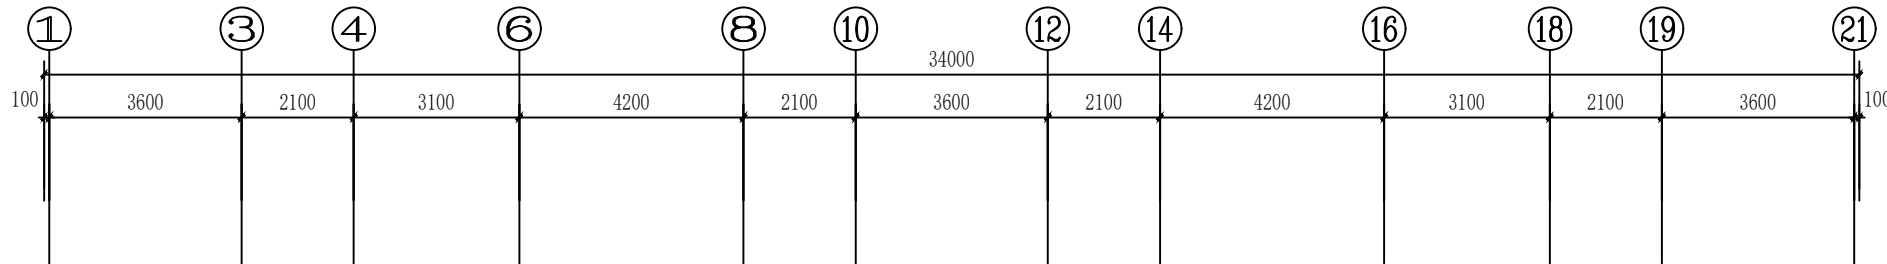

- 信号线 S: ZR-RVS-2X1.5 SC15
—D— DC24V电源线: ZR-BV-3X4 SC20
—B— 信号及电源线 (ZR-RVS-2X1.5+ZR-BV-3X4) SC32
—H— 报警电话线 H: ZR-RVVP-2X1.5 SC15
—X— 消防启动线 X: ZR-KVV-4X1.5 SC20
—K— 联动控制线 K: ZR-KVV-16X1.5 SC32

二~二十六层消防平面图 1:100




注: 二~二十六层建筑平面略有不同, 详见建筑专业施工图纸。此图仅为电气专业施工依据。

9		引线		个	11
8		感烟探测器		个	4
7		火警广播系统		个	1
6		火警广播系统		个	1
5		消防栓起泵按钮		个	3
4		火灾声光警报器		个	1
3		增压送风口		个	2
2		带电话插孔的手动报警按钮		个	1
1		消防接线箱		盏	1
序号	图例	名称	规格	单位	数量


建设单位/CLIENT: 西安理工大学		
项目名称/PROJECT: 金花家属区新建1#、2#、5#住宅楼		
子项目名称/SUB-PROJECT: 新5#住宅楼		
区位图/REGIONAL LOCATION MAP:		
图例		
广东建筑艺术设计院有限公司 GUANGDONG ARCHITECTURE ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD. ■建筑工程设计: 甲级 ■风景园林设计: 乙级 ■城乡规划设计: 乙级 ■水土保持设计: 乙级 地址: 西安市雁塔西路161号B1601 电话: (029) 85302655 传真: (029) 85320779-810		
图纸名称/TITLE: 二~二十六层消防平面图		
设计 DESIGNED	梁航	
校对 CHECKED	马欣凡	
专业负责人 CHIEF	马欣凡	
项目负责人 PROJECT CHIEF	饶刚	
审核 IDENTIFIED	邱继国	
审定 APPROVED	李坚	
业务号/JOB NO. JY-2011-1-11		
设计阶段/STATUS: 施工图		
专业/DISCIPLINE: 电气		
比例/SCALE: 1: 100		
出图日期/DATE: 2012. 4		
图号/DRAWING NO. D-24		
版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
条形码/BARCODE:		
版权所有, 不得复制、套用。 ALL RIGHTS RESERVED. DON'T COPIED, REPRODUCED.		

图例	说明
1	信号线
2	DC24V电源线
3	信号及电源线
4	报警电话线
5	消防栓启动线
6	联动控制线

- 信号线 S: ZR-RVS-2X1.5 SC15
— DC24V电源线: ZR-BV-3X4 SC20
— 信号及电源线 (ZR-RVS-2X1.5+ZR-BV-3X4) SC32
— 报警电话线 H: ZR-RVP-2X1.5 SC15
— 消防栓启动线 X: ZR-KVV-4X1.5 SC20
— 联动控制线 K: ZR-KVV-16X1.5 SC32

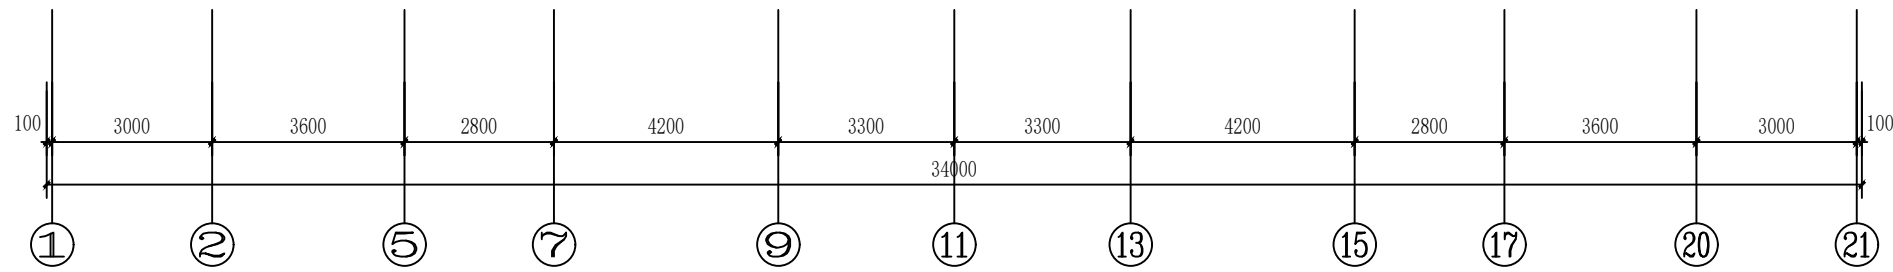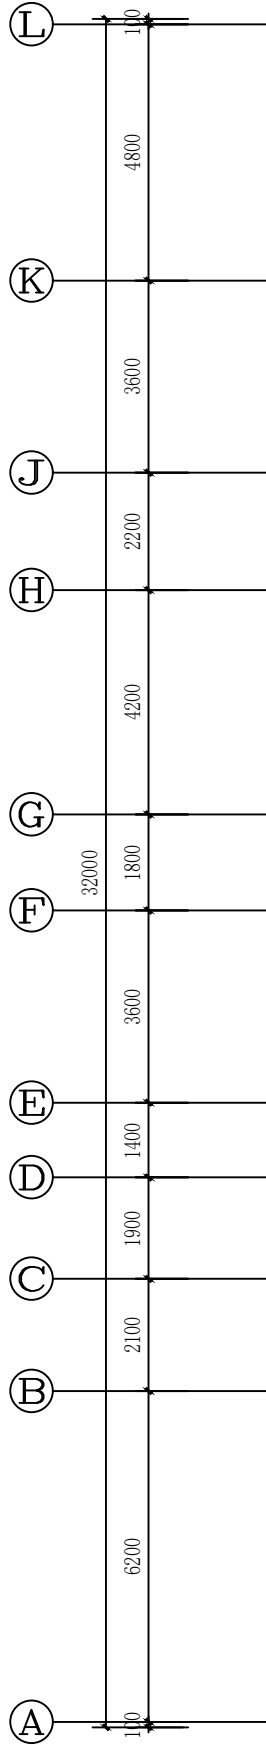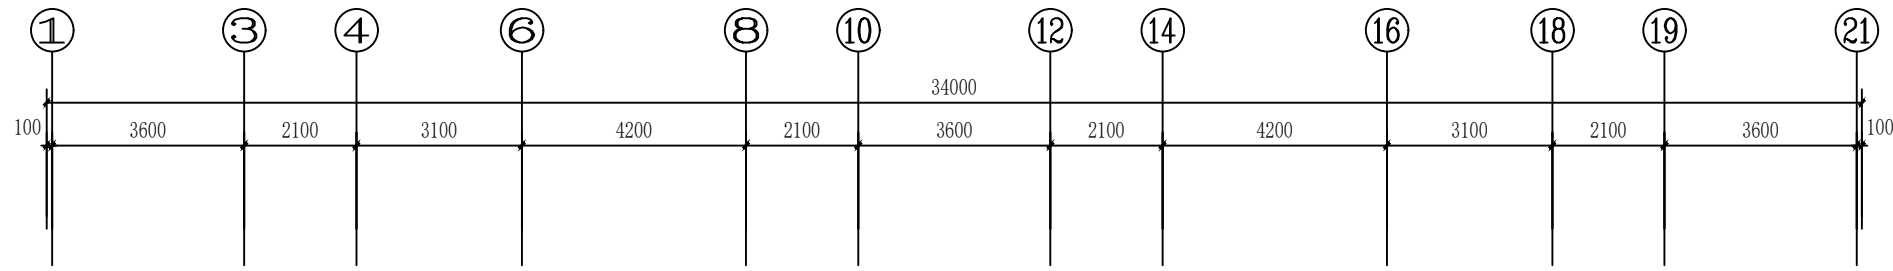

屋面层消防平面图 1:100

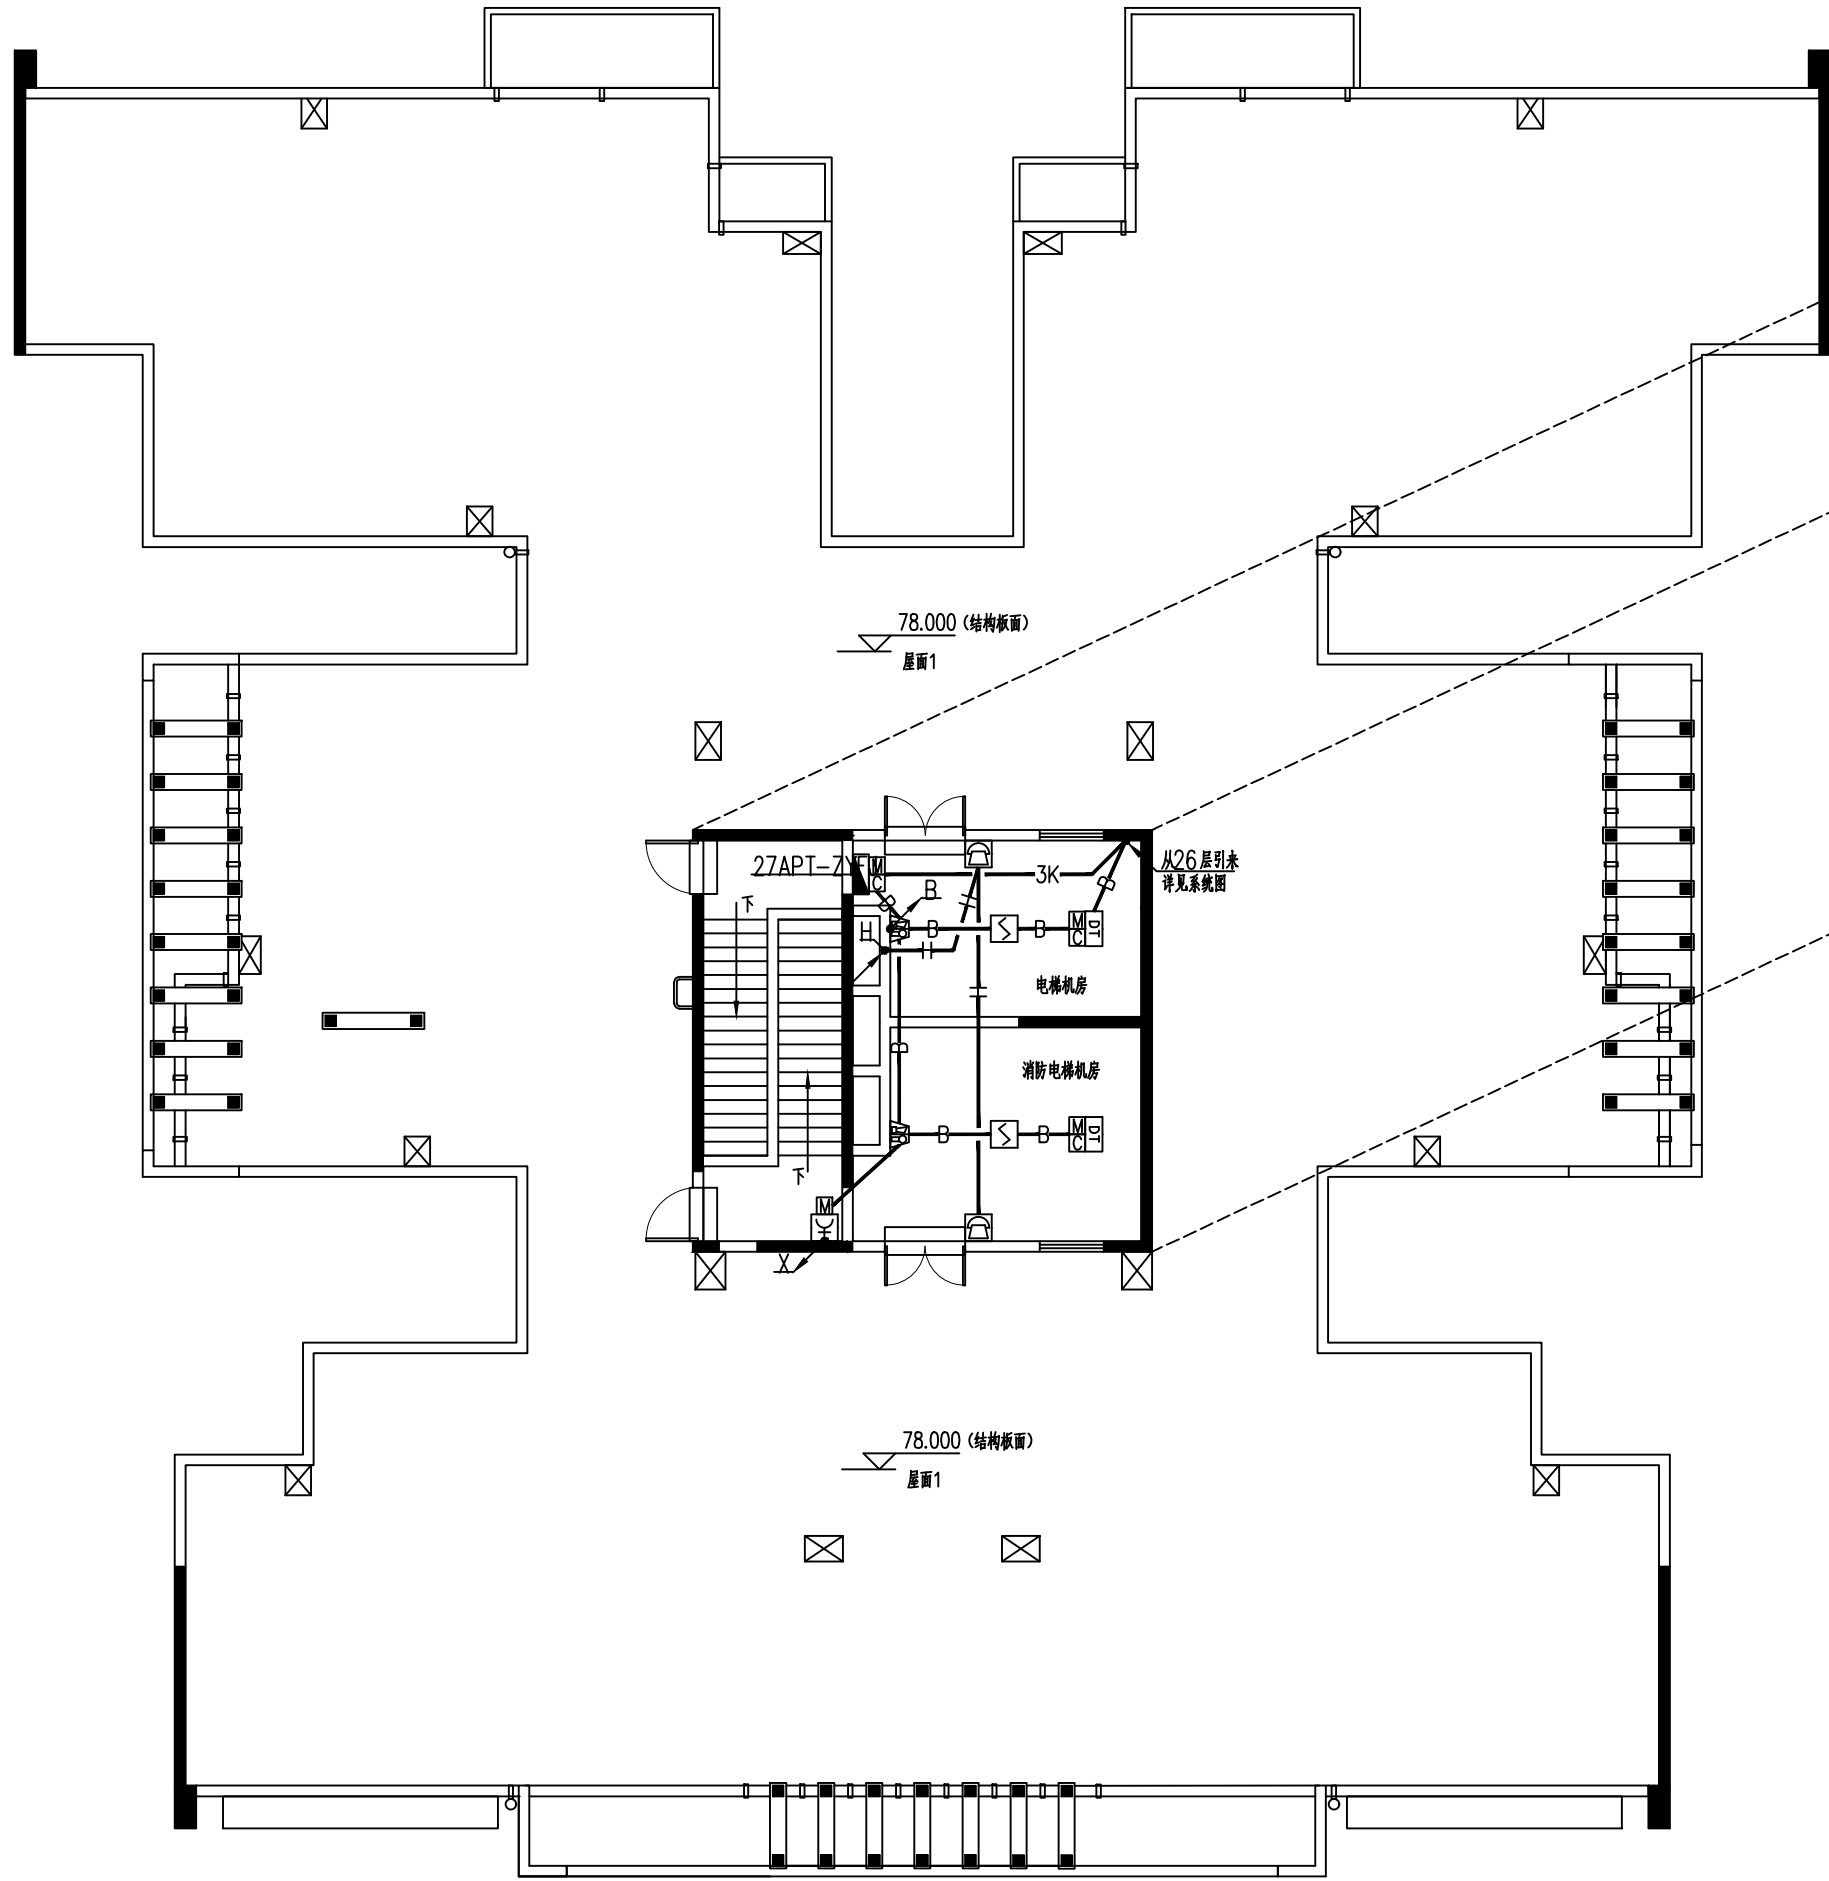

7		引线		个	5
6		感烟探测器		个	3
5		火灾声光报警器		个	3
4		报警电话		个	2
3		火警广播系统		个	2
2		消火栓起泵按钮		个	1
1		多种电源配电箱		台	1
序号	图例	名称	规格	单位	数量

建设单位/CLIENT:
西安理工大学

项目名称/PROJECT:
金花家属区新建1#、2#、5#住宅楼

子项目名称/SUB-PROJECT:
新5#住宅楼

区位图/REGIONAL LOCATION MAP:

建森国际
广东建筑设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURE ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

■建筑工程设计: 甲级 ■风景园林设计: 乙级
■城乡规划设计: 乙级 ■水土保持设计: 乙级

地址: 西安市雁塔西路161号B1601
电话: (029) 82302855 传真: (029) 85230279-810

图纸名称/TITLE:
屋面层消防平面图

设计 DESIGNED	梁航	
校对 CHECKED	马欣凡	
专业负责人 CHIEF	马欣凡	
项目负责人 PROJECT CHIEF	饶刚	
审核 IDENTIFIED	邱继国	
审定 APPROVED	李坚	

业务号/JOB NO. JY-2011-1-11

设计阶段/STATUS: 施工图

专业/DISCIPLINE: 电气

比例/SCALE: 1: 100

出图日期/DATE: 2012.4

图号/DRAWING NO. D-25

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

条形码/BARCODE:

版权所有, 不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED. DON'T COPIED, REPRODUCED.