


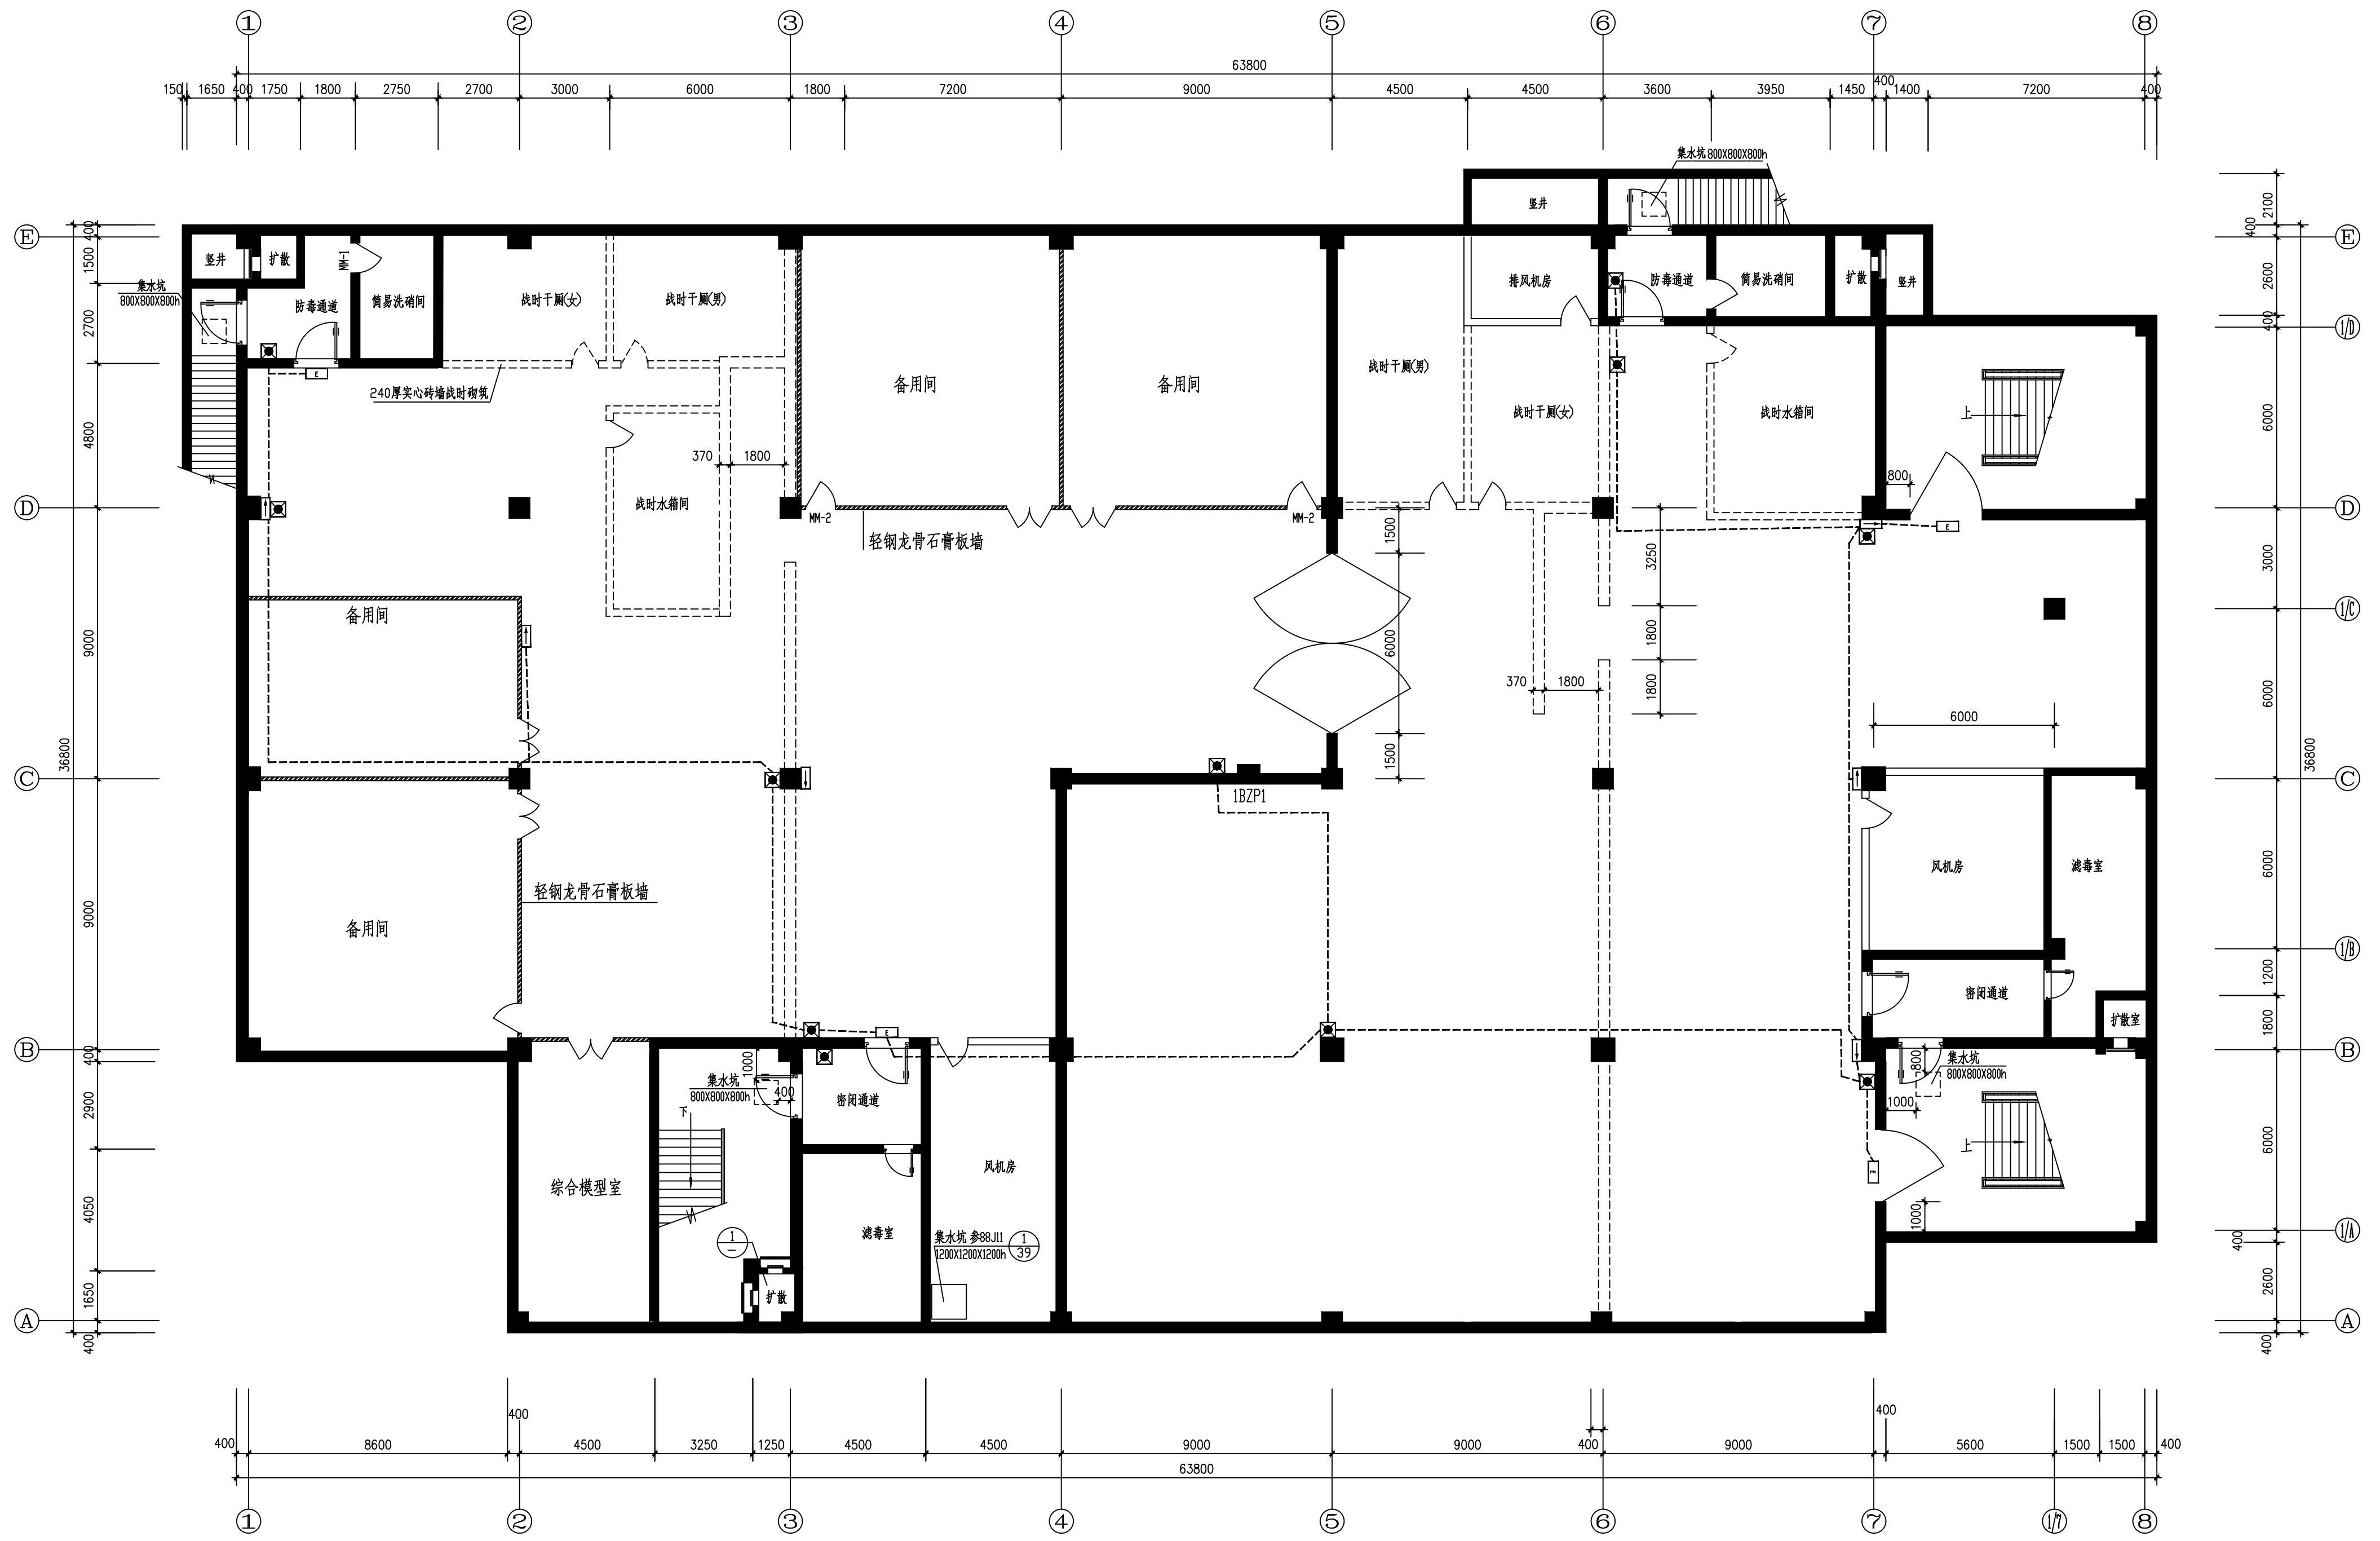


[illegible]

地下室应急照明平面图 1:200


4		方向标志灯(右向)		盏	6	
3		疏散出口标志灯		盏	4	
2		自带电源疏散照明灯(A型)		盏	11	
1		照明配电箱		台	1	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注


 中国建筑西北设计研究院			工程名称: 西安理工大学	
项目负责人		校 对		单项名称: 曲江校区大学生活动中心  地下室应急照明平面图
审 定		设 计		
审 核		制 图		
工程负责人				
				设计号: 200161 图 别: 电施 图号: 2-1 日期: 2009.12.1

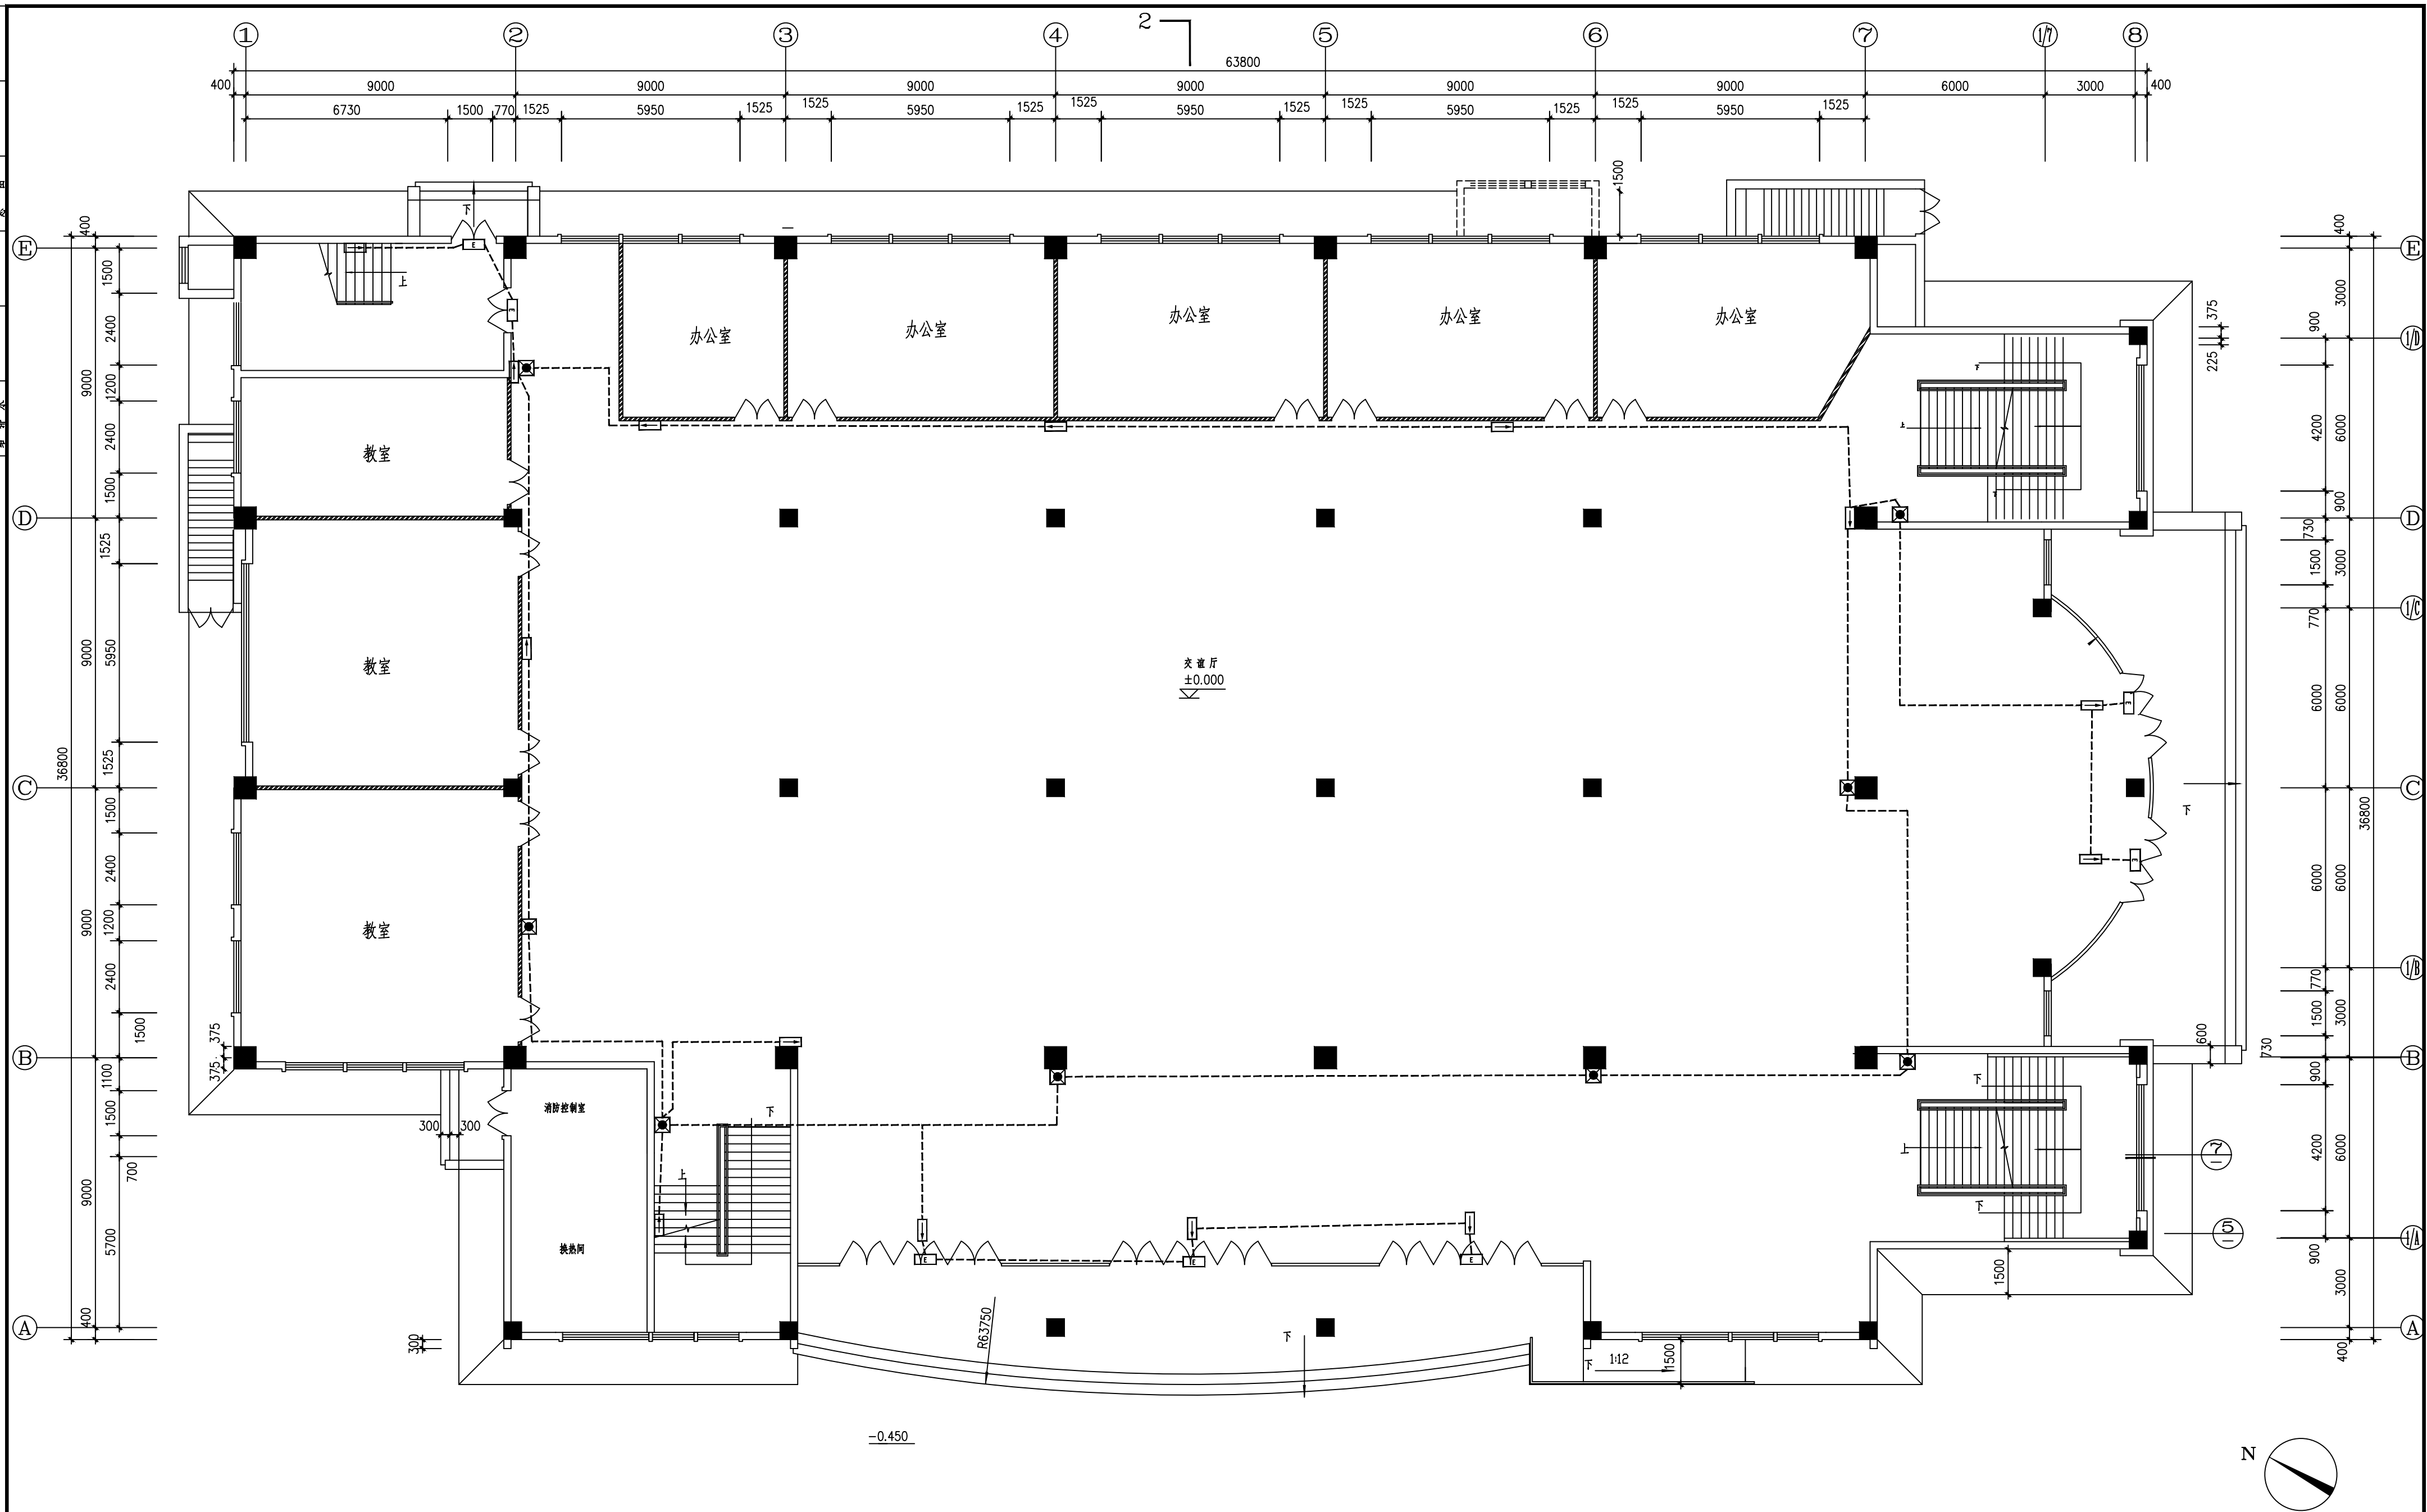[illegible]

3		方向标志灯(右向)		盏	14	
2		疏散出口标志灯		盏	7	
1		自带电源疏散照明灯(A型)		盏	8	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

底层应急照明平面图1:100

 中国建筑西北设计研究院			工程名称: 西安理工大学		
项目负责人	校 对	单项名称: 曲江校区大学生活动中心  底层应急照明平面图	设计号	200161	
审 定	设 计		图 别	电施	
审 核	制 图		图 号	2-2	
工种负责人			日 期	2009.12.1	

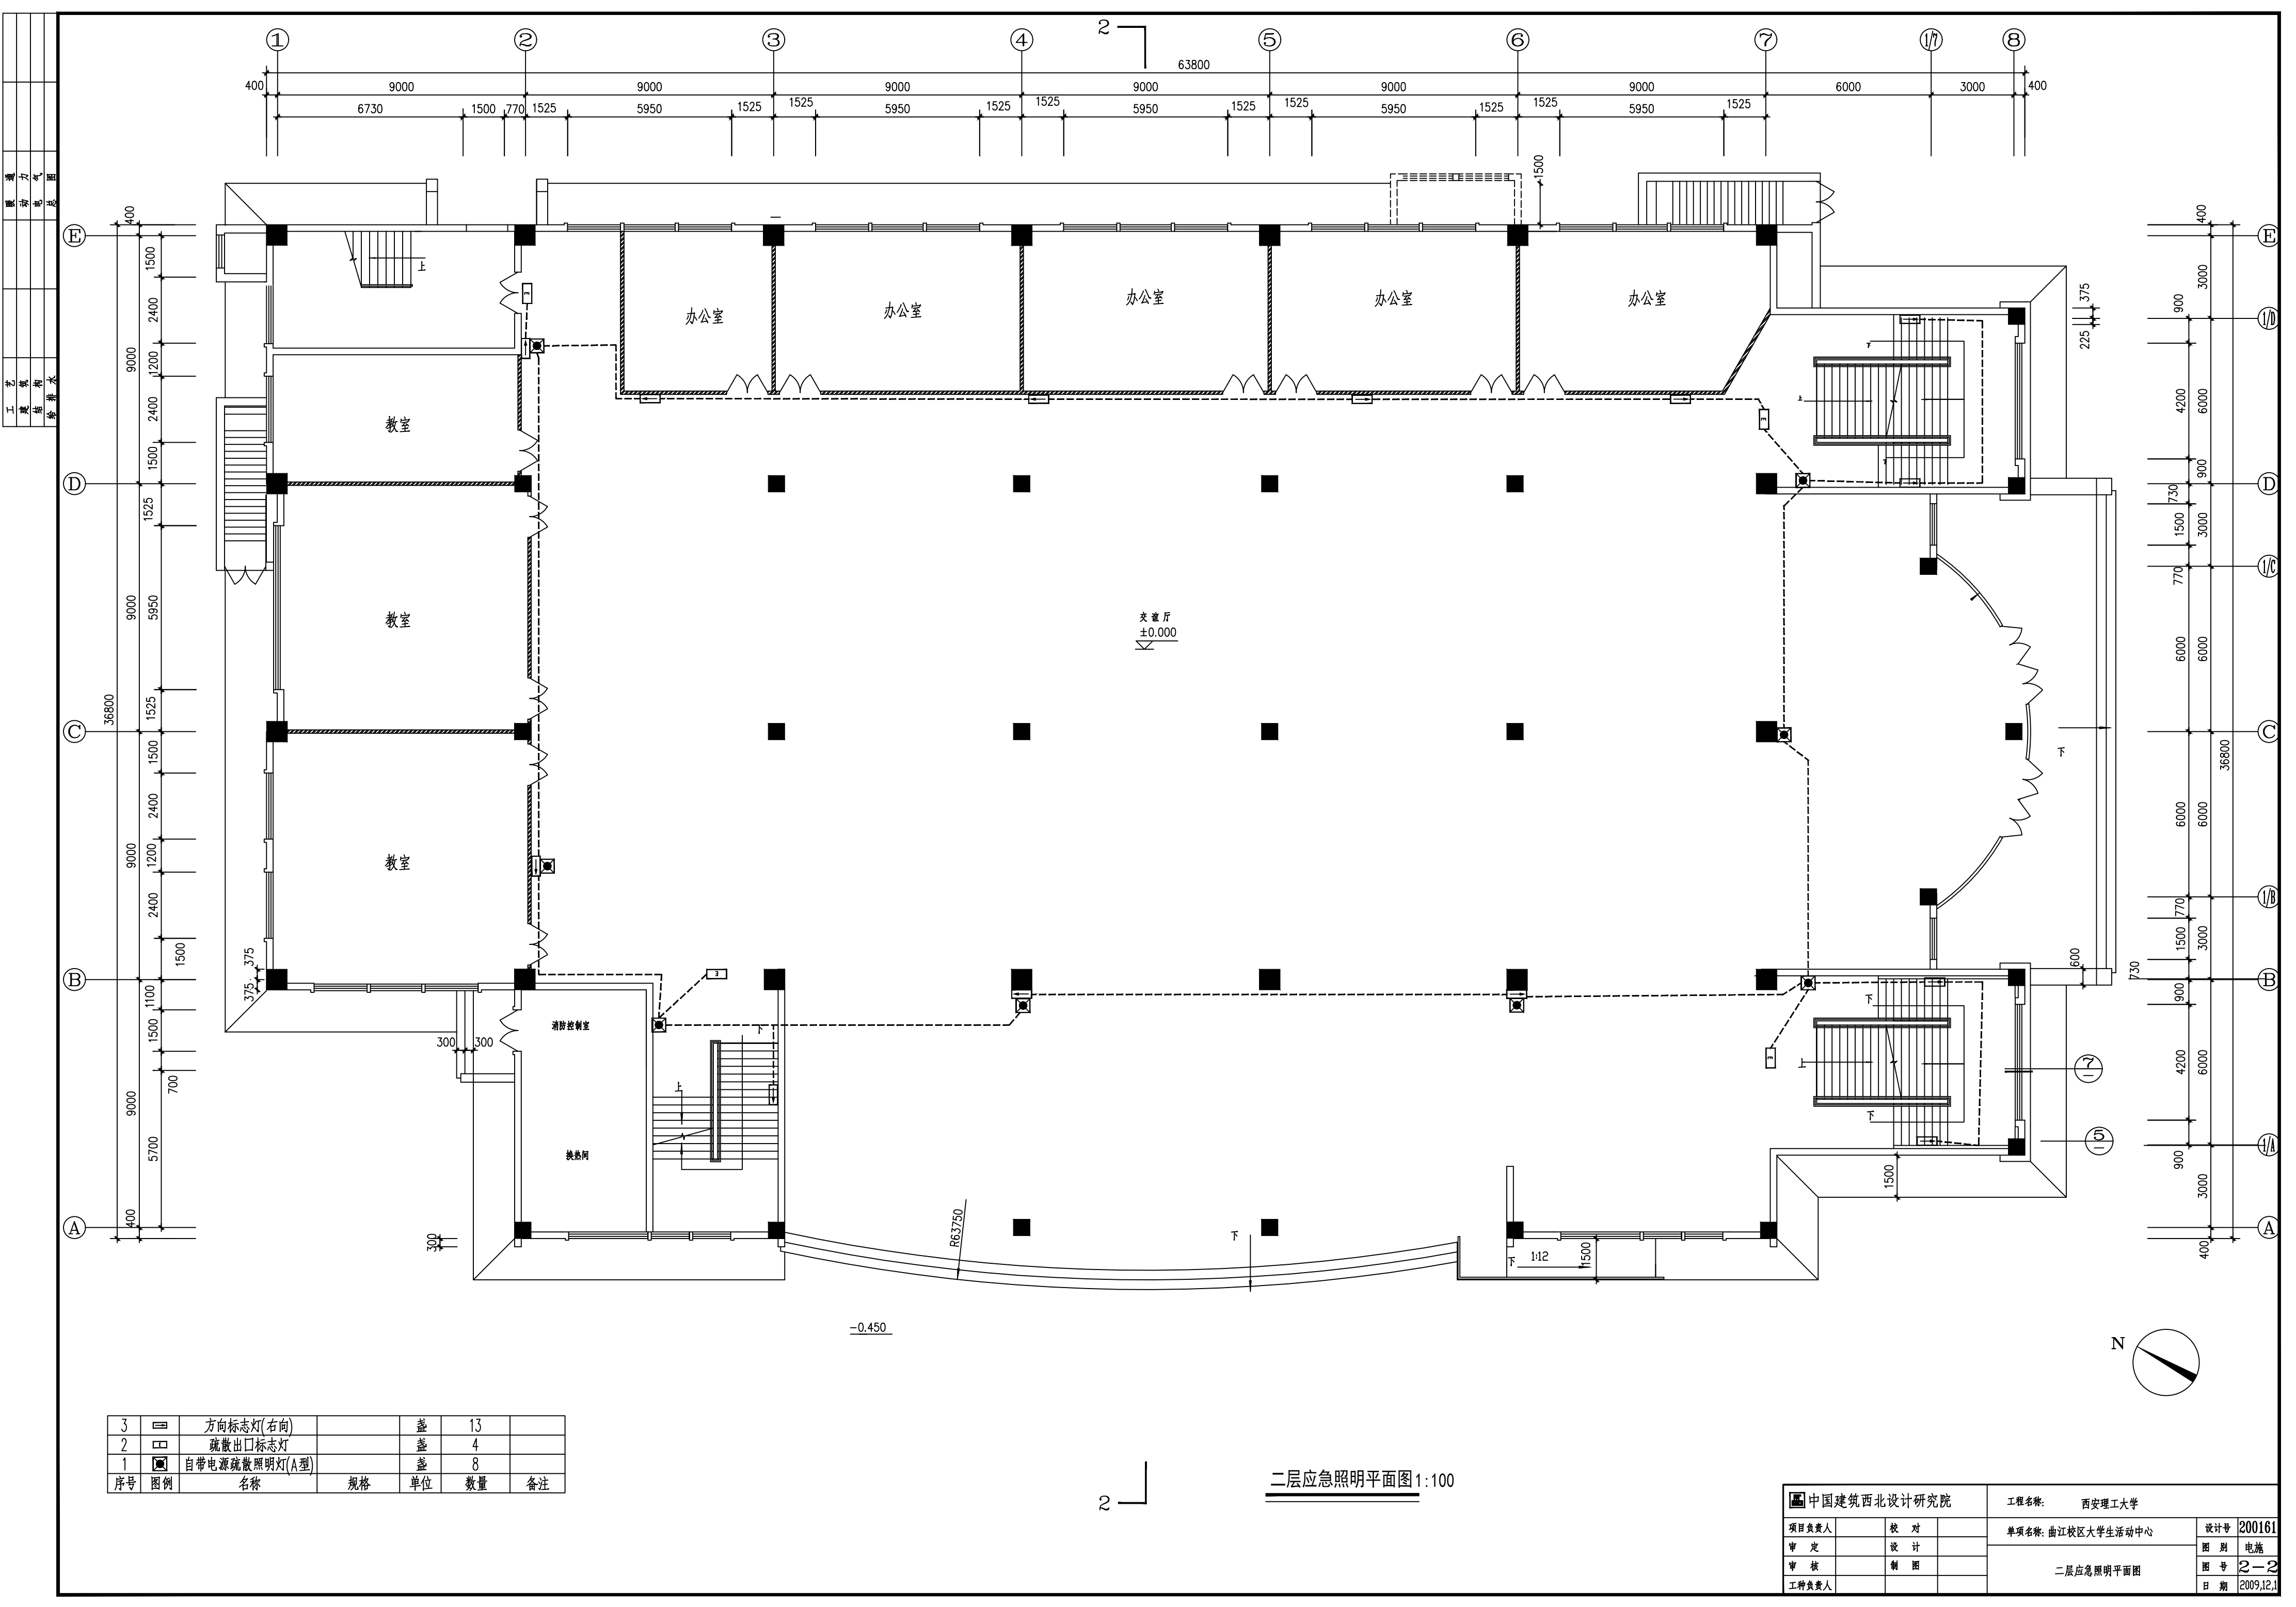


工程名称	西安理工大学
建设单位	西安理工大学
设计单位	中国建筑西北设计研究院
项目负责人	张强
项目审核人	李强
项目设计人	王强
项目制图人	赵强
项目校对	孙强
项目审核	周强
项目审批	吴强




3		方向标志灯(右向)		盏	13	
2		疏散出口标志灯		盏	4	
1		自带电源疏散照明灯(A型)		盏	8	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

二层应急照明平面图 1:100

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	张强	设计人	王强
项目审核	李强	项目审核	周强
项目审批	吴强	项目审批	孙强
单项目称: 曲江校区大学生活动中心		设计号	200161
二层应急照明平面图		图号	2-2
		日期	2009.12.1

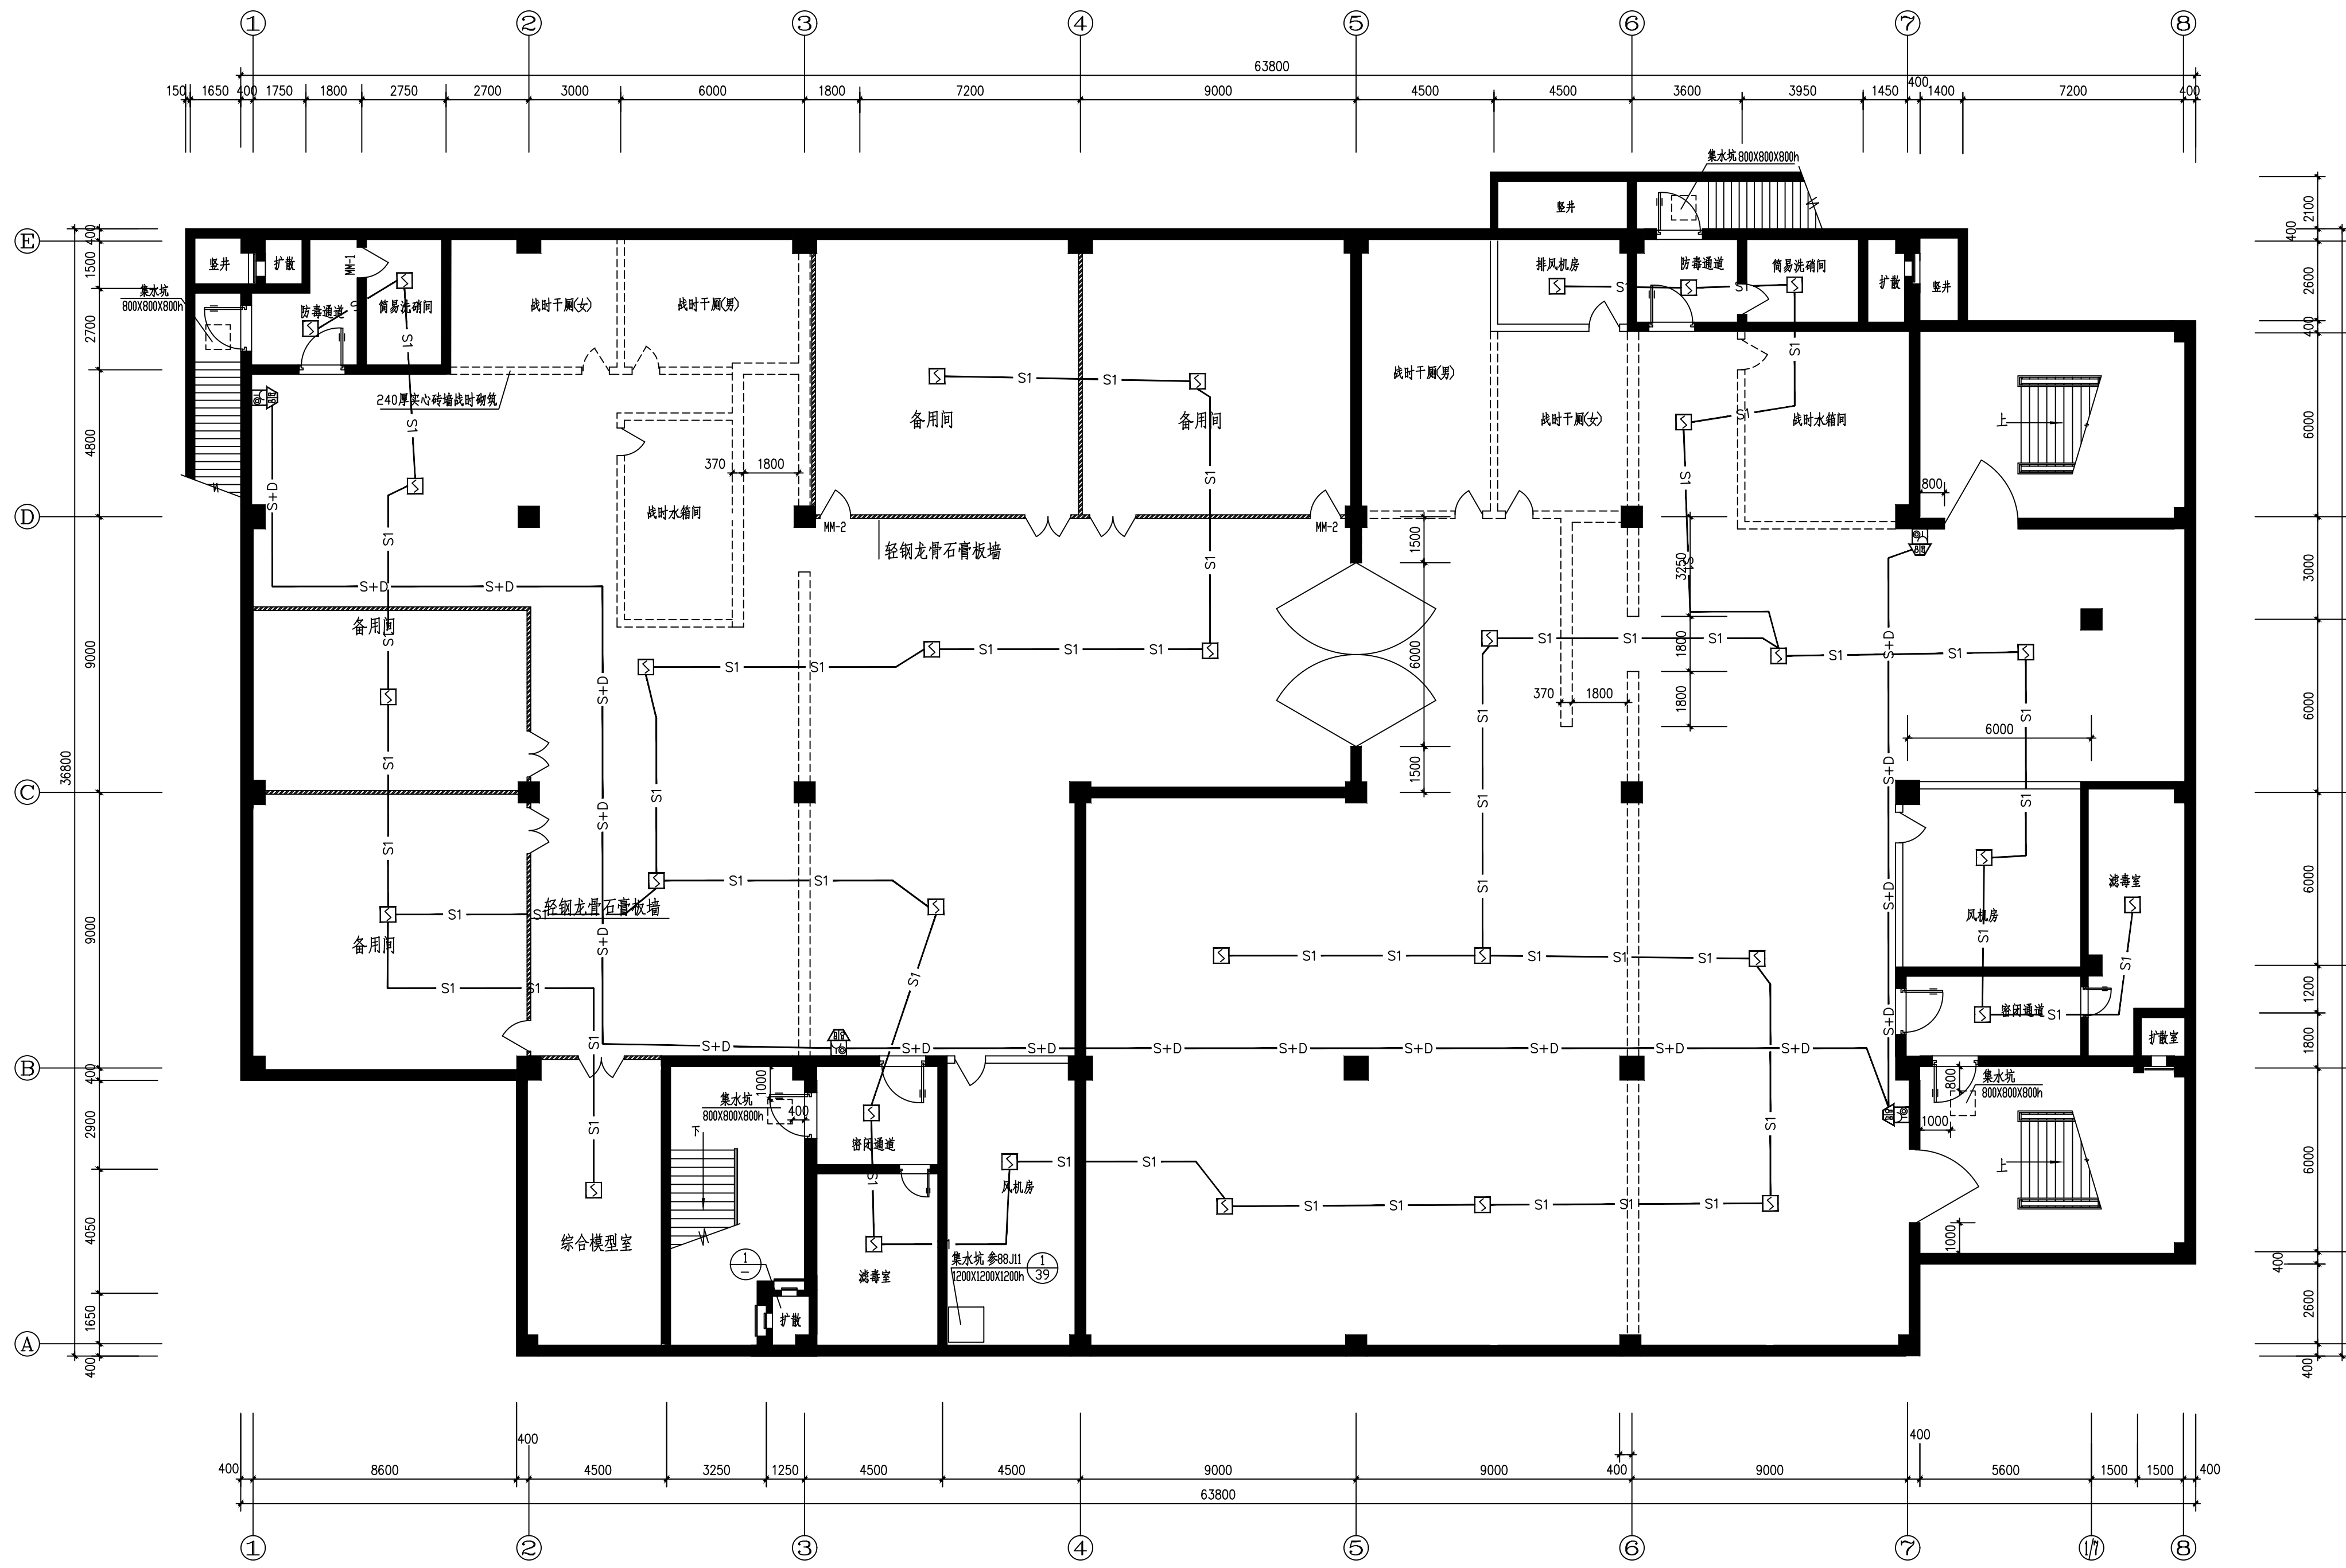
工程名称	西安理工大学
建设单位	西安理工大学
设计单位	中国建筑西北设计研究院
项目负责人	
项目技术负责人	
专业负责人	
审核人	
审核日期	
制图人	
制图日期	



3		火灾声光报警器	个	4		
2		带火警电话插孔的手动报警按钮	个	4		
1		感烟火灾探测器	个	32		
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

地下室挡烟垂壁平面图 1:200

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校 对	设计号	200161
审 定	设 计	审 核	2-1
审 核	制 图	工 种	2009.12.1
地下室火灾自动报警平面图		日期	

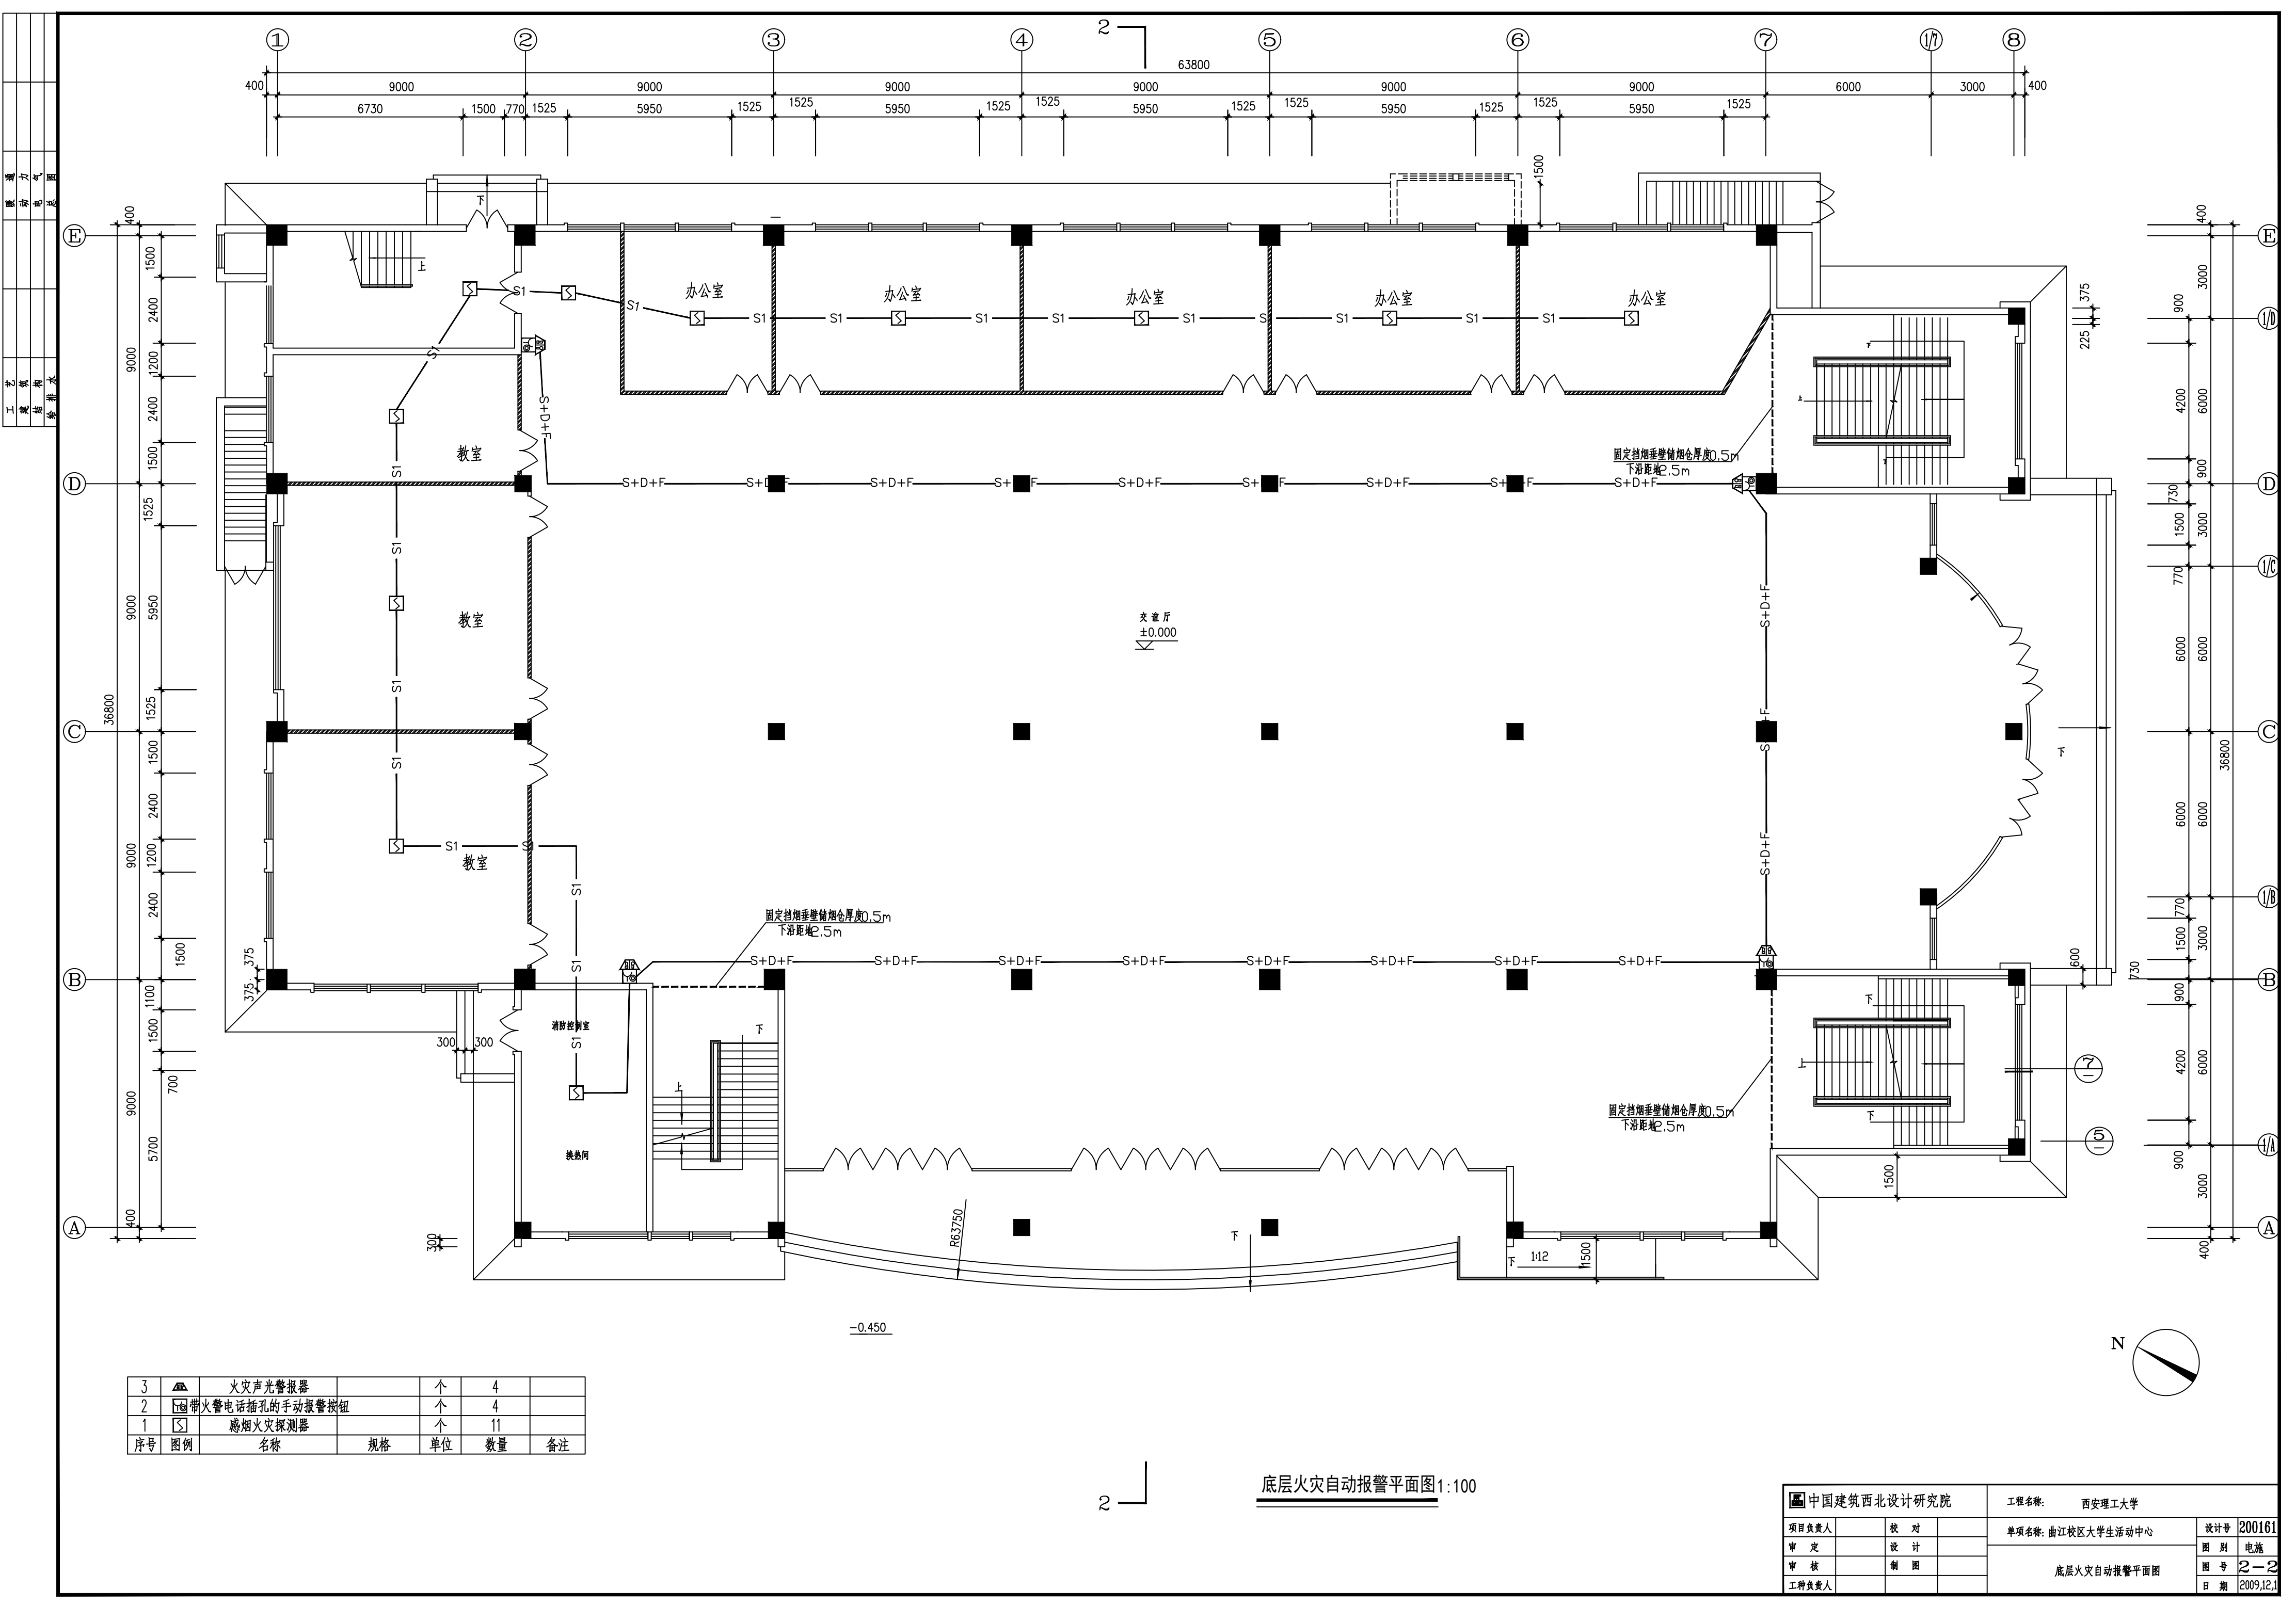


工	程	名	称	图	号
建	筑	图	样	式	图
电	气	图	样	式	图
水	暖	图	样	式	图
环	卫	图	样	式	图

3	▲	火灾声光报警器	个	4	
2	☎	带火警电话插孔的手动报警按钮	个	4	
1	☒	感烟火灾探测器	个	11	
序号	图例	名称	规格	单位	数量
					备注

底层火灾自动报警平面图 1:100

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校 对	单 项 名 称: 曲江校区大学生活动中心	设计号: 200161
审 定	设 计		图 别: 电 施
审 核	制 图	底 层 火 灾 自 动 报 警 平 面 图	图 号: 2-2
工种负责人			日 期: 2009.12.1

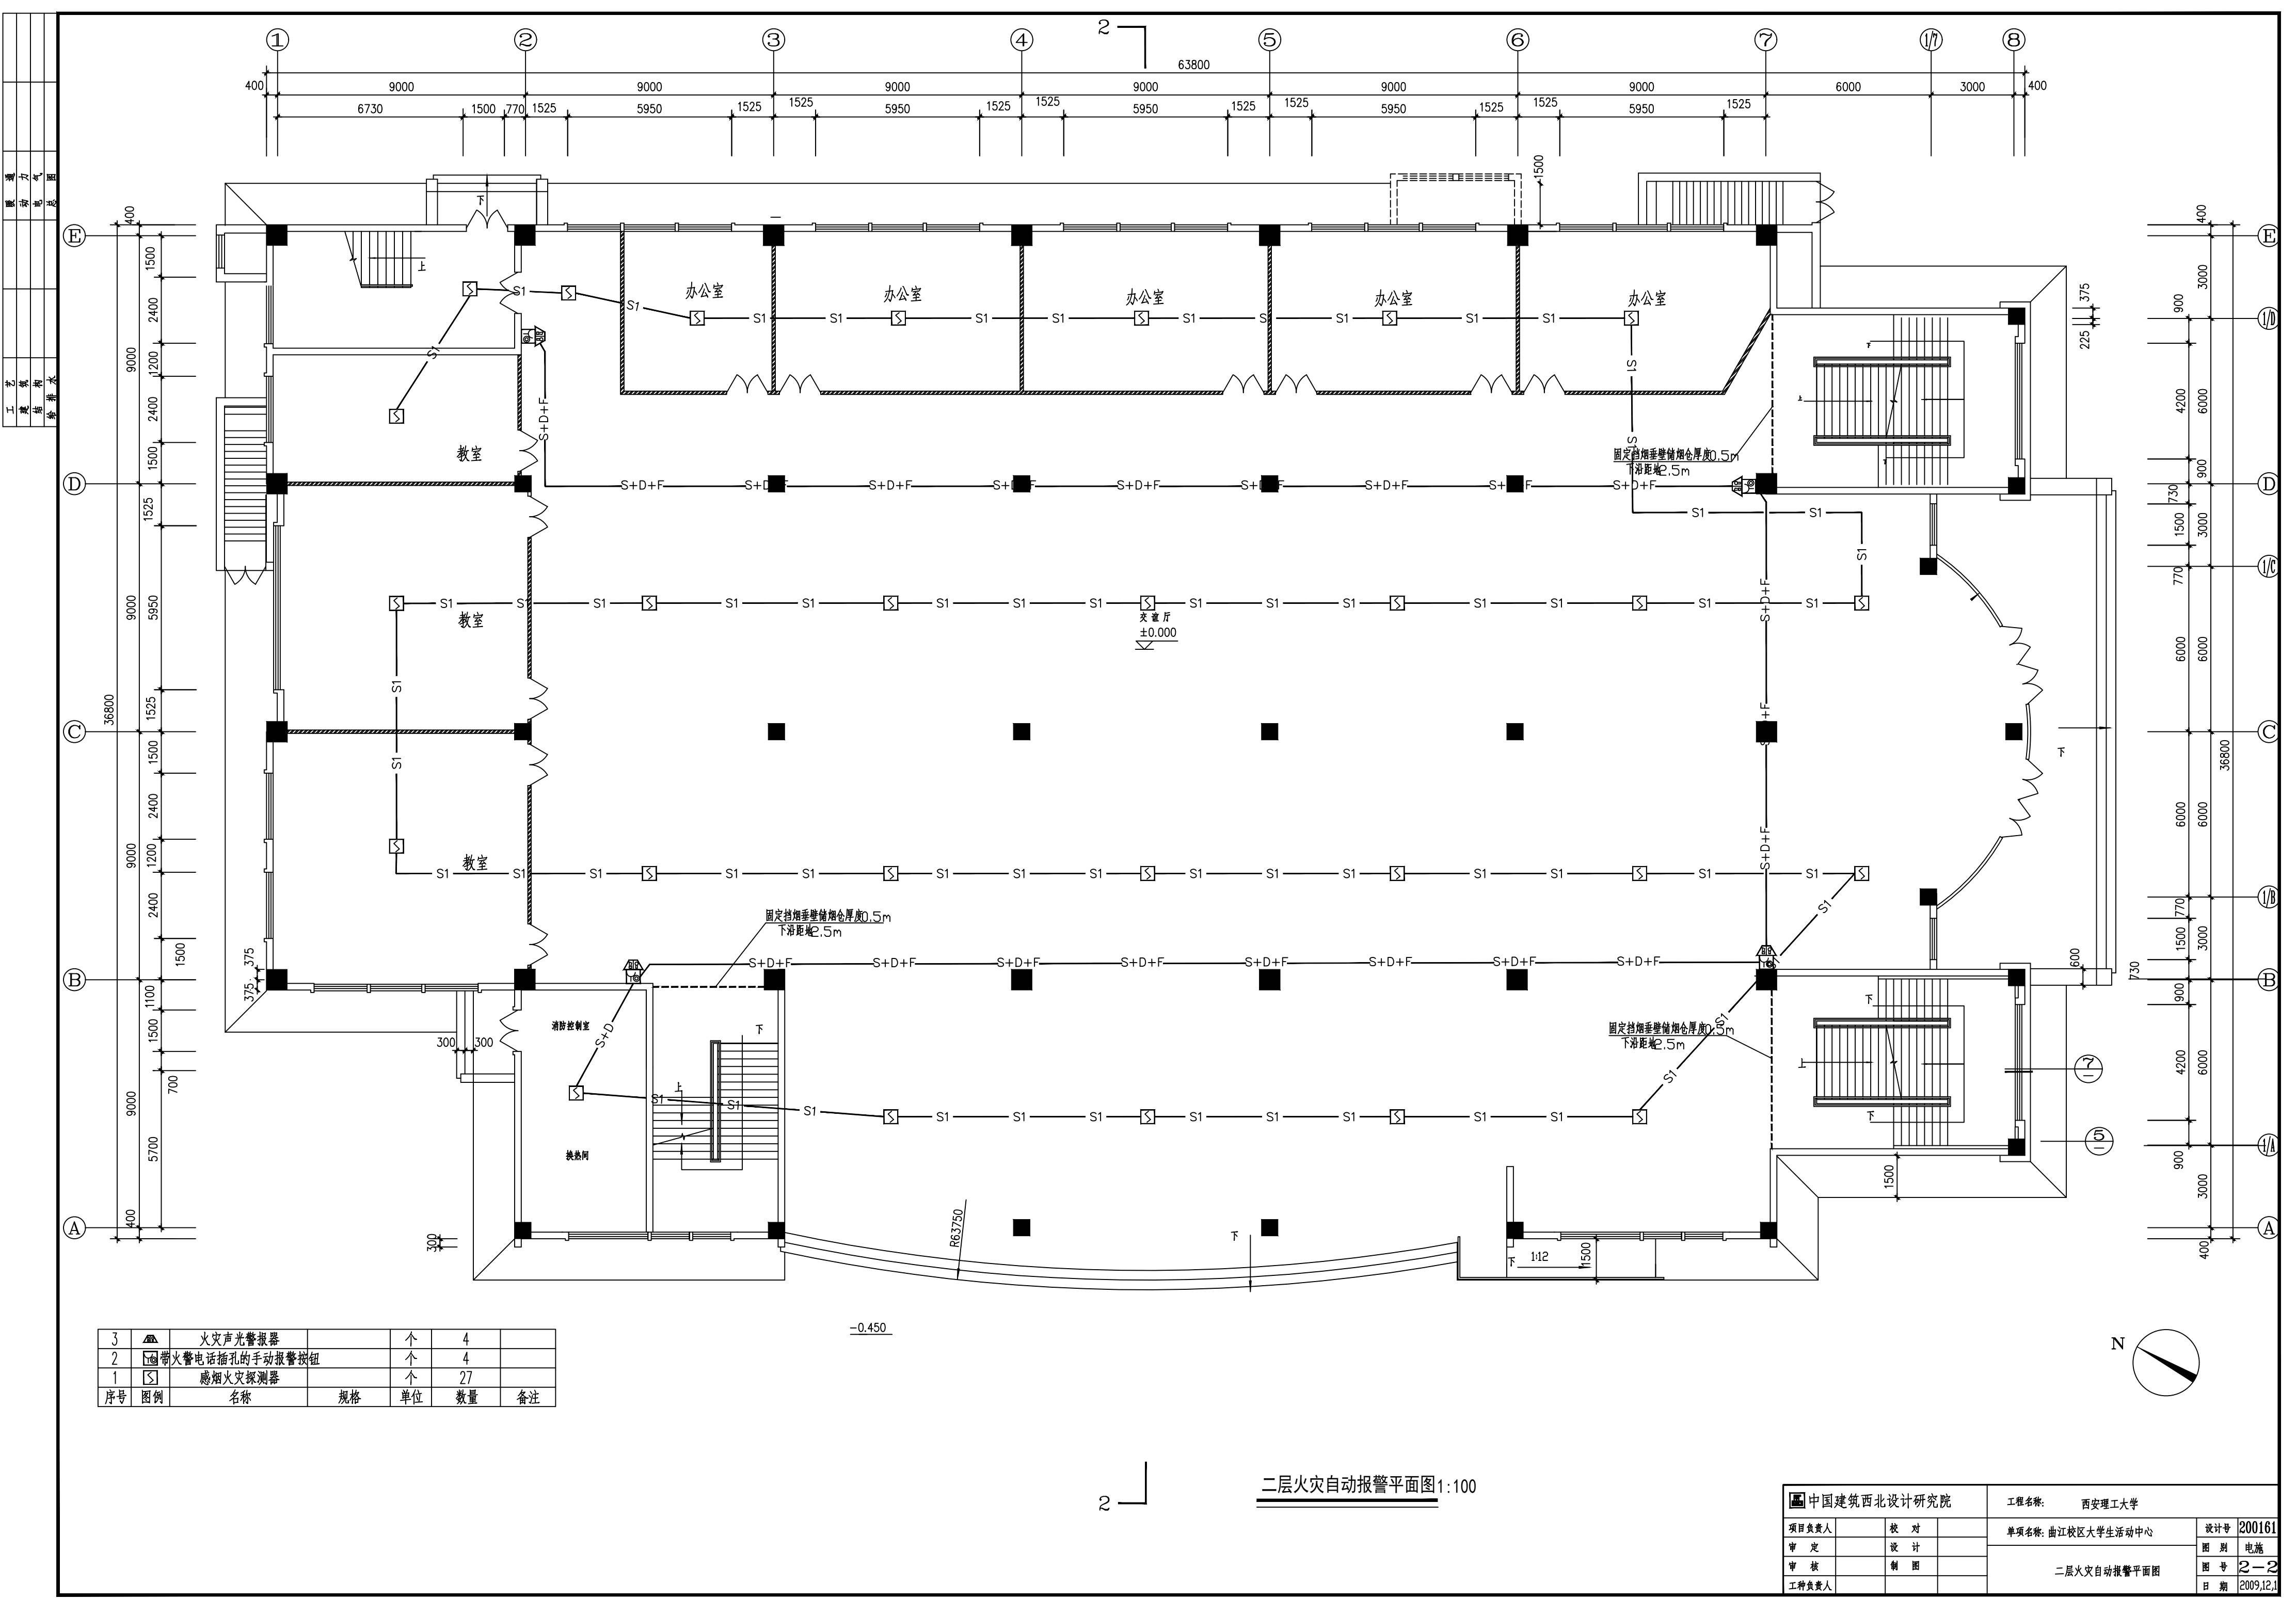

3		火灾声光警报器		个	4	
2		带电话插孔的手动报警按钮		个	4	
1		感烟火灾探测器		个	27	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

二层火灾自动报警平面图 1:100

中国建筑西北设计研究院		工程名称: 西安理工大学	
项目负责人	校 对	单 项 名 称: 曲江校区大学生活动中心	设计号: 200161
审 定	设 计	二 层 火 灾 自 动 报 警 平 面 图	图 别: 电 施
审 核	制 图		图 号: 2-2
工种负责人			日 期: 2009.12.1