



中国地质西北设计研究院有限公司
CHINA GEOSCIENCE NORTHWEST DESIGN RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
设计证书编号: A181002630

合作单位
COOPERATION

项目负责人
RESPONSIBLE ENGINEER

注册执业人
REGISTERED PROFESSIONAL
注册证书号
REGISTERED CERTIFICATE NO.
注册印章号
REGISTERED SEAL NO.

注册印章
REGISTERED SEAL

建设单位
CLIENT

西安石油大学

设计号
PROJECT NO.

24-137

工程名称
PROJECT NAME

西安石油大学图书馆区图书馆装修设计项目

专业名称
SUBJECT

消火栓系统图

项目负责人
PROJECT LEADER

设计

冯瑾

审核
CHECKED BY

李红雁

审核
CHECKED BY

沈倩

专业负责人
DESIGN CHIEF

校对
CHECKED BY

朱若涛

设计
DESIGNED BY

代建方

制图
DRAWING BY

代建方

图号
DWG. NO.

09


版本号
VER. NO.

01

日期
DATE

2025.02

条形码
BARCODE

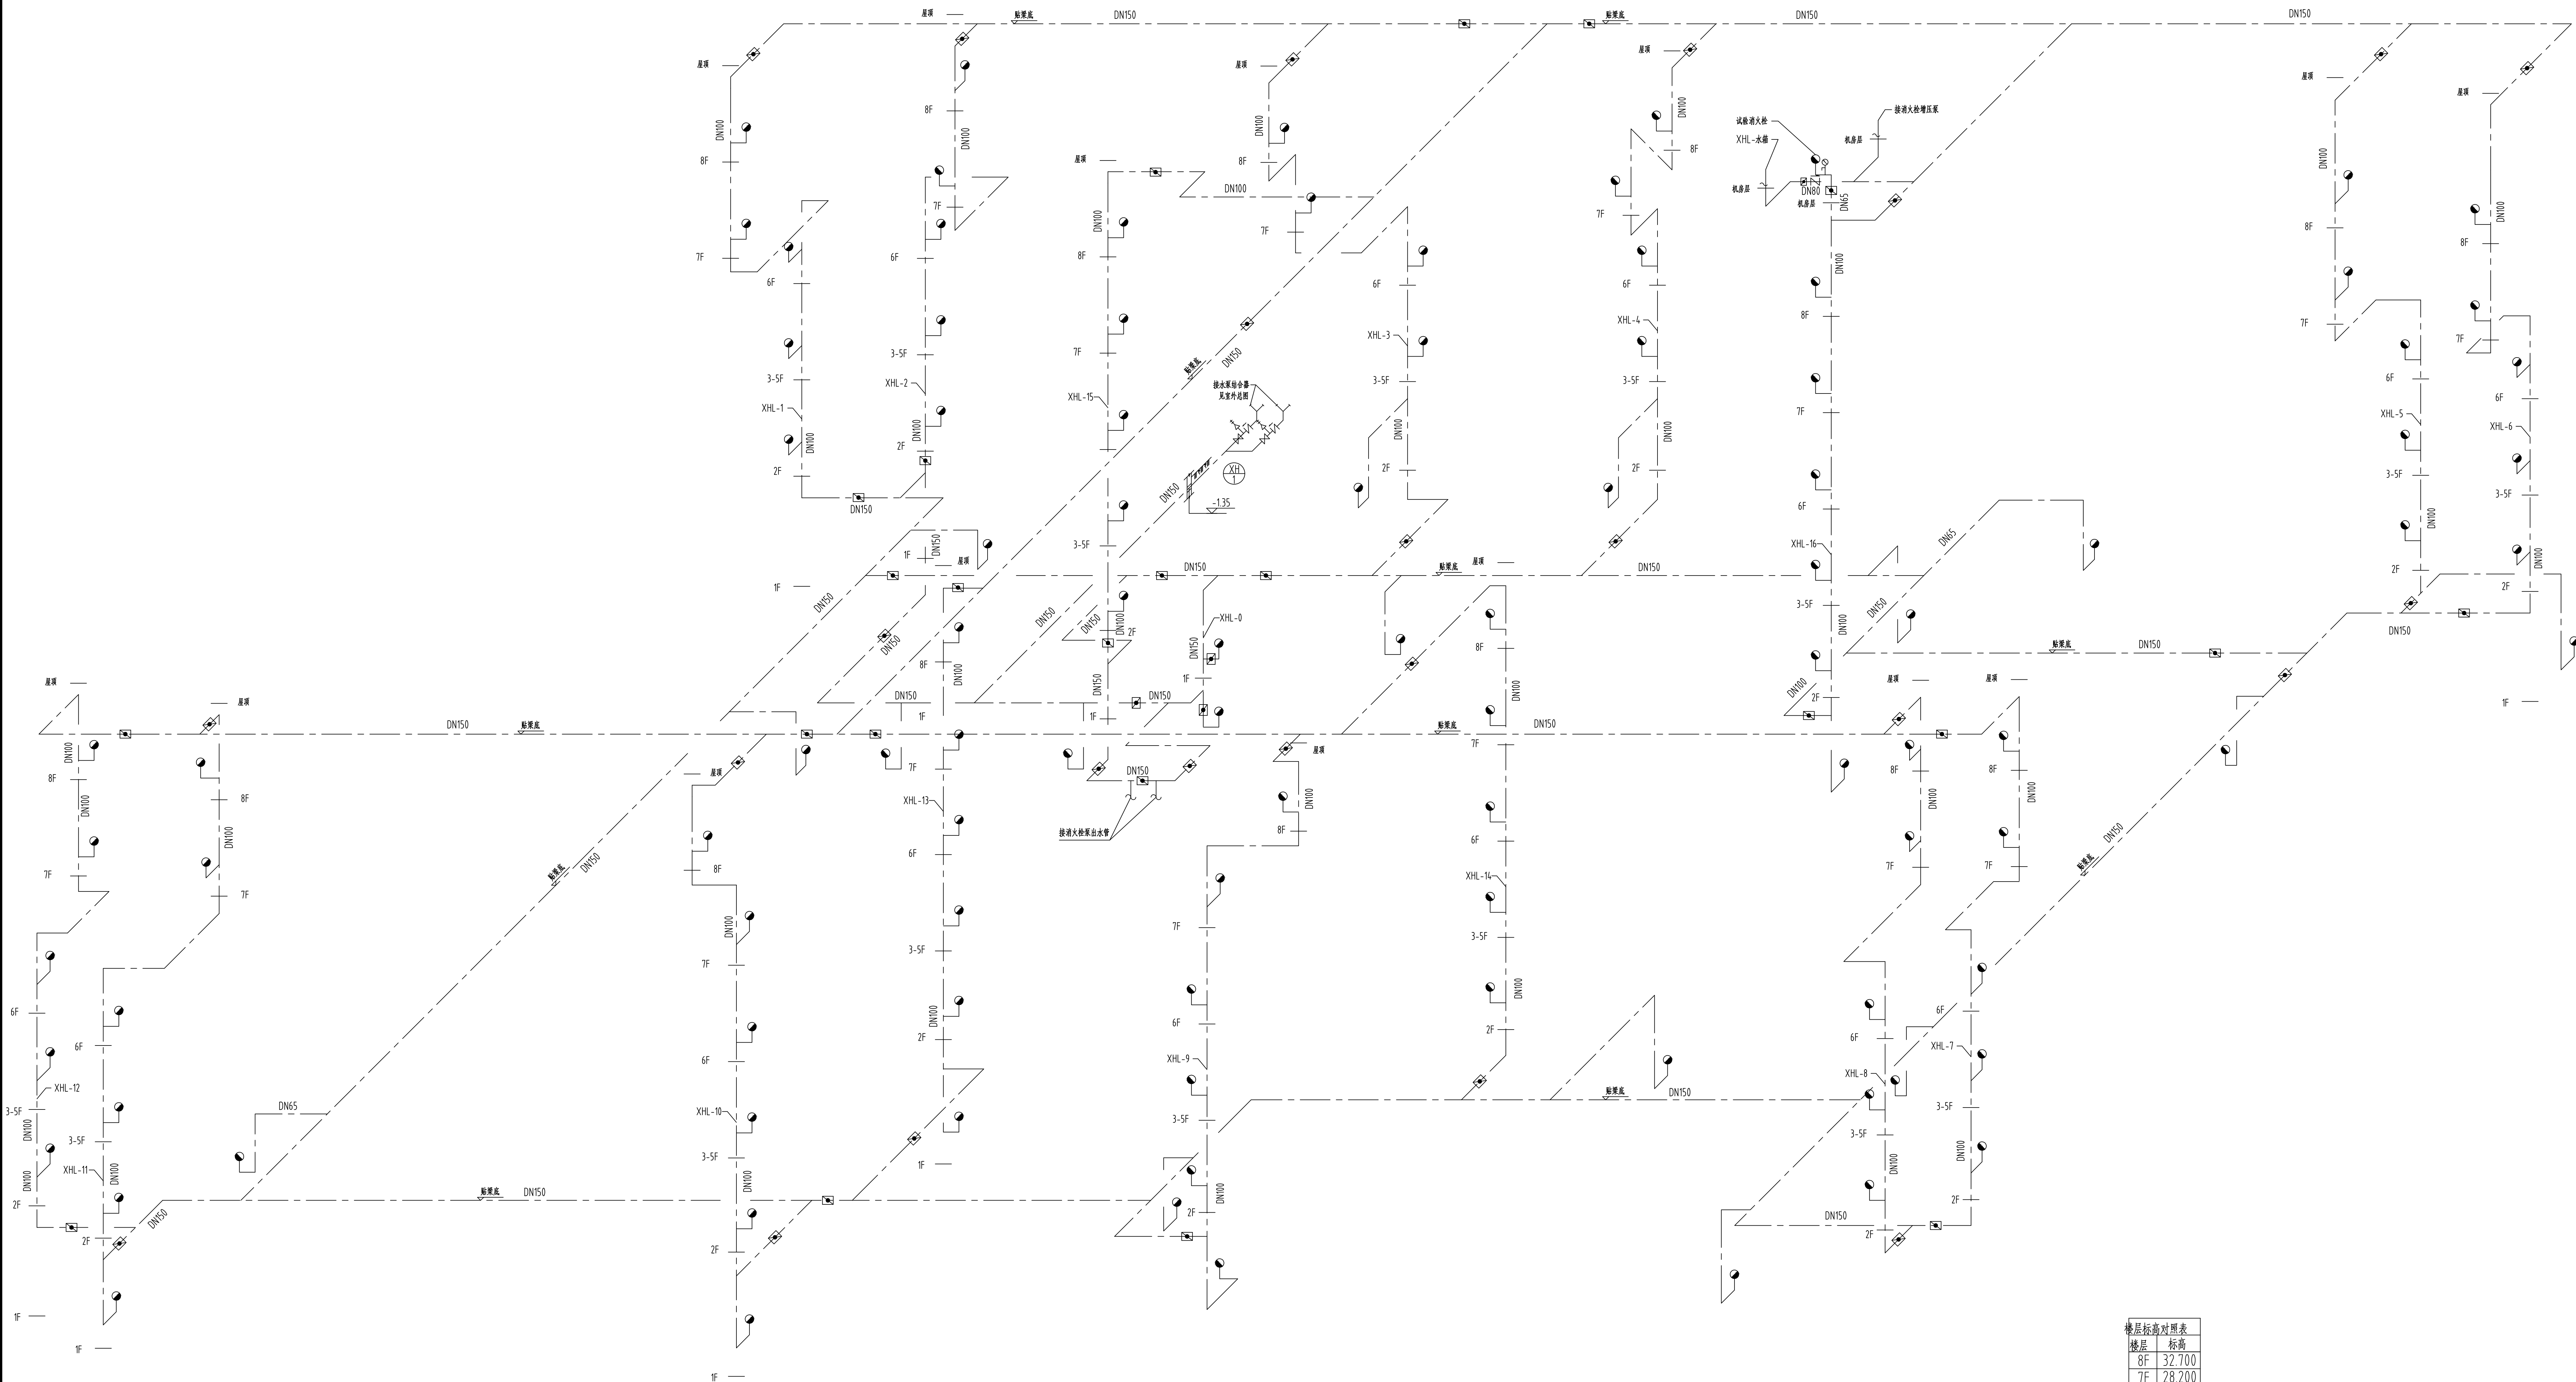

楼层	标高
8F	32.700
7F	28.200
6F	23.700
5F	19.200
4F	14.700
3F	10.200
2F	4.800
1F	±0.000
B1F	-5.300

- 注: 1.消火栓栓口安装高度为离地1.10米, 按消火栓的横管
管径为DN65, 安装高度离地0.90米。
2.B1F~2F消火栓栓口后安装d=22mm的减压孔板
3.总管上阀门以系统图上为准。
4.管道所注标高供参考, 具体以管线综合为准。

消火栓系统图