专业 | 会签人
建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气

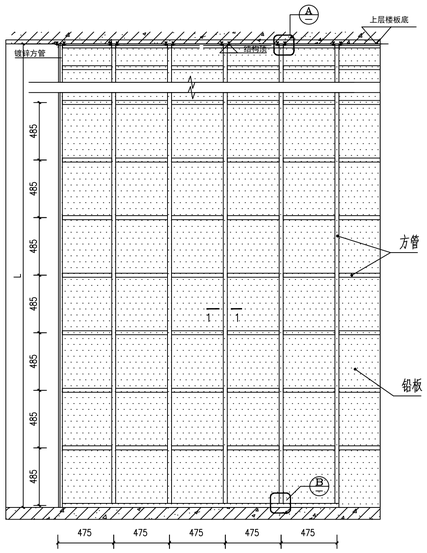

手术室铅板排架立面图

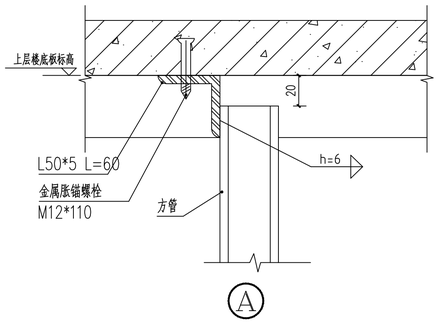

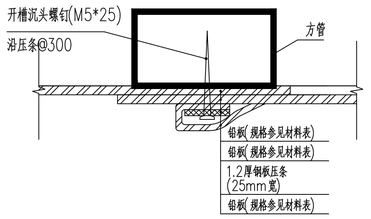

1-1

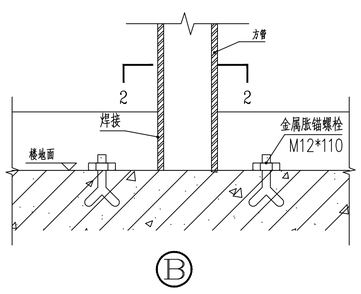



2-2

铅板做法示意图

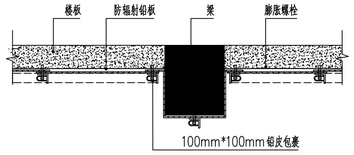

顶面铅板包梁剖面

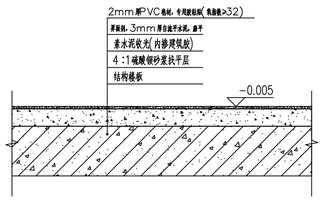

硫酸钡地面防辐射做法大样

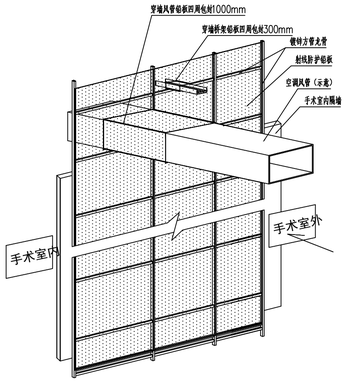

风管穿铅防护大样

铅板龙骨骨架做法说明：

1.材料

1.1钢材号：Q235

1.2焊条：E4316Xφ3.2mm.

2.施工工艺

上下楼板固定—搭设钢方管骨架—铅板铺设—固定压条—用铅板(同墙面厚度)包钉头

3.施工要求：

3.1铅板铺设自地面至上层楼板底。

3.2铅板与铅板之间的搭接宽度为(50mm±5mm)。

3.3完成后铅板表面要求平整、美观。

4.铅板与承重构件遇梁随弯就弯。

5.凡钢结构连接一律满焊，焊缝高K=6mm。

6.当方通骨架外侧为龙骨隔墙时，用此方通骨架代替龙骨隔墙。

备注：墙面方管龙骨框架每间隔2米与楼板(或梁)间打双向斜支撑进行墙体加固。

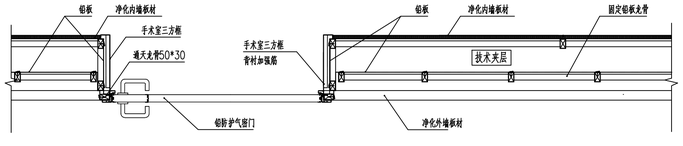

手术室铅防护气密门处做法大样a



手术室铅防护气密门处做法大样b

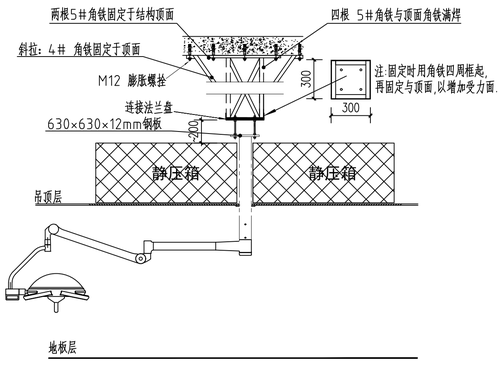

手术室无影灯锚拴安装大样

1.无影灯的安装高度以吊管底平面离地的高度为标准；

2.根据旋臂的数量多少确认吊管的高度要求。

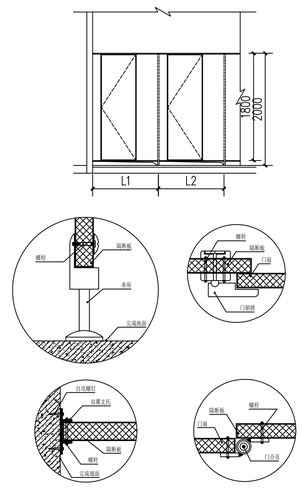

卫生间隔断做法

备 注：

本图未加盖本院出图专用章无效

出图签章

执业签章

建设单位

设计单位

中建七局第四建筑有限公司

The Fourth Construction Co.,Ltd.of CSCEC 7th Division

证书编号：建筑行业甲级A161012764

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际A座 邮政编码：710016

电话：029-83668685 传真：029-83668862

网址：Http://www.cscec7bd.cn E-mail:sgs7b@cscec.com

工程名称 陕西省医疗器械检验检测能力建设项目

子项名称 实验室工艺改造及装修设计

图纸名称 安装大样图(四)

审 定	李俊杰		
审 核	杨建华		
项目负责人	段斐斐		
专业负责人	段斐斐		
	李玉龙		
校 对	段斐斐		
设 计	赵 冰		
制 图	赵 冰		
设计号	2020XB12001		
设计阶段	装修设计	比 例	1:100
图 别	建筑	图 号	建施-005
版 次	第 1 版	日 期	2021.4