


东楼二层动物实验室改造电话、网络平面图 1:100  
(SPF级动物)

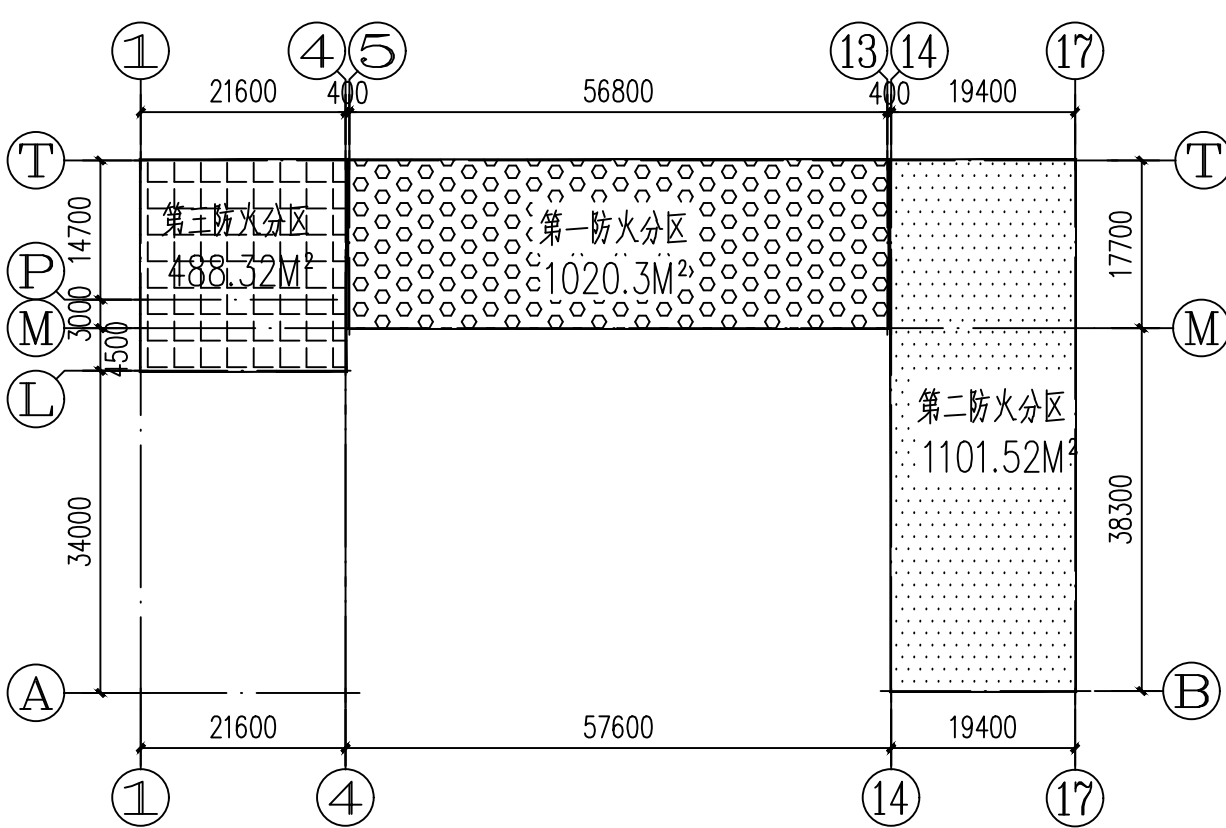

二层平面防火分区示意图

本次改造范围均在第二防火分区内，防火分区不做调整

东楼二层动物实验室改造电话、网络平面图 1:100  
(SPF级动物)

审 定	李波		
审 核	杨红芳		
项目负责人	侯雯雯		
专业负责人	刘建杰		
校 对	张 杰	张 杰	
设 计	李 岩	李 岩	
制 图	李 岩	李 岩	
设计号 20200812001			
设计阶段	装修设计	比例	1:100
设计类别	电气	图 号	电施-09
版 次	第 1 版	日 期	2021.4

东楼二层动物实验室改造电话、网络平面图

图纸名称	子项名称 实验室工艺改造及装修设计
------	----------------------

丁巳年

网址: <http://www.cscec7bd.cn> E-mail: [sgs7b@cscec.com](mailto:sgs7b@cscec.com)

地址: 西安市未央区文景北路16号白桦林国际A座 邮政编码: 710016

证书编号: 建筑行亚中教A16101012/04

The Fourth Construction Co. Ltd. of CSDEC 7th Division

上律一、口律而律律七阳八三



设计单位

10

18

10

10

10

执业金草

10

10

10

10

王	
网	
冬	
田	

長田町 長田町 長田町 長田町 長田町

--	--

10

10

10

10

10

10

10

100

10

10

100

10

10

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014