



乔村村内道路提升项目

市政—施工图

日期：2025.3

图纸目录							
建设单位		三里镇人民政府			图别		市政
工程名称		乔村村内道路提升项目			日期		2025.3
序号	图号	图纸名称	图幅				备注
			A0	A1	A2	A3	
1	SLZ-001	排水沟总平面图				√	
2	SLZ-002	排水沟1、排水沟2、排水沟3详图				√	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							


建筑									
结构									
电气									
暖通									
给排水									
工艺									
自控									

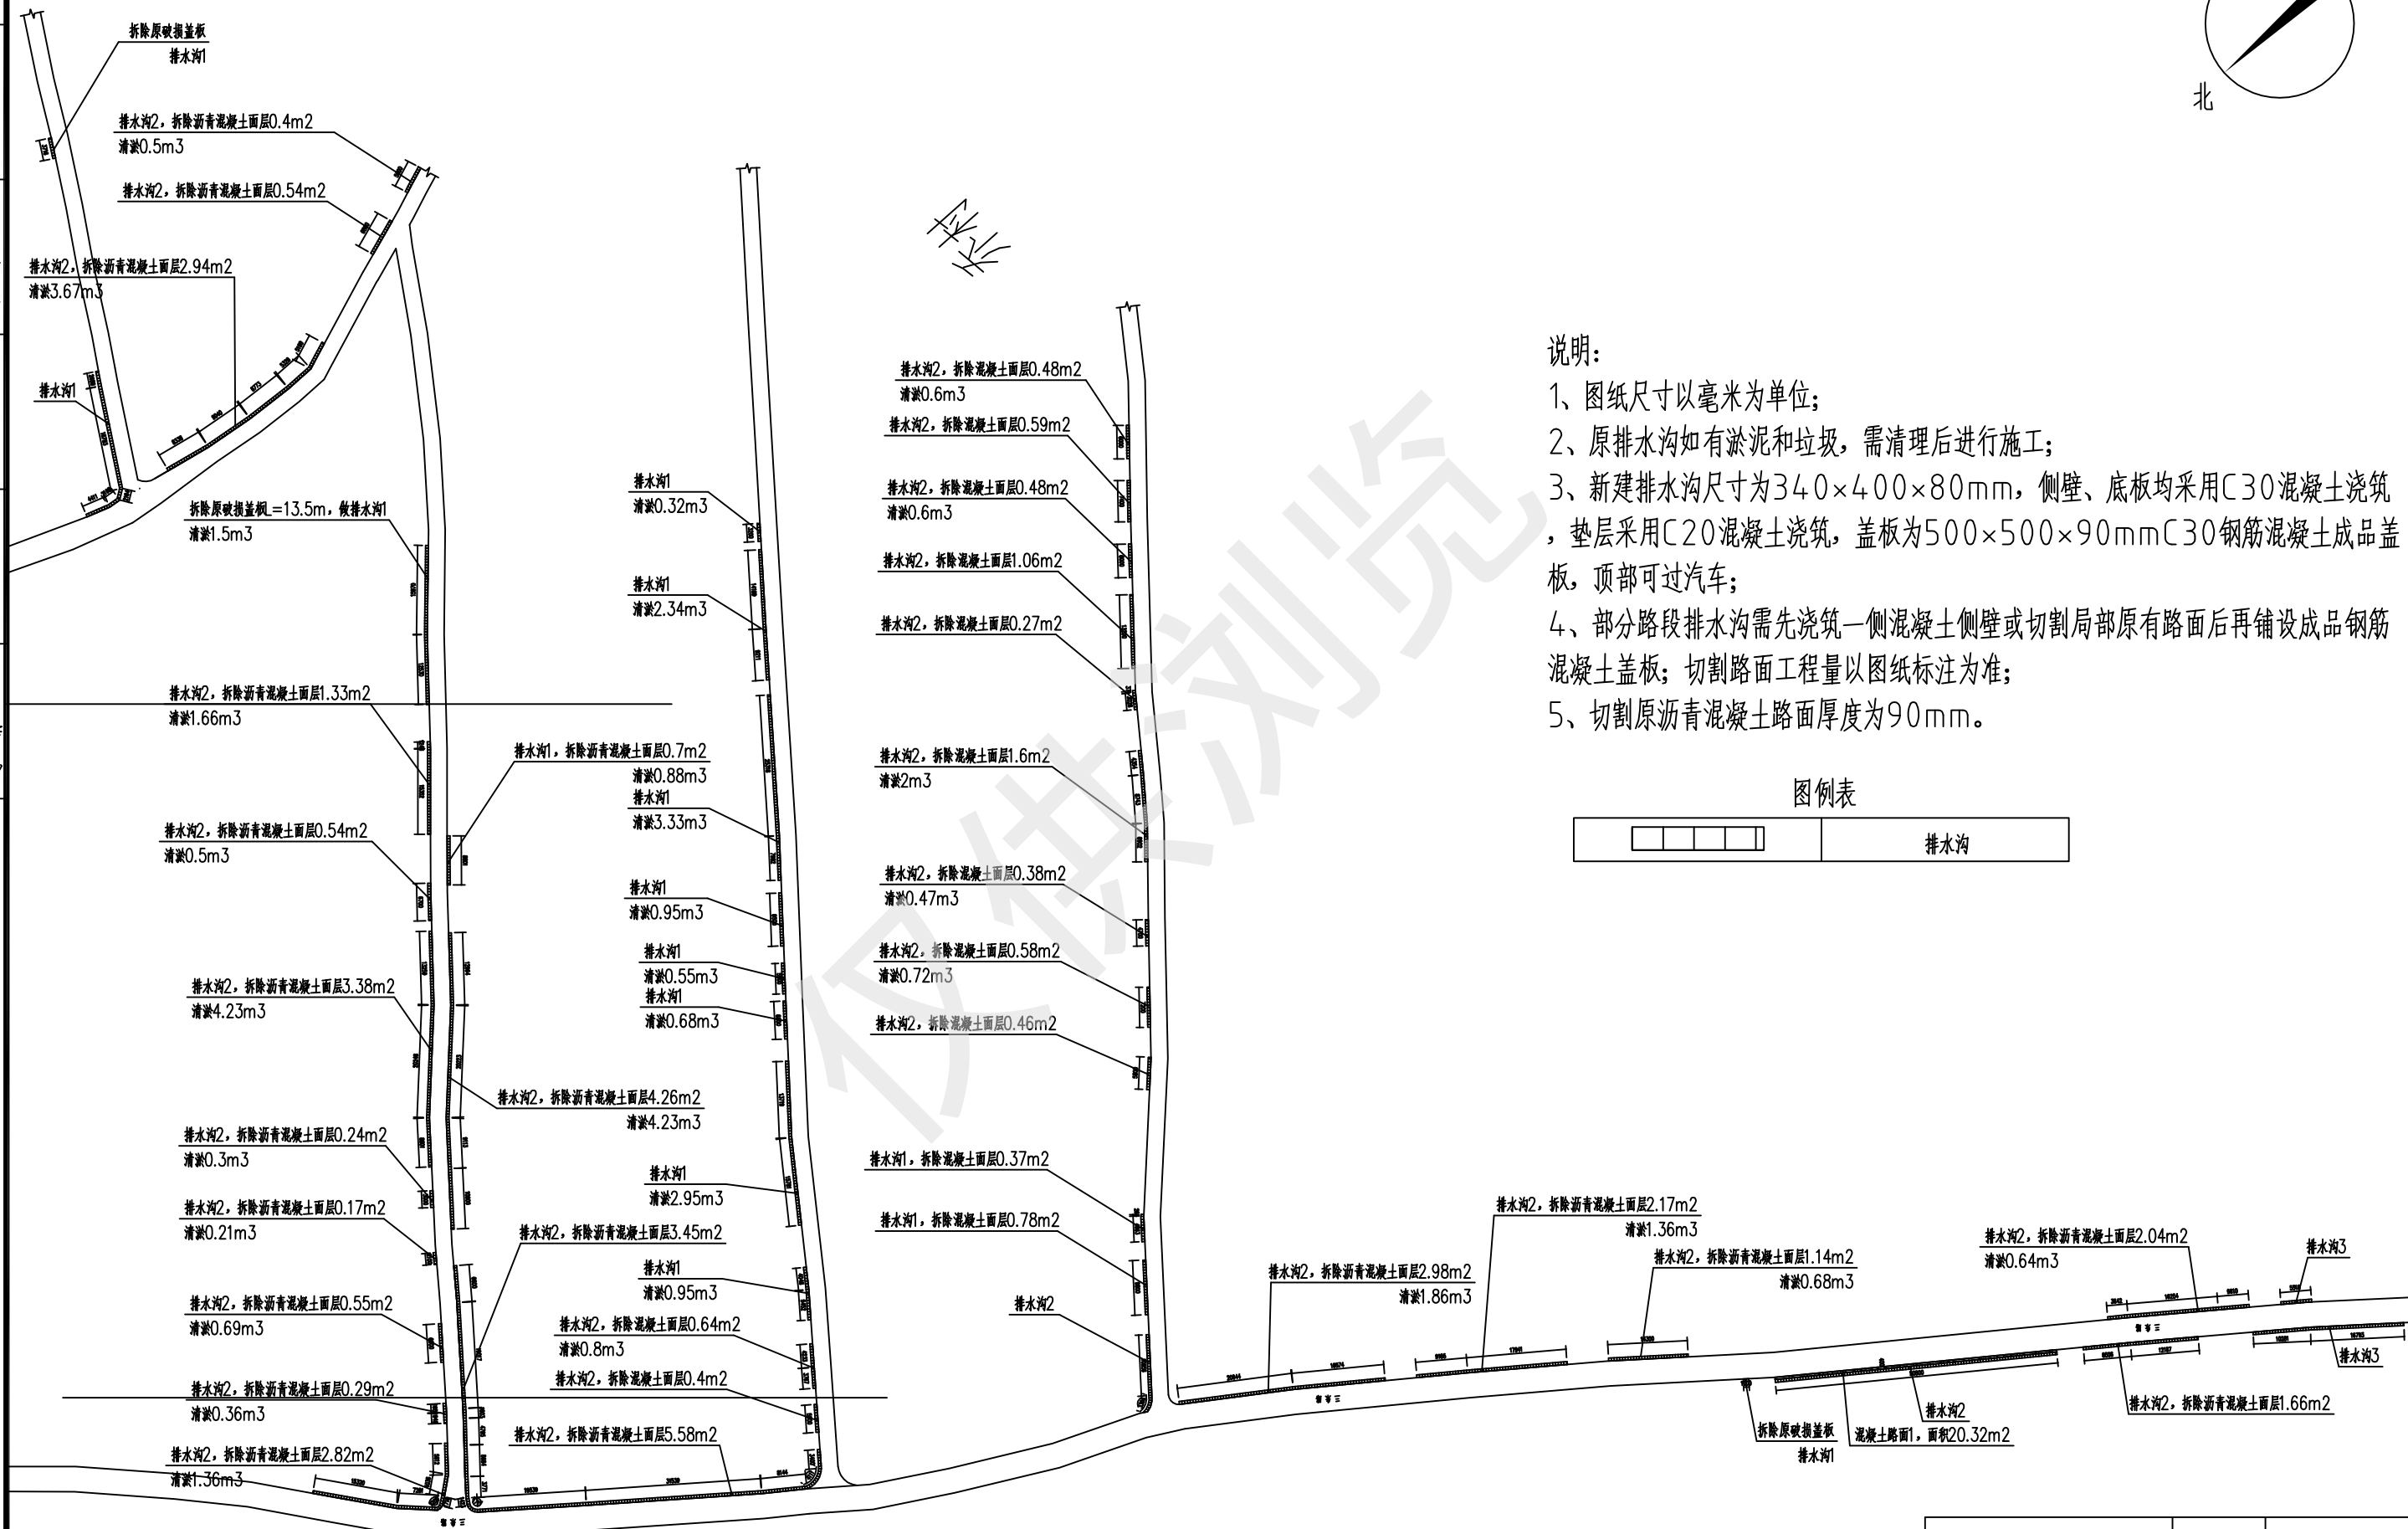

说明:

- 1、图纸尺寸以毫米为单位；
- 2、原排水沟如有淤泥和垃圾，需清理后进行施工；
- 3、新建排水沟尺寸为 $340\times 400\times 80\text{mm}$ ，侧壁、底板均采用C30混凝土浇筑，垫层采用C20混凝土浇筑，盖板为 $500\times 500\times 90\text{mm}$ C30钢筋混凝土成品盖板，顶部可过汽车；
- 4、部分路段排水沟需先浇筑一侧混凝土侧壁或切割局部原有路面后再铺设成品钢筋混凝土盖板；切割路面工程量以图纸标注为准；
- 5、切割原沥青混凝土路面厚度为 90mm 。


图例表




排水沟总平面图

排水沟总平面图	图号	SLZ-001
	日期	2025.3
乔村村内道路提升项目		


建筑							
结构							
电气							
暖通							

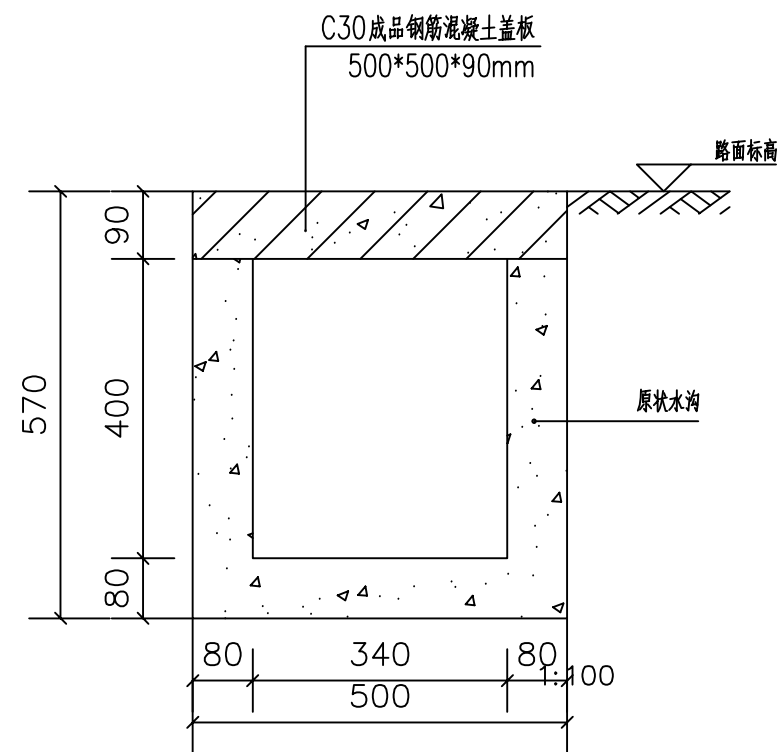

排水沟1详图

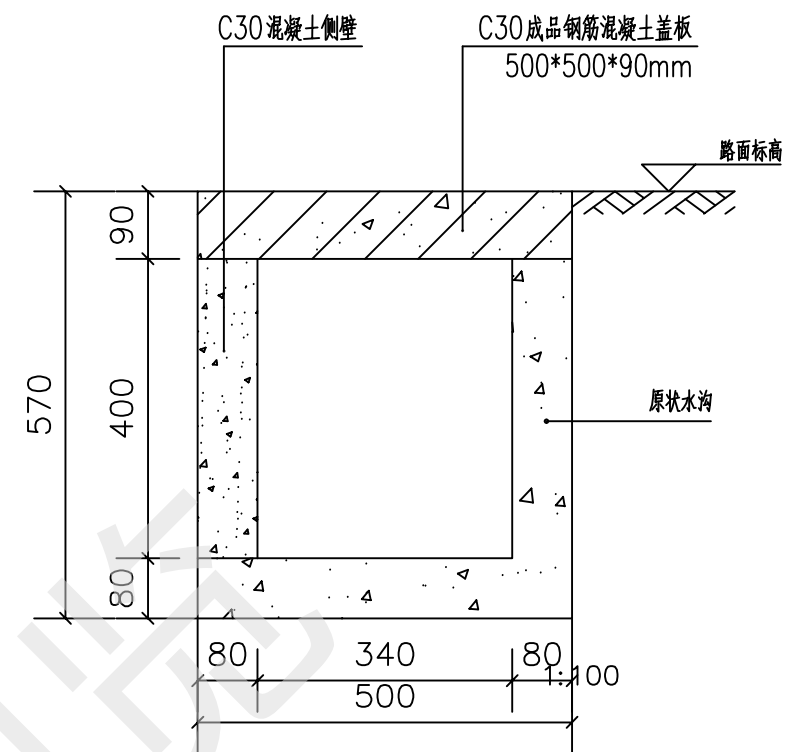

排水沟2详图

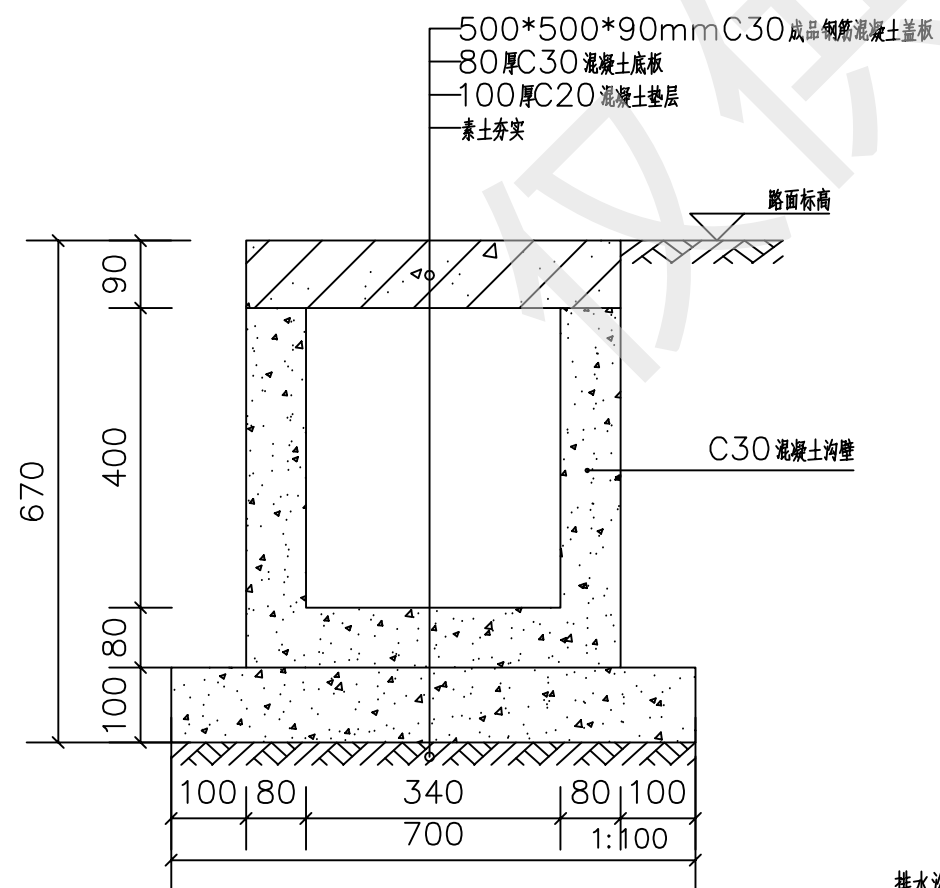

排水沟3详图

排水沟1、排水沟2、排水沟3详图	图号	SLZ-002
	日期	2025.3
乔村村内道路提升项目		