







编 号					
名 称					
单 位					
数 量					
备 注					
工 程 量					
单 位					
数 量					
备 注					
工 程 量					
单 位					
数 量					
备 注					

频阳小学建筑工程				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	拆除车棚	1.原有车棚拆除并 垃圾外运 2.运距：10km	m²	22.4
	3、4号楼			
2	楼梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格：100的方钢，厚度3.75毫米，花纹板厚度，5毫 米 160的槽钢，厚度，5.5毫米 2.钢梯形式：踏步式 3.刷漆遍数、高度：新做护栏并刷漆，护栏高1m，长21m [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.裹伤 5.补刷油漆	t	2.245
	5号楼地下室			
3	防火门闭门器	闭门器安装	个	7
4	防火门顺序器	顺序器安装	个	7
5	标志牌	防火门标识标牌4* 8cm [工作内容] 1.选材 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镏字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	12
	餐厅			
6	更换钢质防火窗	[项目特征] 1.新换钢质防火窗：1740*1770mm，达到3C认证 2.洞口修补 3.拆除原有窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1
7	更换钢质防火窗	[项目特征] 1.新换钢质防火窗：1760*2660mm，达到3C认证 2.洞口修补 3.拆除原有窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1
8	标志牌	标识标牌4*8cm [工作内容] 1.选材 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镏字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	50
9	防尘罩	1.304不锈钢，龙 骨大框架38*38，小框架38*25，管 材2.5mm厚耐力板	m²	26.5
	室外			
10	标志牌	标识标牌4*8cm [工作内容] 1.选材 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镏字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	50


频阳小学建筑工程				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
	柴油发电机房			
1	柴油发电机组（暂定综 合单价120000元/台）	[项目特征] 1.名称:柴油发电机 2.型号:200KW [工作内容] 1.安装	台	1
2	桥架（暂定材料价85. 00元 /m）	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:20cm*30cm [工作内容] 1.安装	m	40
3	桥架支撑架		t	0.048
4	电力电缆（暂定材料价265.00元/m）	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:3*95m²+1*50m² [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	60
5	电力电缆头		个	2
6	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土的类型: 综合土 2.沟槽尺寸: 0.4*0.5m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实		m3	10
7	沟槽回填土方 [项目特征] 1.材料品种: 素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实		m³	10
	3号楼及5号楼地下室			
8	防火封堵	1.含两箱防火泥及人工费用	箱	2
9	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称: 应急疏散标识 2.型号: 5W [工作内容] 1.安装	套	35
10	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称: 双头应急照明灯 2.型号: 2*5W [工作内容] 1.安装	套	35
11	接线盒	[项目特征] 1.名称: 灯具接线盒 [工作内容] 1.安装	个	7
12	配管	[项目特征] 1.规格: JDG16 2.配置形式: 明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	1050
13	管道防火涂料	[项目特征] 1.涂刷（喷）品种：JDG16普通型防火涂料 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度: 2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷（喷）	kg	1312.5

<div><div></div><div>中略设计有限责任公司</div><div>Zhonglu Design Co., Ltd.</div><div>资质证书编号：A33010210</div><div>建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；</div><div>农林行业（农业建筑规划专业）专业乙级。</div></div>		
备注： 本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。		
图纸专用章：		
注册师执业章：		
工程名称： 频阳小学室内装修工程		
建设单位： 频阳小学		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	
图 名： 消防问题整改建议工程量清单		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	01	2025.8
版 本	第 1 版	

日 期	
姓 名	
专 业	
日 期	
姓 名	
专 业	

频阳小学建筑工程				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
14	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	1100
	水泵房与走道隔墙			
15	防火封堵	[项目特征] 1.含三箱防火泥及人工费用	箱	3
	消火栓系统			
16	压力仪表	[项目特征] 1.名称:消防低压 压力开关 2.型号:DC24V供电 , 量程1.6MPa [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	1
17	流量仪表	[项目特征] 1.名称:消防流量 开关 2.型号:DC24V供电 , 量程10MPa [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护(温)箱安装(包括开孔) 6.防雨罩制作、安装	套	1
18	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS-2*2. 5 [工作内容] 1.配线	m	200
19	配管	[项目特征] 1.规格:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	50
20	管道防火涂料	[项目特征] 1.涂刷(喷)品种 :JDG16普通型防火涂料 2.涂刷(喷)遍数 、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷(喷)	kg	62.5
21	打压注水	1.打压注水	项	1

频阳小学建筑工程				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
	3号教学楼屋面			
22	维修调试费	[项目特征] 1.名称:维修调试费 2.部位:屋面高位水箱	项	1
	消防水池			
23	显示仪表	[项目特征] 1.名称:电子液位显示仪 (AC220V供电 , 量程5M) [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.单体调试 4.表盘开孔	套	1
24	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:双头应急照明灯 2.型号:2*5W [工作内容] 1.安装	套	4
25	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯具接线盒 [工作内容] 1.安装	个	4
26	配管	[项目特征] 1.规格:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	60
27	管道防火涂料	[项目特征] 1.涂刷(喷)品种 :JDG16普通型防火涂料 2.涂刷(喷)遍数 、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷(喷)	kg	75
28	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	80



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号: A330102102

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

以核行业《企业信用等级证书》(甲)专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:
频阳小学室内装修工程

建设单位:
频阳小学







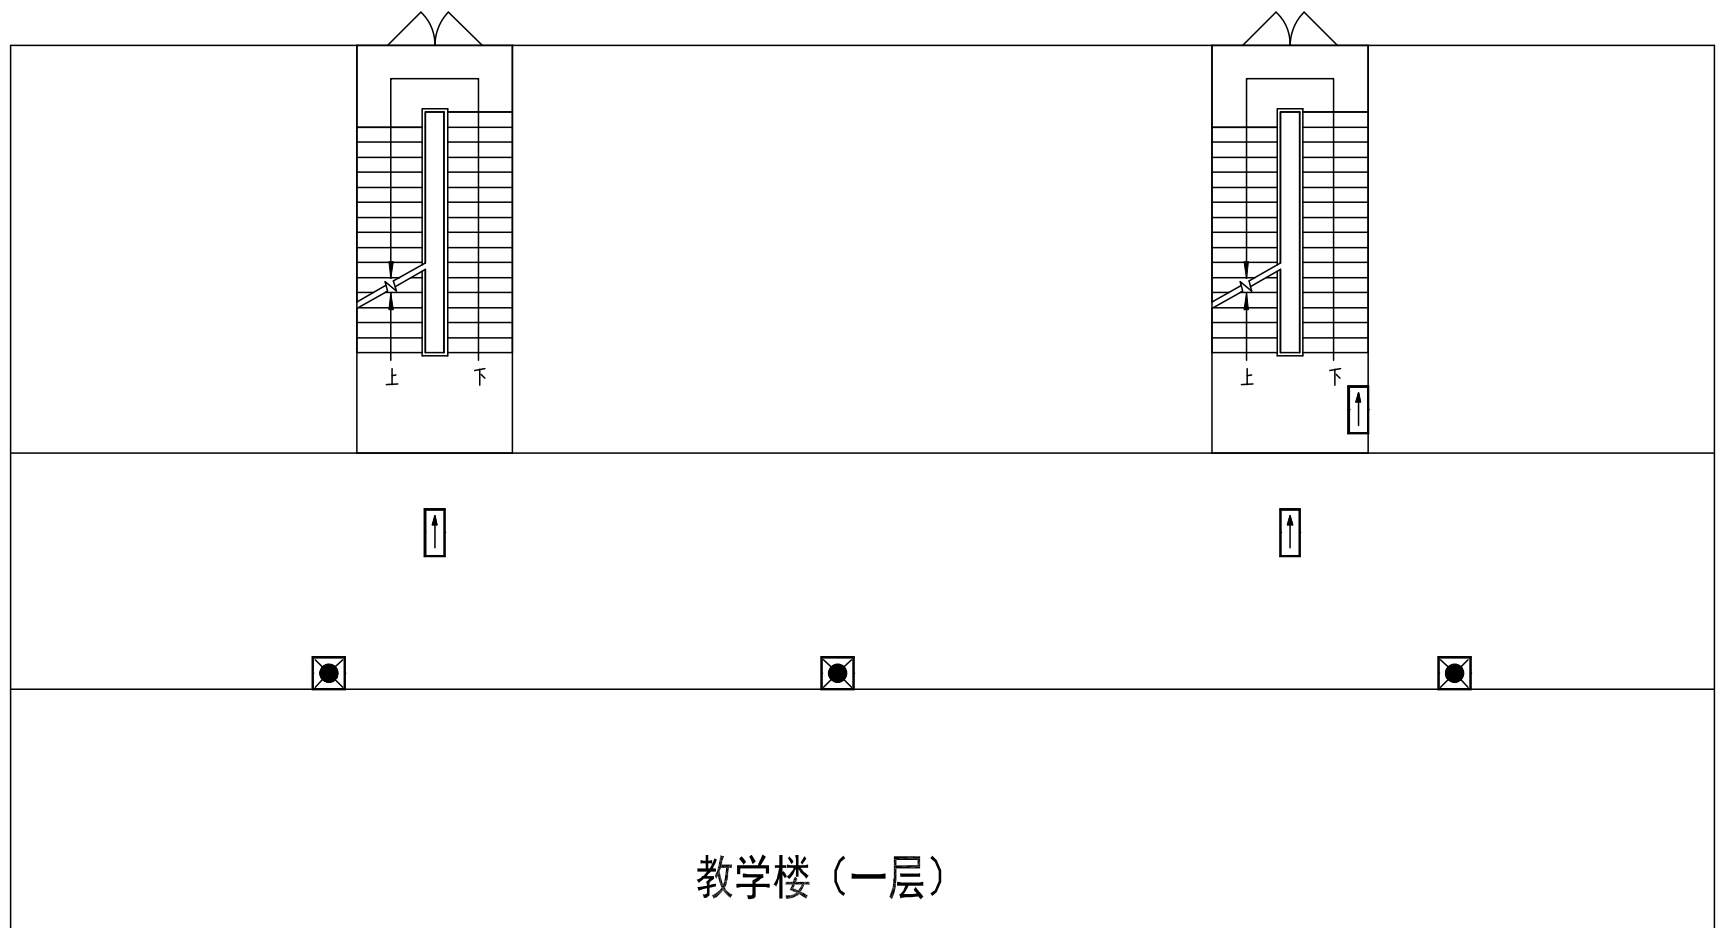
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:
消防问题整改建议工程量清单

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	02	2025.8
版 本	第 1 版	

[illegible]

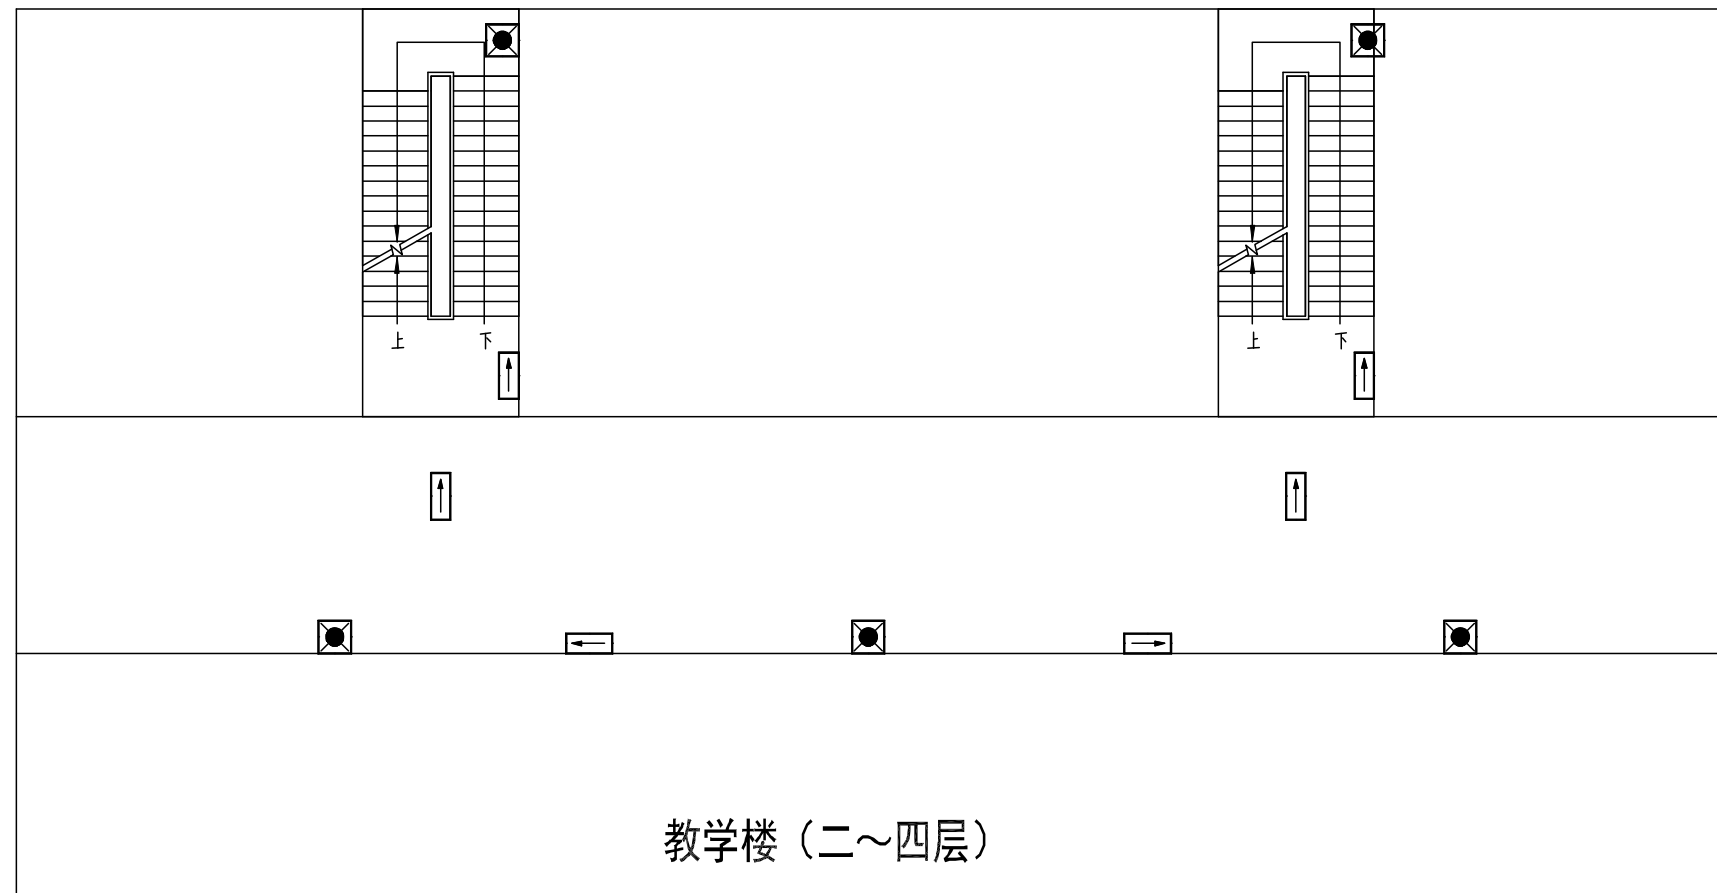5号楼（一层）消防改造平面布置图





5号楼(二~四层)消防改造平面布置图




消防水池消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯
-  疏散指示灯


主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	双头应急照明灯	个	20	其中消防水池2个
2	应急疏散标志灯	个	21	
3	JDG16 线管	米	580	其中消防水池30米
4	RVS2x2.5 双绞线	米	640	其中消防水池40米
5	辅材	项	1	

<div></div> <div>中略设计有限责任公司</div> <div>Zhonglue Design Co., Ltd. 注册证号: A133018210</div> <div>建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;</div> <div>农林行业(农业综合开发工程)专业乙级。</div>		
备注: 本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。		
图纸专用章:		
注册师执业章:		
工程名称: 频阳小学室内装修工程		
建设单位: 频阳小学		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳
图 名: 5号楼(二~四层)消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	04	2025.8
版 本	第 1 版	

编 号					
姓 名					
专 业	土 建	电 气	暖 通		
日 期					
姓 名					
专 业	土 建	电 气	暖 通		

莲湖学校建筑工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
综合楼改造				
1	钢质防火门	[项目特征] 1.门类型:甲级钢 质防火门（包含闭门器、顺序器）， 达到3C认证 2.框材质、外围尺寸:1000*2200mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	4.4
2	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:黏土砖 3.拆除垃圾外运,运距10km 4.洞口修补 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	0.96
3	标志牌	标识标牌4*8cm [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镏字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	12
消防改造（通用安装工程）				
1	防火封堵	1.含四箱防火泥及人工费用	箱	4
2	稳压装置维修及调试	1.稳压装置维修及 调试	项	1
3	打压注水	1.打压注水	项	1
4	维修水泵、水泵控制柜 及调试	1.维修水泵、水泵 控制柜及调试	项	1
5	摘除防尘罩	1.摘除防尘罩	项	1
6	配管（压力开关、流量 开关）	[项目特征] 1.规格:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	50
7	管道防火涂料（压力开 关、流量开关）	[项目特征] 1.涂刷（喷）品种 :JDG16普通型防火 涂料 2.涂刷（喷）遍数 、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷（喷 ）	kg	62.5
8	配线（压力开关、流量 开关）	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS-2*1. 5 [工作内容] 1.配线	m	100
9	调试维修（压力开关、 流量开关）	1.调试维修（压力开关、流量开关）	项	1
10	维修防火阀及调试风机（储油间）	1.维修防火阀及调试风机（储油间）	项	1
11	调试补风机（地下室）	1.调试补风机（地下室）	项	1
12	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急疏散标识 2.型号:5W [工作内容] 1.安装	套	37
13	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:双头应急照明灯 2.型号:2*5W [工作内容] 1.安装	套	16

莲湖学校消防改造（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
14	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯具接线盒 [工作内容] 1.安装	个	53
15	配管	[项目特征] 1.规格:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	795
16	管道防火涂料	[项目特征] 1.涂刷（喷）品种 :JDG16普通型防火 涂料 2.涂刷（喷）遍数 、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷（喷 ）	kg	993.75
17	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS-2*2. 5 [工作内容] 1.配线	m	800
18	风机调试及接线（配电 室）	1.风机调试及接线 （配电室）	项	1
19	水箱注水及维修（消防 水池及高位水箱）	1.水箱注水及维修（消防水池及高位水箱）	项	1
20	CRT调试及图纸绘制	1.CRT调试及图纸绘制	项	1
21	维修调试液位显示仪（ 消防水池及高位水箱）	1.维修调试液位显示仪（消防水池及高位水箱）	项	1
22	柴油发电机组（暂定综 合单价120000元/台）	[项目特征] 1.名称:柴油发电机 2.型号:200KW [工作内容] 1.安装	台	1
23	桥架（暂定材料价85. 00元 /m）	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:20cm*30cm [工作内容] 1.安装	m	55
24	桥架支撑架		t	0.066
25	电力电缆（暂定材料价265.00元/m）	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:3*95m ² +1 *50m ² [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	70
26	电力电缆头		个	2
27	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的种类:综合土 2.沟槽尺寸:0.4*0.5m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	14
28	沟槽回填土方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	14



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号: A3302182102

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

农林行业《农业设施与节水工程》专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

莲湖学校室内装修工程

建设单位:

莲湖学校





审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:

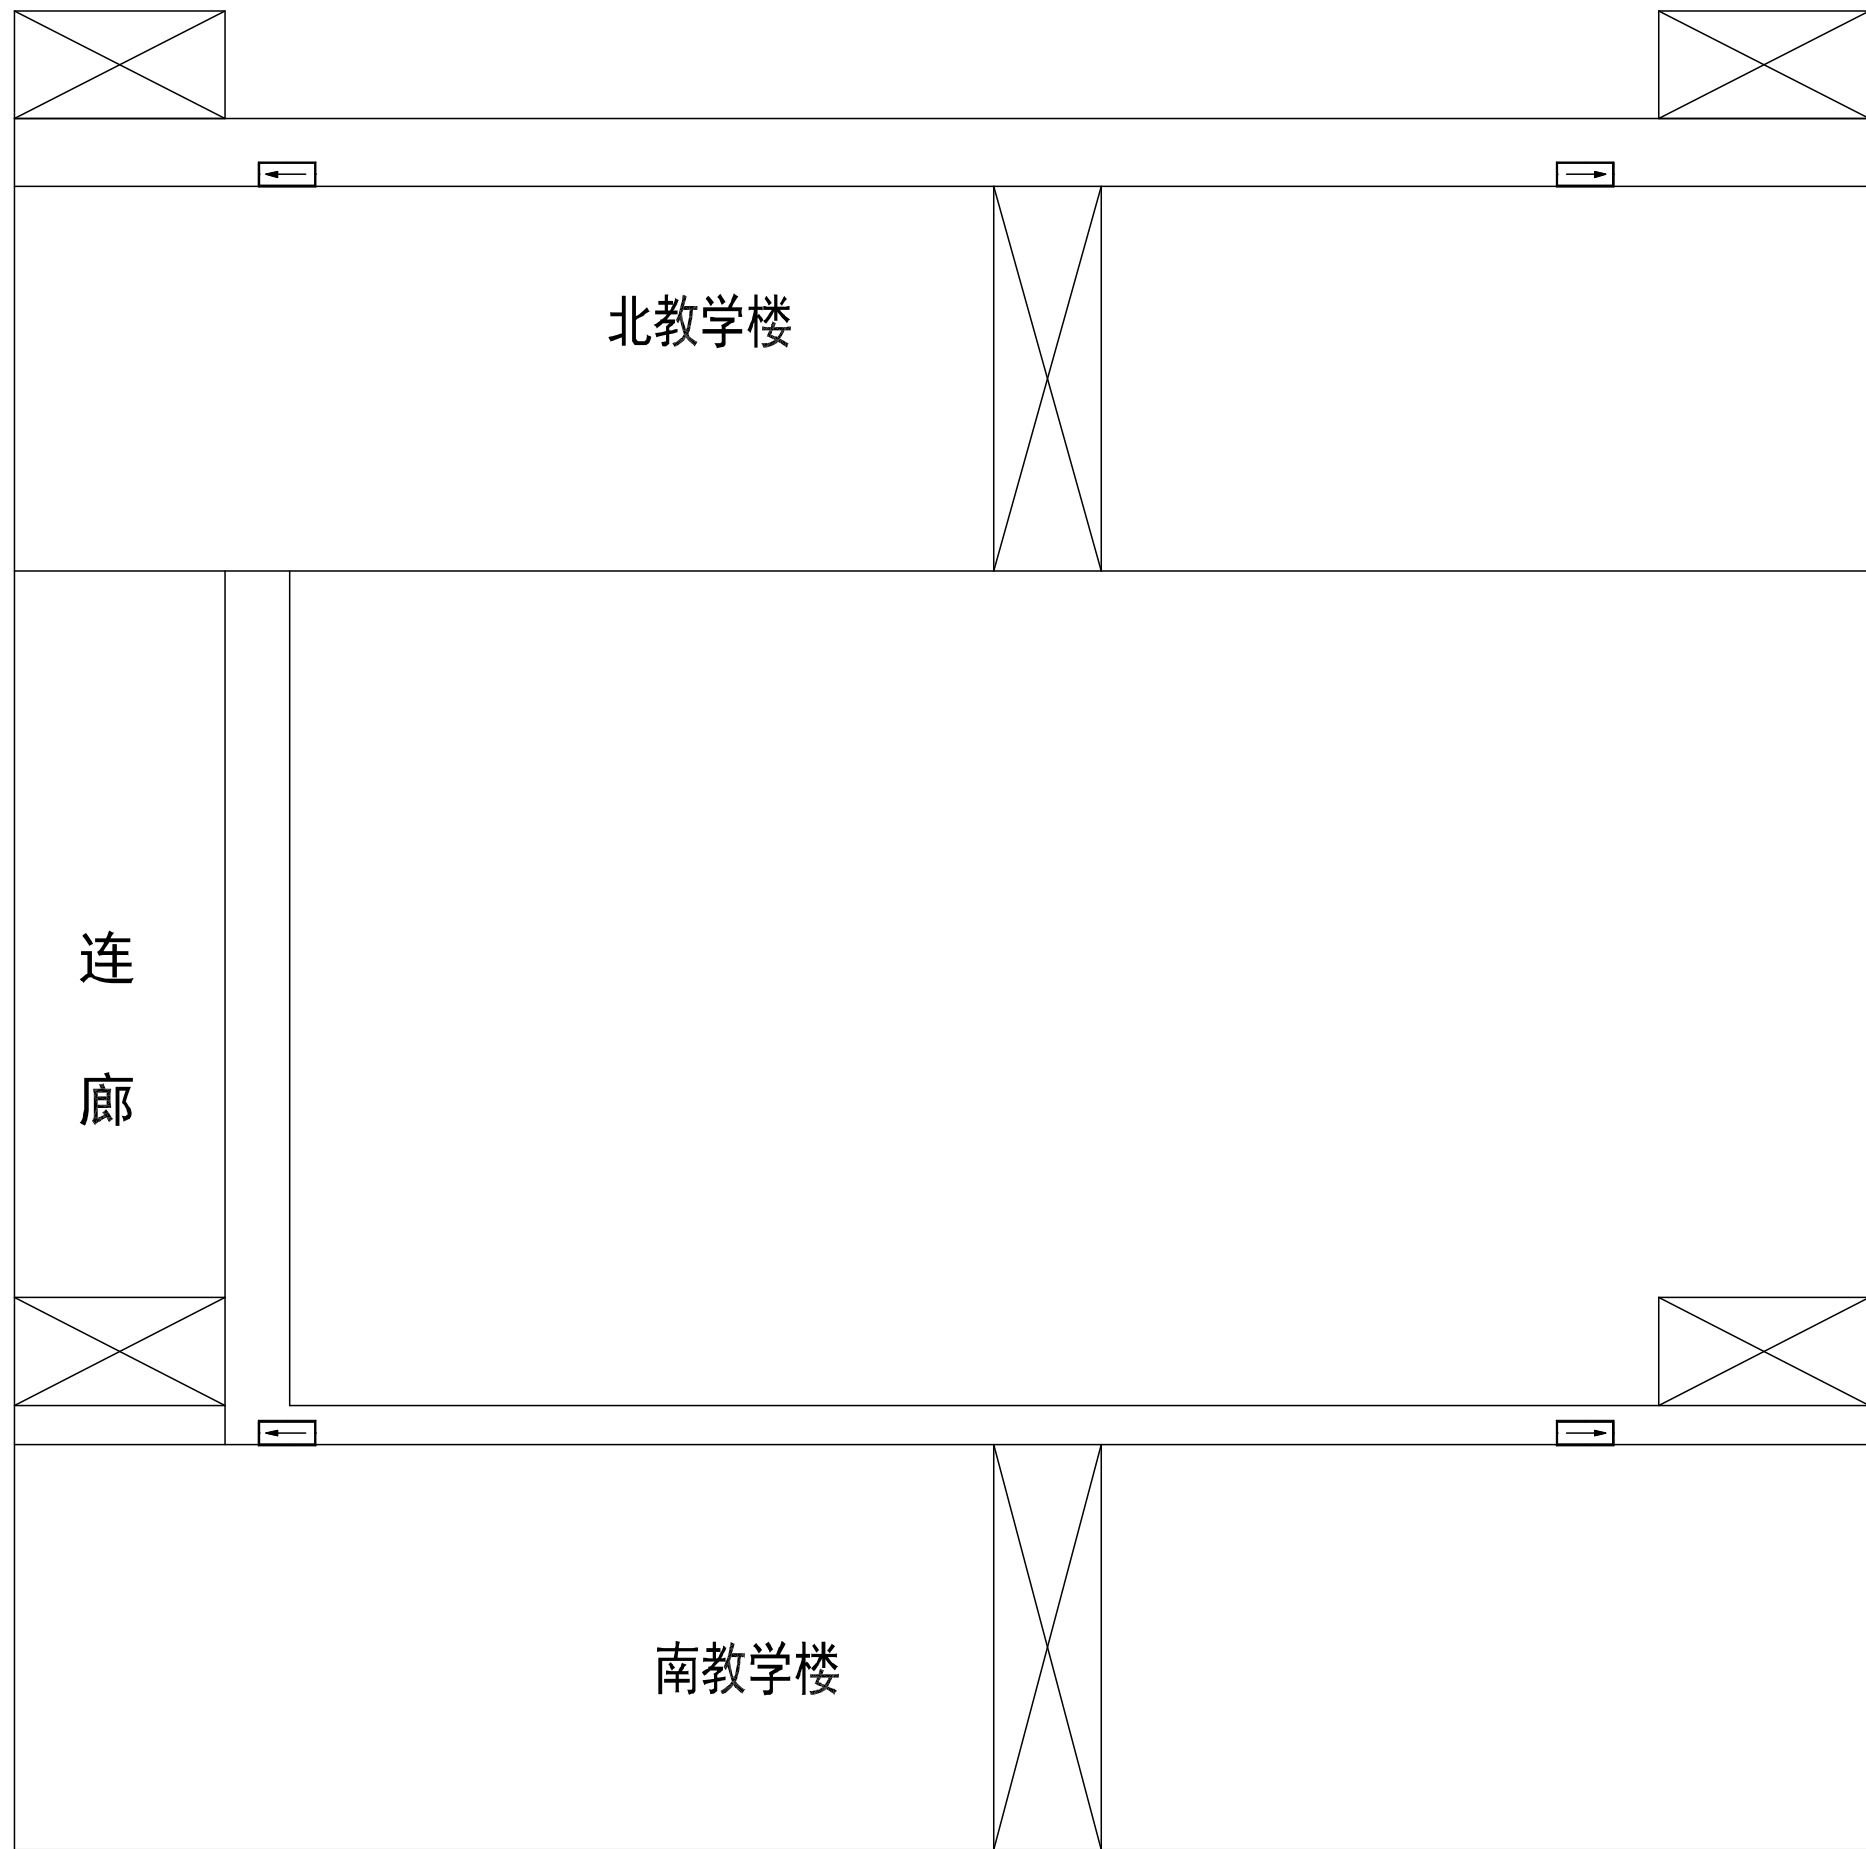消防问题整改建议工程量清单




项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	02	2025.8
版 本	第 1 版	

姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号
银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号
支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号
微信账号	微信账号	微信账号	微信账号
其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式
备注	备注	备注	备注



教学楼二~四层消防改造平面布置图


图例：

-  双头应急灯
-  疏散指示灯
-  楼梯


序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	13	
2	JDG16 线管	米	360	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	380	
4	辅材	项	1	

工程名称

<div><p>中略设计有限责任公司 Zhonglu Design Co., Ltd. 注册证书编号: A333010102 建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级; 农林行业(农业综合开发工程) 丙; 专业乙级。</p></div>		
备注:		
本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。		
图纸专用章:		
注册师执业章:		
工程名称: 莲湖学校室内装修工程		
建设单位: 莲湖学校		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳
图 名: 教学楼二~四层消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	01	2025.8
版 本	第 1 版	

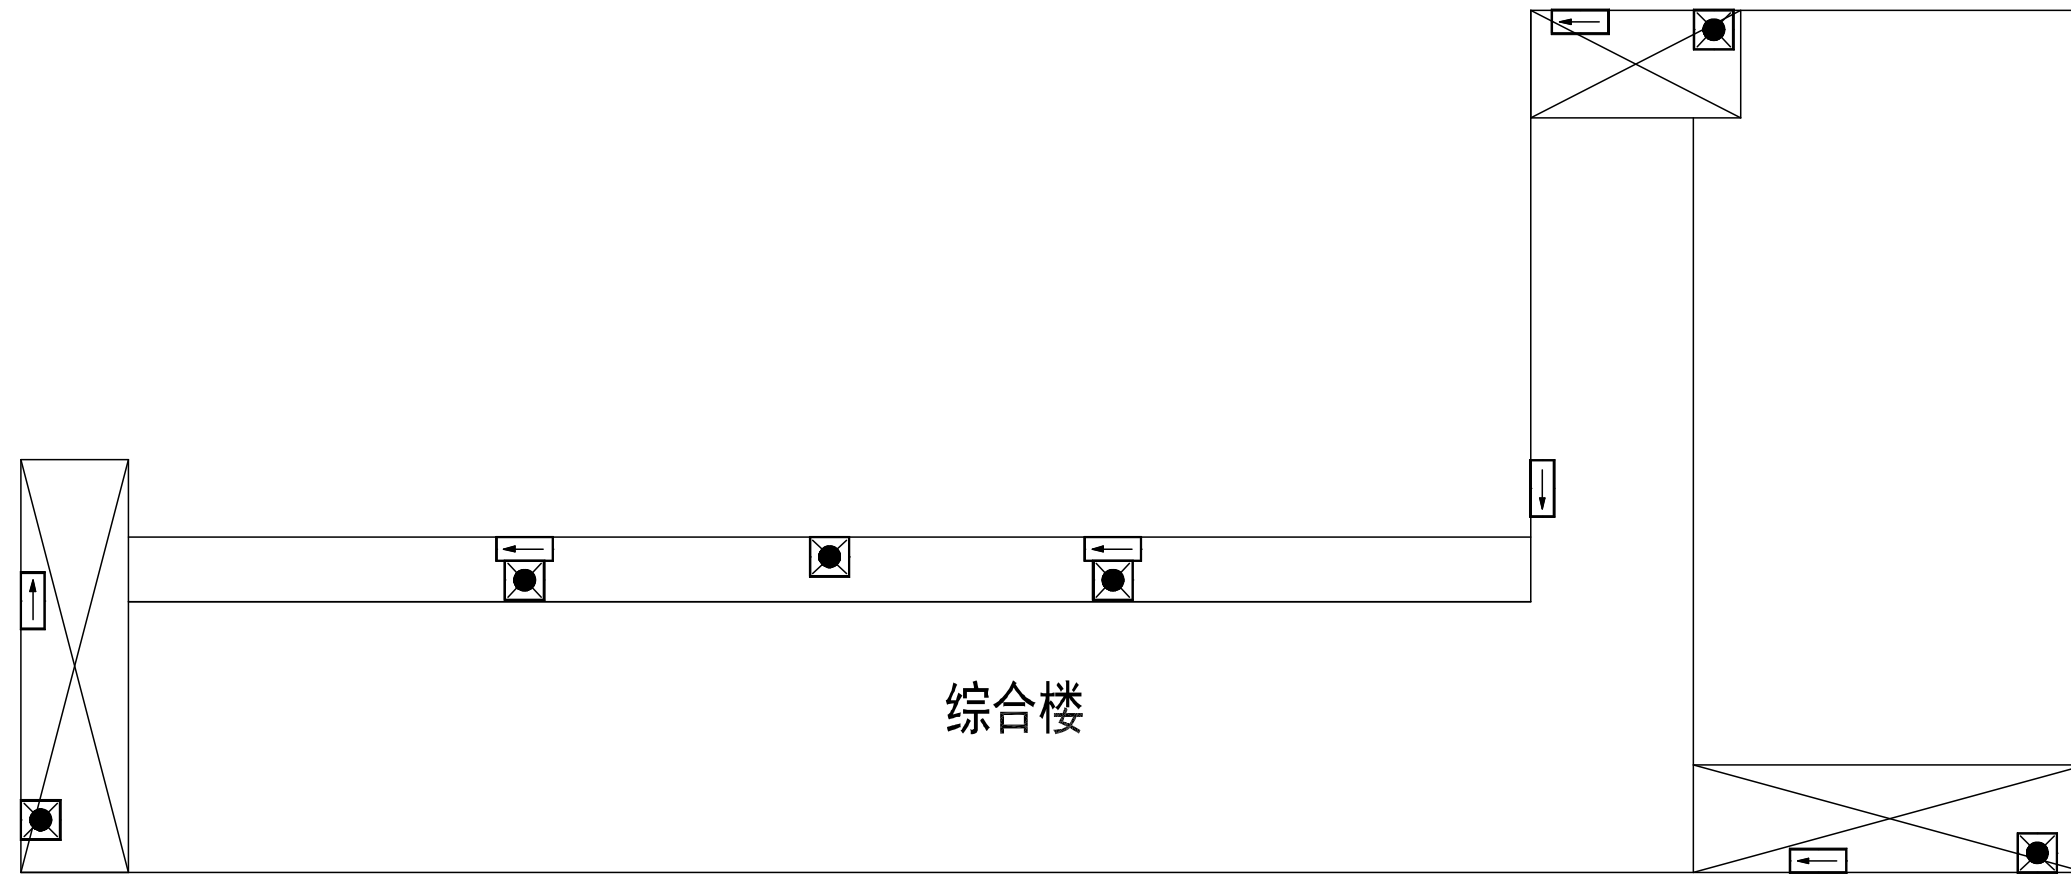[illegible]

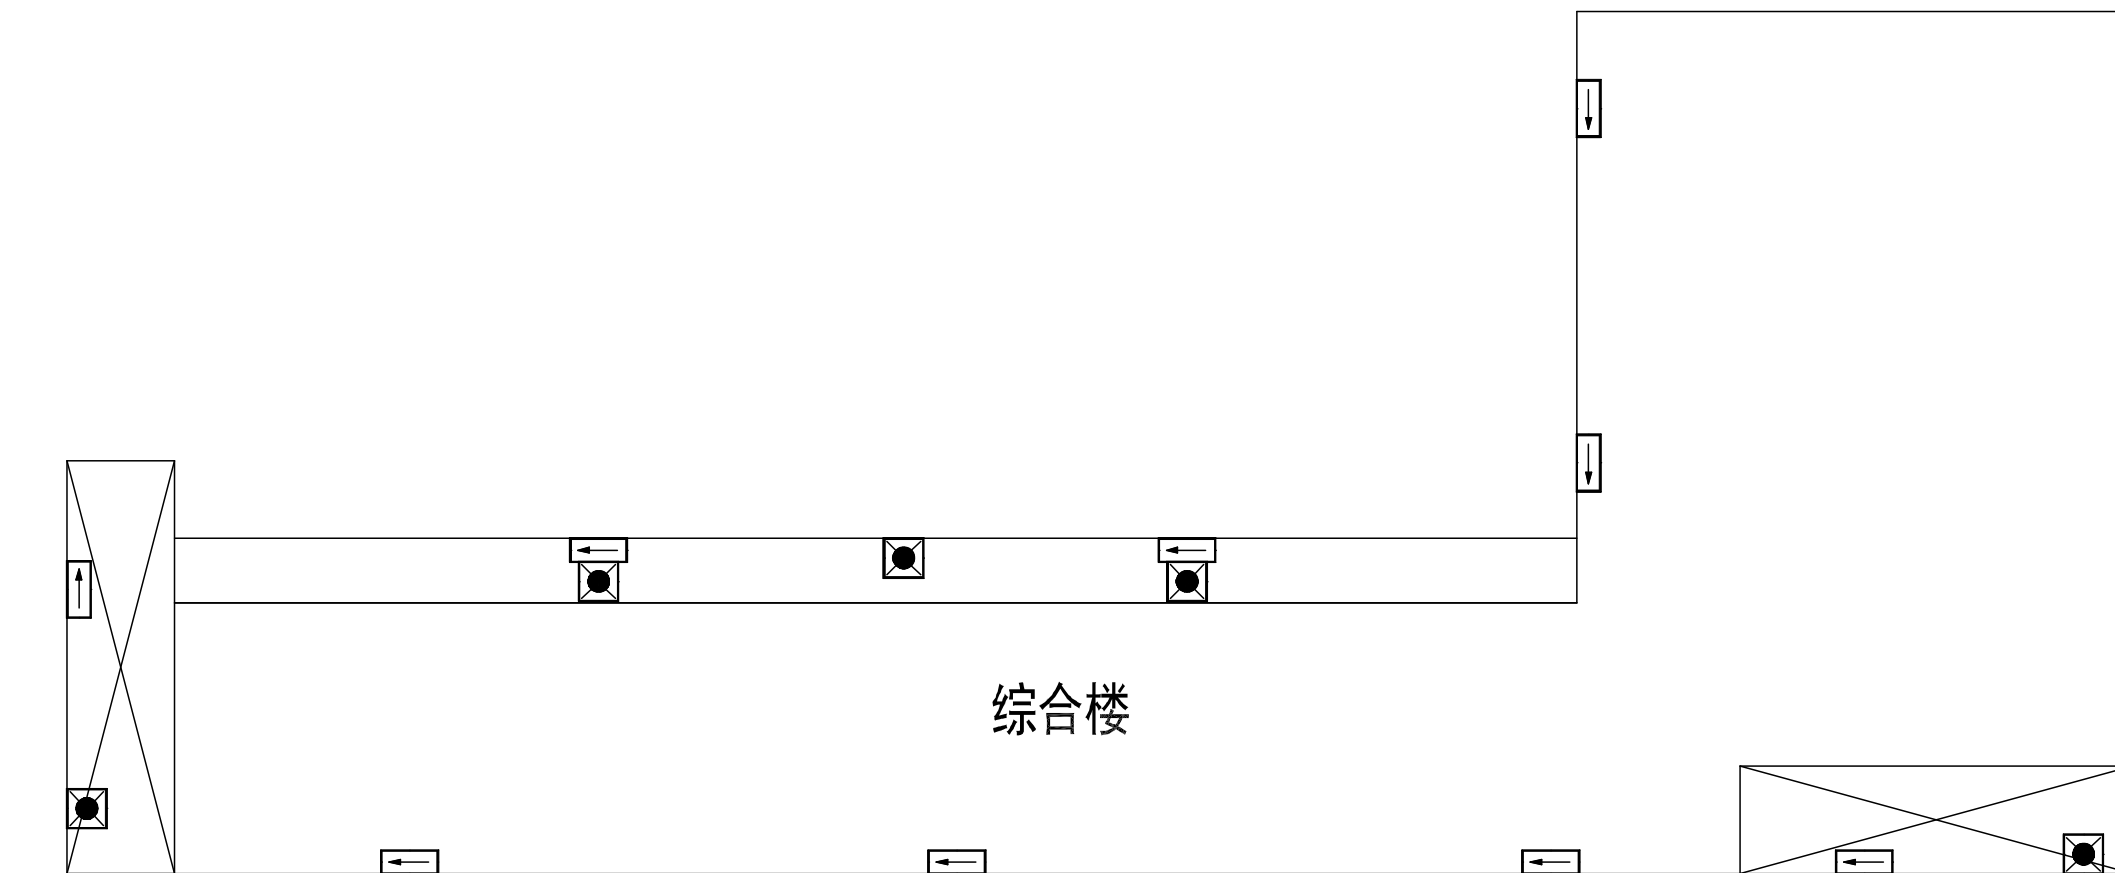
综合楼一层消防改造平面布置图




综合楼消防改造平面布置图
(二、三层)

图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯



楼梯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	双头应急照明灯	个	24	
2	应急疏散标志灯	个	16	
3	JDG16 线管	米	405	
4	RVS2x2.5 双绞线	米	390	
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A332016220

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:	
-------	--

莲湖学校室内装修工程

建设单位:

莲湖学校





审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:

教学楼二~四层消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	01	2025.8
版 本	第 1 版	

[illegible]

主要材料表（一）											
名 称	单位	1#教学楼	2#教学楼	3#教学楼	实验楼	报告厅	餐厅	男生公寓	女生公寓	风雨操场	合计
		数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	总数量
应急疏散标志灯	个	27	24	27	20	3	8	21	26	4	160
JDG16线管	米	270	240	270	200	70	85	210	260	45	1650
RVS2x2.5双绞线	米	285	255	285	235	30	90	230	240	50	1700
辅材	项	辅材主要包括：86铁线盒、16弯头、16直接、16锁母、膨胀管、自攻丝、绝缘胶布、扎带、防火涂料、刷子等									1

主要材料表（二）				
名 称	单位	水泵房	发电机房	合计
		数量	数量	总数量
双头应急照明灯	个	4	4	8
JDG16线管	米	70	50	120
RVS2x2.5双绞线	米	110	90	200
辅材	项	辅材主要包括：86铁线盒、16弯头、16直接、16锁母、膨胀管、自攻丝、绝缘胶布、扎带、防火涂料、刷子等		1

中略设计有限责任公司

Zhongluo Design Co., Ltd.

(依法须经批准的项目：A30018102)

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业综合开发）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。
图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供
业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：
蓬湖初级中学室内装修工程

建设单位：
蓬湖初级中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳


图 名：
主要材料表及图例

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	01	2025.8
版 本	第 1 版	

编 号					
姓 名					
专 业	电 气	施 工	图 纸		
日 期					
姓 名					
专 业	电 气	施 工	图 纸		

莲湖初级中学建筑工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:黏土砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	4.32
2	标志牌	标识标牌 [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镏字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	58
3	更换钢质防火门	[项目特征] 1.拆除原有防火门 1400*2500mm 2.重新安装甲级钢质防火门 1400*250 0mm，达到3C 认证 3.洞口修补 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	2
4	改窗户（暂定综合单价价1400元/个）		个	5
5	钢质防火门	[项目特征] 1.门类型:甲级防 防火门（包含闭门器 、顺序器），达到 3C 认证 2.框材质、外围尺 寸 :1500*2200mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	6.6
6	砌墙封堵4*4	砖砌体240mm厚，两面水泥砂浆粉刷并刷乳胶漆	m3	3.84
莲湖初级中学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	打压注水	1.打压注水	项	1
2	消防水龙（25米/套）	[项目特征] 1.消防水龙（25米 /套）	套	20
3	室内消火栓内配	[项目特征] 1.包含1条8-65-25涤纶长丝水带，1 个DN65枪头的安装及拆除	套	20
4	消火栓维修	[项目特征] 1.消火栓维修	项	1
5	火灾报警系统编程（1#-3#教学楼）	[项目特征] 1.火灾报警系统编程（1#-3#教学楼 ）	项	1

莲湖初级中学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
6	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急疏散标识 2.型号:5W [工作内容] 1.安装	套	160
7	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯具接线盒 [工作内容] 1.安装	个	160
8	配管	[项目特征] 1.规格:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	2170
9	管道防火涂料	[项目特征] 1.涂刷（喷）品种：JDG16普通型防火涂料 2.涂刷（喷）遍数 、漆膜厚度：2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷（喷 ）	kg	2712.5
10	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS-2*2. 5 [工作内容] 1.配线	m	2450
11	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS-2*1. 5 [工作内容] 1.配线	m	150
12	维修排烟风机（报告厅 ）	[项目特征] 1.维修排烟风机（ 报告厅）	项	1
13	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:挡烟垂壁 [工作内容] 1.安装	m2	30
14	阀门	[项目特征] 1.名称:280° 排烟防火阀 [工作内容] 1.阀门连接	个	1
15	控制柜维修调试及防火阀移位（风雨操场负一层）	[项目特征] 1.控制柜维修调试 及防火阀移位（风雨操场负一层）	项	1
16	调试费用（风雨操场负一层地下水泵房的低压压力开关和流量开关）	[项目特征] 1.调试费用（风雨操场负一层地下水 泵房的低压压力开 关和流量开关）	项	1
17	打压注水	1.打压注水	项	1
18	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:双头应急照明灯 2.型号:2*5W [工作内容] 1.安装	套	8
19	应急照明分配电装置	[项目特征] 1.名称:机械应急启动控制柜 [工作内容] 1.安装	台	1



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd

资质证书编号: A3302182102

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

莲湖初级中学室内装修工程

建设单位：

莲湖初级中学






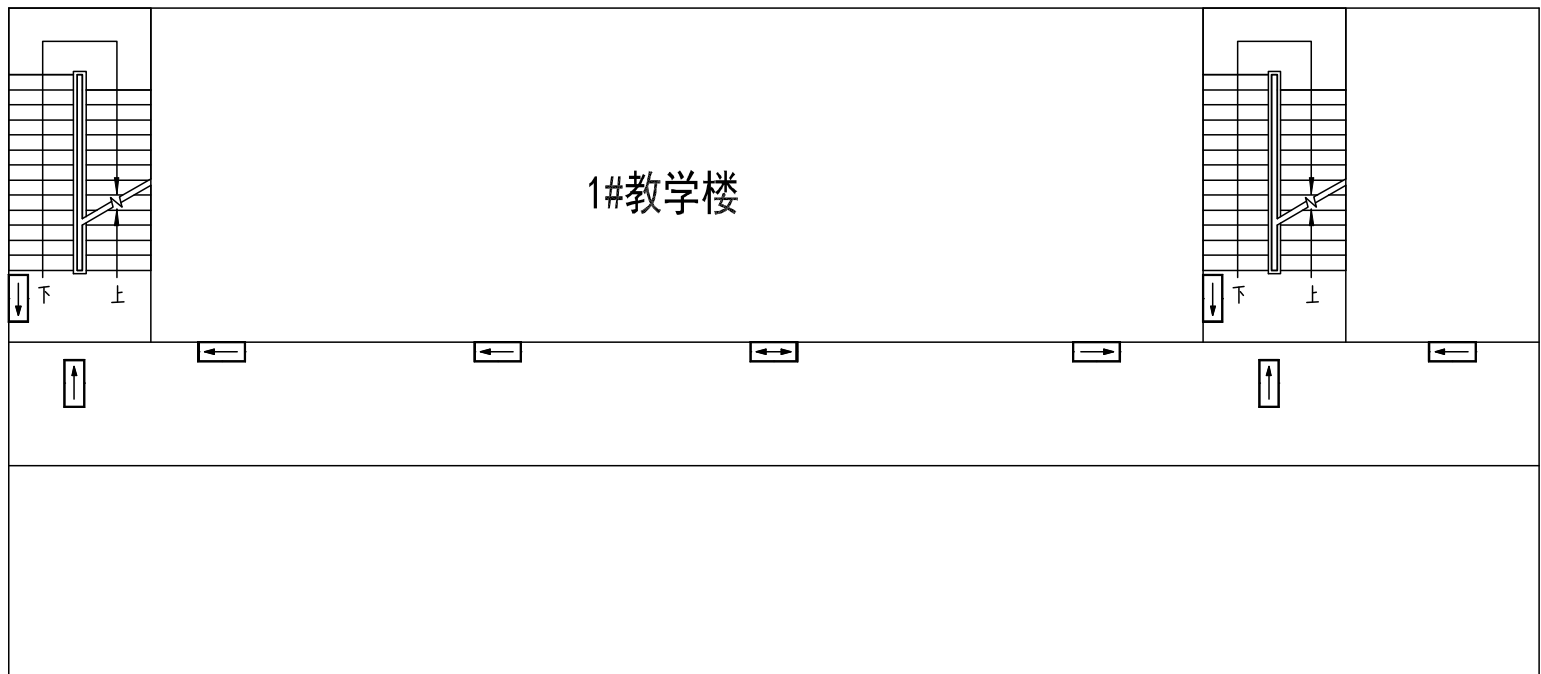
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	


图 名：

消防问题整改建议工程量清单


项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	02	2025.8
版 本	第 1 版	

[illegible]

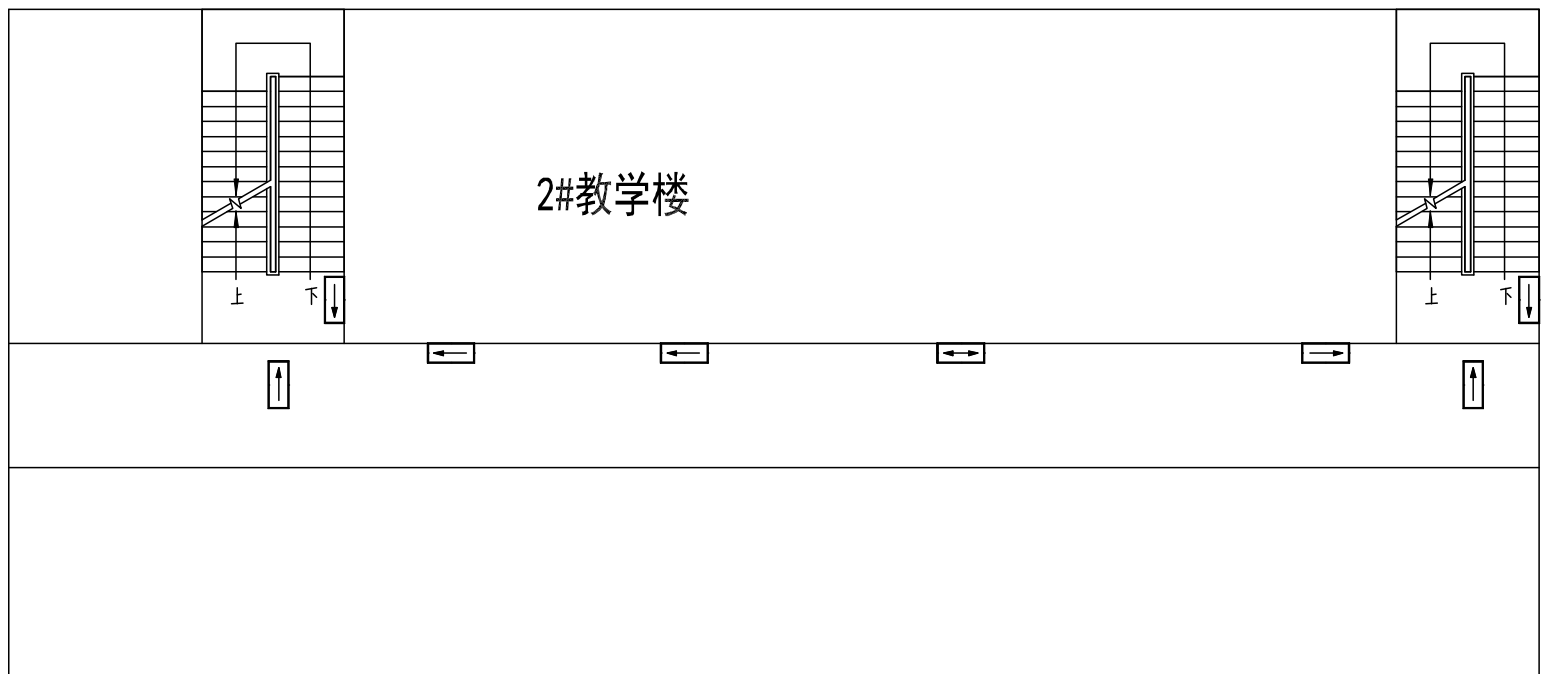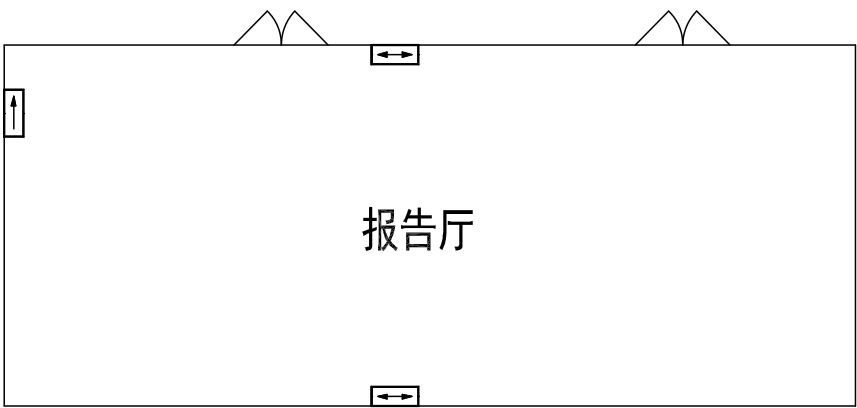1#教学楼二~四层消防改造平面布置图





2#教学楼二~四层消防改造平面布置图



报告厅消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯
-  疏散指示灯

主要材料表					
序号	名 称	单位	1#教学楼	2#教学楼	报告厅
			数量	数量	数量
1	应急疏散标志灯	个	27	24	3
2	JDG16线管	米	270	240	70
3	RVS2x2.5双绞线	米	285	255	30
4	辅材	项	1		





<div></div> <div>中略设计有限责任公司</div> <div>Zhonglue Design Co., Ltd. 中略设计有限公司</div> <div>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</div> <div>建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级； 农林行业（农业综合开发工程）专业乙级。</div>		
备注：		
本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。 图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。		
图纸专用章：		
注册师执业章：		
工程名称： 莲湖初级中学室内装修工程		
建设单位： 莲湖初级中学		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳
图 名： 1#教学楼、2#教学楼、报告厅 消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	04	2025.8
版 本	第 1 版	


图	日	名	注	电	气	暖
号						
图						
号						
图						
号						
图						
号						

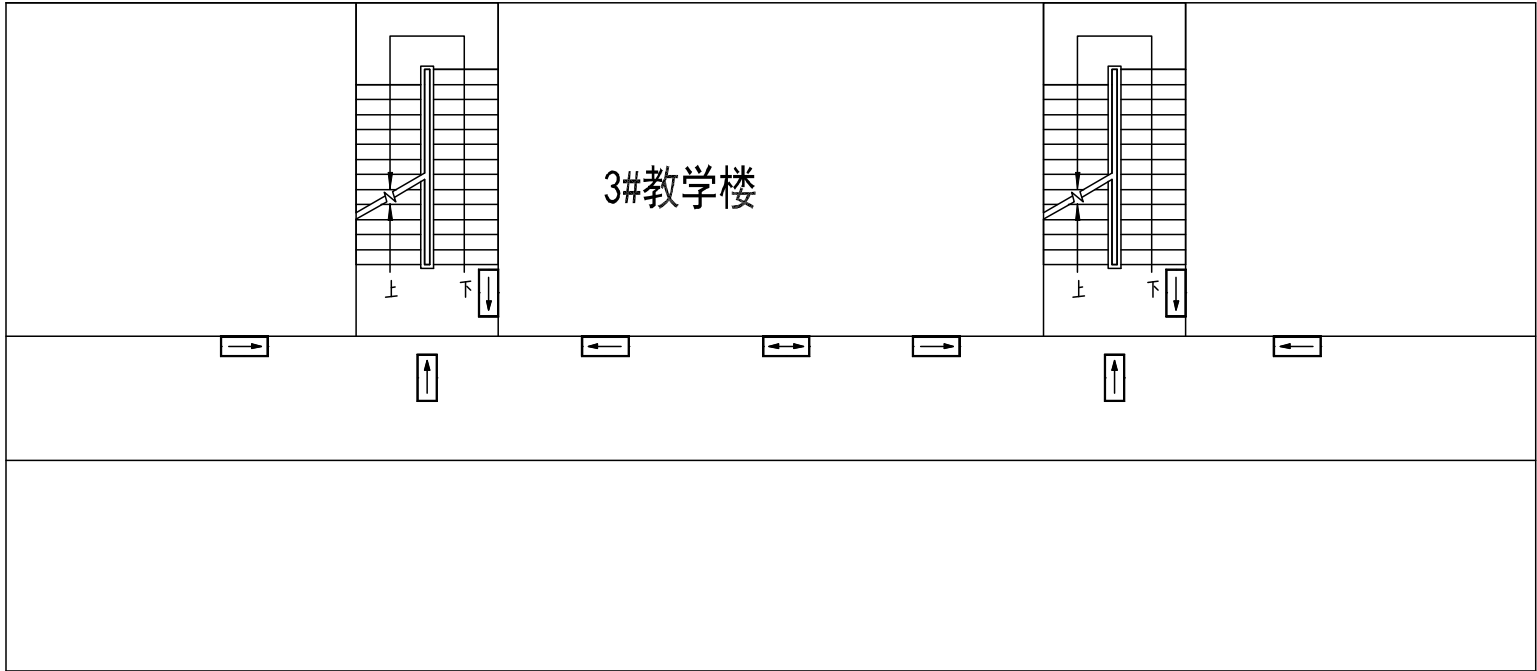

3#教学楼二~四层消防改造平面布置图

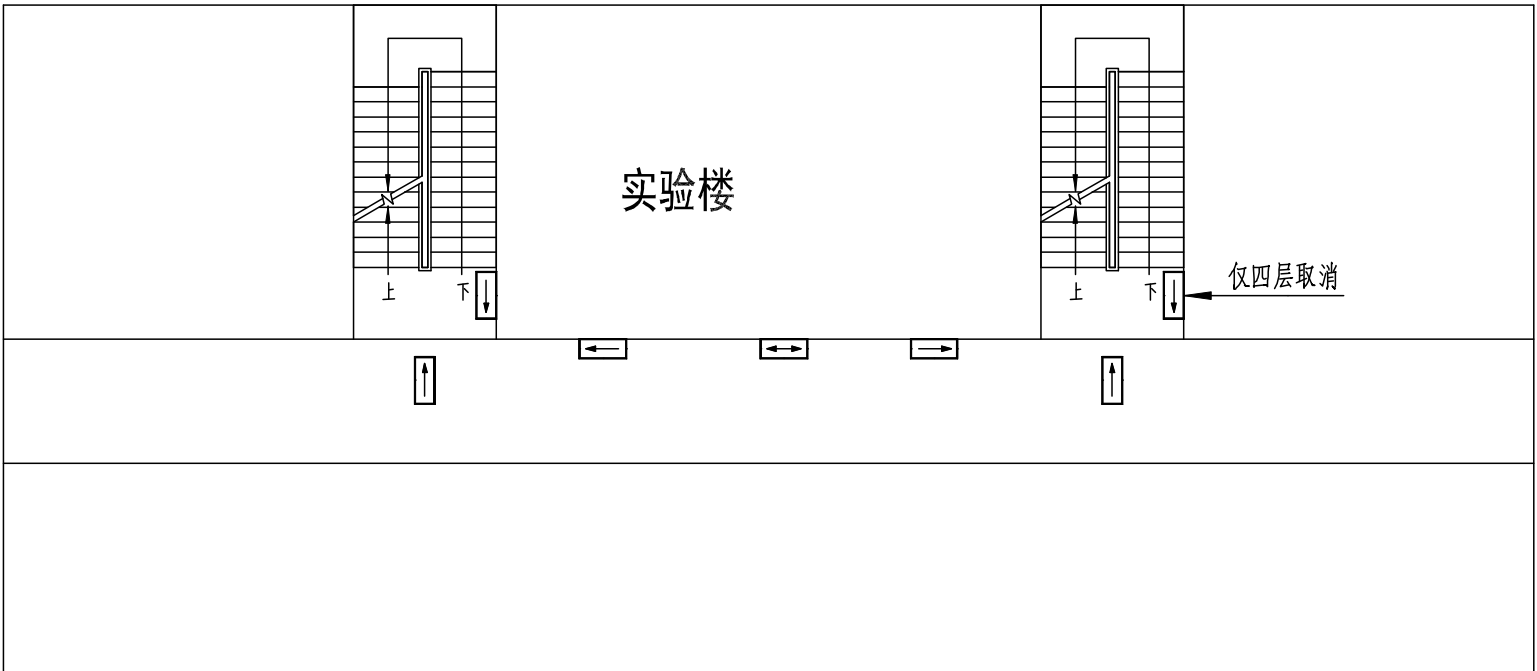


实验楼二~四层消防改造平面布置图

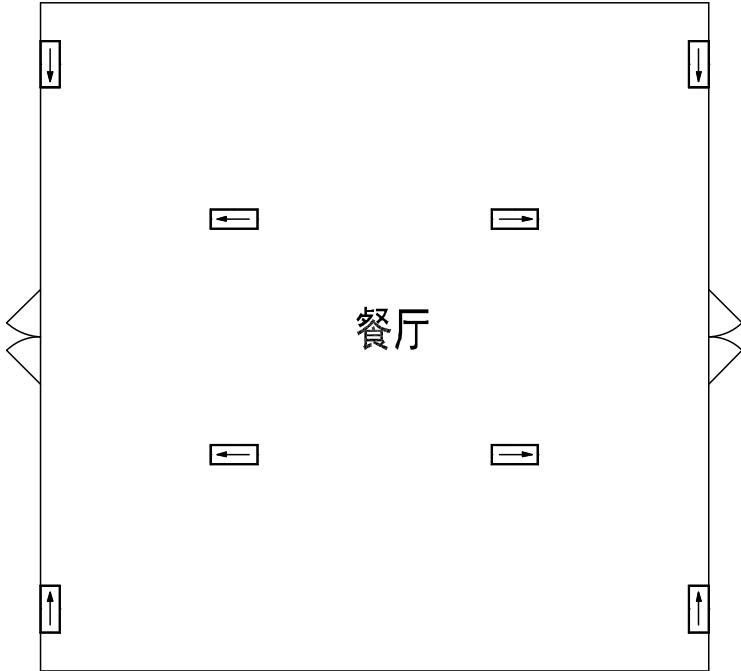

餐厅消防改造平面布置图

- 图例：
- 双头应急灯
 - 疏散指示灯

主要材料表					
序号	名 称	单位	3#教学楼 数量	实验楼 数量	餐厅 数量
1	应急疏散标志灯	个	27	20	8
2	JDG16线管	米	270	200	85
3	RVS2x2.5双绞线	米	285	255	90
4	辅材	项	1		



中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd.

资质证书编号：A330102102
建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业综合开发工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

莲湖初级中学室内装修工程

建设单位：

莲湖初级中学






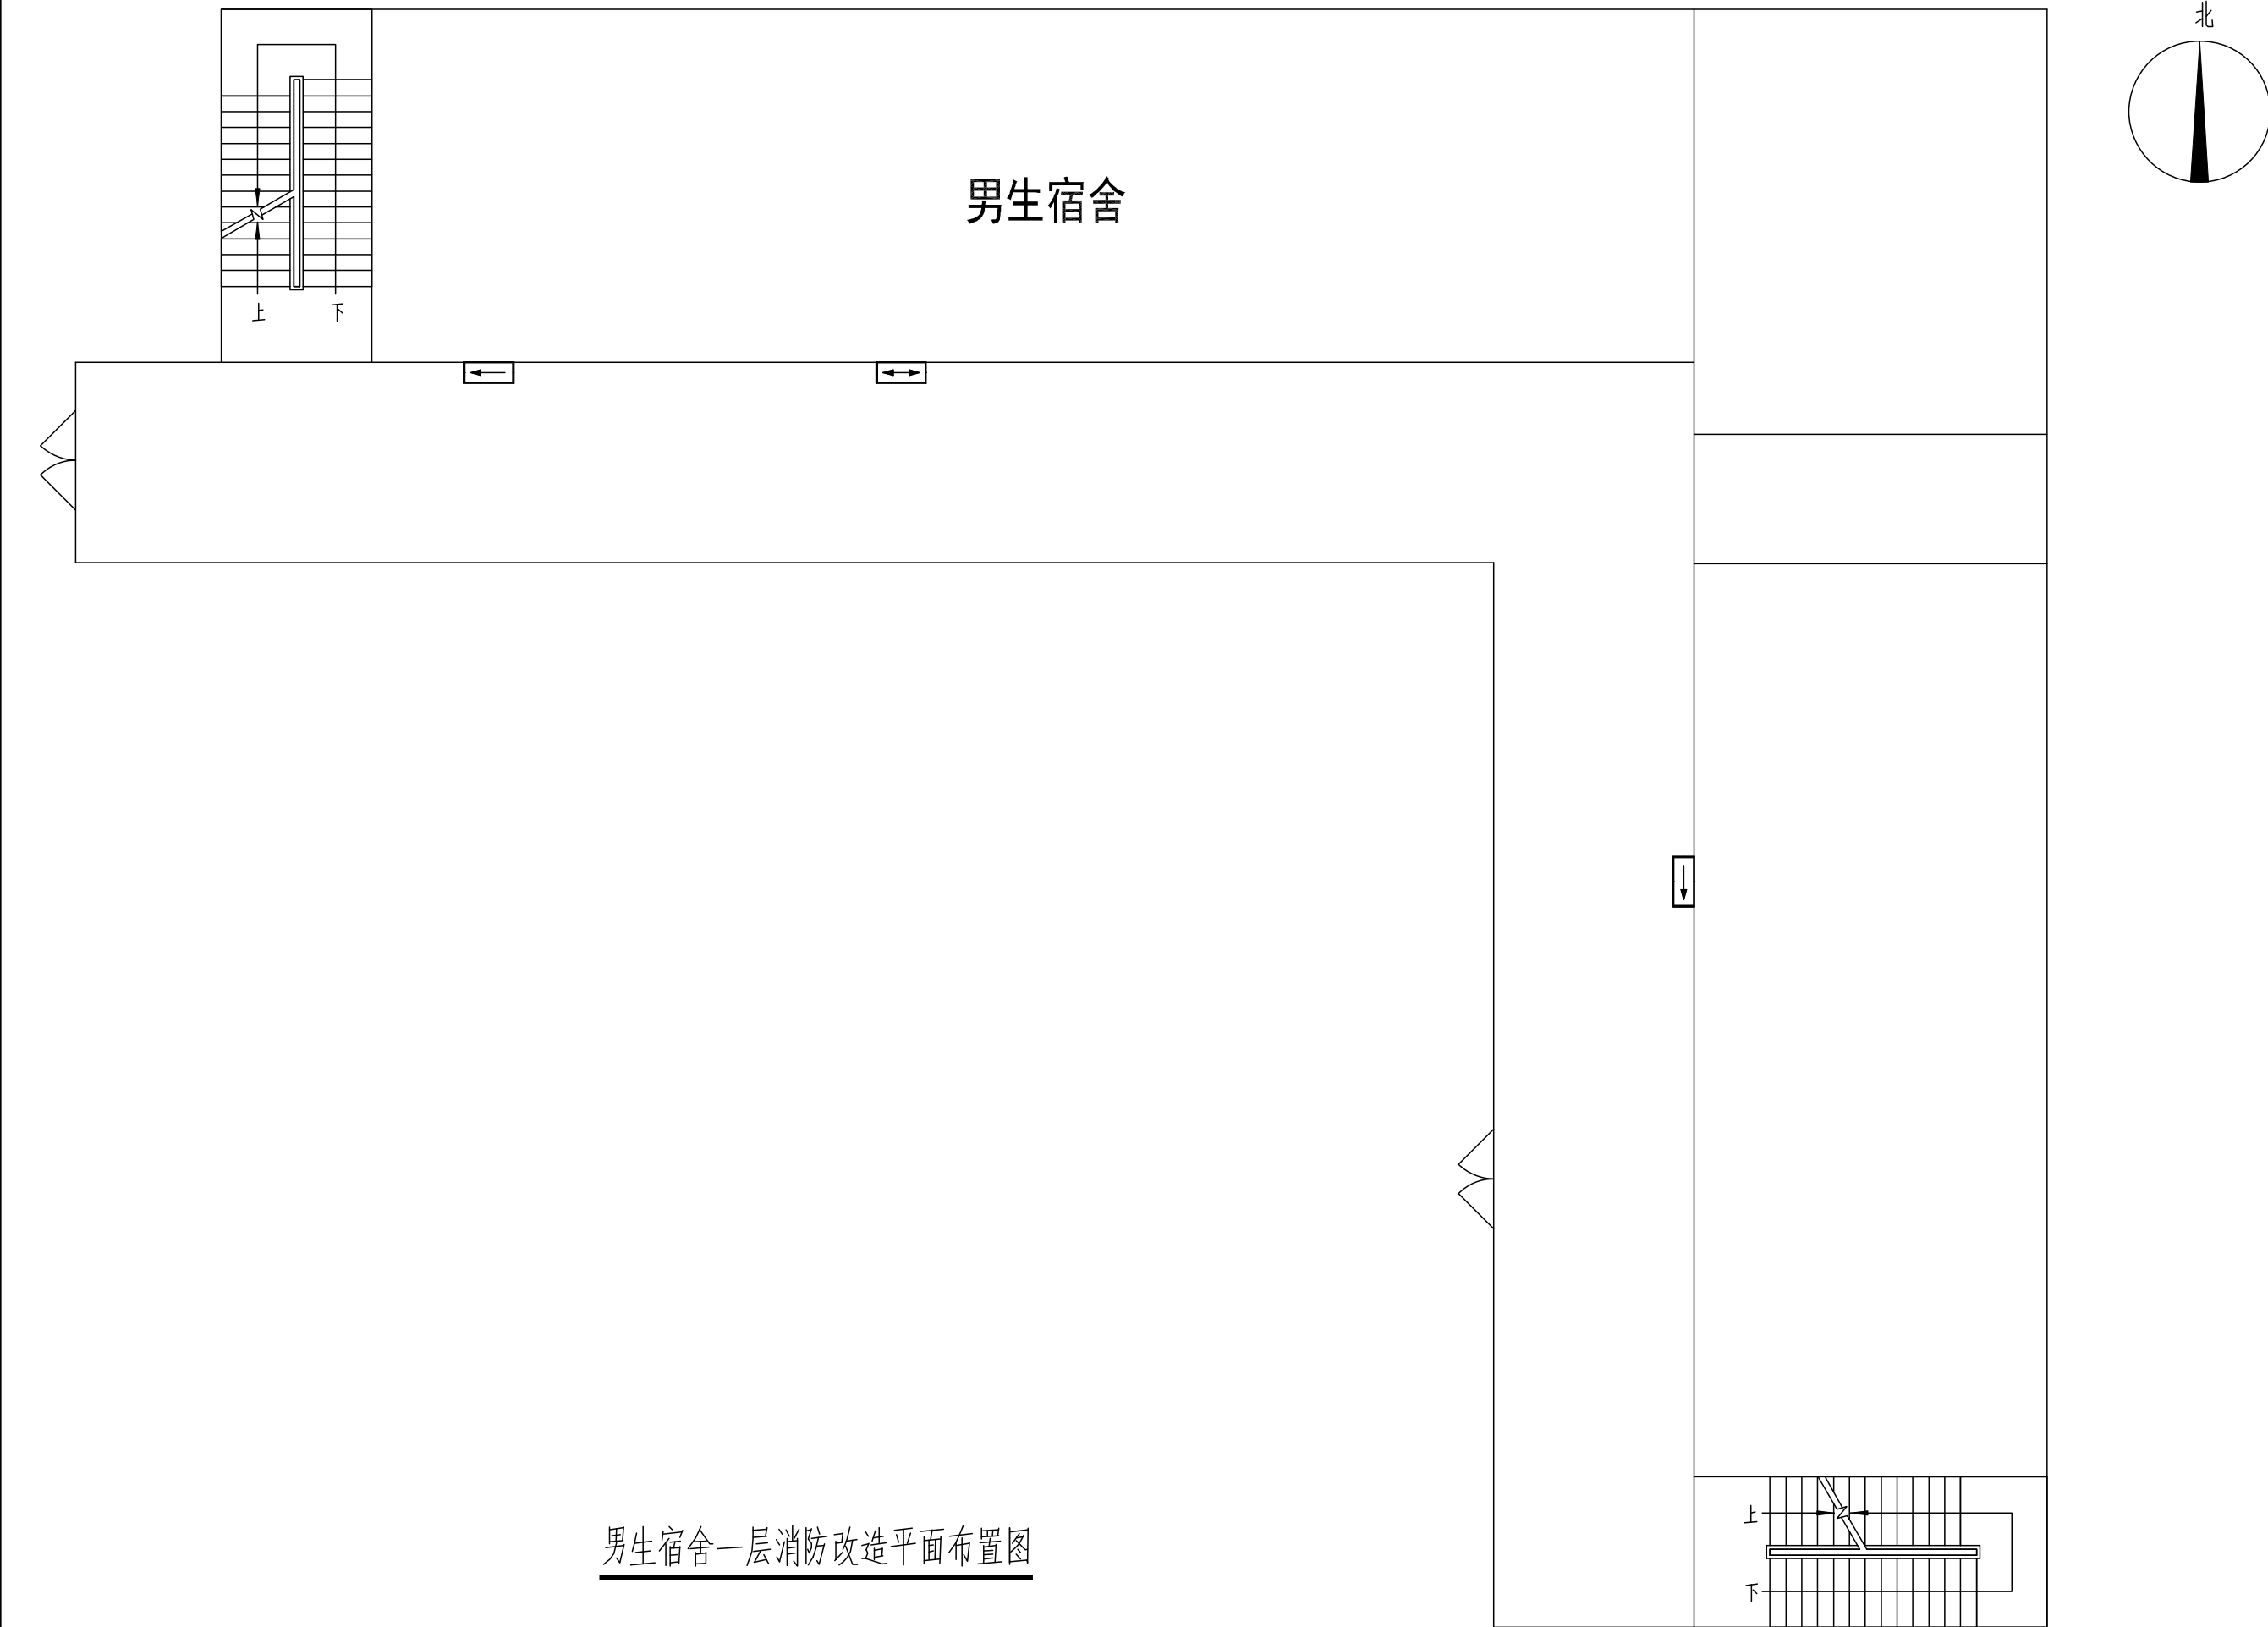
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：


3#教学楼、实验楼、餐厅
消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	05	2025.8
版 本	第 1 版	



姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
其他信息	其他信息	其他信息	其他信息





男生宿舍一层消防改造平面布置图





图例：



-  双头应急灯
-  疏散指示灯

<div></div> <div>中略设计有限责任公司</div> <div>ZHONGLU DESIGN CO., LTD.</div> <div>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</div> <div>建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级； 农林行业（农业综合开发工程）专业乙级。</div>		
备注：		
本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。		
图纸专用章：		
注册师执业章：		
工程名称： 莲湖初级中学室内装修工程		
建设单位： 莲湖初级中学		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳
图 名： 男生宿舍一层消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	06	2025.8
版 本	第 1 版	

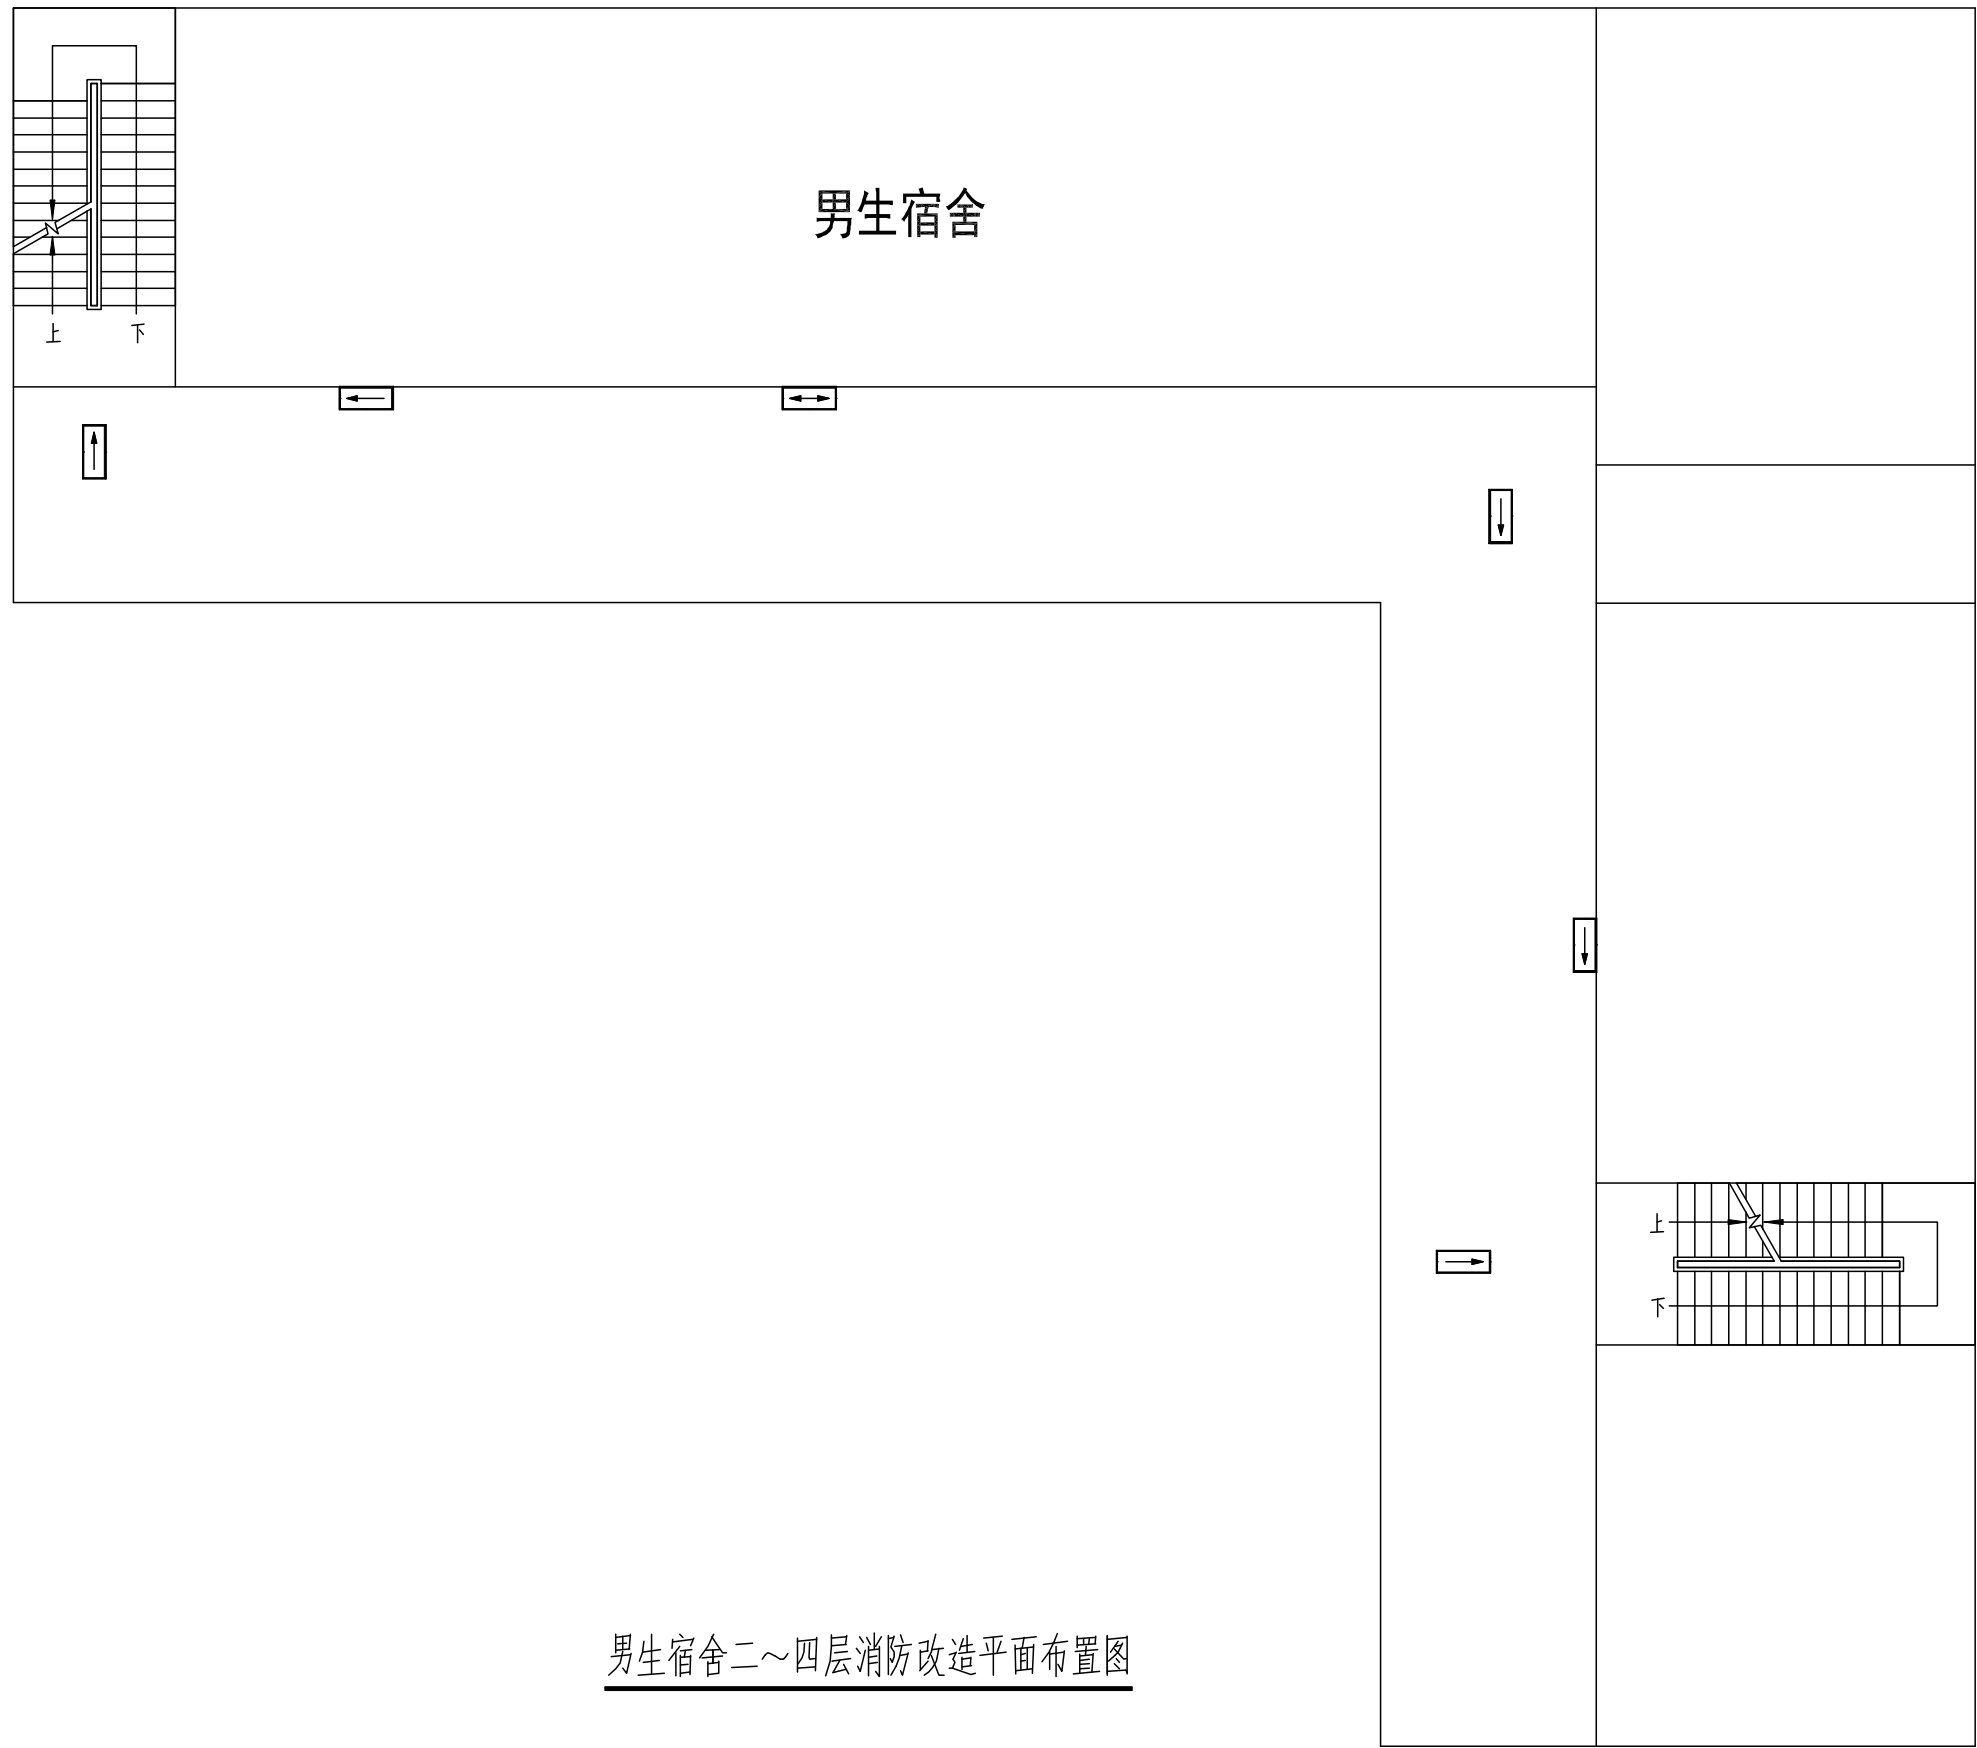姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业



图例：

-  双头应急灯
-  疏散指示灯

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	21	
2	JDG16 线管	米	210	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	230	
4	辅材	项	1	



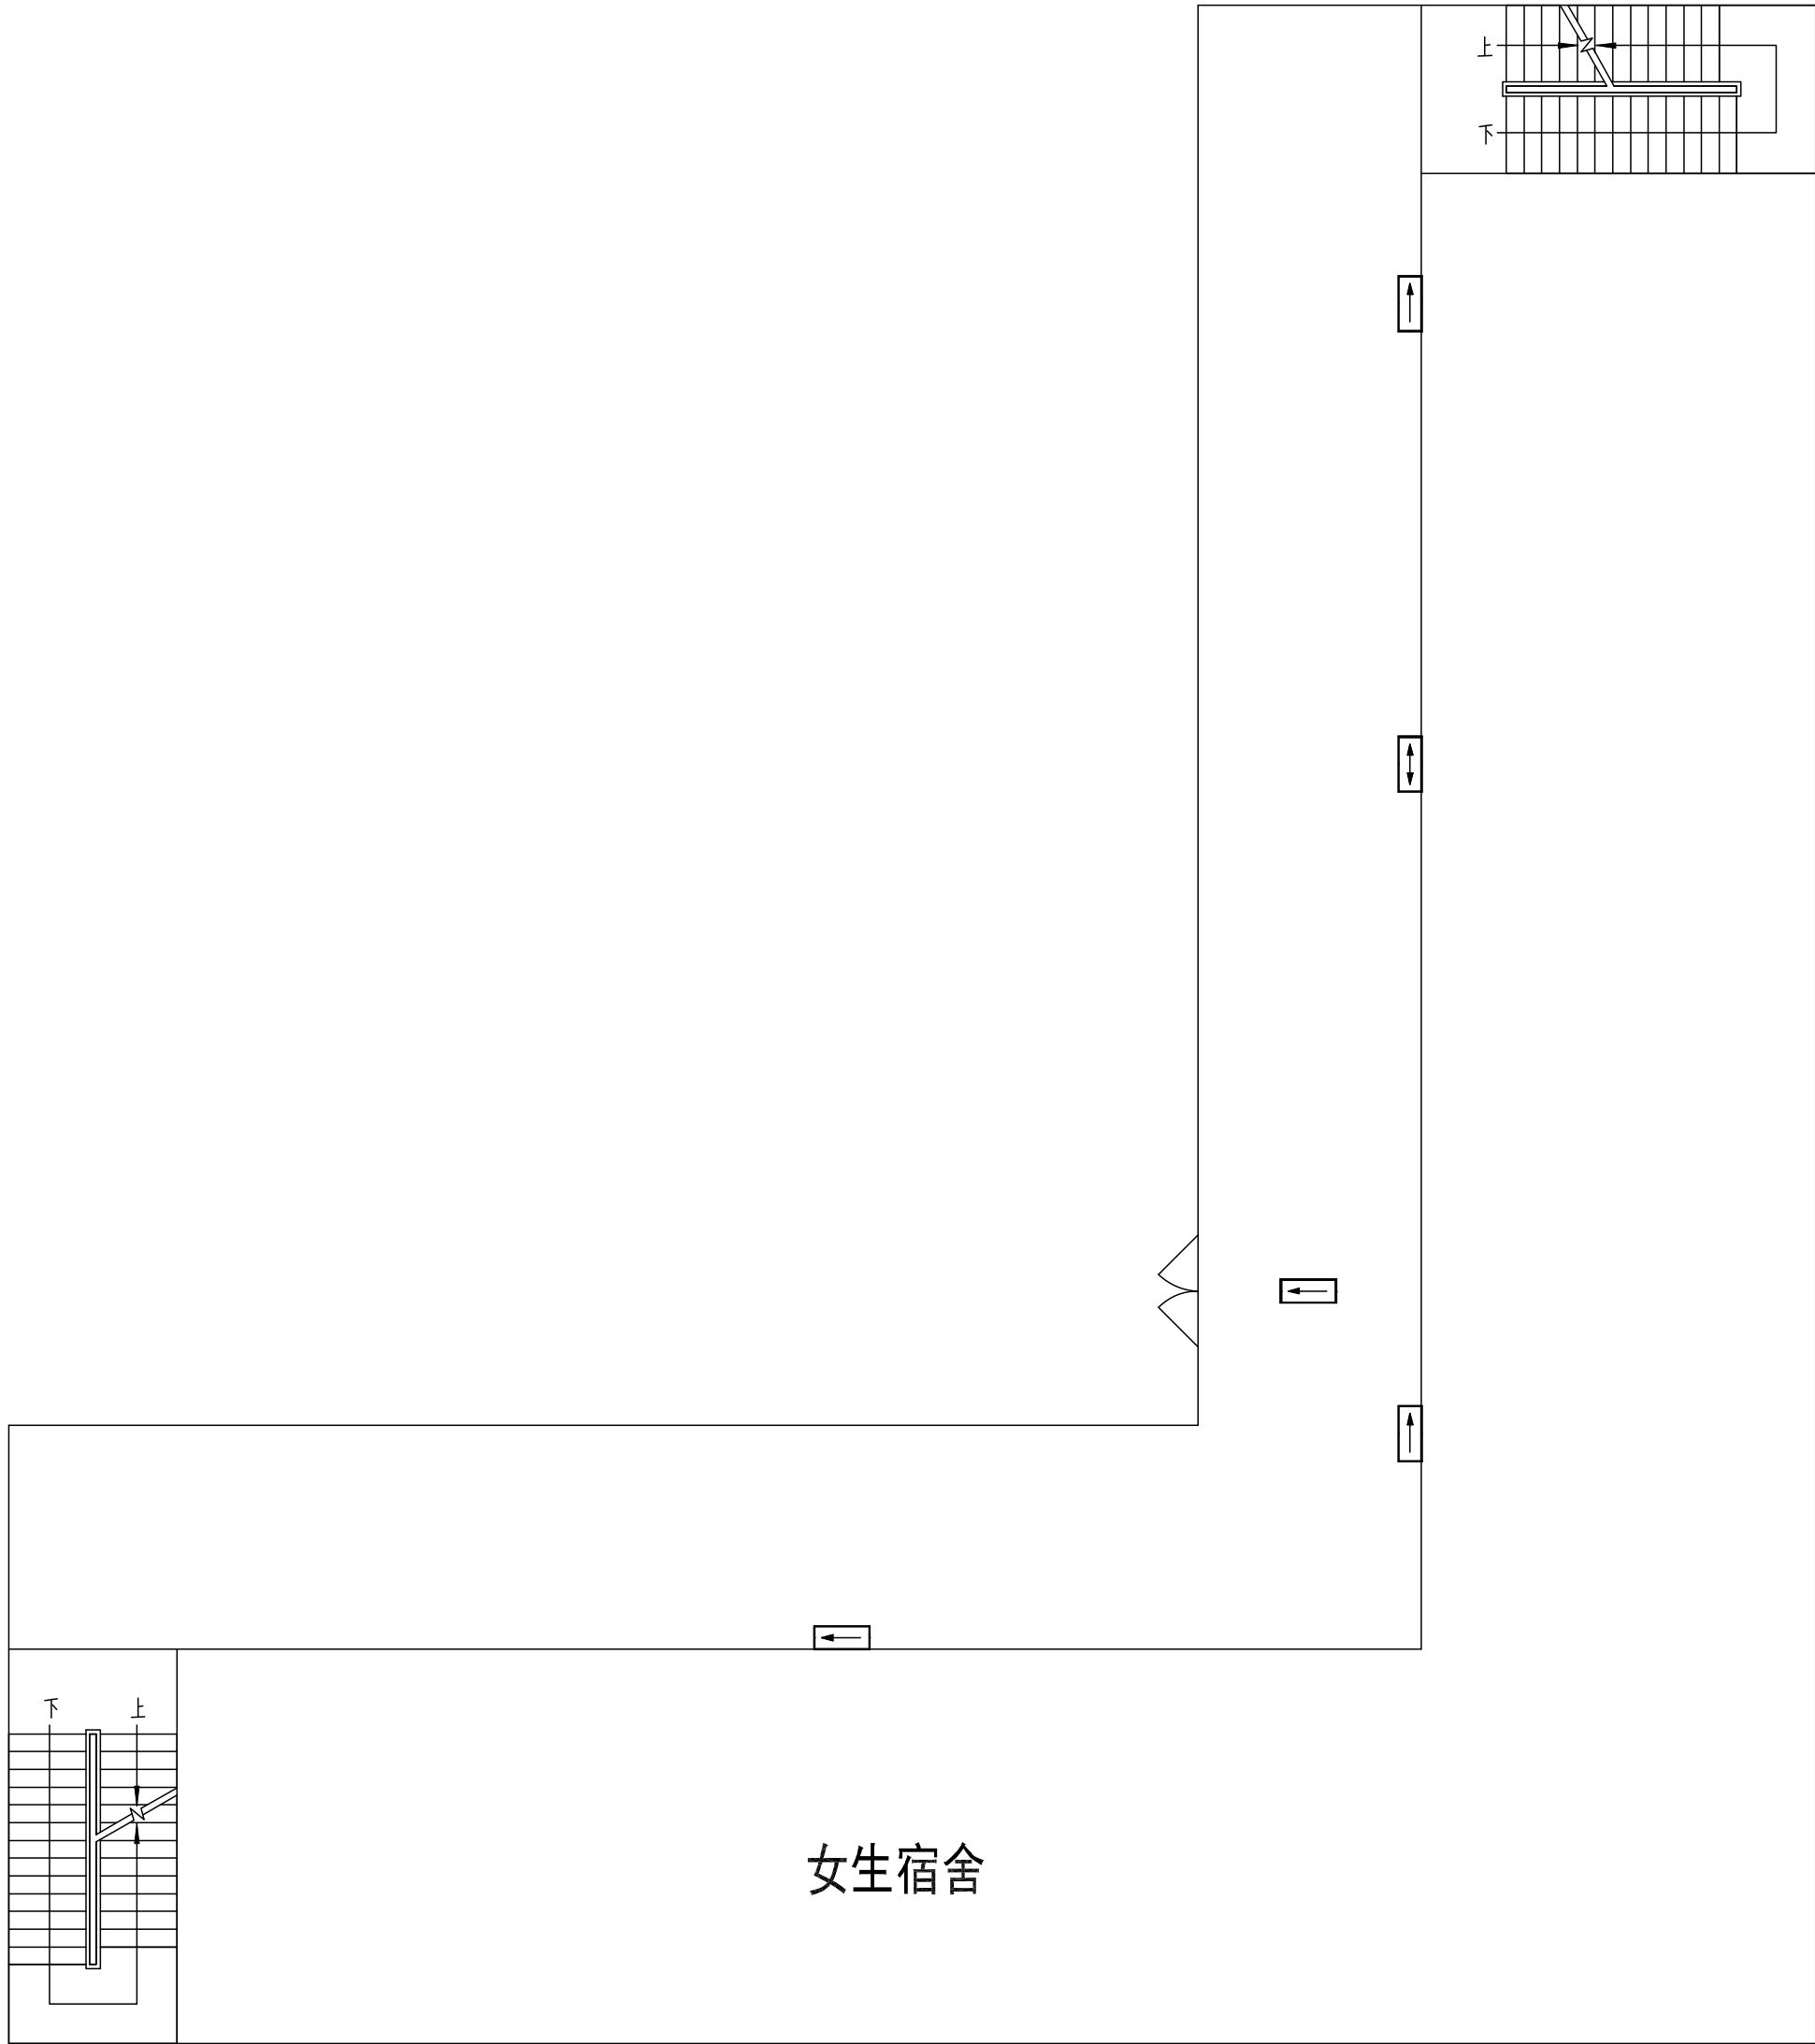


<div></div> <div>中略设计有限责任公司</div> <div>Zhonglu Design Co., Ltd. 注册证号: A133018202</div> <div>建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;</div> <div>农林行业(农业综合开发工程)丙; 专业乙级。</div>		
备注: 本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。		
图纸专用章:		
注册师执业章:		
工程名称: 莲湖初级中学室内装修工程		
建设单位: 莲湖初级中学		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳
图 名: 男生宿舍二~四层消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	07	2025.8
版 本	第 1 版	


图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名
图	日	名	出	图	名	图	名	图	名




女生宿舍一层消防改造平面布置图

<div><div></div><div>中略设计有限责任公司</div><div>Zhonglu Design Co., Ltd.</div><div>资质证书编号: A330102102</div><div>建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;</div><div>农林行业《农业设施环境生态工程》专业乙级。</div></div>		
备注:		
本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后, 不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算, 建设造价之参考图。		
图纸专用章:		
注册师执业章:		
工程名称:		
莲湖初级中学室内装修工程		
建设单位:		
莲湖初级中学		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	
图 名:		
女生宿舍一层消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	08	2025.8
版 本	第 1 版	

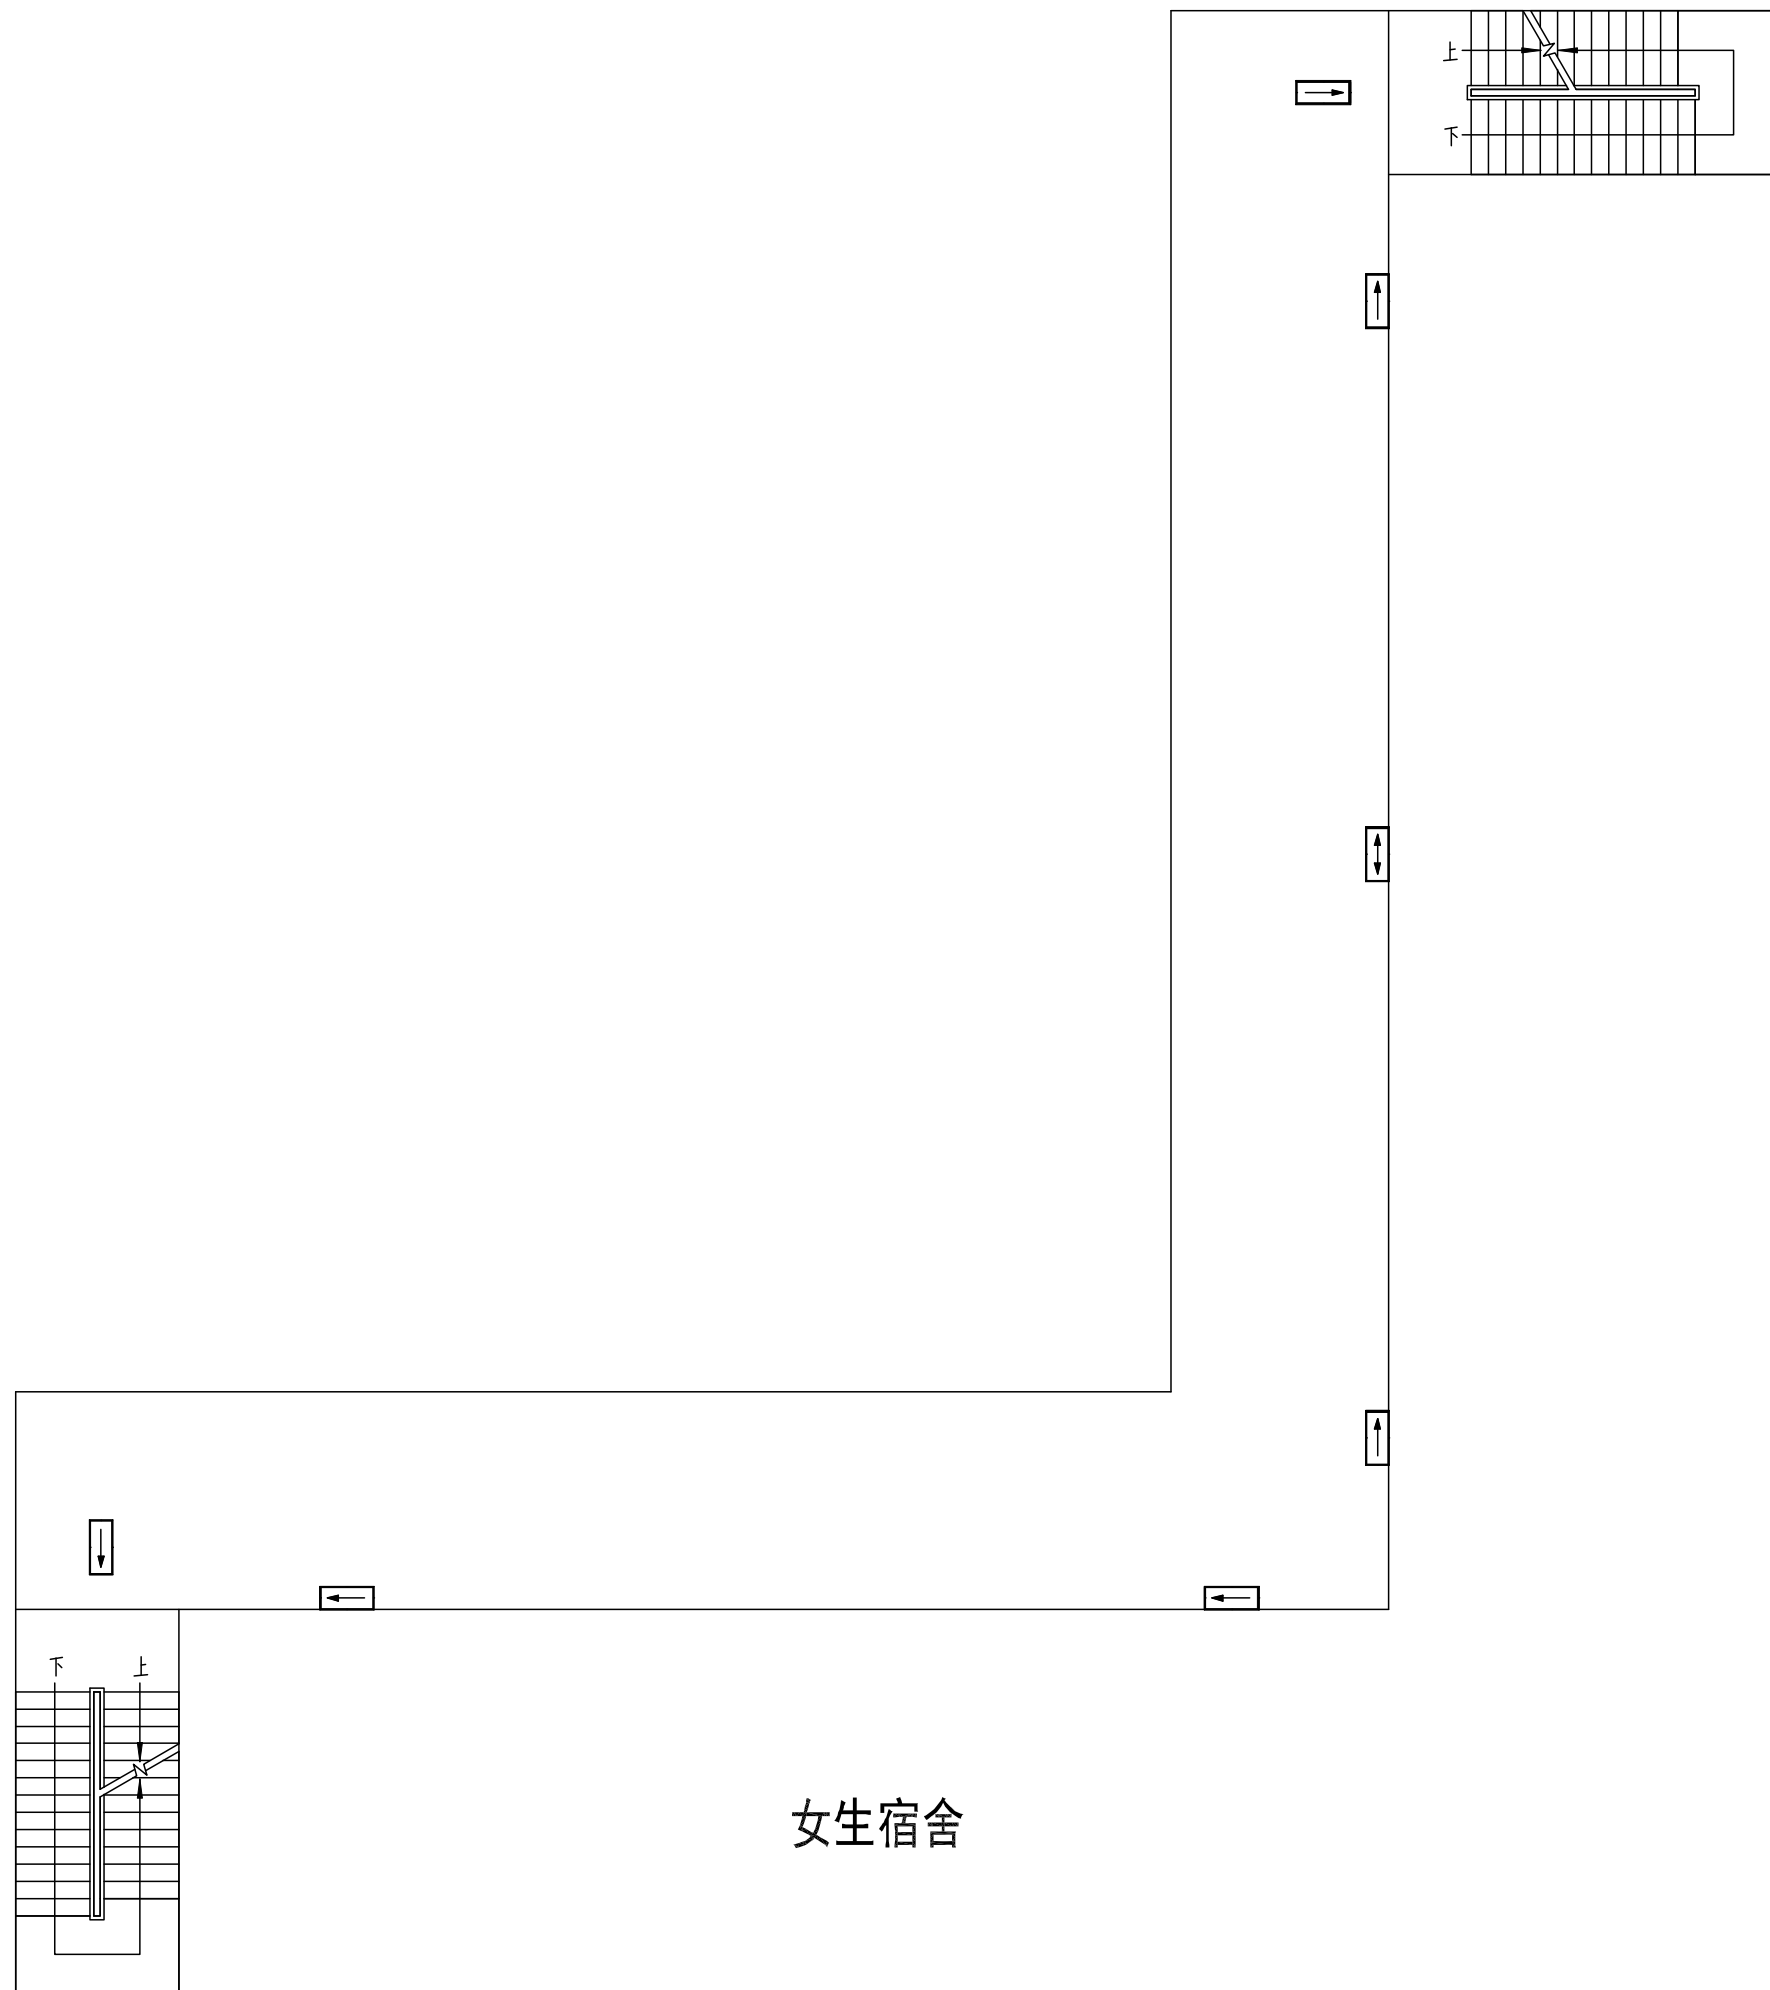

姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号
银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号
支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号
微信账号	微信账号	微信账号	微信账号
其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式
备注	备注	备注	备注





女生宿舍二~四层消防改造平面布置图



图例：

-  双头应急灯
-  疏散指示灯

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	26	
2	JDG16 线管	米	260	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	240	
4	辅材	项	1	

<div><div>中略设计有限责任公司 Zhonglu Design Co., Ltd. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 建筑行业乙级；山景设计乙级；电力设计乙级； 农林行业（农业综合开发）乙级；专业乙级。</div></div>		
备注：		
<p>本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。</p>		
图纸专用章：		
注册师执业章：		
工程名称： 莲湖初级中学室内装修工程		
建设单位： 莲湖初级中学		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳
图 名： 女生宿舍二～四层消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	09	2025.8
版 本	第 1 版	


[illegible]

风雨操场一、二层消防改造平面布置图

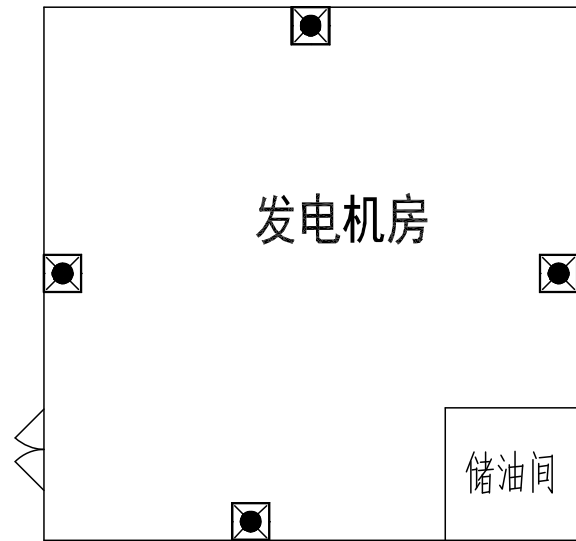


风雨操场三层消防改造平面布置图


图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯



发电机房消防改造平面布置图

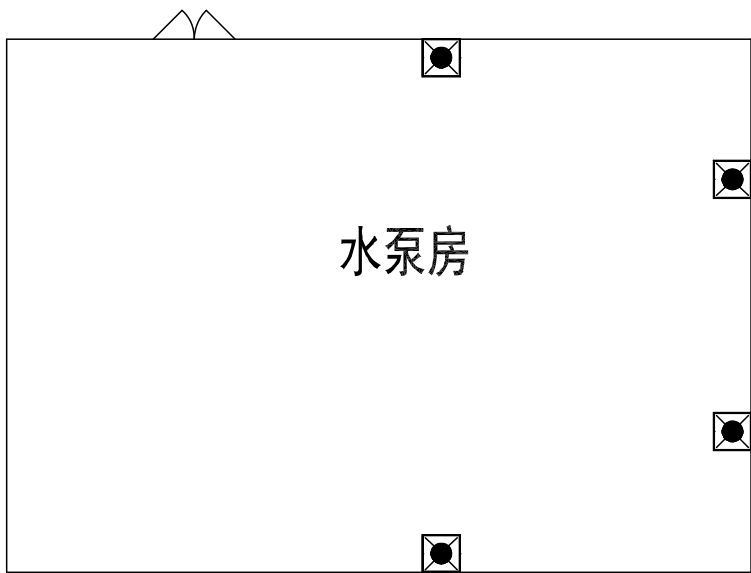

水泵房消防改造平面布置图

主要材料表					
序号	名 称	单位	风雨操场	水泵房	发电机房
			数量	数量	数量
1	应急疏散标志灯	个	4	0	0
2	双头应急照明灯	个	0	4	4
3	JDG16 线管	米	45	70	50
4	RVS2x2.5 双绞线	米	50	110	90
5	辅材	项	1		



中略设计有限责任公司
Zhonglua Design Co., Ltd

资质证书编号: A352016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

莲湖初级中学室内装修工程

建设单位:

莲湖初级中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图



风雨操场消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	10	2025.8
版 本	第 1 版	


编 号					
名 称					
单 位					
数 量					
备 注					
工 程 量					
单 位					
数 量					
备 注					
工 程 量					
单 位					
数 量					
备 注					

东华小学建筑工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	标志牌	标识标牌 [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镂空、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	2
东华小学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	阀门	[项目特征] 1. 类型: 呼吸阀 2. 规格、压力等级 : DN50 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1
2	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30
3	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称: 挡烟垂壁 2. 规格: 25m*0.5m [工作内容] 1. 安装	m2	15
4	防火封堵	[项目特征] 1. 含两箱防火泥及人工费用	箱	2
5	现场控制柜调试（水泵 房）	[项目特征] 1. 现场控制柜调试（水泵房）	项	1
6	打压注水	1. 打压注水	项	1
7	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	4
8	暗杆阀门设置开启刻度和标志	[项目特征] 1. 暗杆阀门设置开启刻度和标志	项	1
9	摘除防尘罩	[项目特征] 1. 摘除防尘罩	项	10
10	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 安装	个	1
11	安装电接点压力表及系统调试	[项目特征] 1. 安装电接点压力表及系统调试	项	1
12	气体灭火系统调试及接线	[项目特征] 1. 系统调试及接线	项	1
13	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 双头应急照明灯 2. 型号: 2*5W [工作内容] 1. 安装	套	69
14	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 应急疏散标识 2. 型号: 5W [工作内容] 1. 安装	套	46


东华小学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
15	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	115
16	配管	[项目特征] 1. 规格: JDG16 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1725
17	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种 : JDG16 普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数 、漆膜厚度 : 2 遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷 ）	kg	2156.25
18	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内 2. 规格: RVS—2*2. 5 [工作内容] 1. 配线	m	1800
19	配管（消防控制室的火灾报警）	[项目特征] 1. 规格: JDG16 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	30
20	管道防火涂料（消防控制室的火灾报警）	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种 : JDG16 普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数 、漆膜厚度 : 2 遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷 ）	kg	37.5
21	配线（消防控制室的火灾报警）	[项目特征] 1. 配线形式: 管内 2. 规格: RVS—2*1. 5 [工作内容] 1. 配线	m	150
22	调试（消防控制室的火灾报警）	[项目特征] 1. 调试维修（压力 开关、流量开关 ）	项	1
23	泵	[项目特征] 1. 名称: 增压泵 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1
24	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格: 图形显示装置 2. 包含图形显示装 置调试及图纸绘制 [工作内容] 1. 安装	台	1
25	火灾报警控制器故障点位维修	[项目特征] 1. 火灾报警控制器故障点位维修	个	117
26	蓄电池	[项目特征] 1. 名称: 电池 2. 规格: 12V24A [工作内容] 1. 安装 2. 充放电	组件	2
27	消防电源监控主机故障点位维修	[项目特征] 1. 消防电源监控主机故障点位维修	项	1

<div><div></div><div>中略设计有限责任公司</div><div>Zhonglu Design Co., Ltd.</div><div>京市证市监登字：A3302182102</div><div>建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；</div><div>农林行业（农业建筑规划卫生工程）专业乙级。</div></div>		
备注： <p>本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。</p>		
图纸专用章：		
注册师执业章：		
工程名称： <p>东华中学室内装修工程</p>		
建设单位： <p>东华中学</p>		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	
图 名： <p>消防问题整改建议工程量清单</p>		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	02	2025.8
版 本	第 1 版	

姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业

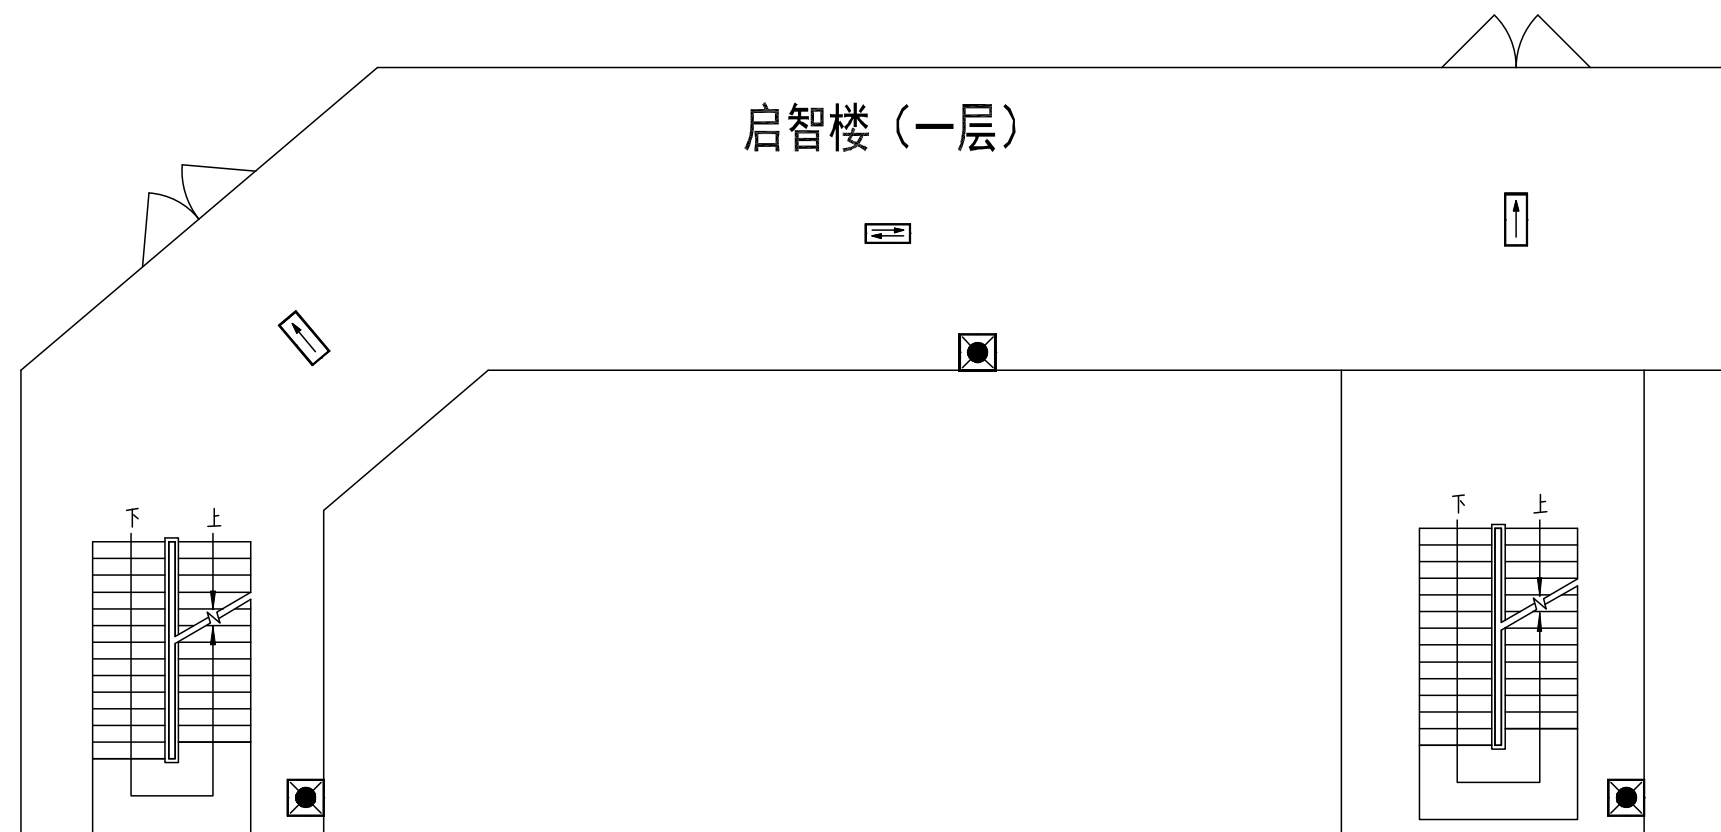

启智楼一层消防改造平面布置图

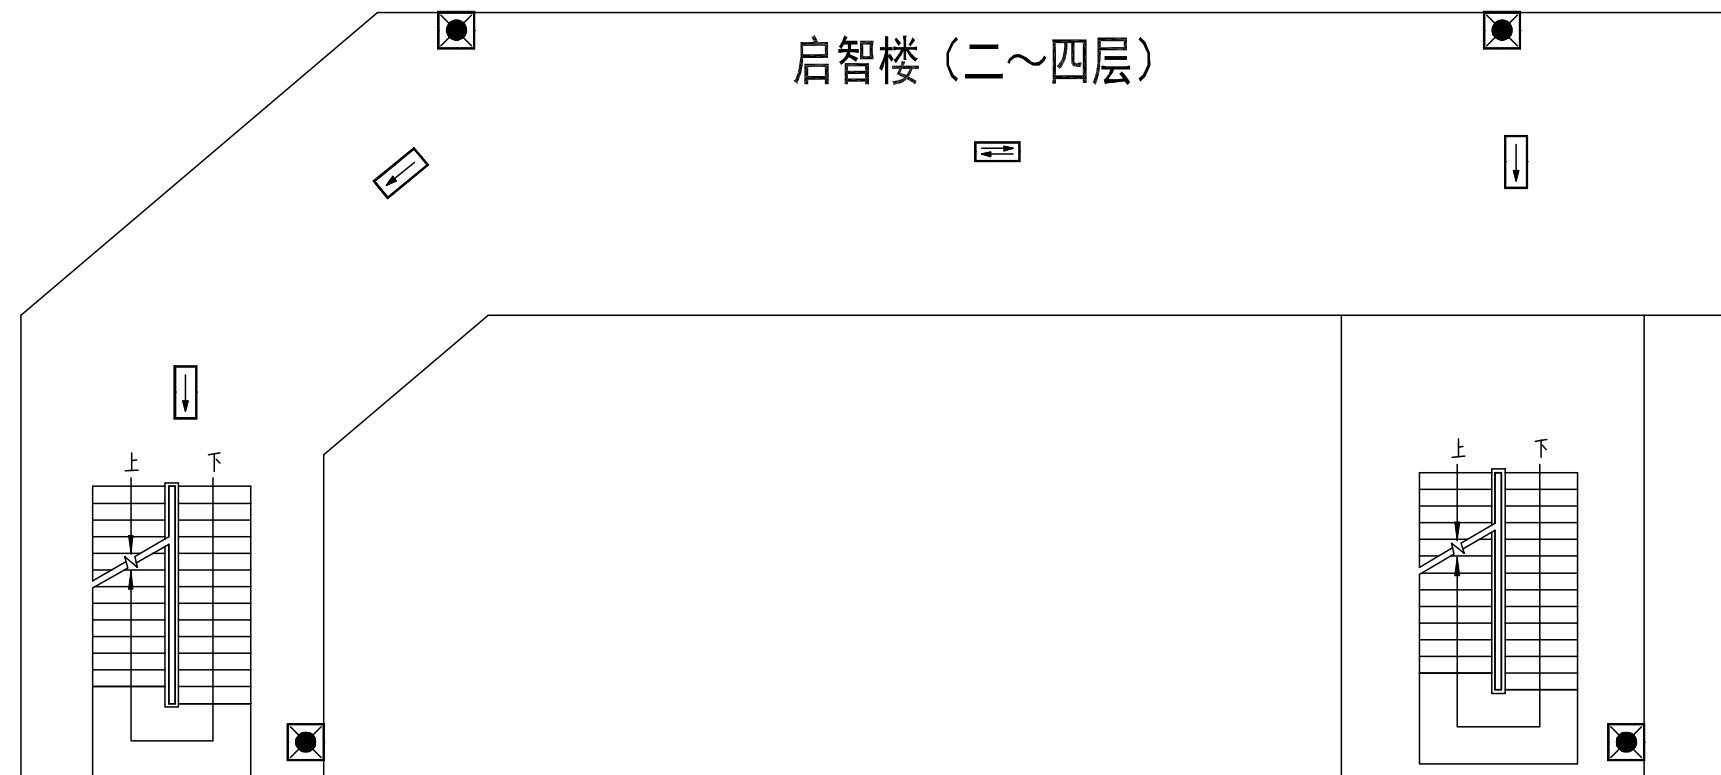


启智楼二~四层消防改造平面布置图



水泵房消防改造平面布置图

图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	16	其中水泵房1个
2	双头应急照明灯	个	18	其中水泵房3个
3	JDG16线管	米	490	其中水泵房60米
4	RVS2x2.5双绞线	米	540	其中水泵房150米
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A332016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:	
-------	--

东华中学室内装修工程

建设单位:

东华中学


审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:


启智楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	03	2025.8
版 本	第 1 版	


图	日	名	注	备	备
号	期	称	明	注	注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

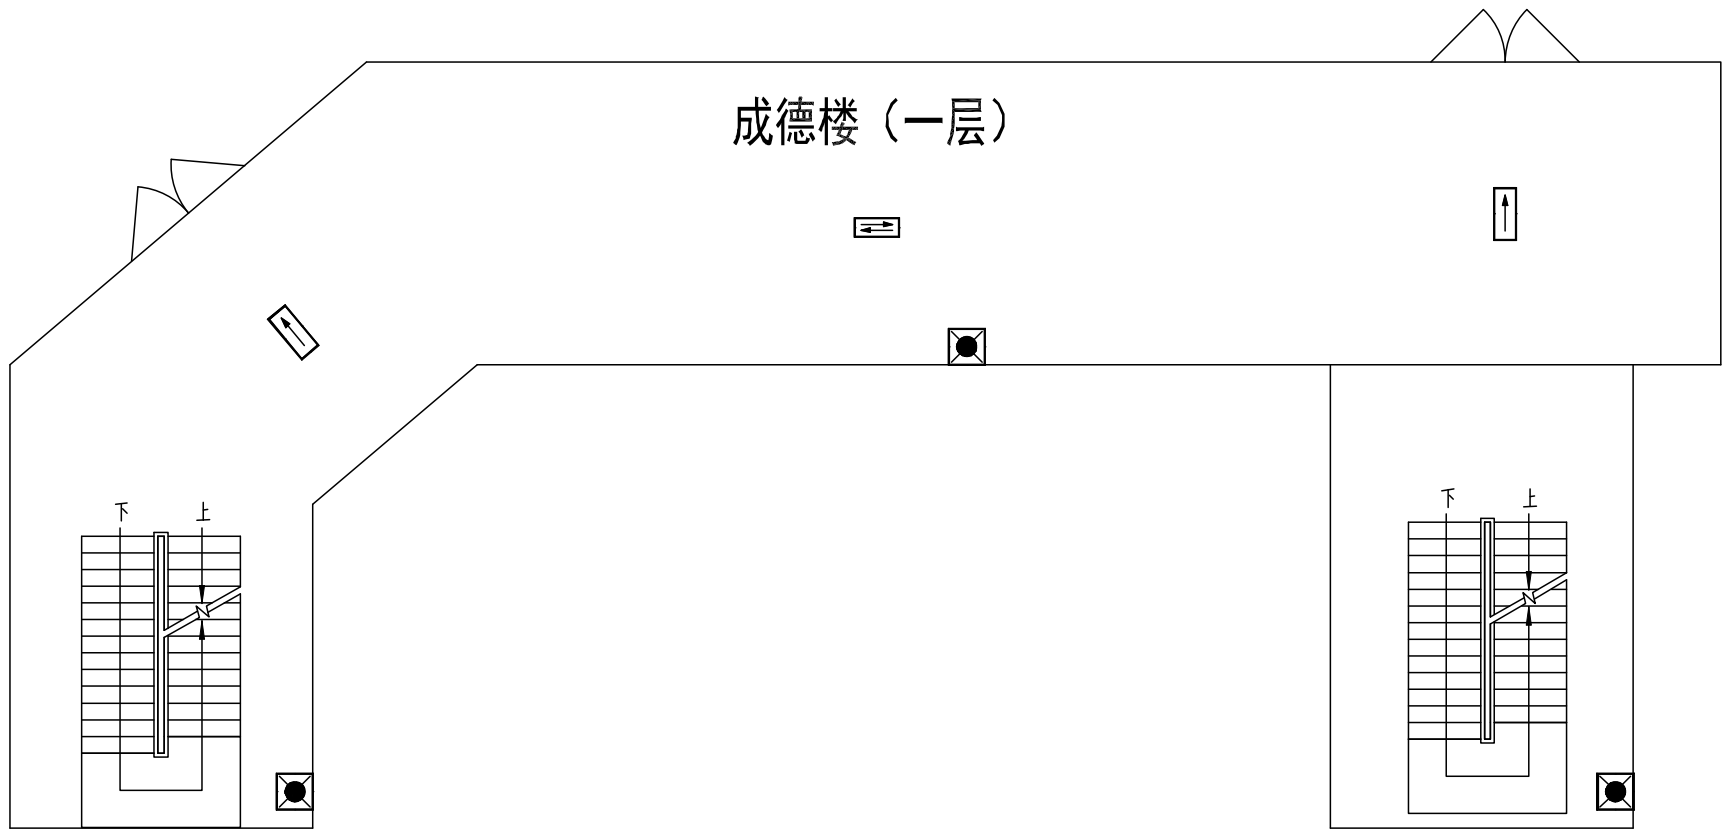

成德楼一层消防改造平面布置图

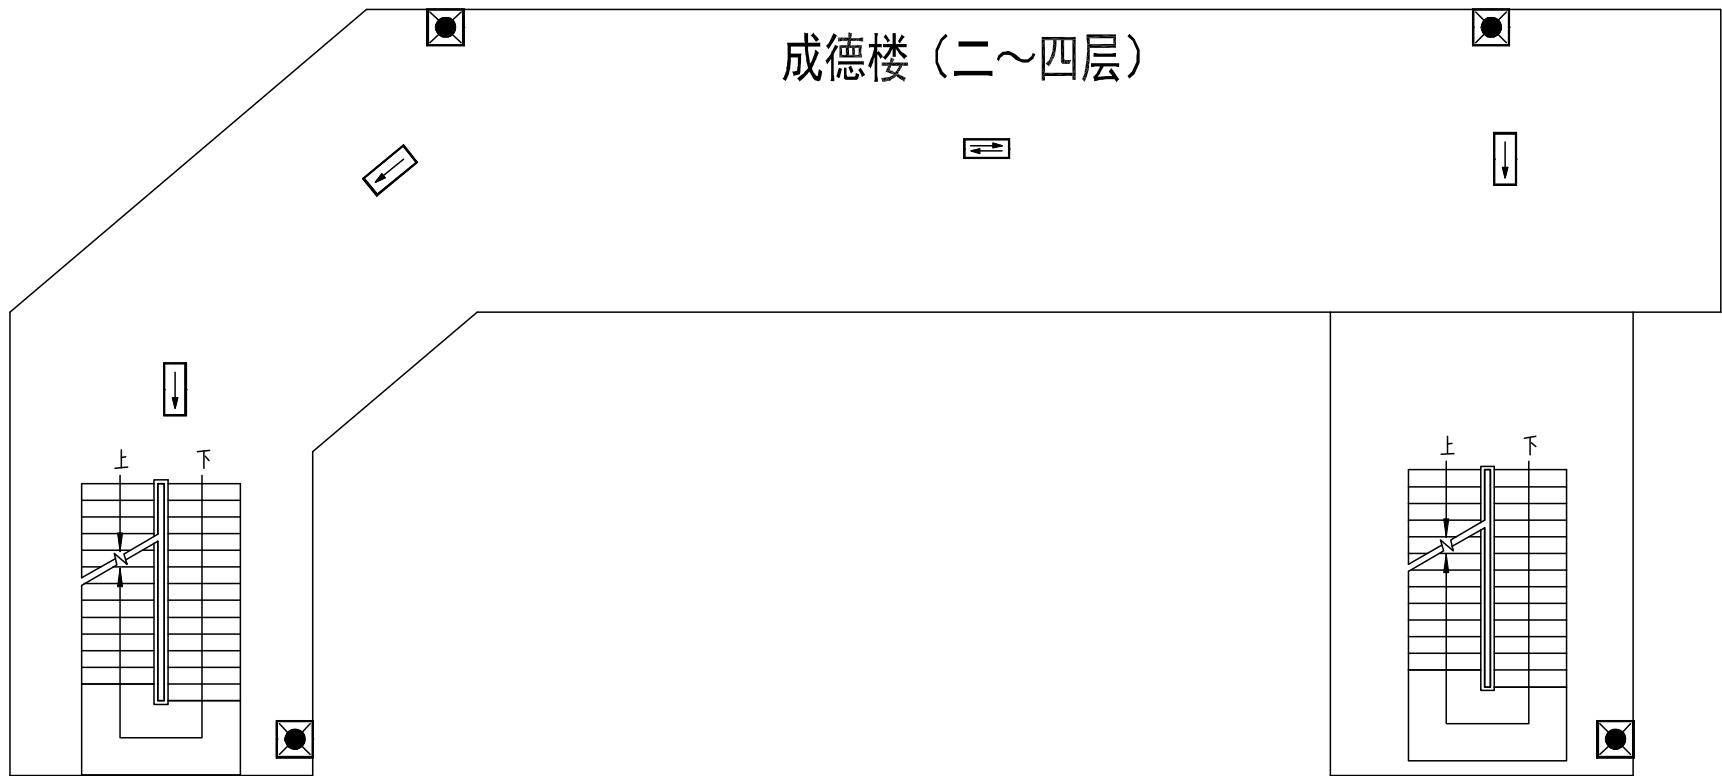

成德楼二～四层消防改造平面布置图

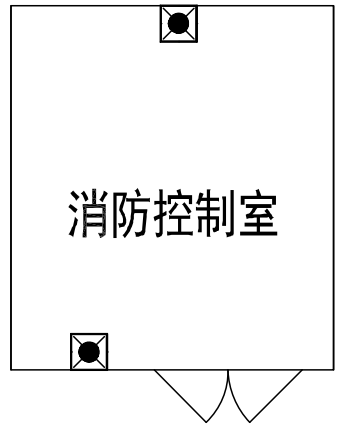

消防控制室消防改造平面布置图

图例：

□● 双头应急灯

→ 疏散指示灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	15	其中水泵房1个
2	双头应急照明灯	个	17	其中消防控制室2个
3	JDG16 线管	米	480	其中水泵房20米
4	RVS2×2.5 双绞线	米	490	其中水泵房70米
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号：A3302182102

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业设施开发工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

东华中学室内装修工程

建设单位：

东华中学


审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：


成德楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	04	2025.8
版 本	第 1 版	

姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号
银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号
支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号
微信账号	微信账号	微信账号	微信账号
其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式
备注	备注	备注	备注

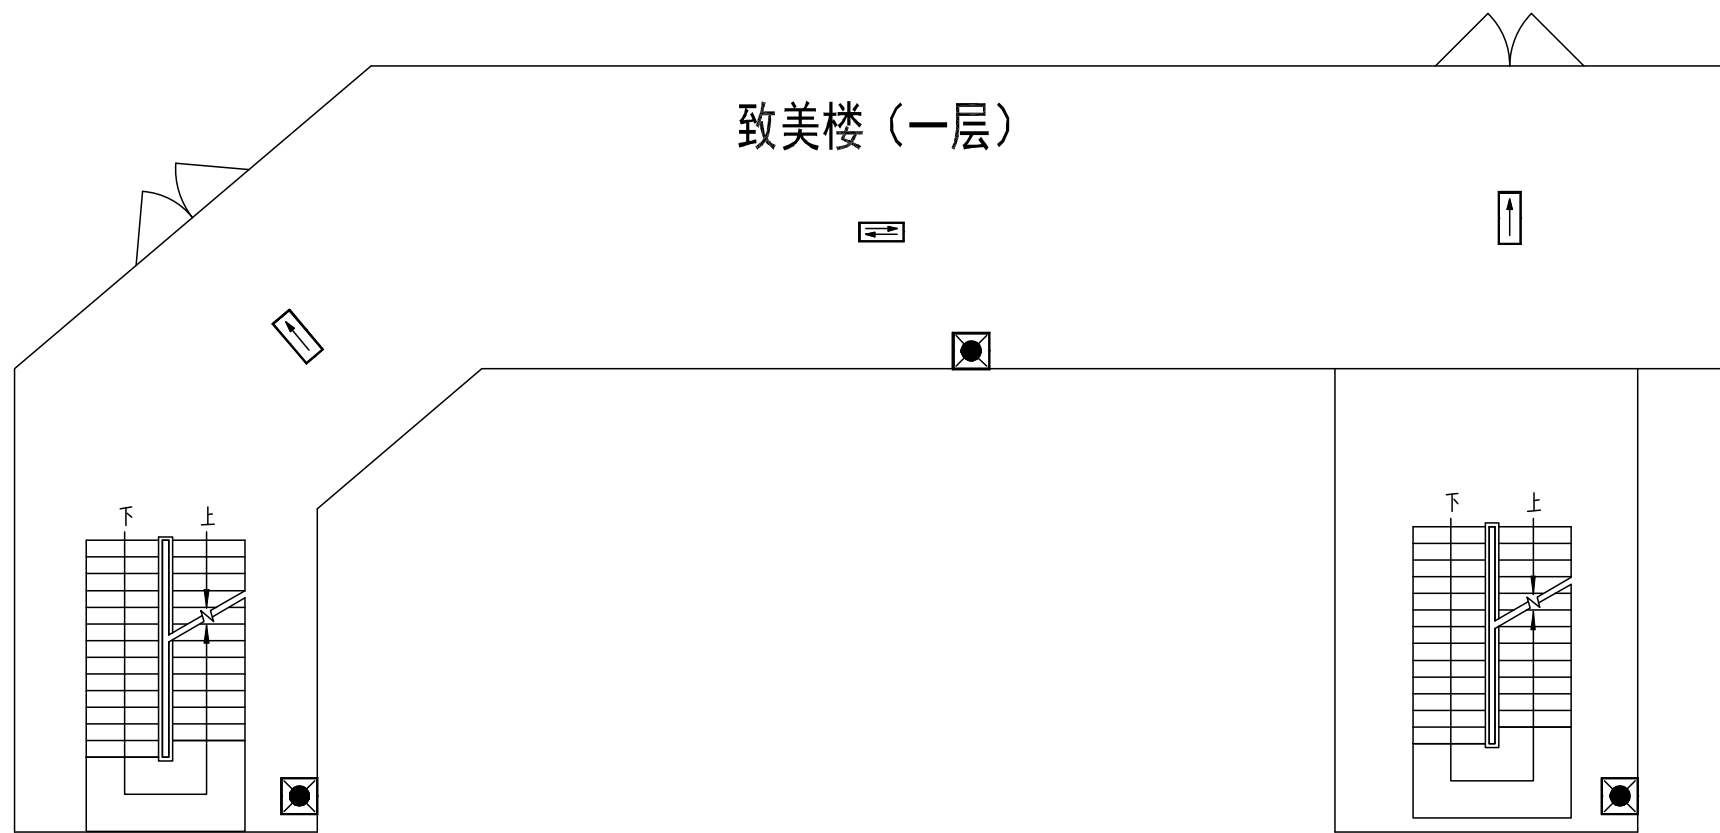

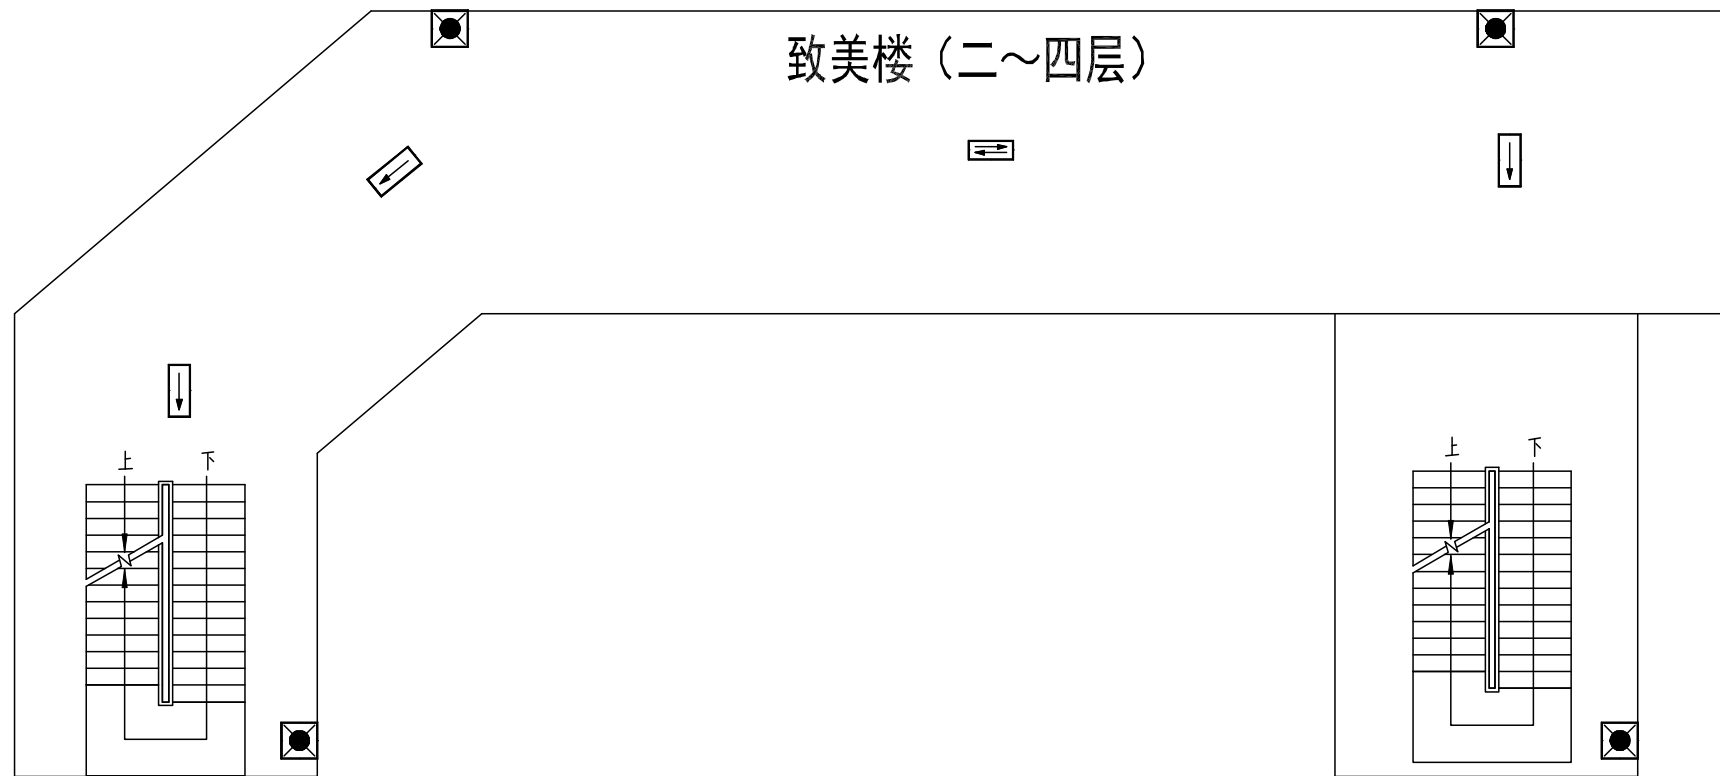

致美楼一层消防改造平面布置图



致美楼二~四层消防改造平面布置图

图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	15	
2	双头应急照明灯	个	15	
3	JDG16 线管	米	470	
4	RVS2×2.5 双绞线	米	470	
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglua Design Co., Ltd

资质证书编号: A352016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价的参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:

东华中学室内装修工程

建设单位:

东华中学


审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:


致美楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	05	2025.8
版 本	第 1 版	


姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号
银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号
其他信息	其他信息	其他信息	其他信息

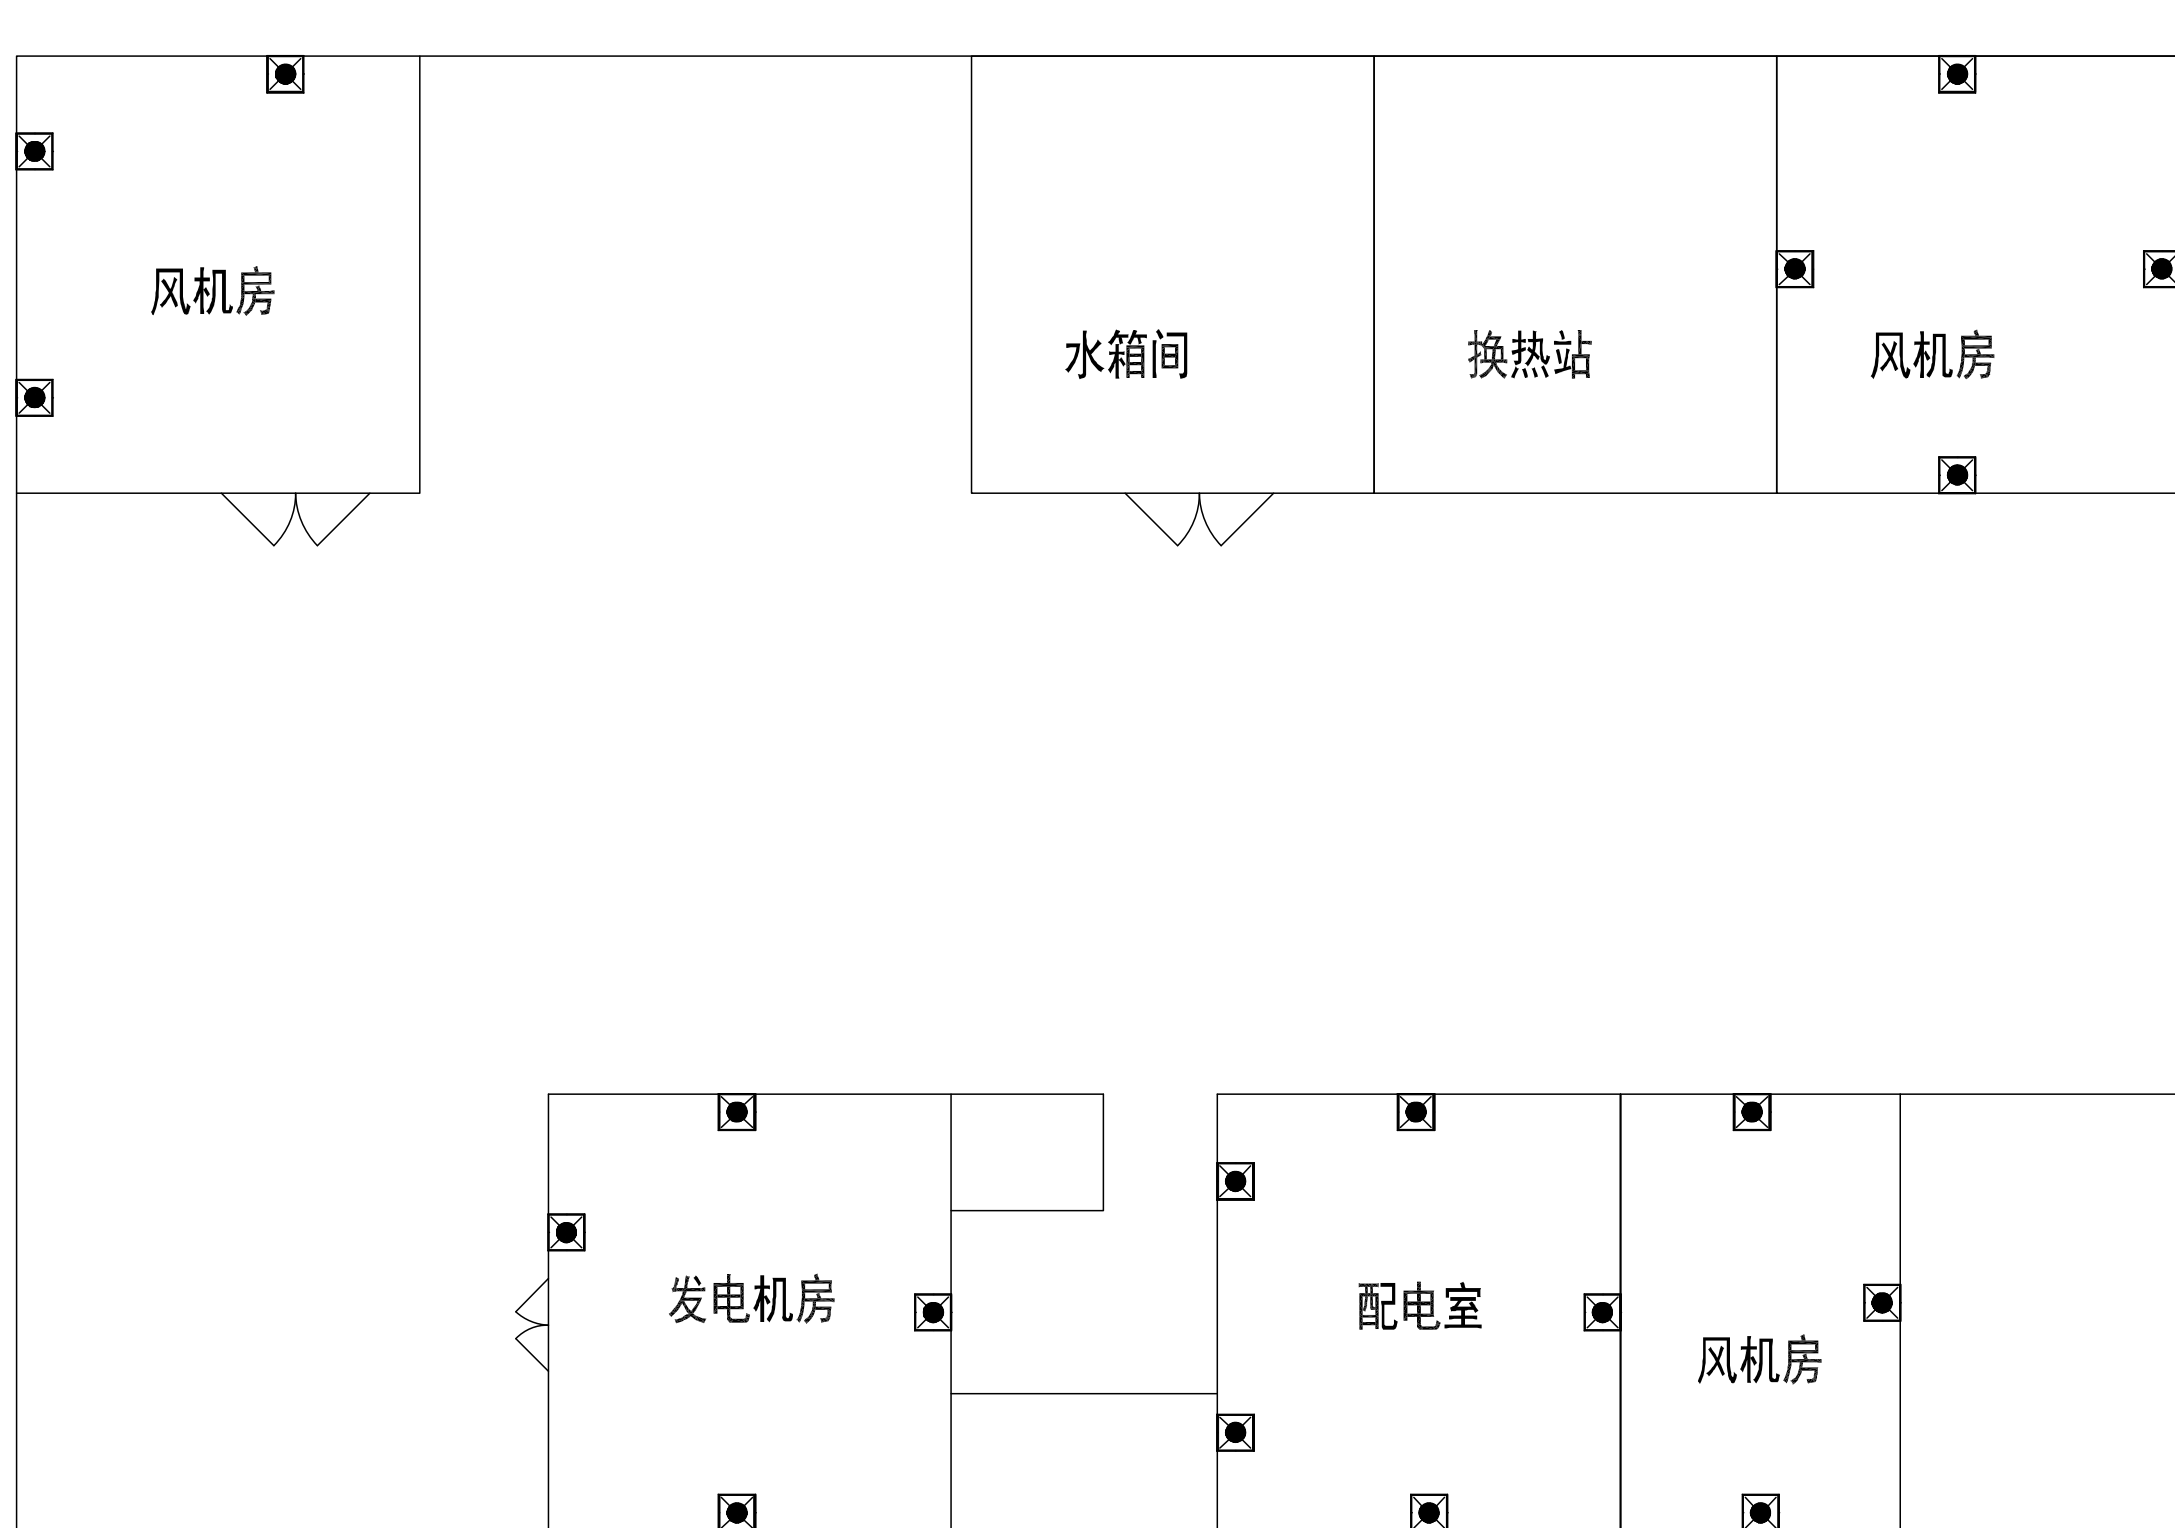

地下室消防改造平面布置图



图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	双头应急照明灯	个	19	
2	JDG16 线管	米	285	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	300	
4	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A352016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:	
-------	--

东华中学室内装修工程

建设单位:

东华中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:


地下室消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	06	2025.8
版 本	第 1 版	

图 纸	日 期	姓 名	专 业
			电 气
			配 电
专 业	日 期	姓 名	图 纸
电 气			
配 电			

主要材料表（一）						
名 称	单位	男生宿舍	教学楼	餐厅	综合楼	合计
		数量	数量	数量	数量	总数量
双头应急照明灯	个	8	52	5	3	68
应急疏散标志灯	个	8	52	10	3	73
JDG16 线管	米	390	1470	150	105	2115
RVS2x2.5 双绞线	米	350	1500	220	130	2200
辅材	项	辅材主要包括：86 铁线盒、16 弯头、16 直接、16 锁母、膨胀管、自攻丝、绝缘胶布、扎带、防火涂料、刷子等				1

主要材料表（二）			
名 称	单位	各设备用房	备注
		数量	
双头应急照明灯	个	19	消防控制室3个、水泵房3个、风机房2个、配电室5个、柴油发电机房2个、高位水箱间4个
JDG16 线管	米	285	
RVS2x2.5 双绞线	米	300	
辅材	项	1	辅材主要包括：86 铁线盒、16 弯头、16 直接、16 锁母、膨胀管、自攻丝、绝缘胶布、扎带、防火涂料、刷子等



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号：A33010210

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业设施开发工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

东上官初级中学室内装修工程

建设单位：

东上官初级中学





审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：


主要材料表及图例

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	01	2025.8
版 本	第 1 版	

编 号	
姓 名	
专 业	电 气 施 工
日 期	
姓 名	
专 业	电 气 施 工

东上官初级中学建筑工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	防尘罩	1.304不锈钢,龙骨大框架38*38,小框架38*25,管材2.5mm厚耐力板	m2	26.5
2	标志牌	标识标牌 [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.铸字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	80
3	防火门闭门器	闭门器安装	个	1
东上官初级中学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:充 装量: 150kg/瓶,2.5MPA [工作内容] 1.安装	套	2
2	七氟丙烷药剂	[项目特征] 1.七氟丙烷药剂	kg	300
3	泄压装置	[项目特征] 1.型号:自动泄压装置 [工作内容] 1.安装	套	1
4	控制器	[项目特征] 1.名称:气体灭火控制器/火灾报警控制器 [工作内容] 1.安装	台	1
5	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1.安装	个	15
6	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型感温火灾探测器 [工作内容] 1.安装	个	3
7	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.安装	个	4
8	配管	[项目特征] 1.规格:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3010
9	管道防火涂料	[项目特征] 1.涂刷(喷)品种:JDG16普通型防火涂料 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷(喷)	kg	3762.5
10	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVs-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	3050
11	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVs-2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	200
12	按钮	[项目特征] 1.名称:紧急启停按钮 [工作内容] 1.安装	个	4
13	报警器	[项目特征] 1.名称:气体释放报警器 [工作内容] 1.安装	个	2

东上官初级中学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
14	调试(气体灭火系统)	[项目特征] 1.调试(气体灭火系统)	项	1
15	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:双头应急照明灯 2.型号:2*5W [工作内容] 1.安装	套	92
16	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急疏散标识 2.型号:5W [工作内容] 1.安装[工作内容] 1.调配、涂刷(喷)	套	68
17	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯具接线盒 [工作内容] 1.安装	个	160
18	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	20
19	阀门	[项目特征] 1.类型:呼吸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.阀门连接	个	1
20	防火封堵	1.含1箱防火泥及人工费用	箱	1
21	调试费(风机多线控制)	1.调试费(风机多线控制)	项	1
22	打压注水	1.打压注水	项	1
23	流量仪表	[项目特征] 1.名称:消防流量开关 2.型号:DC24V供电,量程10MPa [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护(温)箱安装(包括开孔) 6.防雨罩制作、安 装	套	1
24	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	2
25	暗杆闸阀设置开启刻度和标志	[项目特征] 1.暗杆闸阀设置开启刻度和标志	项	1
26	消防水池注水	1.消防水池注水	项	2
27	摘除防尘罩	1.摘除防尘罩	项	1
28	电机调试	1.电机调试	项	1
29	风机调试	1. 风机调试	项	1
30	移取水口	1. 移取水口	项	1
31	图形显示装置	[项目特征] 1.型号、规格:图 形显示装置 2.包含图形显示装 置调试及图纸绘制 [工作内容] 1.安装	台	1



中略设计有限责任公司

Zhonglue Design Co., Ltd.

资质证书编号: A33010210

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

农林行业《农业设施智能化工程》专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

东上官初级中学室内装修工程

建设单位:

东上官初级中学







审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:

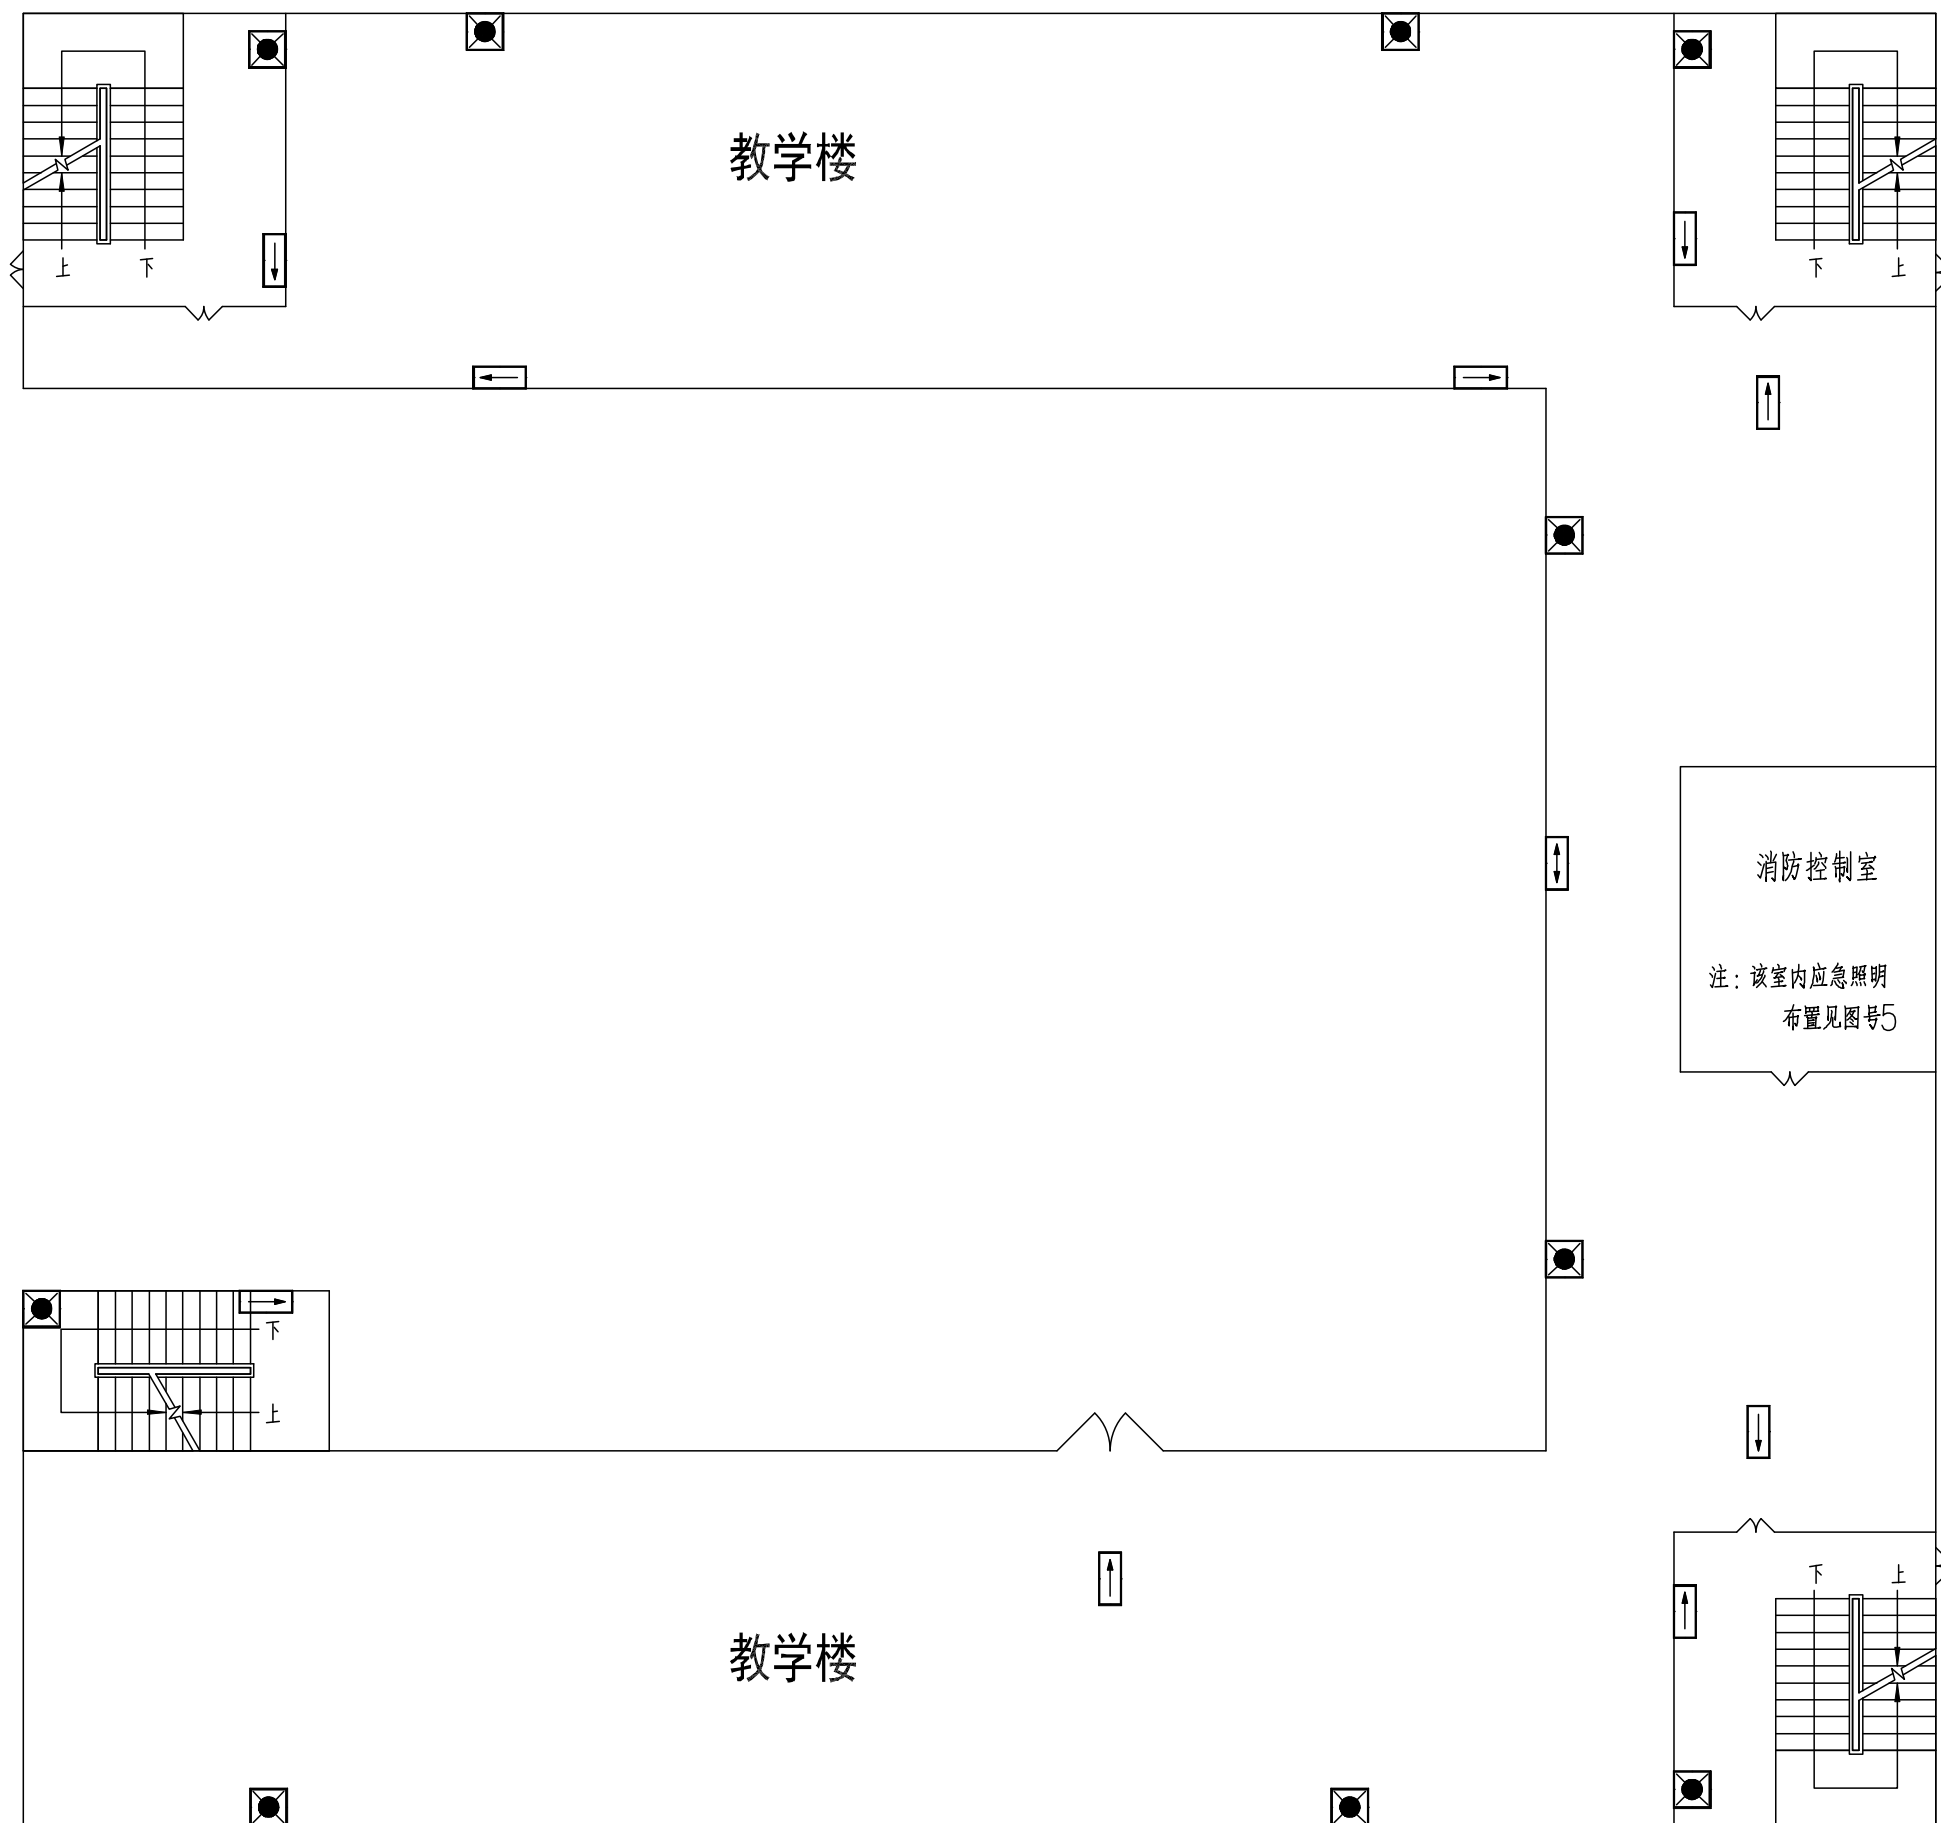消防问题整改建议工程量清单



项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	02	2025.8
版 本	第 1 版	

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号	身份证号
银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号
支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号
微信账号	微信账号	微信账号	微信账号	微信账号
其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式
备注	备注	备注	备注	备注



一层消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯
-  疏散指示灯

序号	名 称	单位	数量	备注
1	双头应急照明灯	个	13	其中消防控制室3个
2	应急疏散标志灯	个	10	
3	JDG16 线管	米	385	
4	RVS2x2.5 双绞线	米	400	
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A332016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级。

备注:

本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:	
-------	--

东上官初级中学室内装修工程

建设单位:

东上官初级中学

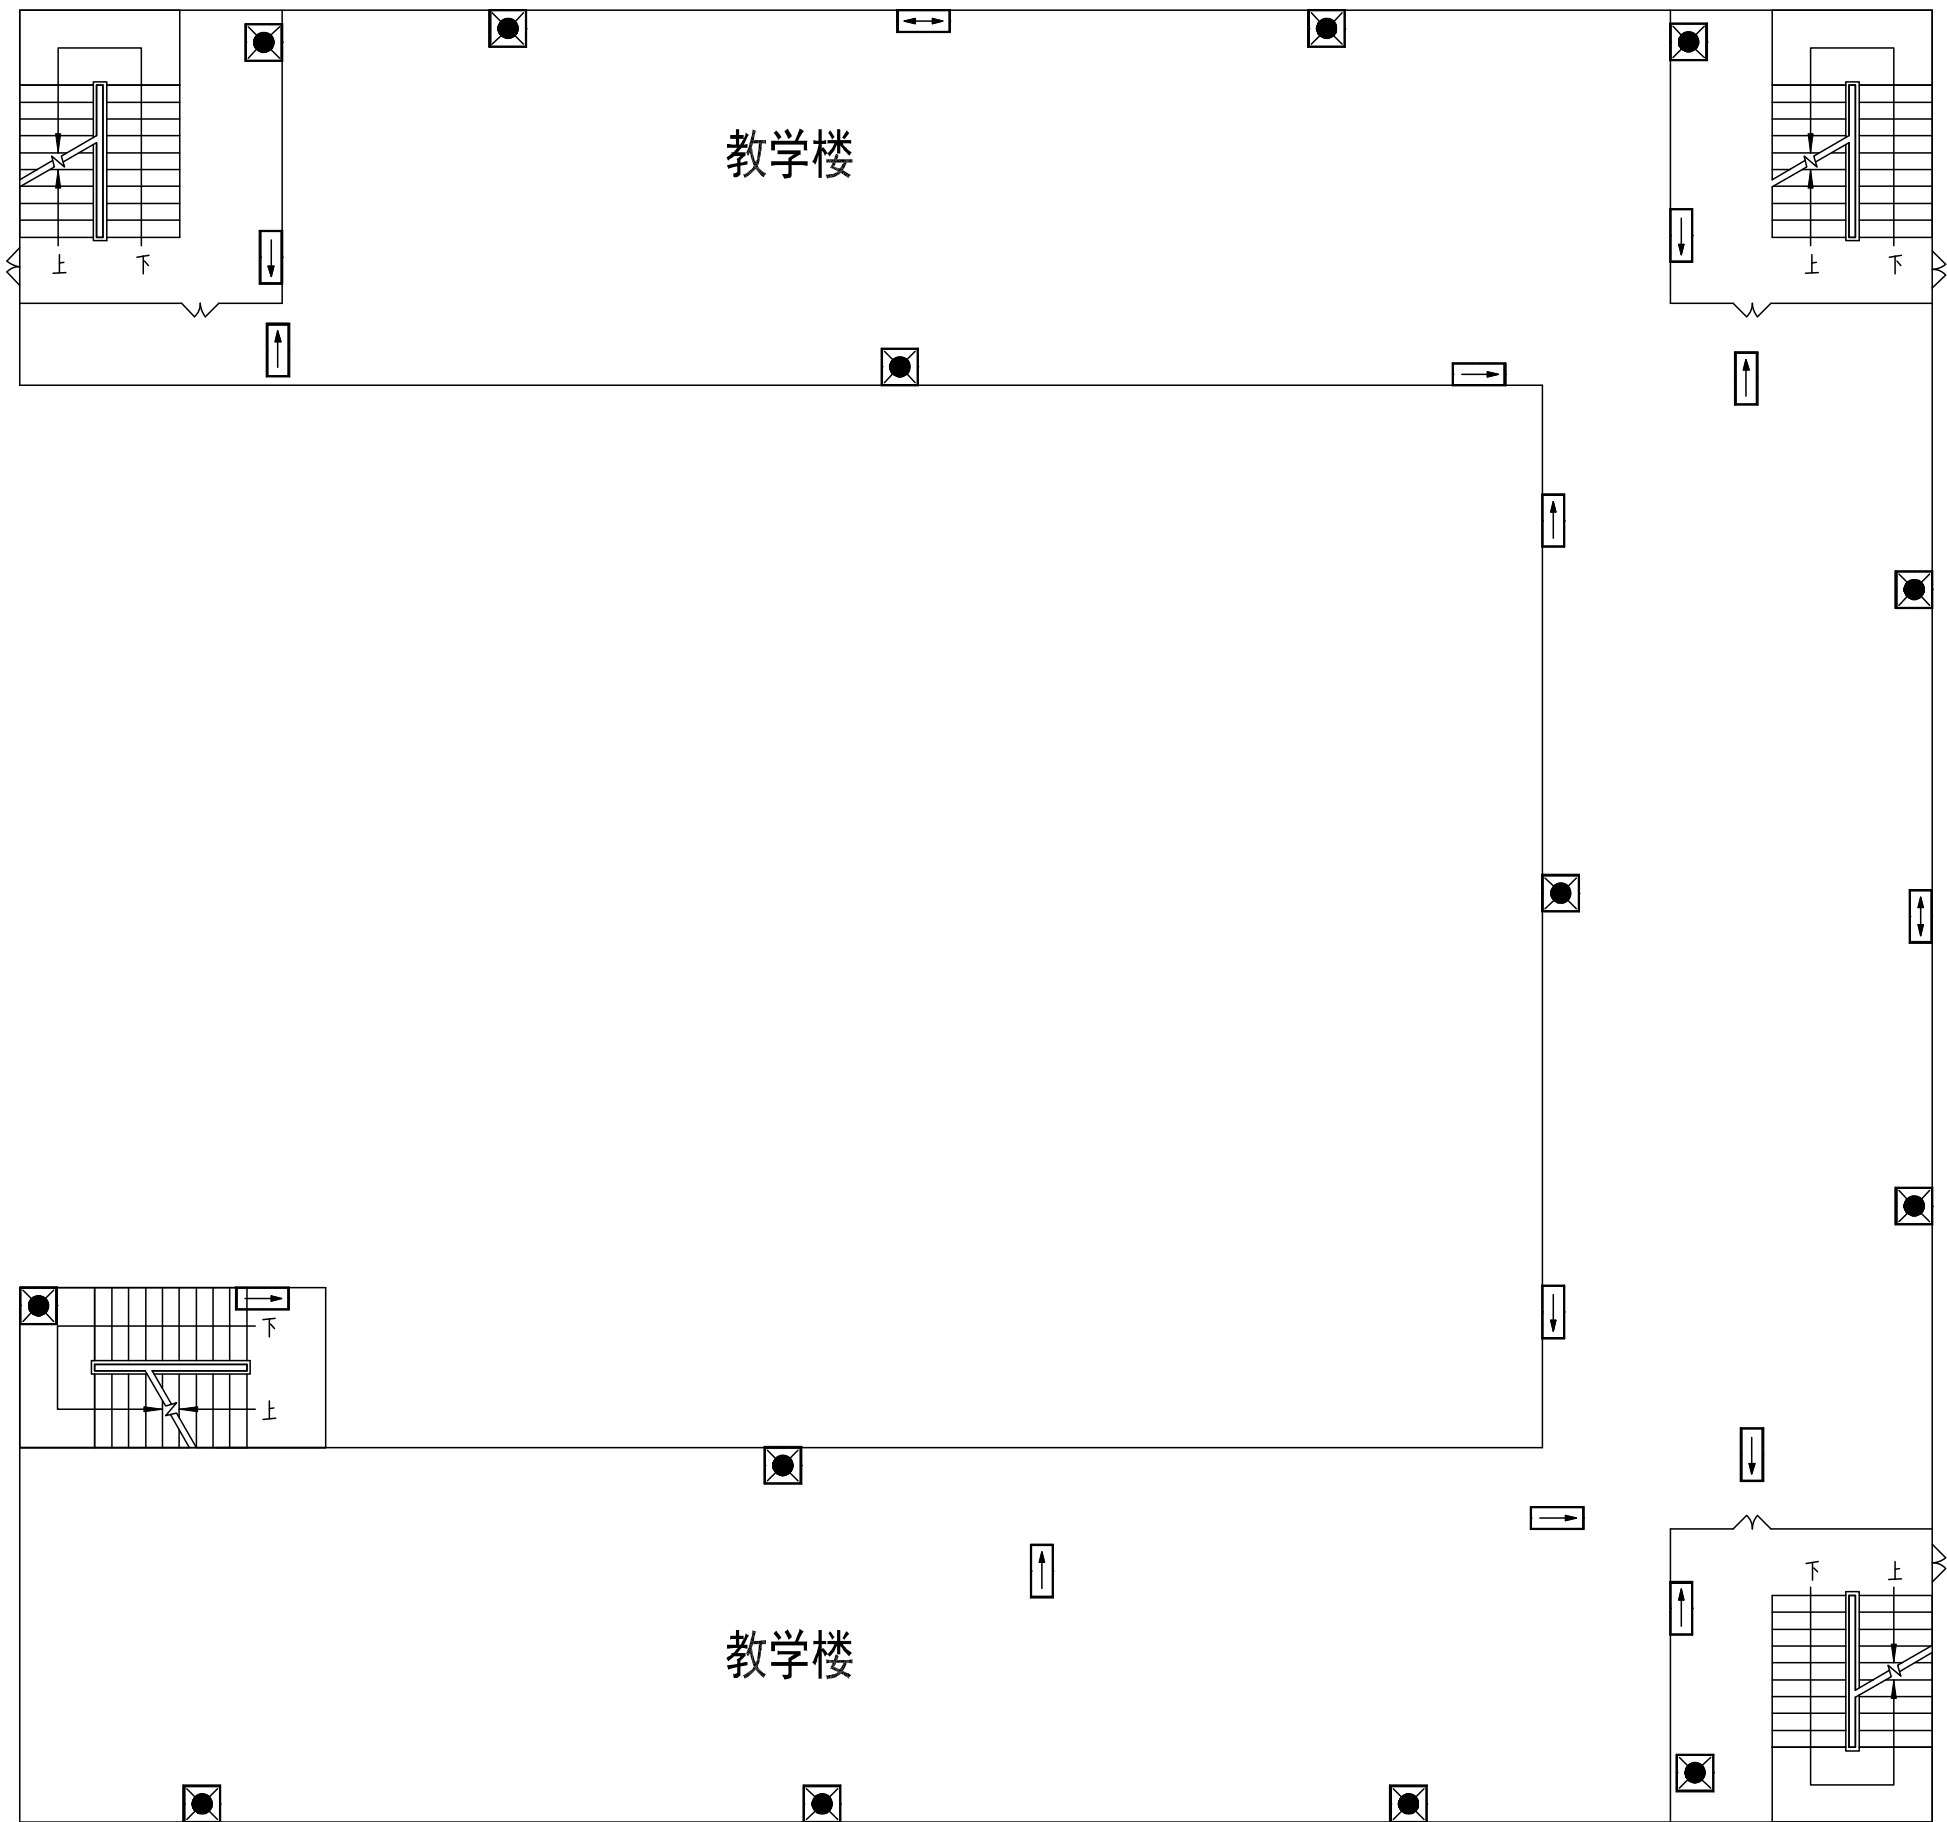
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳

图 名:

教学楼一层消防改造平面布置图



项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	03	2025.8
版 本	第 1 版	

姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号
银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号
支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号
微信账号	微信账号	微信账号	微信账号
其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式
备注	备注	备注	备注



二~四层消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯
-  疏散指示灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	双头应急照明灯	个	42	
2	应急疏散标志灯	个	42	
3	JDG16 线管	米	1145	
4	RVS2x2.5 双绞线	米	1200	
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglua Design Co., Ltd

资质证书编号: A332016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价的参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:

东上官初级中学室内装修工程

建设单位:

东上官初级中学


审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:


教学楼二~四层消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	04	2025.8
版 本	第 1 版	


图	日	名	注	电	气	暖
号						
图						
号						
图						
号						
图						
号						
图						
号						

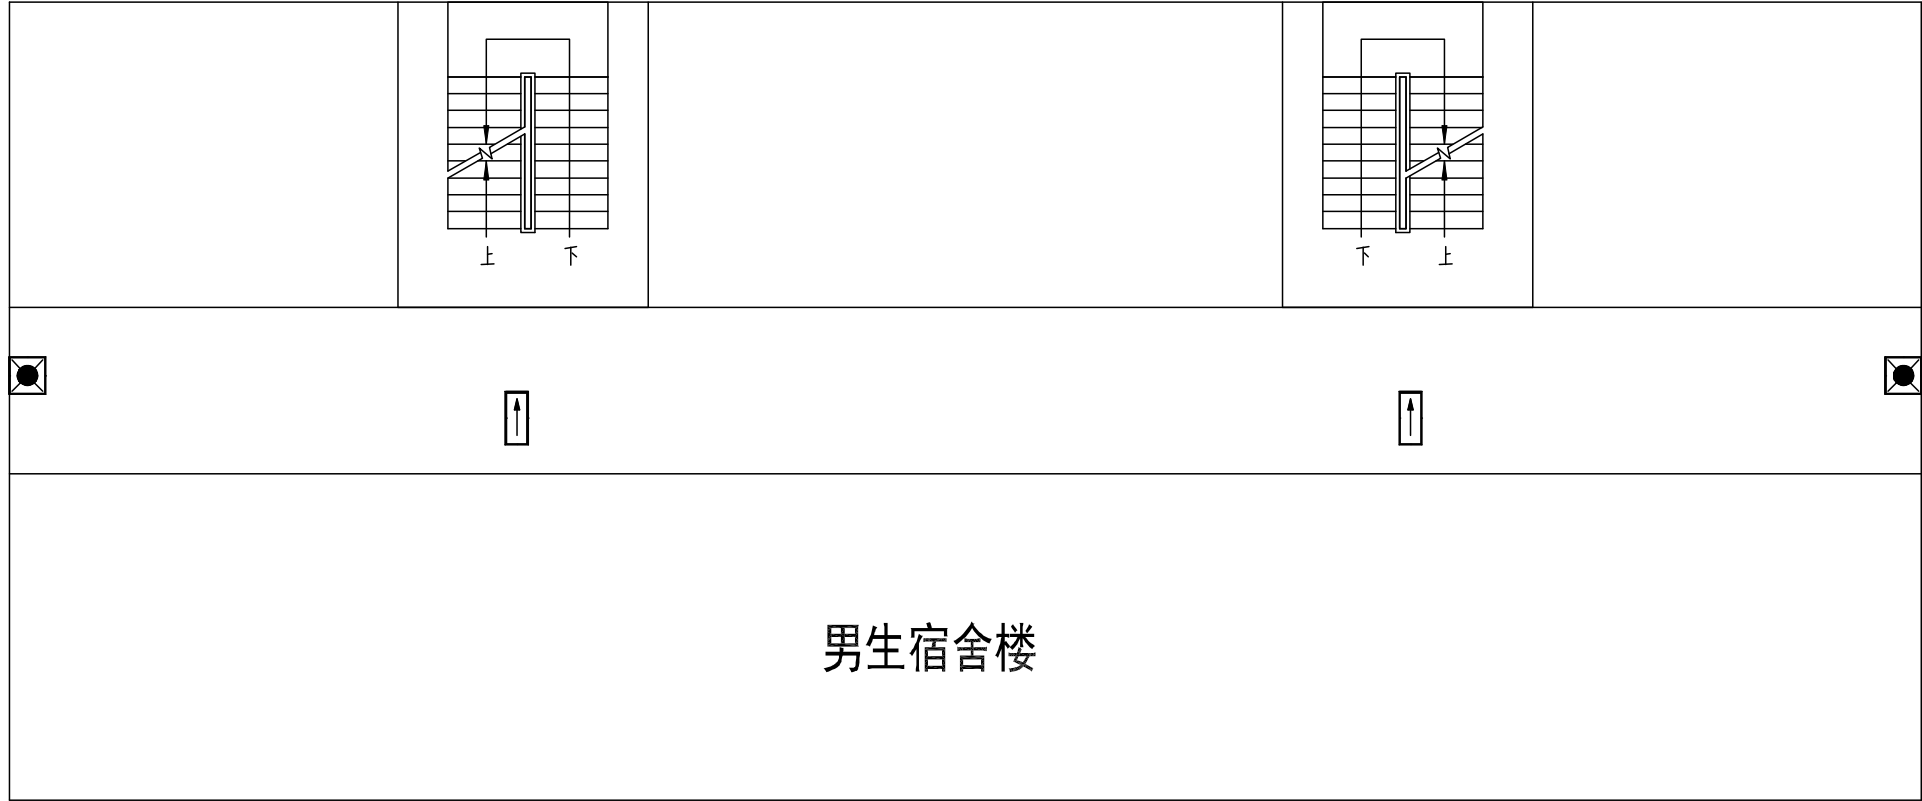

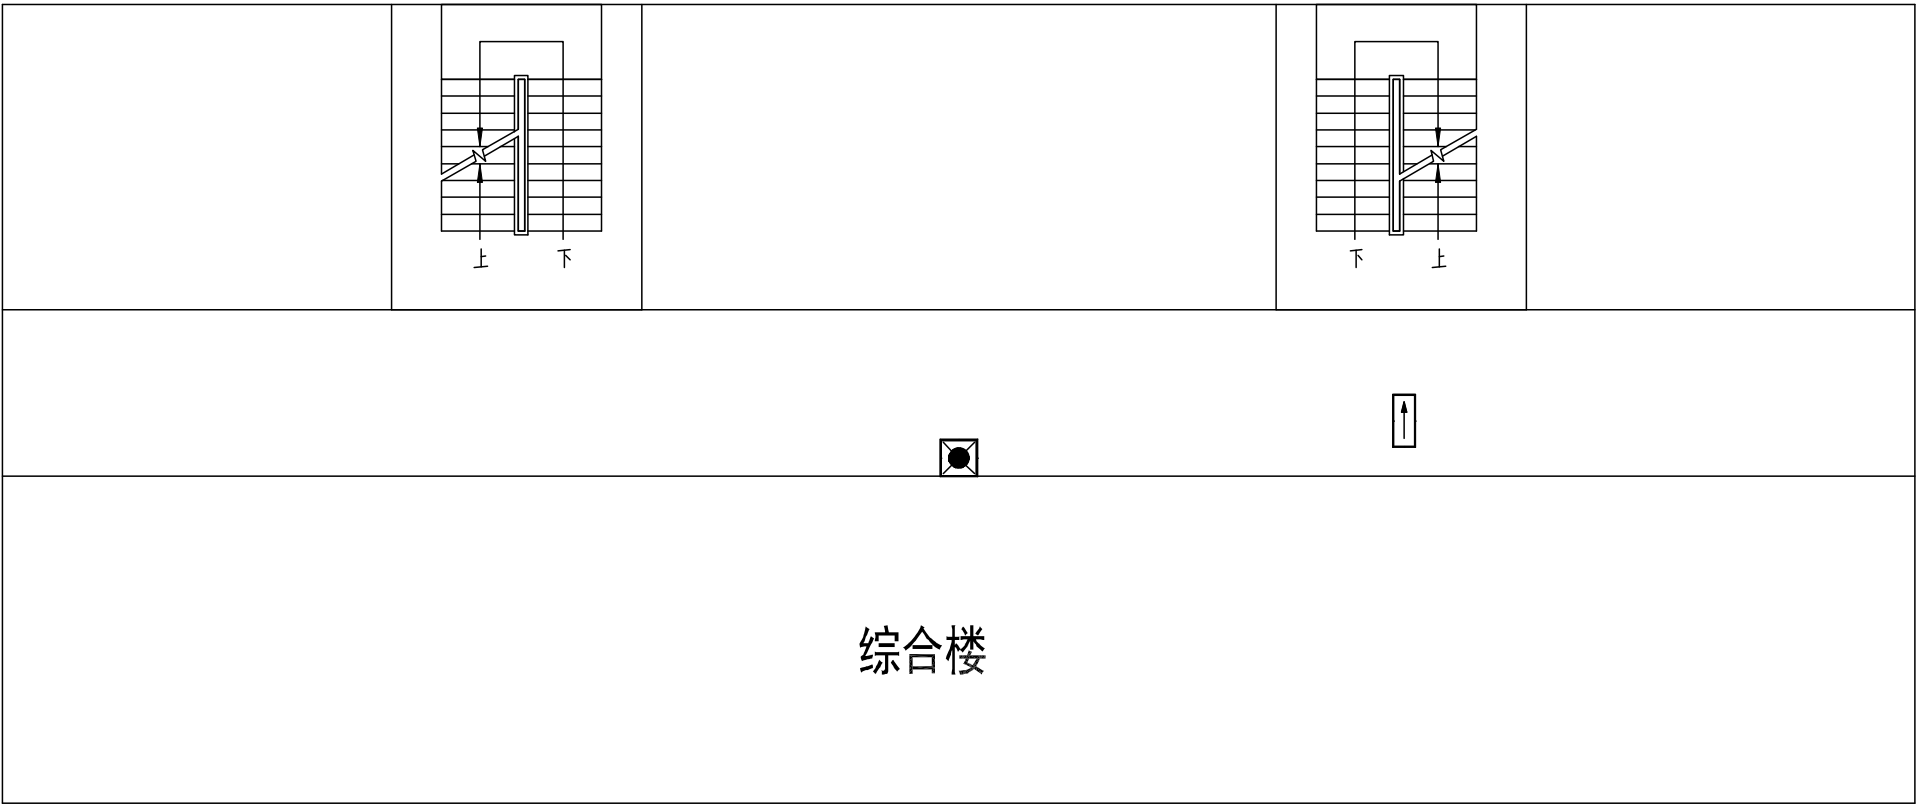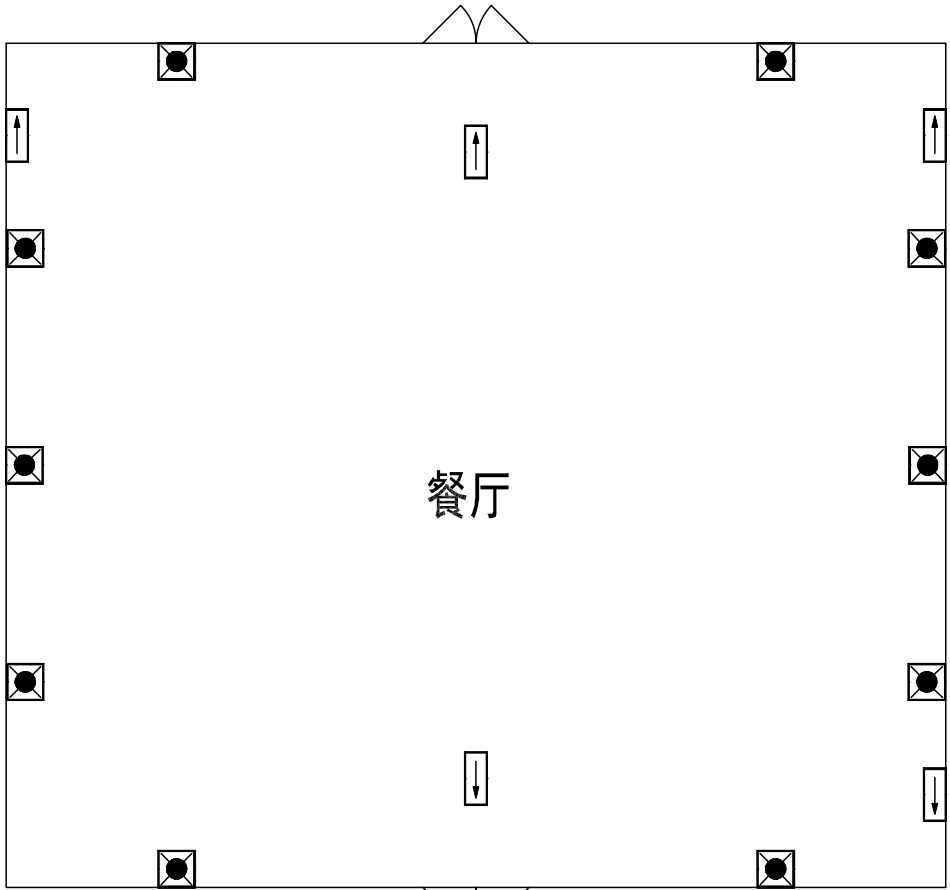

男生宿舍楼消防改造平面布置图
(一~四层)



男生宿舍楼消防改造平面布置图
(二~四层)



餐厅消防改造平面布置图

图例：  双头应急灯  疏散指示灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	双头应急照明灯	个	21	
2	应急疏散标志灯	个	16	
3	JDG16 线管	米	150	
4	RVS2x2.5 双绞线	米	300	
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号: A330102102
建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;
农林行业《农业设施开发工程》专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后, 不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算, 建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:
东上官初级中学室内装修工程


建设单位:
东上官初级中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	


图 名:
男生宿舍楼、综合楼、餐厅
消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	05	2025.8
版 本	第 1 版	

图	日	名	注	备	注
号	期	称	明	注	明
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

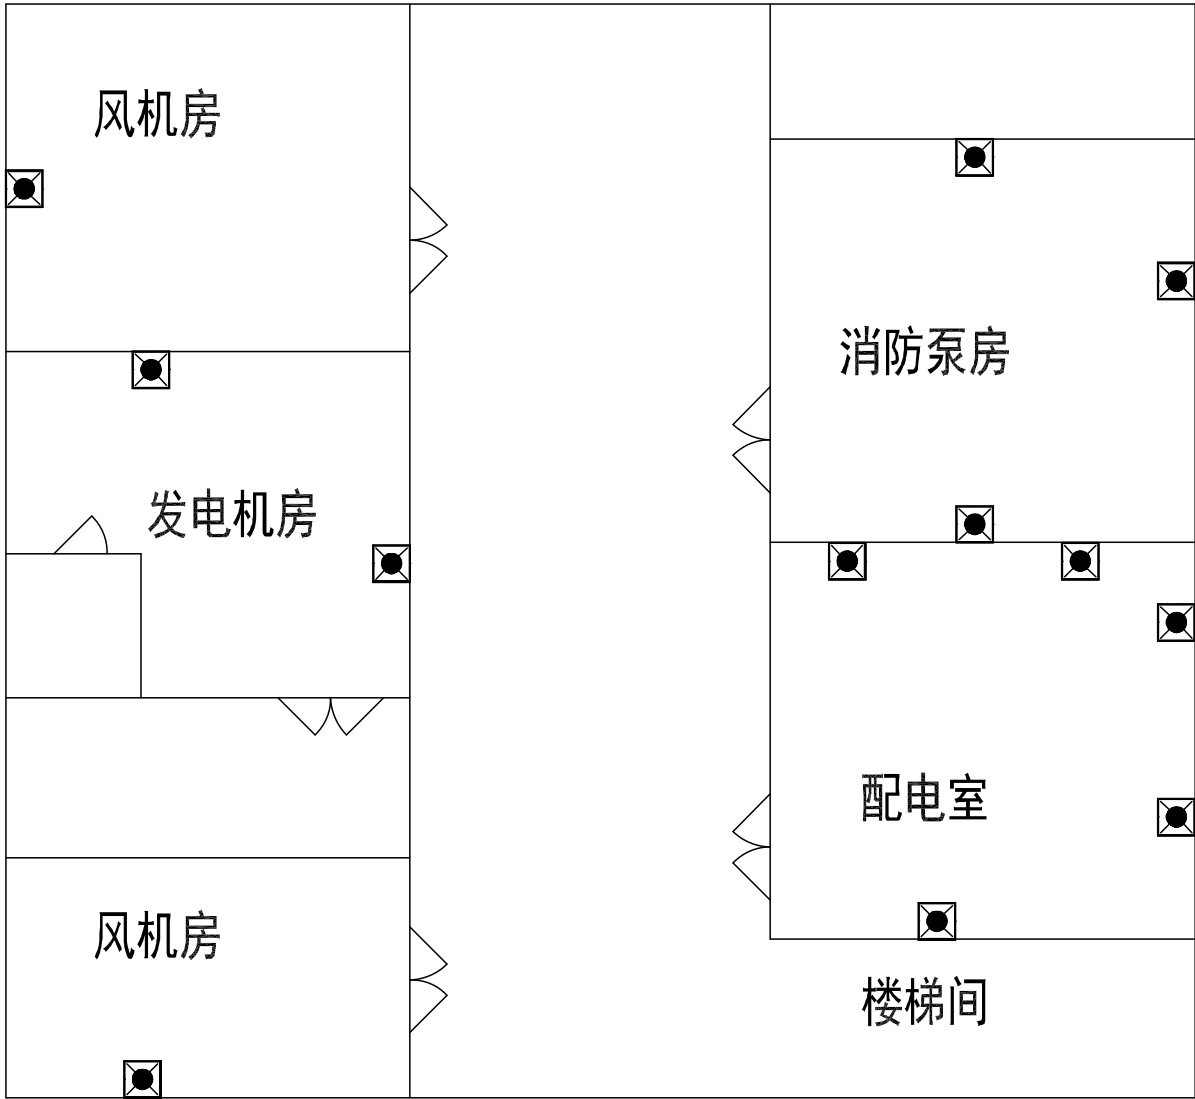

地下室消防改造平面布置图

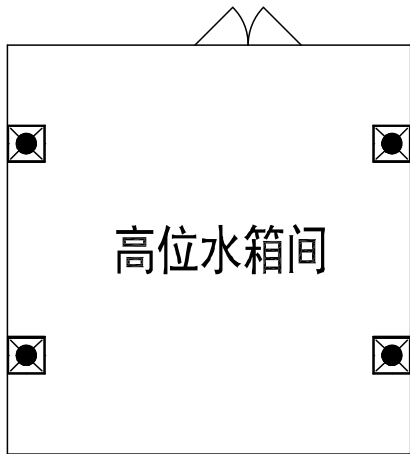

高位水箱间消防改造平面布置图




消防控制室消防改造平面布置图

图例：

双头应急灯

疏散指示灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	双头应急照明灯	个	19	
2	JDG16 线管	米	285	
3	RVS2×2.5 双绞线	米	300	
4	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号：A330102102
建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业综合开发工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：
东上官初级中学室内装修工程

建设单位：
东上官初级中学







审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	


图 名：
地下室各设备间、高位水箱间、消防控制室
消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	06	2025.8
版 本	第 1 版	


图例	双头应急灯
疏散指示灯	
JDG16线管	
RVS2x2.5双绞线	
辅材	

图 例

 双头应急灯

 疏散指示灯

主要材料表									
名 称	单位	A教学楼	B教学楼	A学生公寓	B学生公寓	餐厅	综合楼	合计	消防控制室
		数量	数量	数量	数量	数量	数量	总数量	数量
应急疏散标志灯	个	18	18	20	20	30	20	126	1
双头应急照明灯	个	18	18	30	30	30	20	146	2
JDG16线管	米	435	435	500	500	430	420	2720	45
RVS2x2.5双绞线	米	400	400	530	530	480	460	2800	50
辅材	项	辅材主要包括：86铁线盒、16弯头、16直接、16锁母、膨胀管、自攻丝、绝缘胶布、扎带、防火涂料、刷子等						1	1



中略设计有限公司

Zhonglue Design Co., Ltd.

资质证书编号：A3302182102

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业设施开发工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

荆山初级中学室内装修工程

建设单位：

荆山初级中学






审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：


图例及主要材料表

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	01	2025.8
版 本	第 1 版	

编 号					
姓 名					
专 业	建 筑	电 气	机 电		
日 期					
姓 名					
专 业	建 筑	电 气	机 电		

荆山学校建筑工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	钢质防火门	[项目特征] 1.门类型: 甲级钢质防火门（包含 闭 门器、顺序器）， 达到3C认 证 2.框材质、外围尺 寸 : 2080*1450mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.02
2	钢质防火门	[项目特征] 1.门类型: 甲级钢质防火门（包含 闭 门器、顺序器）， 达到3C认 证 2.框材质、外围尺寸 : 2060*1450mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	5.97
3	实心砖墙（3.4*14m）	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级: 标准 砖 2.墙体厚度: 240 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.42
4	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料 种类及强度等 级: 1 6厚水泥砂浆粉刷 2.面层 处理方式: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	95.2
5	实心砖墙（4*2.5m）	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级: 标准 砖 2.墙体厚度: 240 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝 填塞处理	m3	2.4
6	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级 : 1 6厚水泥砂浆粉刷 2.面层处 理方式: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	20

荆山学校建筑工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
7	钢质防火门	[项目特征] 1.门类型: 甲级钢 质防火门（包 含 闭 门器、顺序器）， 达到 3C认证 2.框材质、外围尺 寸 : 1500*2020mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.03
8	实心砖墙（9*3.5m）	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级: 标准 砖 2.墙体厚度: 240 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.56
9	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级 : 16厚水泥砂浆粉刷 2.面层处理 方式: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	63
10	防火门闭门器（闭门器 杆长约44.5cm）	闭门器安装	个	12
11	防火门顺序器	顺序器安装	个	6
12	标志牌	标识标牌 [工作内容] 1.选材 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镗字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	10
13	钢质防火门	[项目特征] 1.门类型: 甲级钢质防火门（包含 闭门器、顺序器）， 达到3C认证 2.框材质、外围尺 寸 : 1800*2240mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m3	4.03
14	钢质防火门	[项目特征] 1.门类型: 甲级钢 质防火门（包 含 闭 门器、顺序器）， 达到3C认 证 2.框材质、外围尺 寸 : 930*2060mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	1.92



中略设计有限责任公司

Zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A33010210

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

农林行业《农业设施与农业生产》专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后, 不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算, 建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

荆山初级中学室内装修工程

建设单位:

荆山初级中学






审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:


消防问题整改建议工程量清单

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	02	2025.8
版 本	第 1 版	

日期					
姓名					
专业					
日期					
姓名					
专业					

东上官初级中学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	防火封堵	[项目特征] 1.含两箱防火泥及人工费用	箱	2
2	柴油发电机组（暂定综合单价120000元/台）	[项目特征] 1.名称:柴油发电机 2.型号:200KW [工作内容] 1.安装	台	1
3	桥架（暂定材料价85.00元/m）	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:20cm*30cm [工作内容] 1.安装	m	30
4	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:应急疏散标识 2.型号:5W [工作内容] 1.安装 [工作内容] 1.调配、涂刷（喷）	t	0.036
5	电力电缆（暂定材料价265.00元/m）	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:3*95mm²+1*50mm² [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50
6	电力电缆头		个	2
7	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土的类型:综合土 2.沟槽尺寸:0.4*0.5m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实		m3	10
8	沟槽回填土方 [项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实		m3	10
9	气瓶检验服务	[项目特征] 1.气瓶检验服务	瓶组	4
10	七氟丙烷药剂	[项目特征] 1.七氟丙烷药剂	kg	220
11	拆除气瓶安装及运费	[项目特征] 1.拆除气瓶安装及运费	项	1
12	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:泄压口 2.规格:40cm*40cm [工作内容] 1.安装	个	1
13	显示仪表	[项目特征] 1.名称:液位显示仪 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.单体调试 4.表盘开孔	套	1
14	打压注水	1. 打压注水	项	1
15	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	10

东上官初级中学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
16	喷淋调试	[项目特征] 1.喷淋调试	项	1
17	打压注水	1. 打压注水	项	1
18	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	2
19	暗杆闸阀设置开启刻度和标志	[项目特征] 1.暗杆闸阀设置开启刻度和标志	项	1
20	水泵及水泵控制柜的维修	[项目特征] 1.水泵及水泵控制柜的维修	项	2
21	摘除防尘罩	[项目特征] 1.摘除防尘罩	项	1
22	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急疏散标识 2.型号:5W [工作内容] 1.安装	套	127
23	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:双头应急照明灯 2.型号:2*5W [工作内容] 1.安装	套	148
24	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯具接线盒 [工作内容] 1.安装	个	275
25	配管	[项目特征] 1.规格:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	2765
26	管道防火涂料	[项目特征] 1.涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷（喷）	kg	3456.25
27	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	2850
28	风机维修及调试	[项目特征] 1.风机维修及调试	项	1
29	高位水箱注水及调试	[项目特征] 1.高位水箱注水及调试	项	1
30	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.安装	个	1



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号: A330102102

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

农林行业《农业设施安装工程》专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

荆山初级中学室内装修工程

建设单位:

荆山初级中学





审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	


图 名:

消防问题整改建议工程量清单

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	03	2025.8
版 本	第 1 版	

日 期	
姓 名	
专 业	
电 气	
日 期	
姓 名	
专 业	
电 气	

荆山学校（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	抹灰面油漆	<div><div>项目特征</div><div>1. 铲除原破损乳胶漆墙面 2. 防水腻子打底 3. 新做乳胶漆墙面</div><div>工作内容</div><div>1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆</div></div>	m2	100
	教学楼			
2	屋面卷材防水	<div><div>项目特征</div><div>1. 铲除原屋面防水保护砂浆层 2. 原防水层做加强 4mm 厚 SBS 卷材防水</div><div>工作内容</div><div>1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口</div></div>	m2	120
3	小便池改造	<div><div>项目特征</div><div>1. 原砖砌小便池拆除 2. 地砖修补</div></div>	项	1
4	变形缝	<div><div>项目特征</div><div>1. 拆除原生锈沉降缝 2. 新做镀锌铁皮沉降缝</div><div>工作内容</div><div>1. 制作、安装</div></div>	m	20
5	余方弃置	<div><div>项目特征</div><div>1. 土石类别: 垃圾外运</div><div>工作内容</div><div>1. 装卸 2. 外运 3. 消纳</div></div>	m3	20
6	塑料管	<div><div>项目特征</div><div>1. 材质: PVC 2. 规格: De50 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 排水</div><div>工作内容</div><div>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验</div></div>	m	48
7	小便器	<div><div>项目特征</div><div>1. 类型: 挂斗式小便器</div><div>工作内容</div><div>1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶</div></div>	组	48



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号: A33010210

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

农林行业《农业设施开发工程》专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后, 不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算, 建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

荆山初级中学室内装修工程

建设单位:

荆山初级中学







审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:


消防问题整改建议工程量清单

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	04	2025.8
版 本	第 1 版	


台 号	姓 名	日 期	专 业	姓 名	日 期
建 筑 材			电 气		
结 构			腹 透		

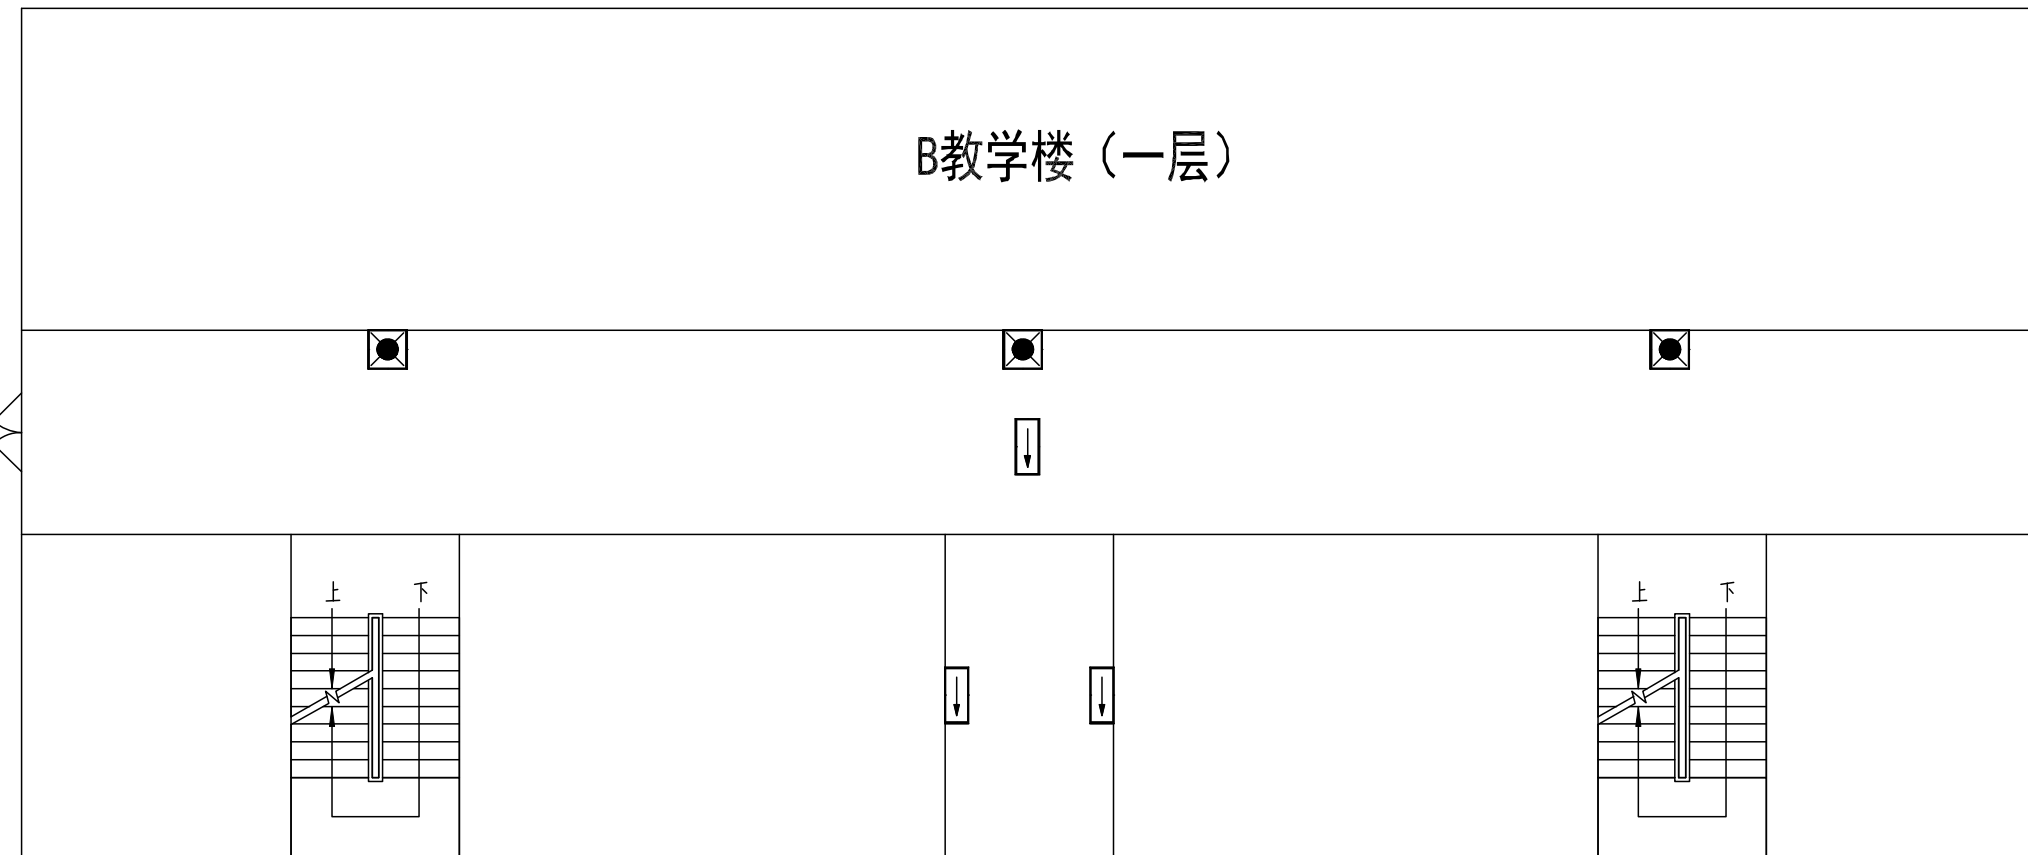

B教学楼一层消防改造平面布置图

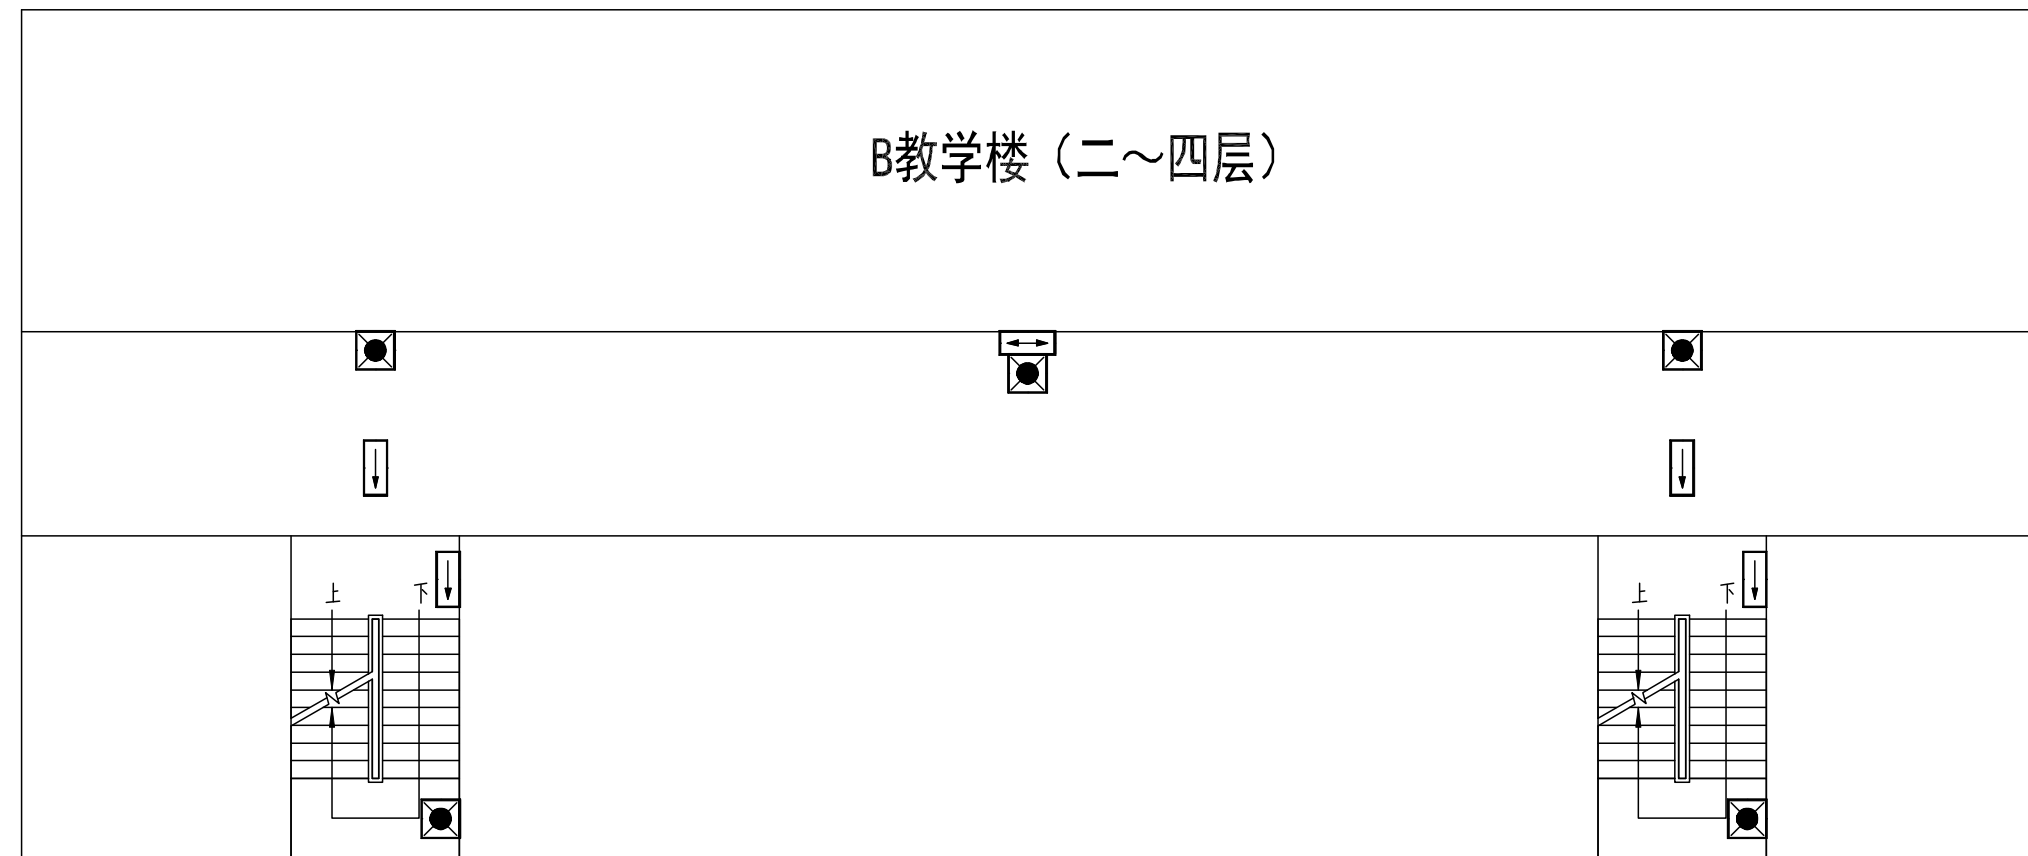


B教学楼二~四层消防改造平面布置图



图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	18	
2	双头应急照明灯	个	18	
3	JDG16 线管	米	435	
4	RVS2×2.5 双绞线	米	400	
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglua Design Co., Ltd

资质证书编号: A352016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称:

荆山初级中学室内装修工程

建设单位：

荆山初级中学


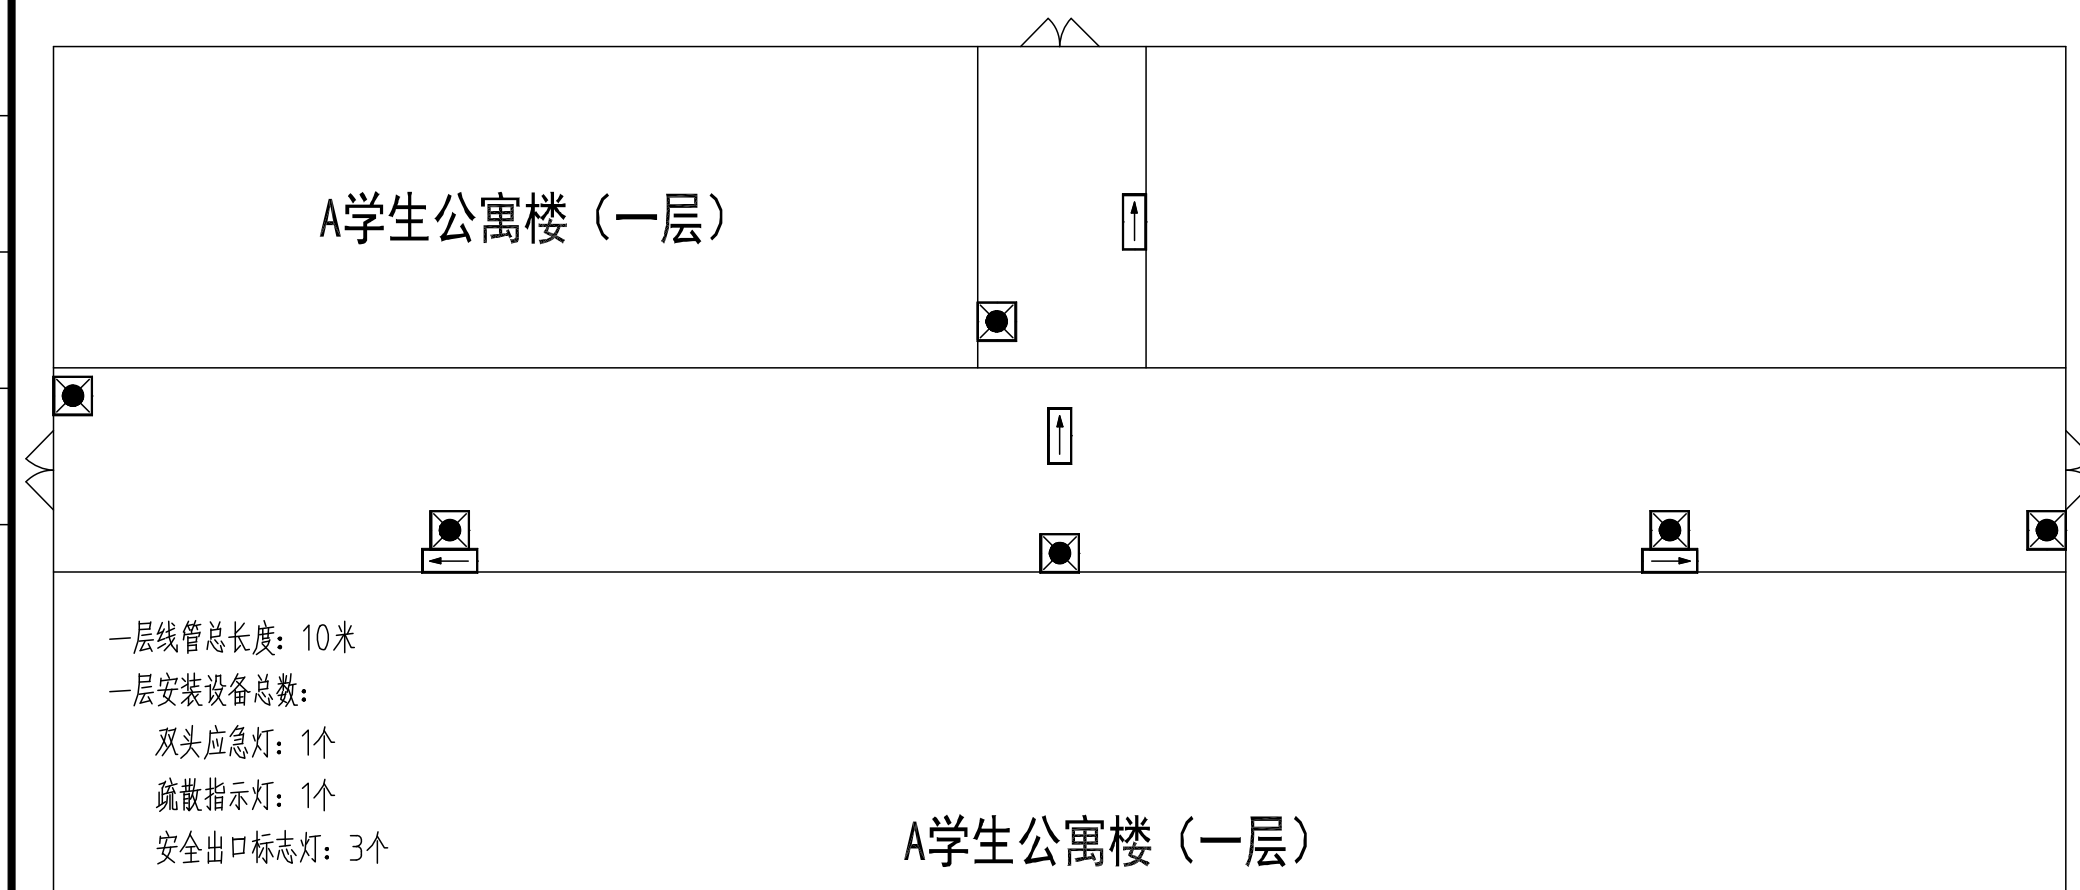
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	


图 名:

B教学楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	06	2025.8
版 本	第 1 版	

[illegible]

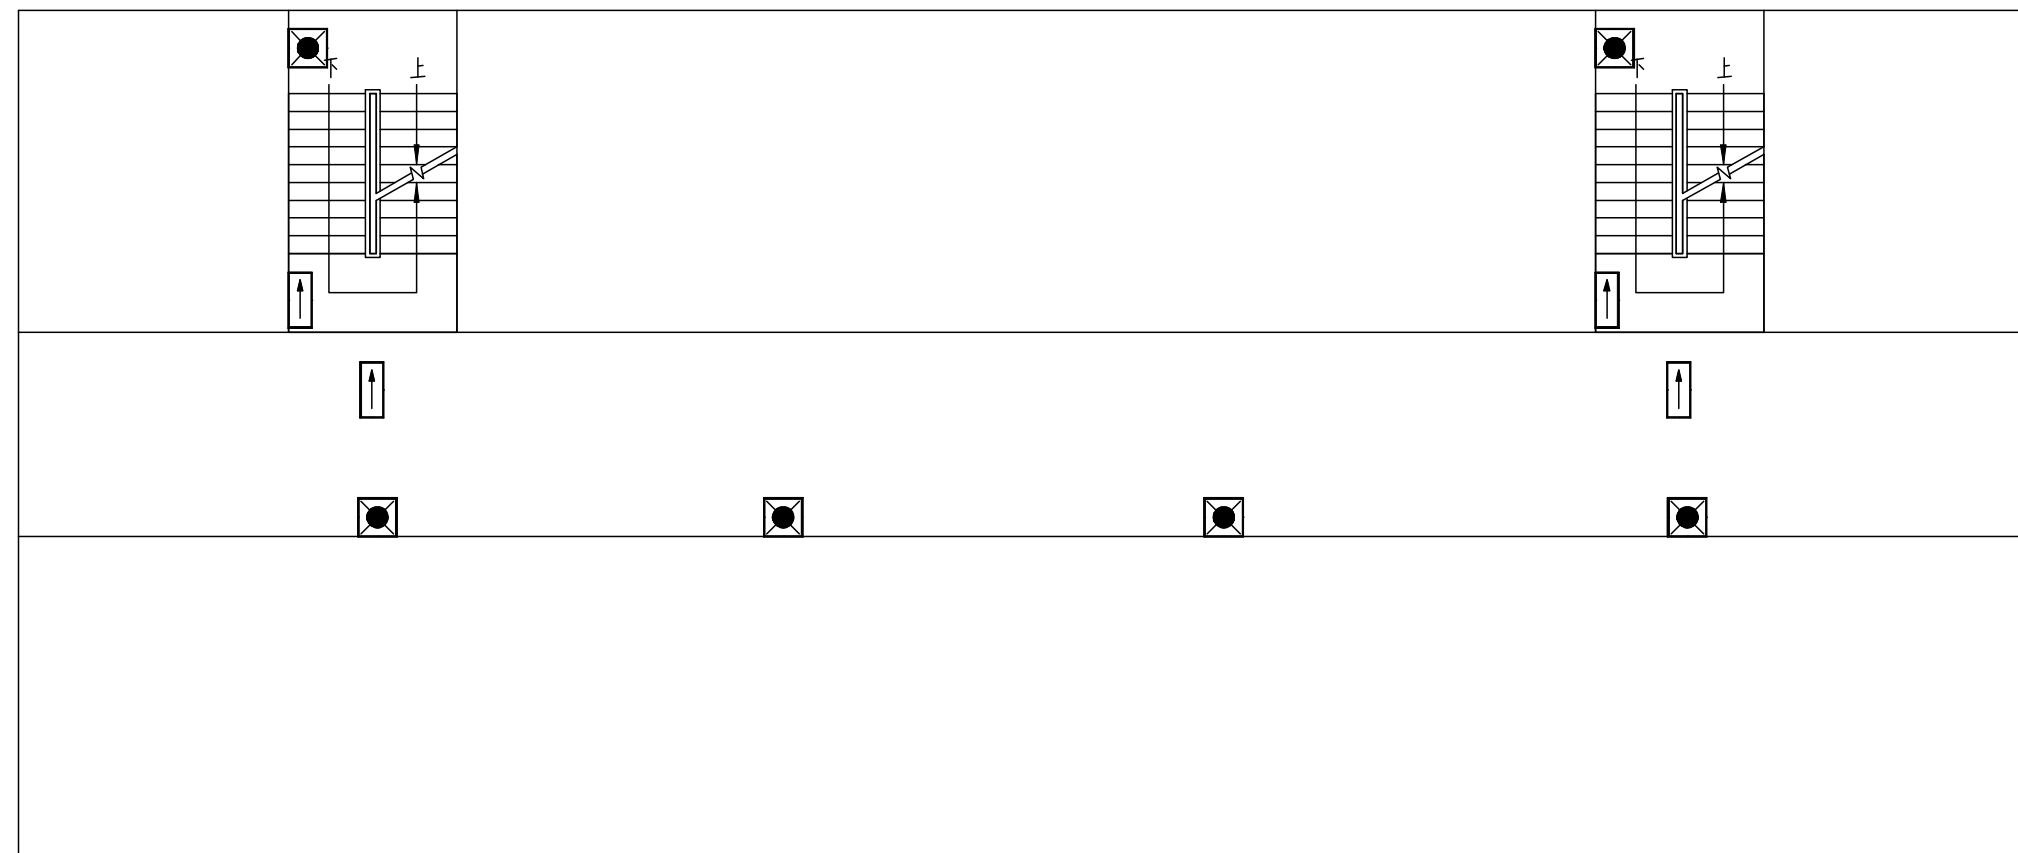
A 学生公寓楼一层消防改造平面布置图



A 学生公寓楼二~五层消防改造平面布置图

说明：

本图主要表达有关应急照明灯、应急疏散指示灯、安全出口指示灯的具体布置情况，以及电气管线的敷设路径情况，主要是为了竣工决算提供依据



图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯

双头应急照明灯

30

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	20	
2	双头应急照明灯	个	30	
3	JDG16 线管	米	500	
4	RVS2x2.5 双绞线	米	530	
5	辅材	项	1	

中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A352016220

农林行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:

荆山初级中学室内装修工程

建设单位:

荆山初级中学



审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	


图 名:

A学生公寓楼消防改造平面布置图


项目编号	
------	--

图 别	电 施	日 期
图 号	07	2025.8
版 本	第 1 版	


命令	姓名	日期	专业	姓名	日期
建模			电气		
结构			暖通		

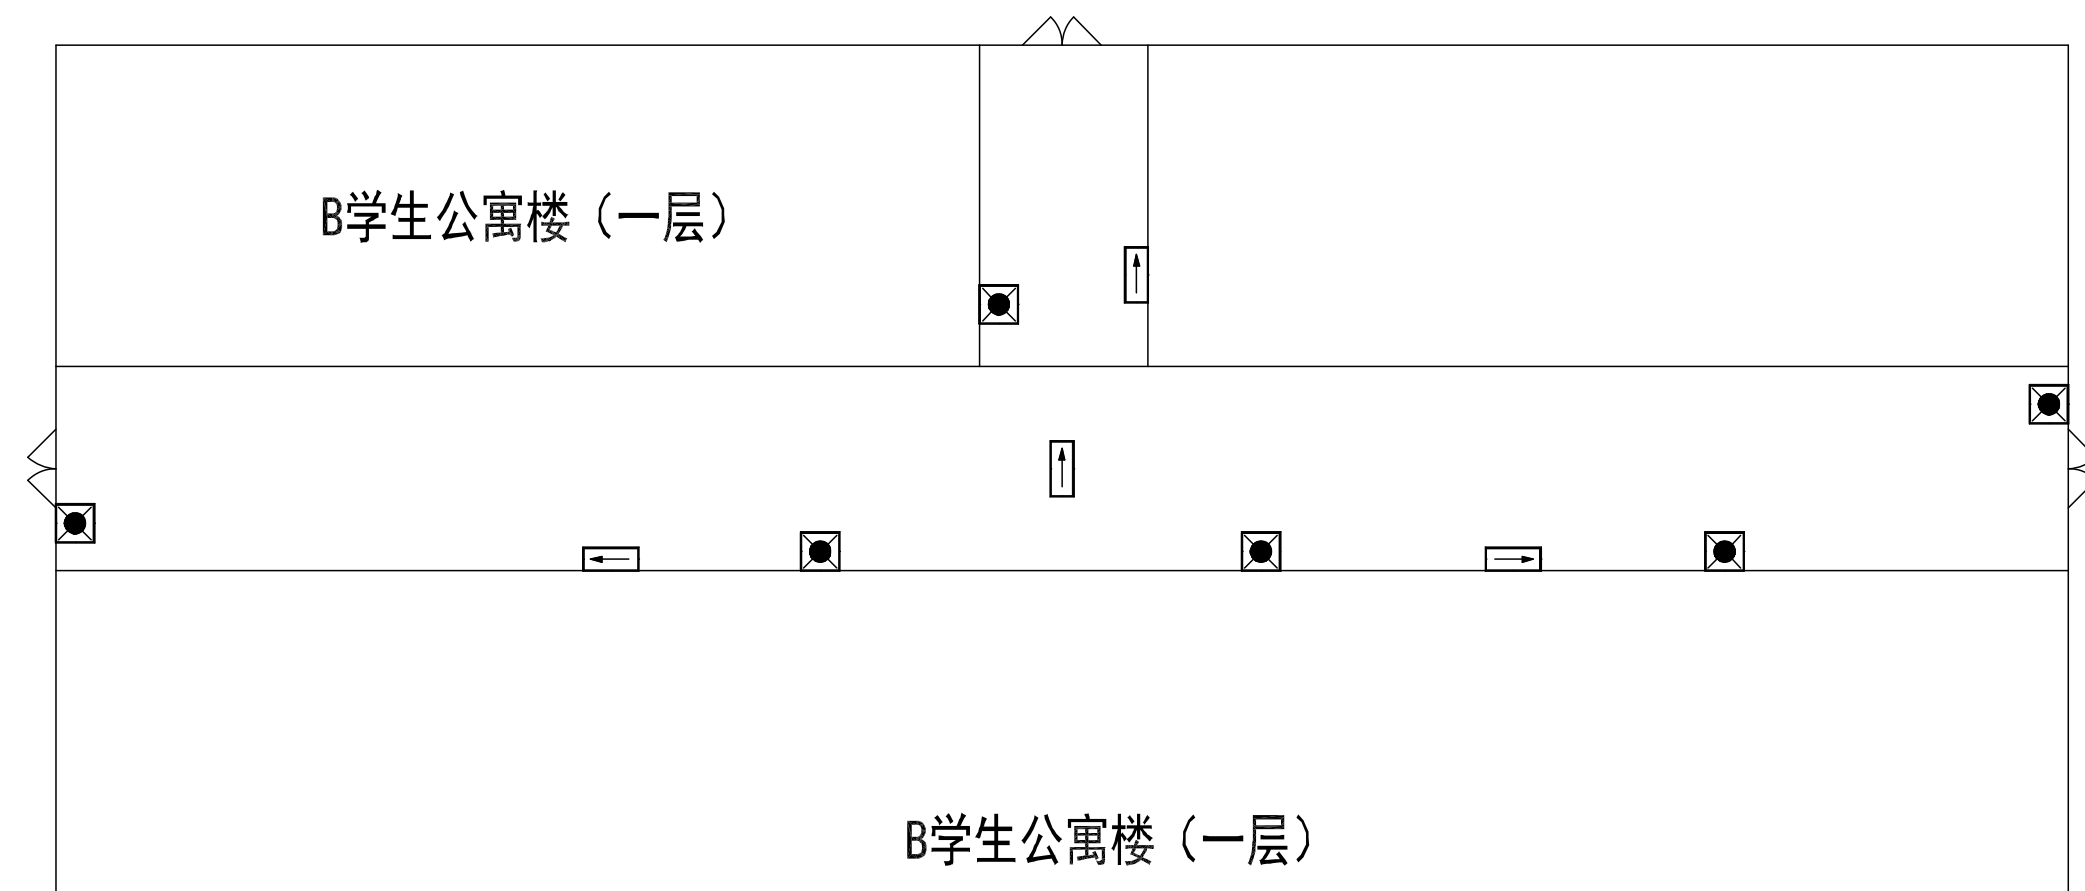


B学生公寓楼一层消防改造平面布置图

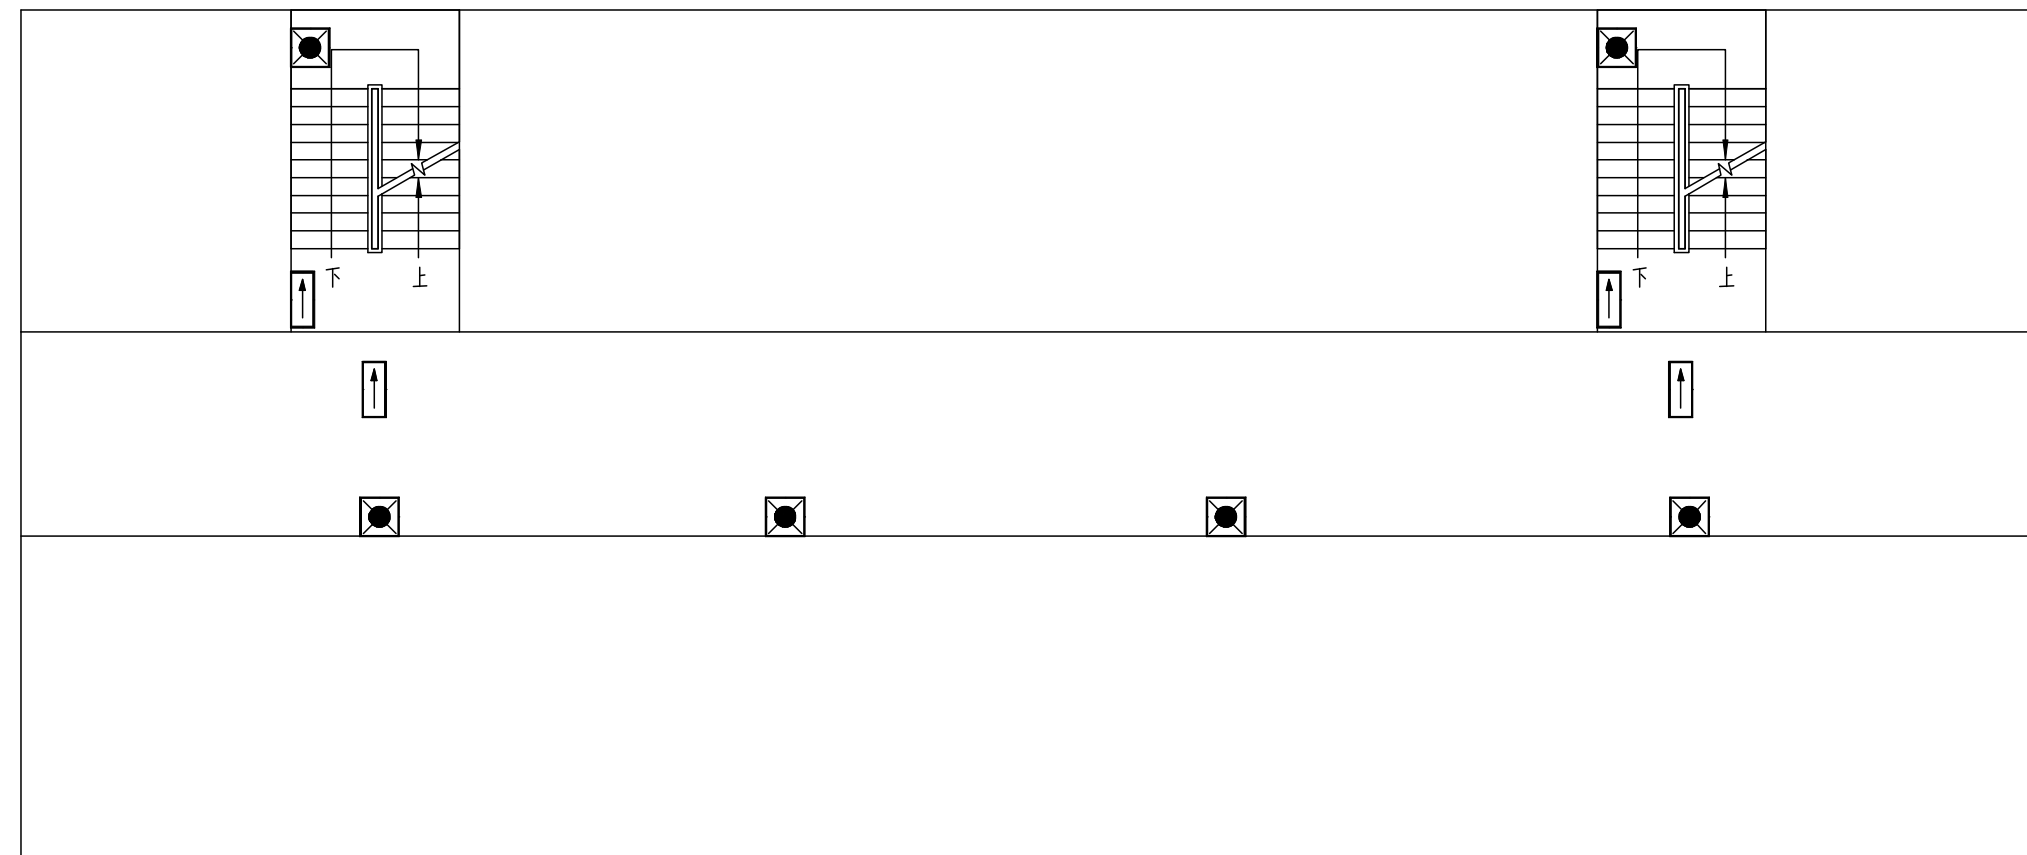


B学生公寓楼二~五层消防改造平面布置图



图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	20	
2	双头应急照明灯	个	30	
3	JDG16 线管	米	500	
4	RVS2x2.5 双绞线	米	530	
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A35201622

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:	
-------	--

荆山初级中学室内装修工程

建设单位:

荆山初级中学


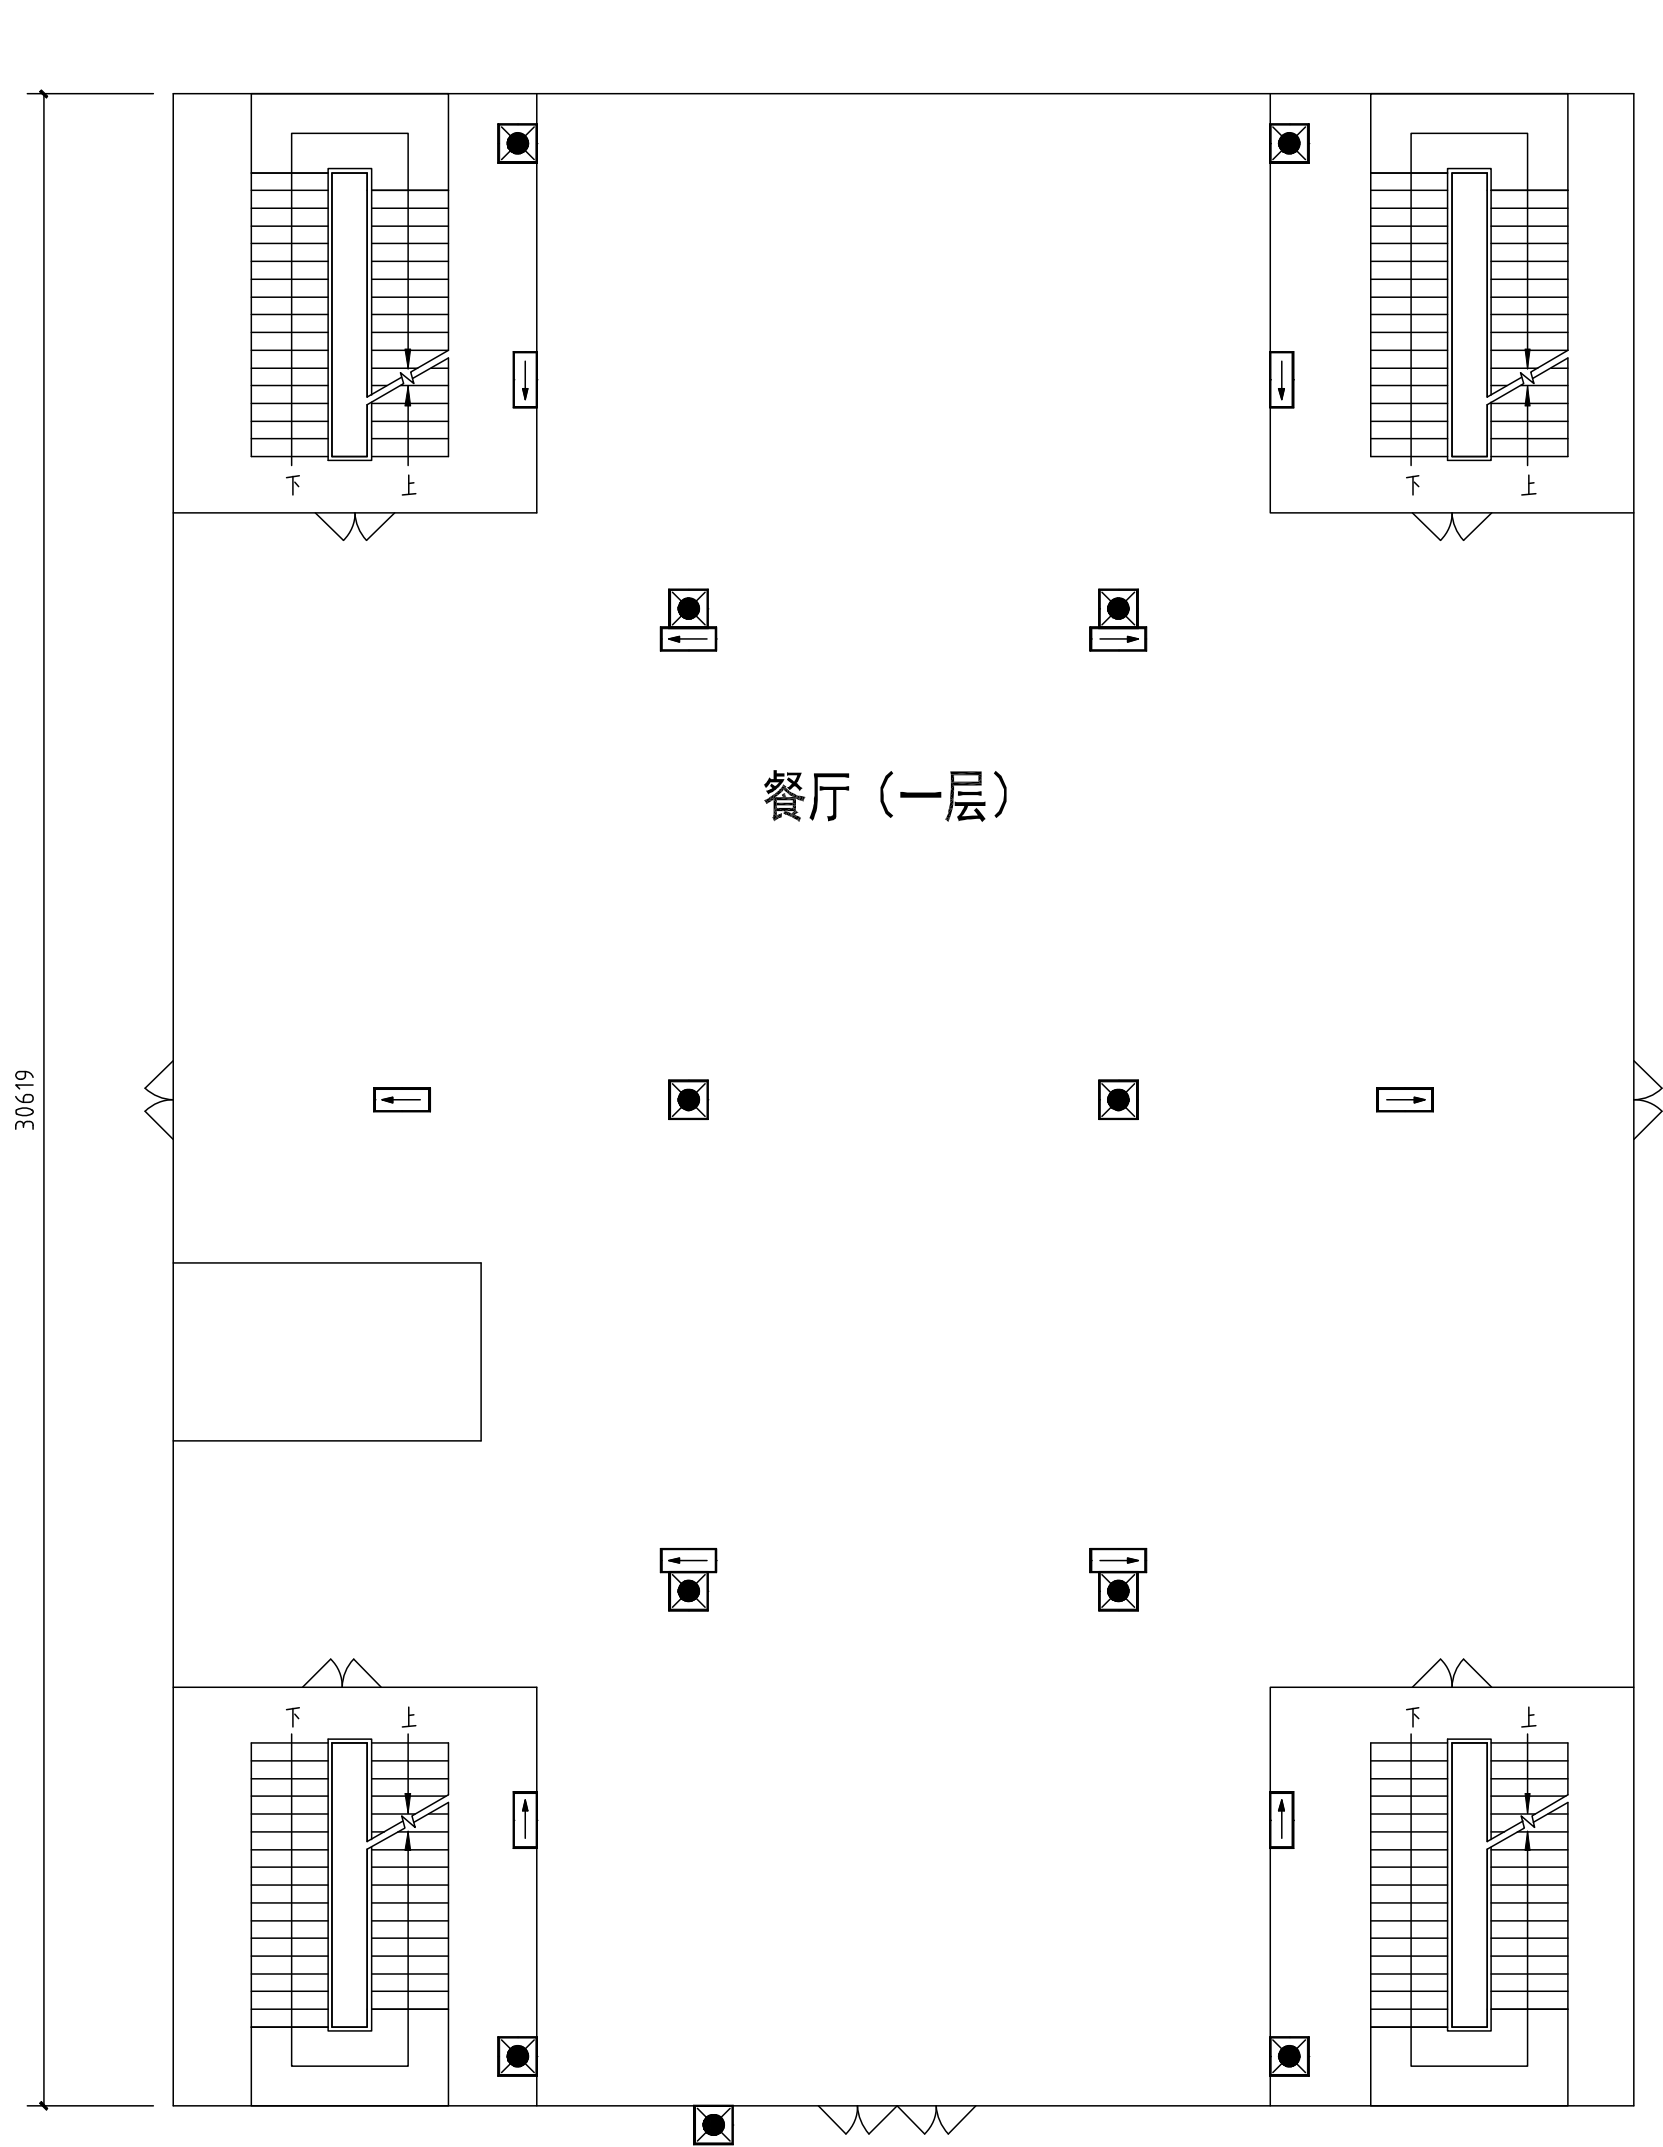
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:


B学生公寓楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	08	2025.8
版 本	第 1 版	

专业	日期	姓名	专业	日期	姓名
电气			电气		
暖通			暖通		
给排水			给排水		



餐厅一~三层消防改造平面布置图



图例：

双头应急灯

疏散指示灯

主要材料表

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	30	
2	双头应急照明灯	个	30	
3	JDG16 线管	米	430	
4	RVS2x2.5 双绞线	米	480	
5	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号：A330102102

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

荆山初级中学室内装修工程

建设单位：

荆山初级中学

审 定	任凯凤	任凯凤
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳

图 名：


餐厅一~三层消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	09	2025.8
版 本	第 1 版	


姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
其他信息	其他信息	其他信息	其他信息



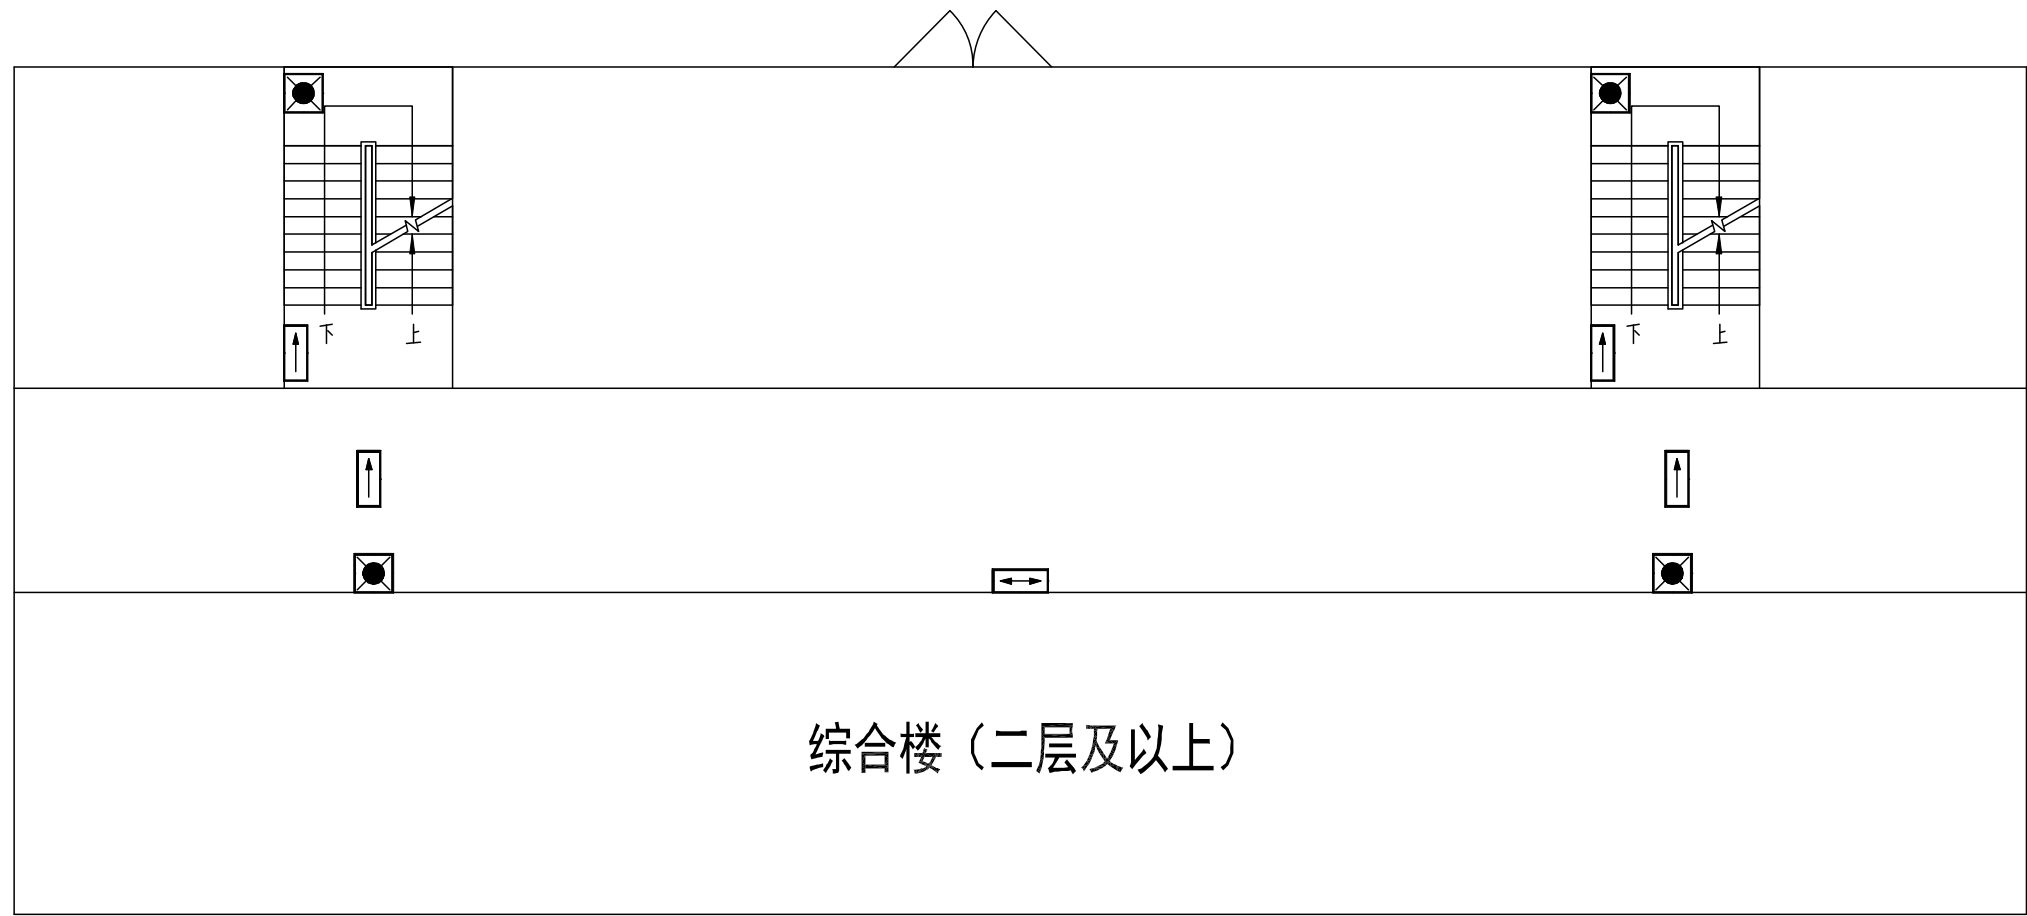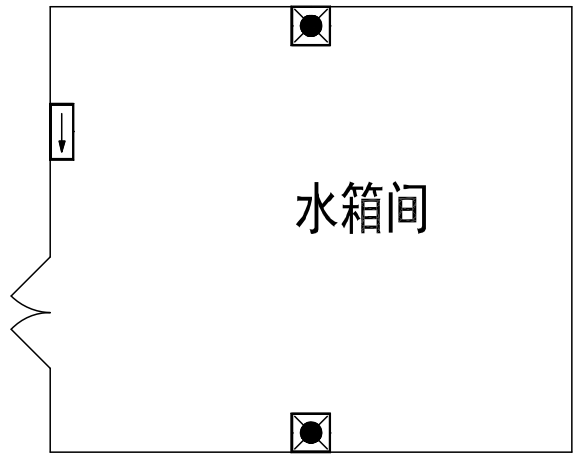综合楼一层消防改造平面布置图





综合楼二层及以上楼层消防改造平面布置图



水箱间消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯
-  疏散指示灯

序号	名 称	单位	数量	消防控制室
				数量
1	应急疏散标志灯	个	20	1
2	双头应急照明灯	个	20	2
3	JDG16 线管	米	420	45
4	RVS2x2.5 双绞线	米	460	50
5	辅材	项	1	1

中略设计有限责任公司

ZHONGLUO DESIGN CO., LTD.

(依法须经批准的项目：经相关部门批准后方可开展经营活动)

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业综合开发）乙级；专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。
未施工前，施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供
业主建设投资前估算、建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：
荆州市初级中学室内装修工程

建设单位：
荆州市初级中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳


图 名：
综合楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	10	2025.8
版 本	第 1 版	

编 号					
姓 名					
专 业					
日 期					
姓 名					
专 业					

华朱初级中学建筑工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	104
2	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 3: 7 灰土 2. 厚度: 15cm 3. 运距: 10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	104
3	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度: 15cm 2. 基层材质、规格 或配合比 : 3: 7 灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	104
4	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级: 商品 砼C25 2. 厚度: 20cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇筑 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	104
5	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类: 综合土 2. 沟槽尺寸: 0.8*0 .8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	83.2
6	垫层	[[项目特征] 1. 材料品种、规格 : 砂 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	10.4
7	沟槽回填土方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	72.8
华朱初级中学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 双头应急照明灯 2. 型号: 2*5W [工作内容] 1. 安装	套	44
2	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 应急疏散标识 2. 型号: 5W [工作内容] 1. 安装	套	42

华朱初级中学消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
3	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	86
4	配管	[项目特征] 1. 规格: JDG16 2. 配置形式 : 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1290
5	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种 : JDG16 普通型防火 涂料 2. 涂刷（喷）遍数 、漆膜厚度: 2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	1612.5
6	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内 2. 规格: RVS—2*2. 5 [工作内容] 1. 配线	m	1400
7	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架复合塑料管 (1. 60MPa) 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	130
8	室内消火栓内配	1. 包含1条8—65—2 5涤纶长丝水带，1个SN65栓头，1个6 5枪头的安装及拆除	套	18
9	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1
华朱初中（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原破损屋面防水 2. 新做4mm厚SBS卷 材防水 3. 卷材上翻至女儿墙平顶 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	691.4
2	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	15



中略设计有限责任公司

zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A330102102

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业建筑规划卫生工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

华朱初中室内装修工程

建设单位：

华朱初中






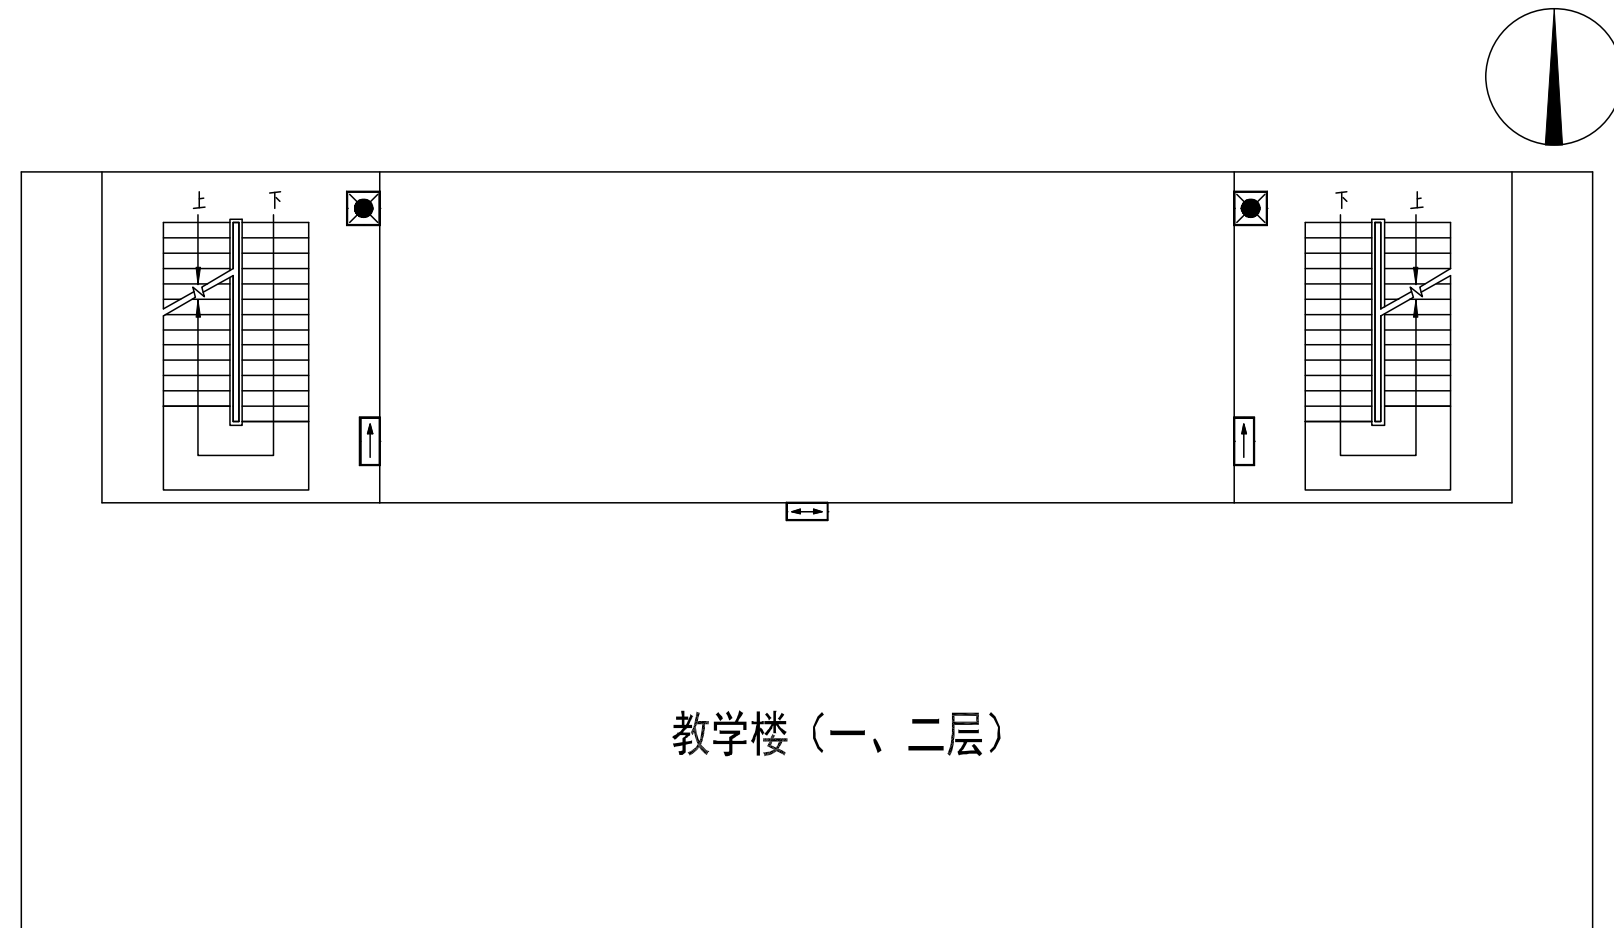
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：


消防问题整改建议工程量清单

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	02	2025.8
版 本	第 1 版	

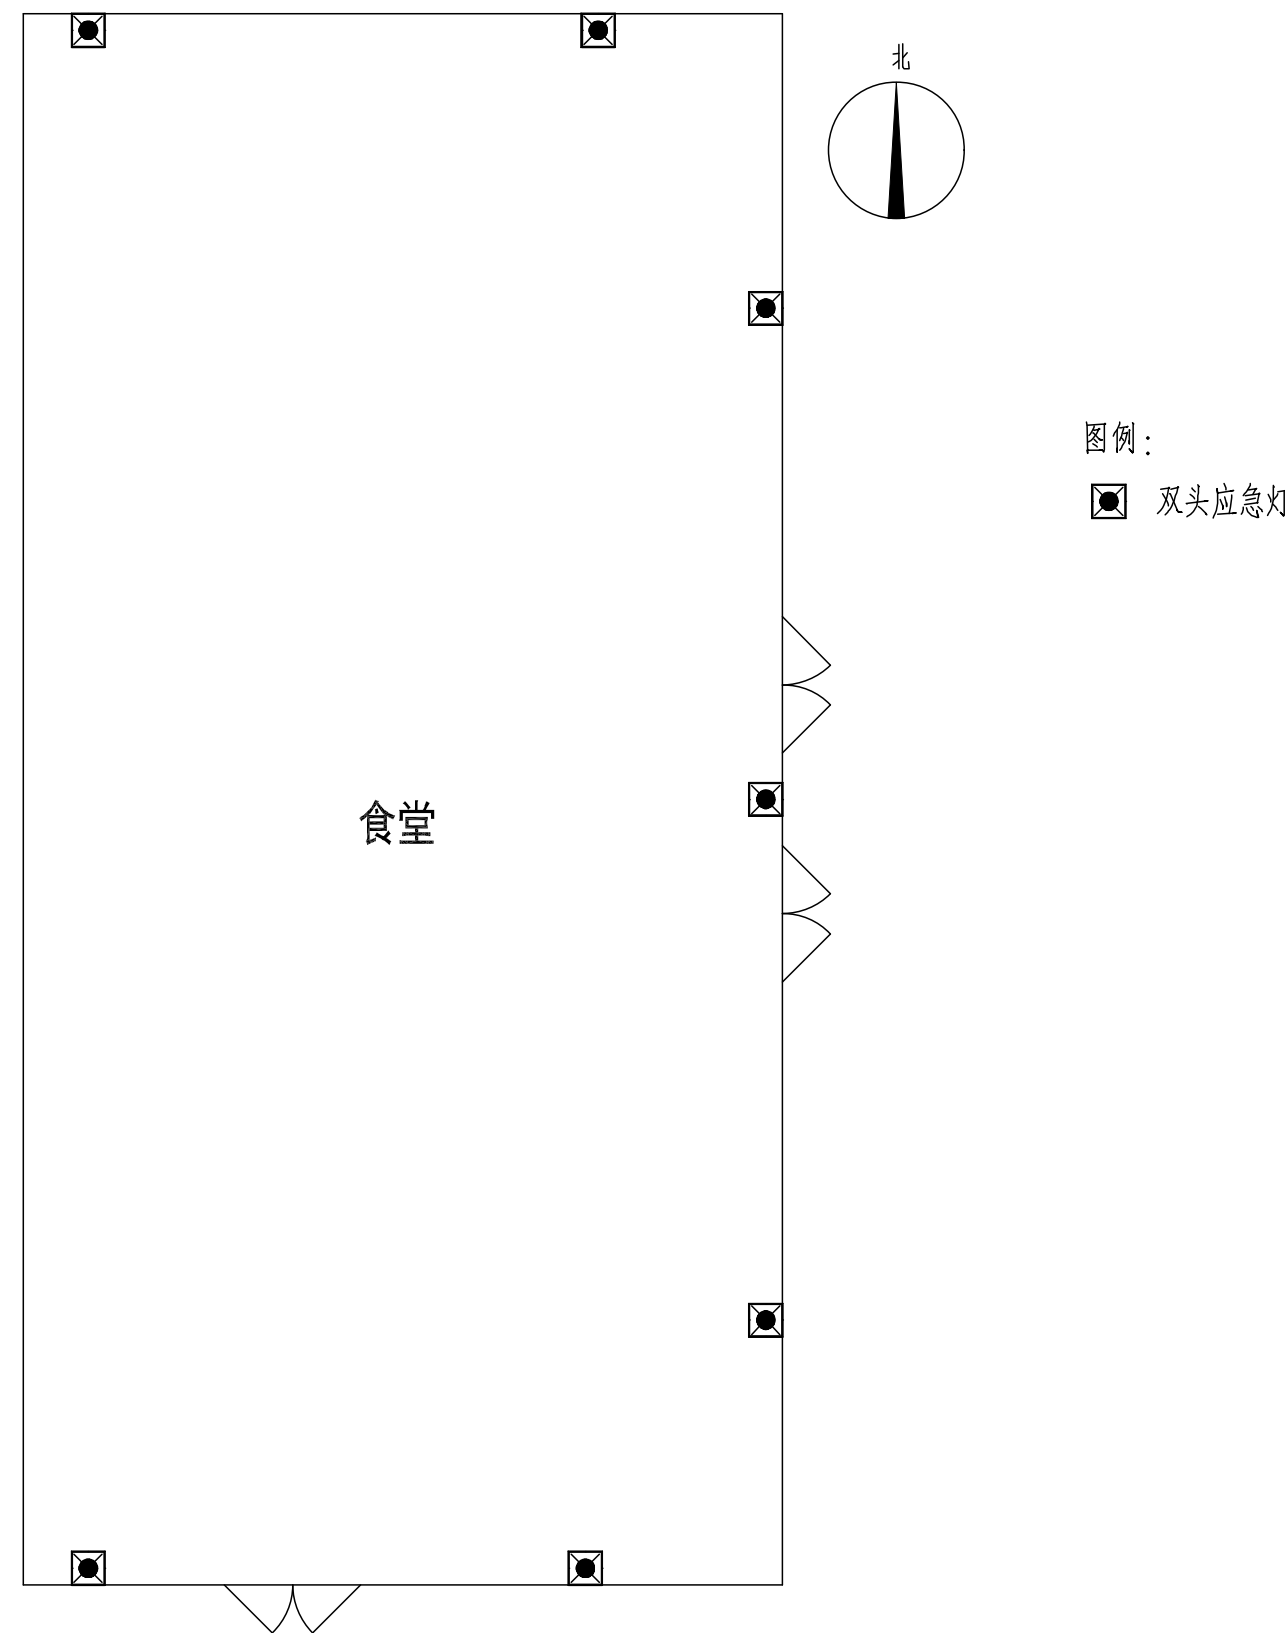

姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号
银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号
其他信息	其他信息	其他信息	其他信息



教学楼一、二层消防改造平面布置图




食堂消防改造平面布置图

<div></div> <div>中略设计有限责任公司</div> <div>Zhonglu Design Co., Ltd. 注册地址：中国·浙江省·宁波市·鄞州区·中河街道·中河大厦·11楼1101室</div> <div>营业执照编号：43302182020</div> <div>建筑行业乙级：市政行业乙级：电力行业乙级：</div> <div>农林行业（农业灌溉开发及生态工程）专业乙级。</div>		
备注：		
<p>本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。</p>		
图纸专用章：		
注册师执业章：		
工程名称：		
华朱初中室内装修工程		
建设单位：		
华朱初中		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳
图 名：		
教学楼、食堂消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	03	2025.8
版 本	第 1 版	

编 号					
名 称					
单 位					
数 量					
备 注					
编 号					
名 称					
单 位					
数 量					
备 注					

富闽友谊幼儿园土建工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	标志牌	标识标牌4*8cm [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.铸字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	60
2	防火门门框填充		个	40
3	防尘罩	1.304不锈钢，龙骨大框架38*38，小框架38*25，管 材2.5mm厚耐力板	m2	26.5
4	设置疏散设施		项	1
富闽友谊幼儿园消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:双头应急照明灯 2.型号:2*5W [工作内容] 1.安装	套	2
2	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯具接线盒 [工作内容] 1.安装	个	2
3	配管	[项目特征] 1.规格:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	80
4	管道防火涂料	[项目特征] 1.涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.调配、涂刷（喷）	kg	100
5	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内 2.规格:RVS—2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	250
6	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:充装量:150kg/瓶,2.5MPA [工作内容] 1.安装	套	1
7	七氟丙烷药剂	[项目特征] 1.七氟丙烷药剂	kg	450
8	泄压装置	[项目特征] 1.型号:自动泄压装置 [工作内容] 1.安装	套	1
9	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1.安装	个	1
10	阀门	[项目特征] 1.类型:呼吸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.阀门连接	个	1
11	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	30
12	地下室补风机移位	1.地下室补风机移位	项	1

富闽友谊幼儿园消防工程（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
13	防火封堵	1.含1箱防火泥及人工费用	箱	1
14	聚热盘	[项目特征] 1.安装部位:室内 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	190
15	消火栓管道打压注水及漏点维修	1.消火栓管道打压注水及漏点维修	项	2
16	金属软管DN16	1.金属软管DN16	m	1
17	摘除防尘罩	[项目特征] 1.摘除防尘罩	项	1
18	压力仪表	[项目特征] 1.名称:消防低压压力开关 2.型号:DC24V供电,量程1.6MPa [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	1
19	流量仪表	[项目特征] 1.名称:消防流量开关 2.型号:DC24V供电,量程10MPa [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护(温)箱安装(包括开孔) 6.防雨罩制作、安装	套	1
20	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:挡烟垂壁 [工作内容] 1.安装	m2	15
21	配电室气体灭火系统调试费用	1.配电室气体灭火系统调试费用	项	1
22	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:泄压口 2.规格:40cm*40cm [工作内容] 1.安装	个	1
23	气体灭火系统接线	1.气体灭火系统接线	项	1
24	阀门	1.名称:排烟防火 阀	个	1
25	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	6
26	显示仪表	1.名称:液位显示器	套	1
27	消防水池注水	1.消防水池注水	项	1
28	外线电话	[项目特征] 1.名称:外线电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1
29	调试费用	1. 调试费用	项	1
30	地下室排烟风机调试费用	1.地下室排烟风机调试费用	项	1



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

设计证书编号: A330102102

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

园林行业《公园绿地景观工程》专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

富闽友谊幼儿园室内装修工程

建设单位:

富闽友谊幼儿园





审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:

消防问题整改建议工程量清单

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	01	2025.8
版 本	第 1 版	

图	号	02
版	本	第 1 版
电	施	
日	期	2025.8
图	别	
名	称	富闽友谊幼儿园室内装修工程
建	设	单
位	名	称
审	定	任凯凤
工	程	负
责	人	任汉林
专	业	负
责	人	陈 杰
审	核	吴家蔚
校	对	潘艳阳

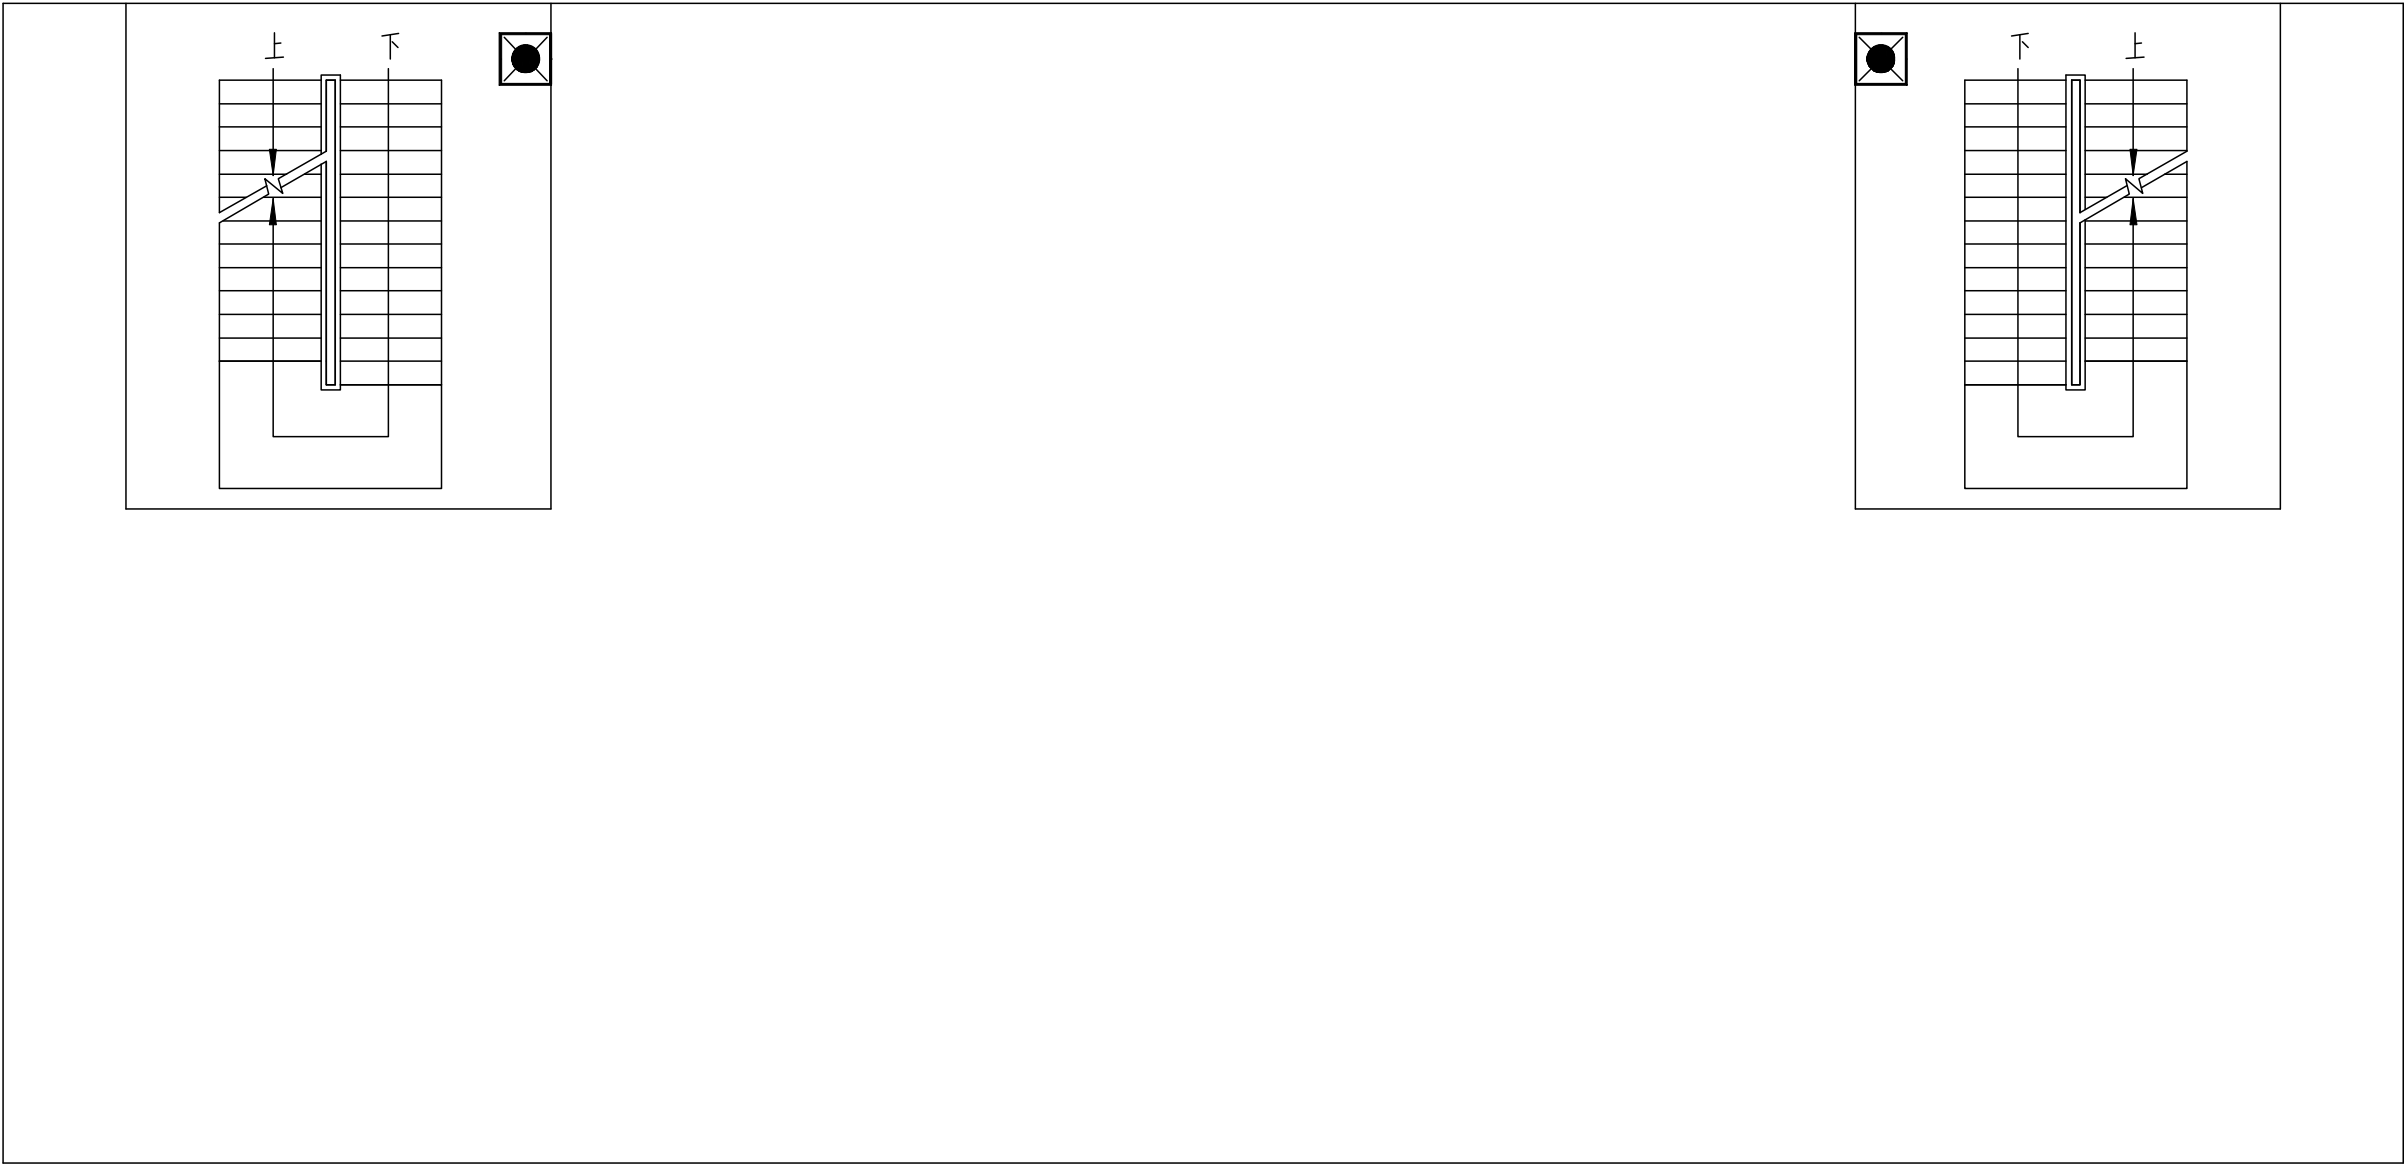



图 例

双头应急灯

疏散指示灯



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号: A3302182102

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

农林行业《农业设施开发工程》专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后, 不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算, 建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

富闽友谊幼儿园室内装修工程

建设单位:

富闽友谊幼儿园






审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:图 例及主要材料表


消防问题整改建议工程量清单

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	02	2025.8
版 本	第 1 版	

编 号					
专 业					
工 程					
名 称					
编 号					
专 业					
工 程					
名 称					
编 号					
专 业					
工 程					
名 称					

迺山中学建筑工程（房屋建筑与装饰工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	防火门闭门器	1.防火门闭门器	个	8
2	防火门顺序器	1. 防火门顺序器	个	4
3	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 1600*2400mm 2.框、扇材质、规格: 甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C 认证	m2	3.84
4	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 1200*2150mm 2.框、扇材质、规格: 甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C 认证	m2	2.58
5	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 1810*2830mm 2.框、扇材质、规格: 甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C 认证	m2	25.61
6	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 1370*3200mm 2.框、扇材质、规格: 甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C 认证	m2	8.77
7	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 1380*2400mm 2.框、扇材质、规格: 甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C 认证	m2	6.62
8	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 970*3300mm 2.框、扇材质、规格: 甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C 认证	m2	6.4
9	现有门调整门扇开启方向（门不计入费用）	1、拆除钢门并重新安装1000*2100 mm 2、含洞口修补	樘	6
10	封堵窗户	1.砖砌墙体0.5*0.6*0.24mm 2、水泥砂浆粉刷双面，乳胶漆两遍双面	处	8
11	标志牌	1、防火门标识牌40*80cm	个	90
12	防尘罩	1、304不锈钢，龙骨大框架38*38，小框架38*25，管材2.5mm厚耐力板	m2	26.5
13	维修水池暂定综合单价3000元/项	1.维修水池 暂定综合单价3000元/项	项	1
14	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 970*3300mm 2.框、扇材质、规格: 甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C 认证	m2	3.26
15	拆除路面	1.材质: 混凝土 2.厚度: 20cm 3.运距: 10KM	m2	48
16	挖沟槽土方	1.土的类型: 一类土 2.开挖深度: 600mm	m3	28.8
17	管道下砂垫层	1、100厚砂垫层	m3	4.8
18	回填方	1.填方部位: 沟槽 2.材料品种: 素土	m3	24
19	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级: 商品砼C30 2.厚度: 20cm	m2	48
消防工程专（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	防火封堵	[项目特征] 1.内容: 含一箱防火泥及人工费用	项	1
2	风阀	[项目特征] 1.名称: 电动防火阀 [工作内容] 1.安装	个	1

迺山中学消防工程专（通用安装工程）				
序号	名称	项目特征及做法	单位	工程量
1	防火封堵	[项目特征] 1.内容: 含一箱防火泥及人工费用	项	1
2	风阀	[项目特征] 1.名称: 电动防火阀 [工作内容] 1.安装	个	1
3	阀门	[项目特征] 1.类型: 呼吸阀 2.规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1
4	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位: 室内 2.材质: 镀锌钢管 3.规格: DN50 4.连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	30
5	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位: 室内 2.材质: 镀锌钢管 3.规格: DN100 4.连接形式: 卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	30
6	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位: 室内 2.材质: 镀锌钢管 3.规格: DN65 4.连接形式: 卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	3
7	泄压装置	[项目特征] 1.名称: 泄压口 2.规格: 0.4m*0.4 m [工作内容] 1.安装	套	2
8	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称: 双头应急照明灯 2.型号: 2*5W [工作内容] 1.安装	套	45
9	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称: 应急疏散标识 2.型号: 5W [工作内容] 1.安装	套	204
10	接线盒	[项目特征] 1.名称: 灯具接线盒 [工作内容] 1.安装	个	249
11	配管	[项目特征] 1.规格: JDG16 2.配置形式: 明配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3240



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号: A33010210

建筑行业乙级; 市政行业乙级; 电力行业乙级;

以特行业《企业信用等级认定》(1星)专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

迺山中学室内装修工程

建设单位:

迺山中学






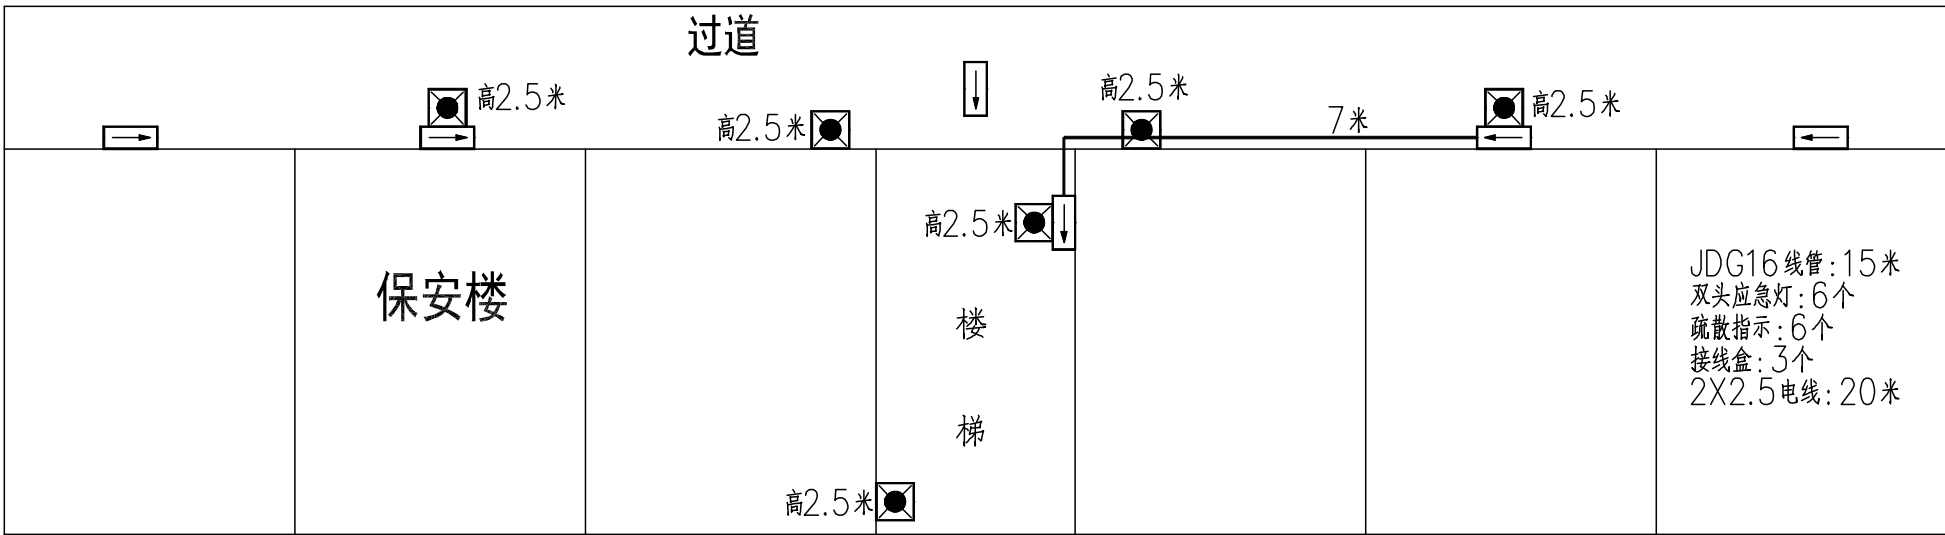
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:


消防问题整改建议工程量清单

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	01	2025.8
版 本	第 1 版	


图	日	
名		
姓		
专	电	
业	气	
日	配	
名		
姓		
专	度	
业	量	
日	计	



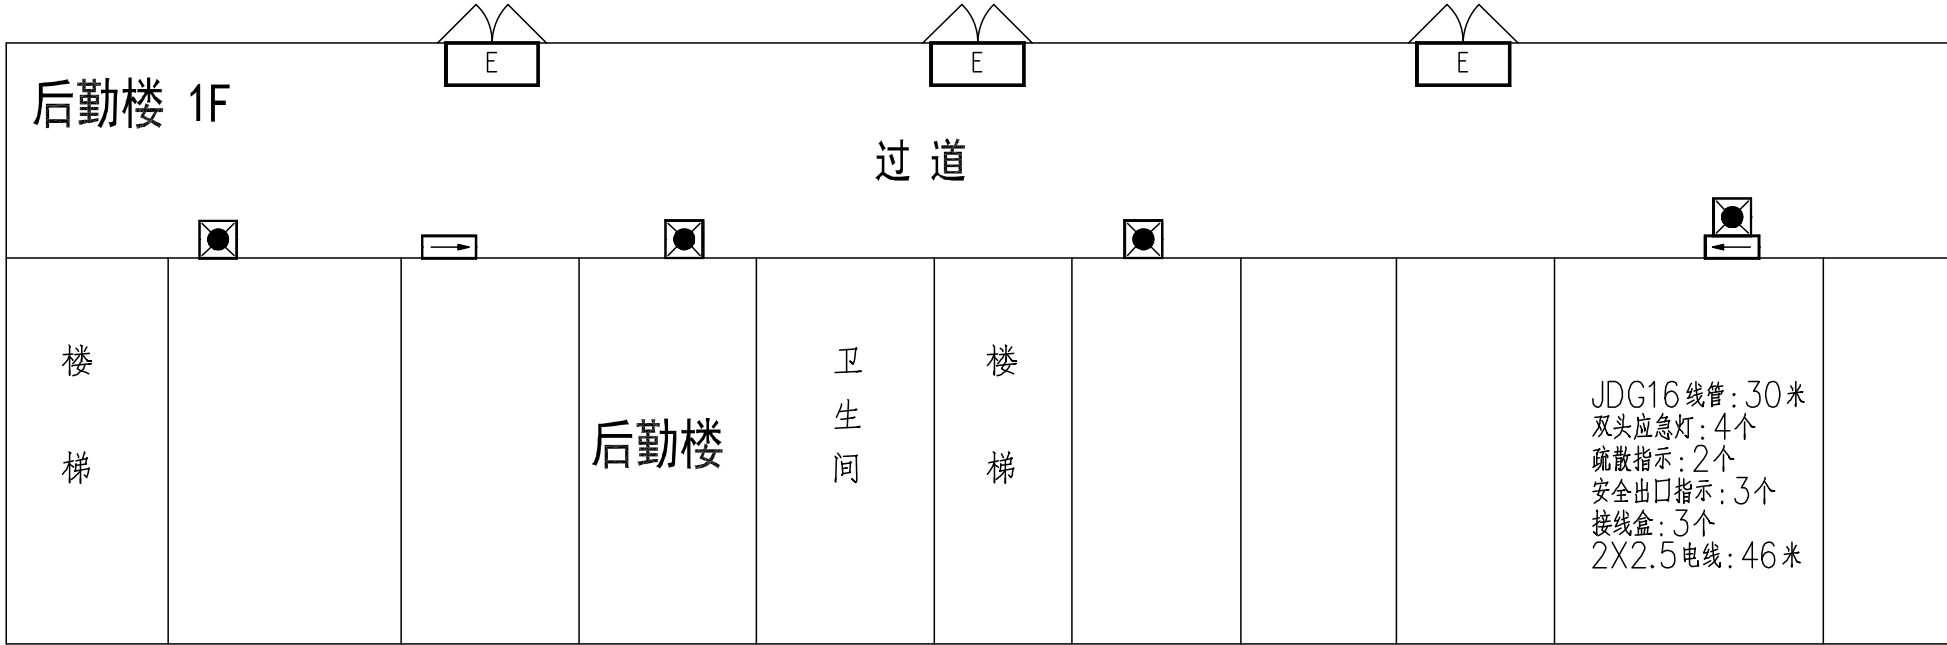保安楼二层消防改造平面布置图



后勤楼一层消防改造平面布置图

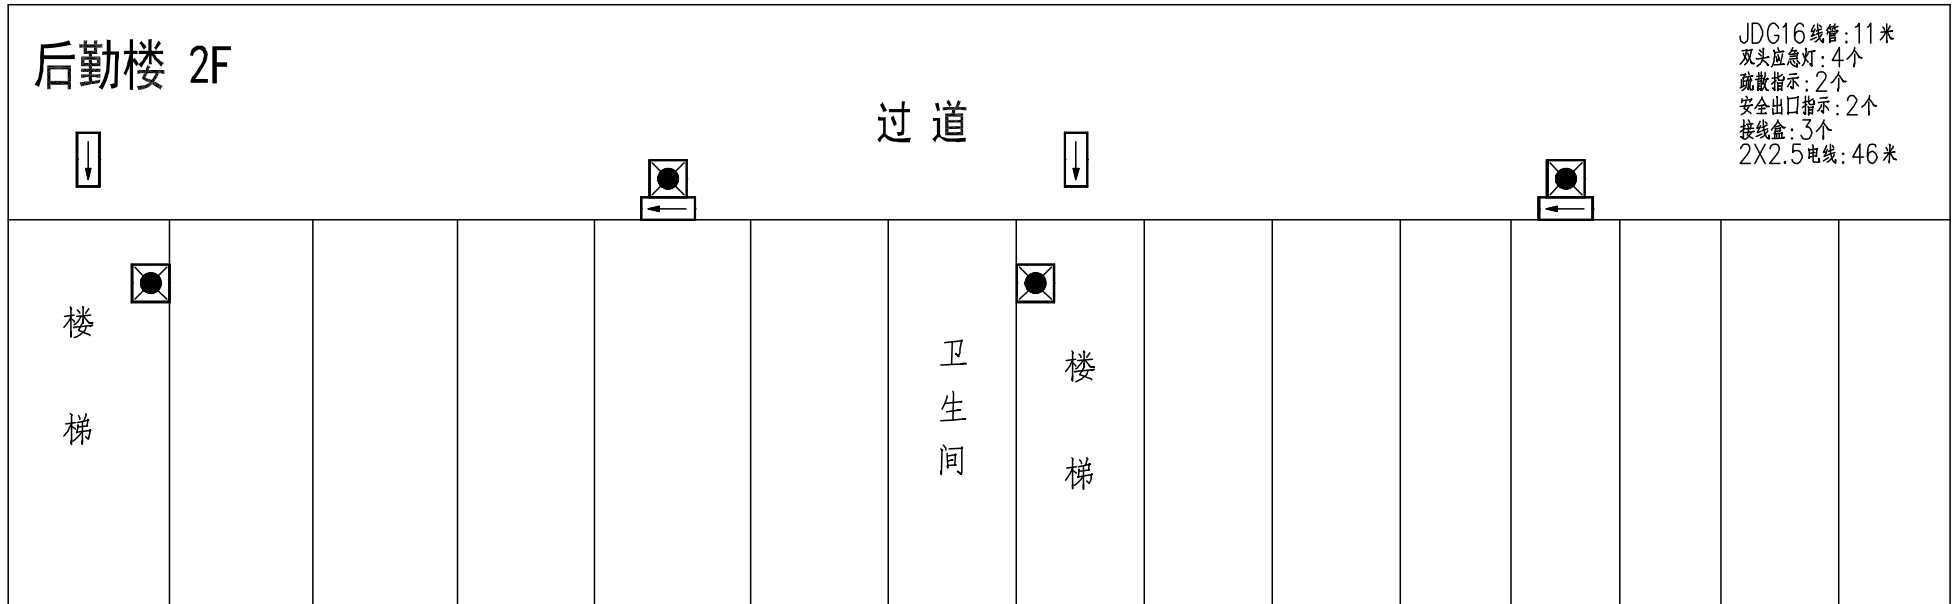

后勤楼二层消防改造平面布置图

图例：

双头应急灯

疏散指示灯

安全出口标志灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	10	
2	JDG16线管	米	56	
3	RVS2x2.5双绞线	米	112	
4	安全出口指示灯	个	5	
5	双头应急灯	个	14	
6	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号: A330102102
兼设计甲乙级; 市设计甲乙级; 电力行业乙级;
农林行业《农业设施开发工程》专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后, 不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算, 建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

施山中学室内装修工程

建设单位：

施山中学



审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：

教学楼一层消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	03	2025.8
版 本	第 1 版	

图	日	期
编	号	
姓	名	
单	位	
专	业	
电	气	
施	工	
图	纸	
名	称	
编	号	
姓	名	
单	位	
专	业	
电	气	
施	工	
图	纸	
名	称	
编	号	

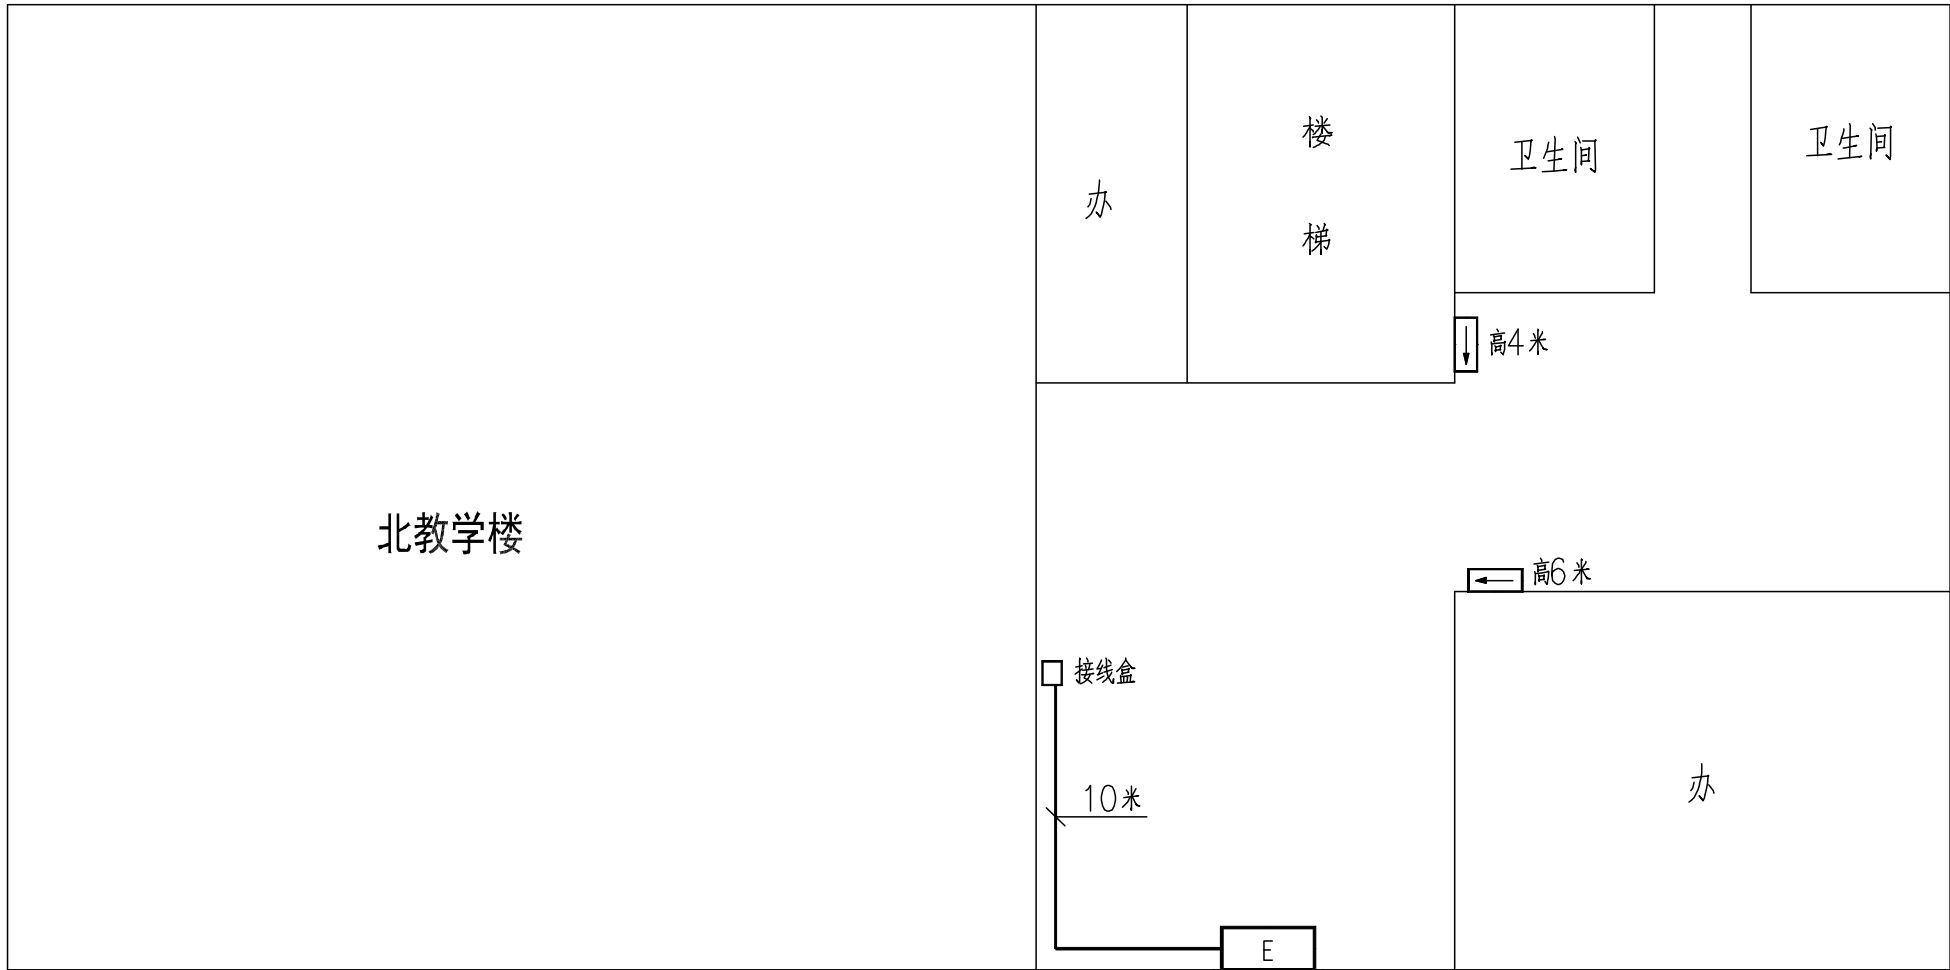

图例：



双头应急灯


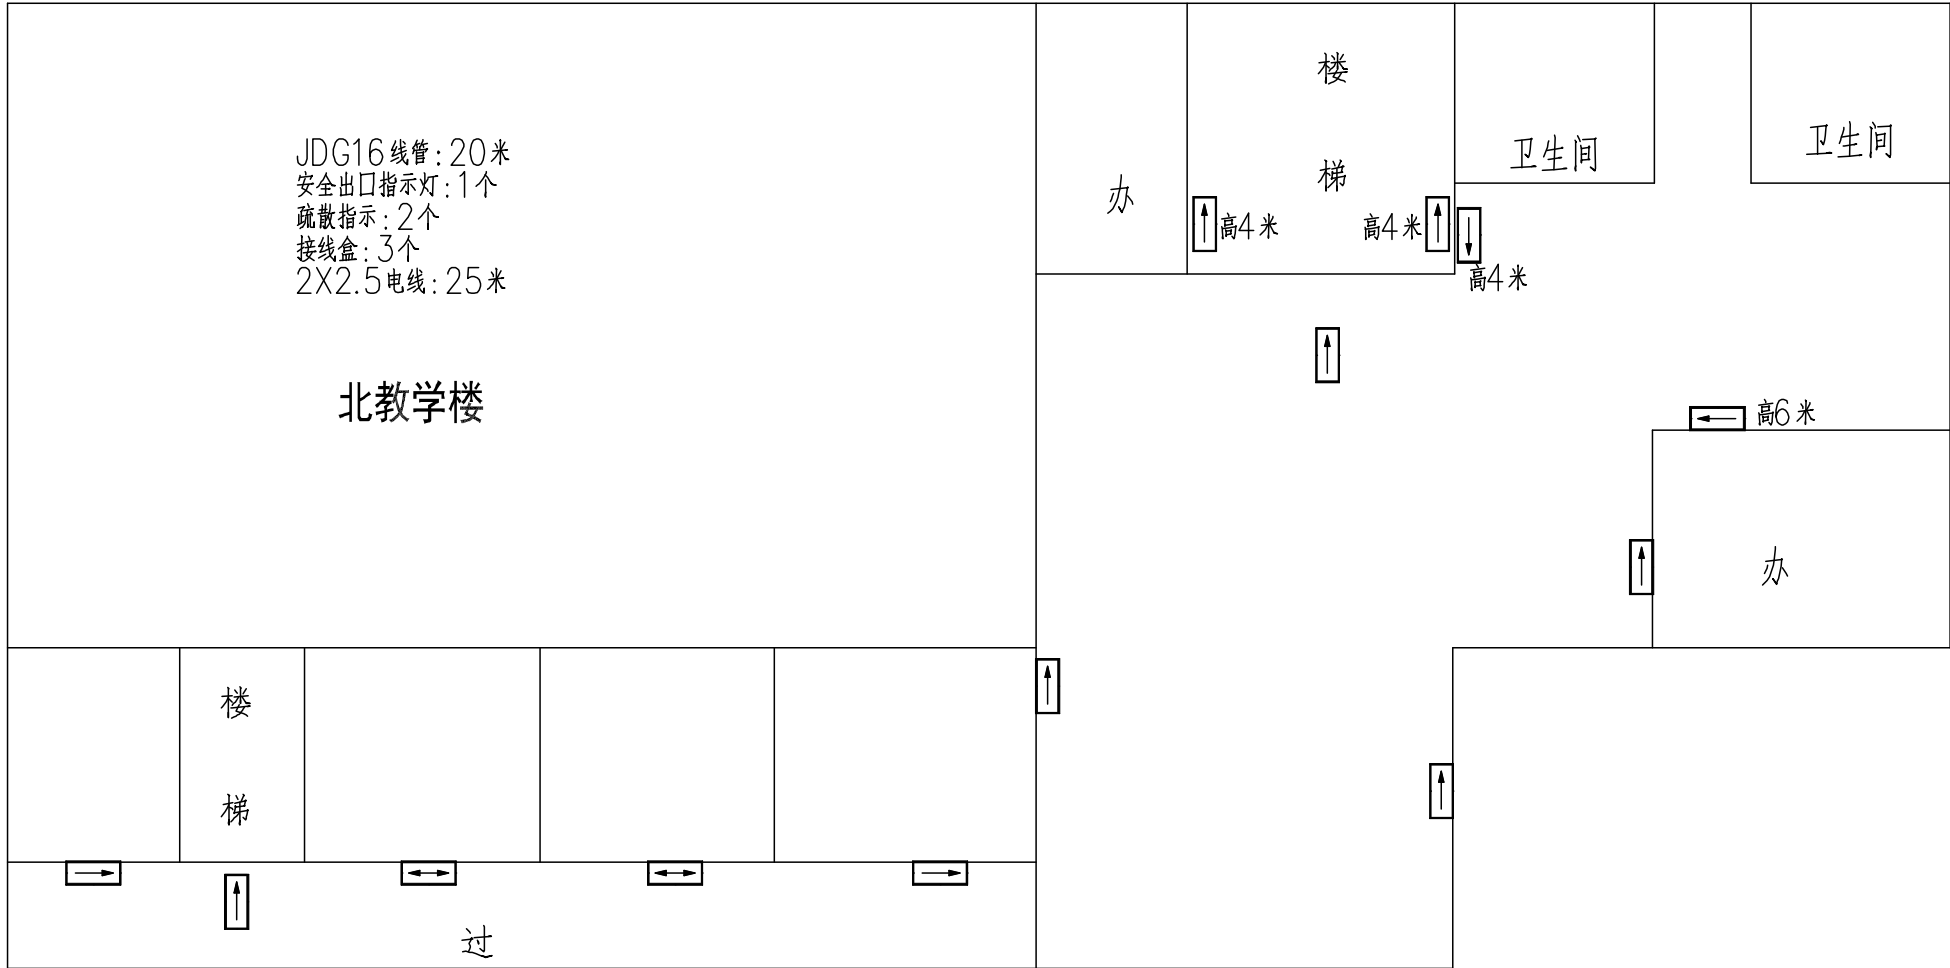


疏散指示灯



安全出口标志灯

北教学楼一层消防改造平面布置图



教学楼主要材料表

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	54	
2	JDG16 线管	米	140	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	380	
4	安全出口标志灯	项	1	

北教学楼二~五层消防改造平面布置图



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号：A330102102

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业设施开发工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

迤山中学室内装修工程

建设单位：


迤山中学

审 定	任凯凤	任凯凤
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳


图 名：

北教学楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	04	2025.8
版 本	第 1 版	

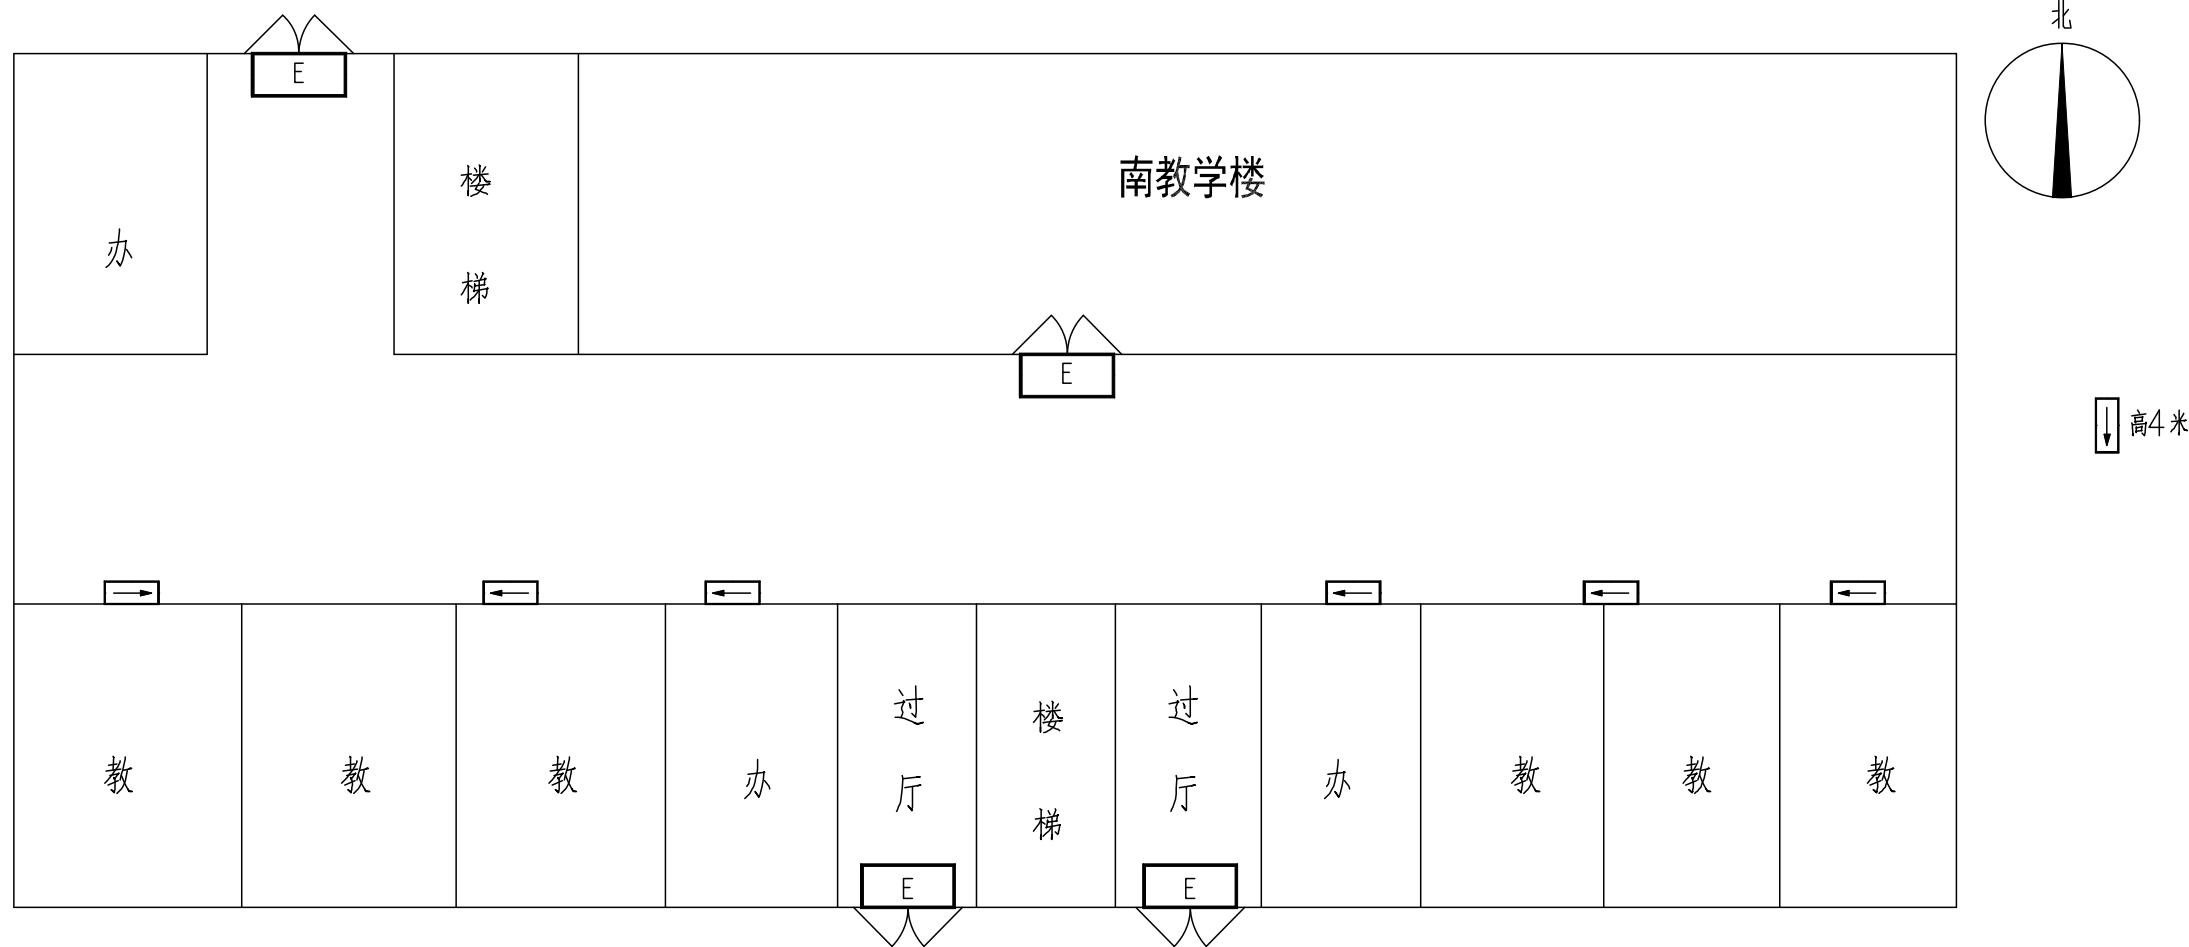[illegible]

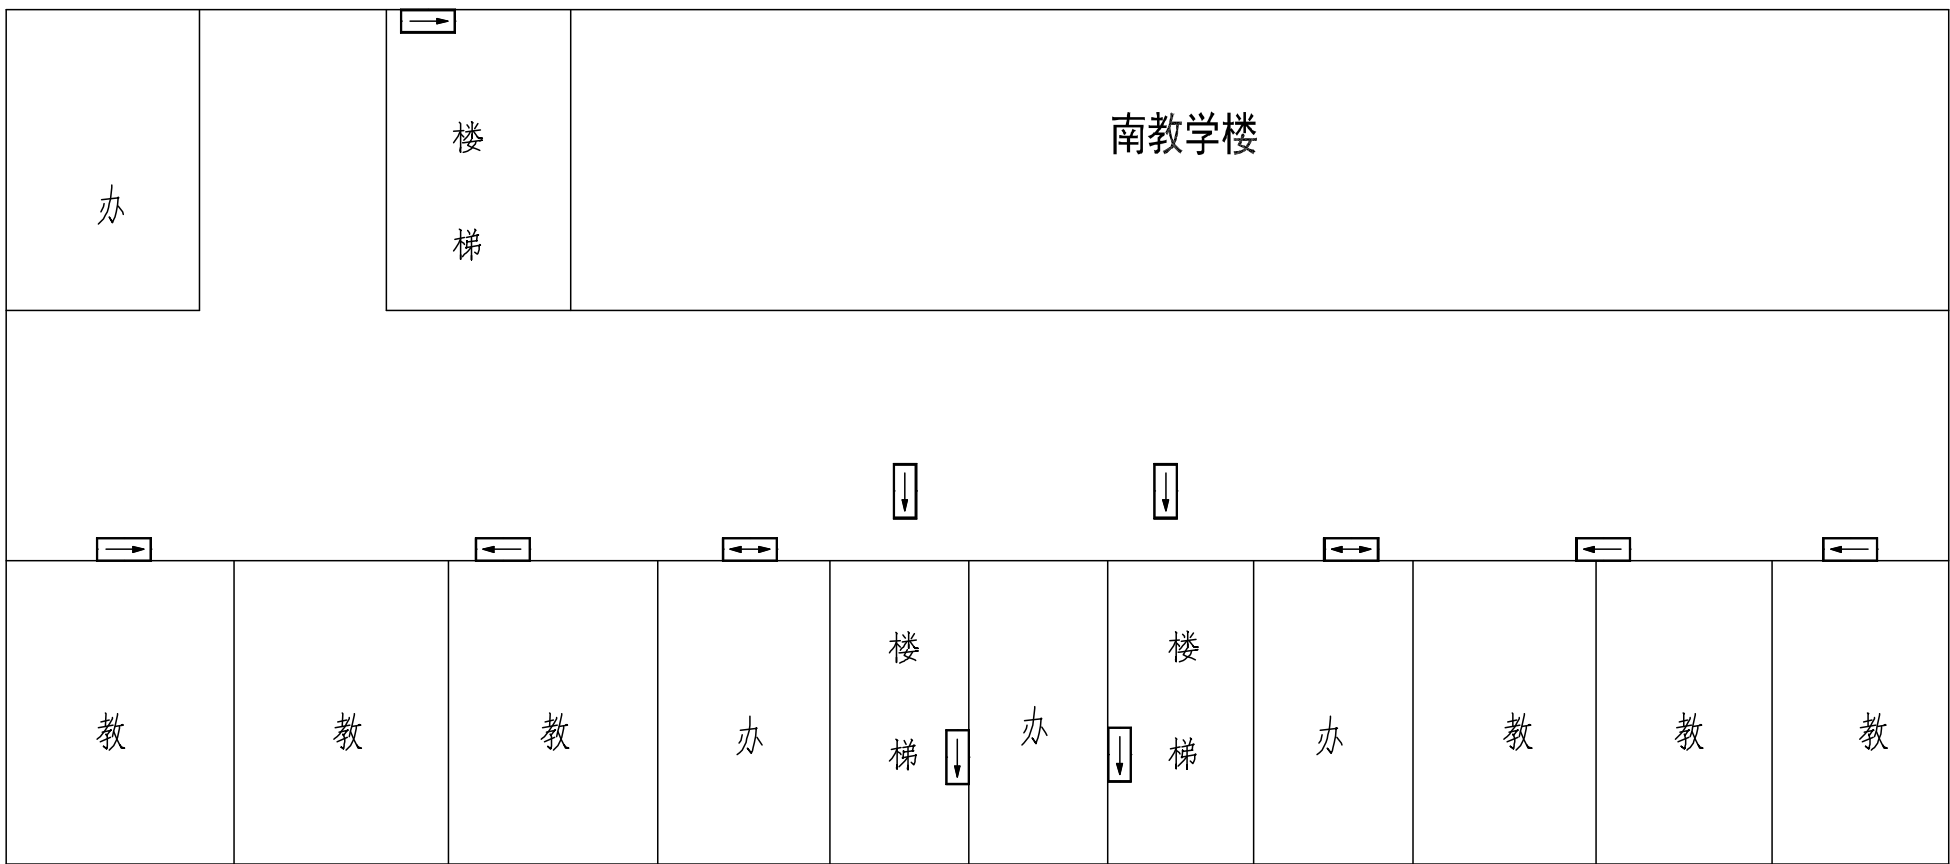南教学楼一层消防改造平面布置图



南教学楼二~五层消防改造平面布置图

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	50	
2	JDG16 线管	米	127	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	140	
4	安全出口指示灯	个	4	
5	辅材	项	1	

中略设计有限责任公司

ZHONGLUO DESIGN CO., LTD.

(依法须经批准的项目：A330018210)

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业综合开发）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。
图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供
业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：
施山中学室内装修工程


建设单位：
施山中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳


图 名：
南教学楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	05	2025.8
版 本	第 1 版	


姓名	姓名	姓名	姓名
性别	性别	性别	性别
年龄	年龄	年龄	年龄
职业	职业	职业	职业
住址	住址	住址	住址
联系电话	联系电话	联系电话	联系电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
身份证号	身份证号	身份证号	身份证号
银行卡号	银行卡号	银行卡号	银行卡号
支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号	支付宝账号
微信账号	微信账号	微信账号	微信账号
其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式	其他联系方式
备注	备注	备注	备注

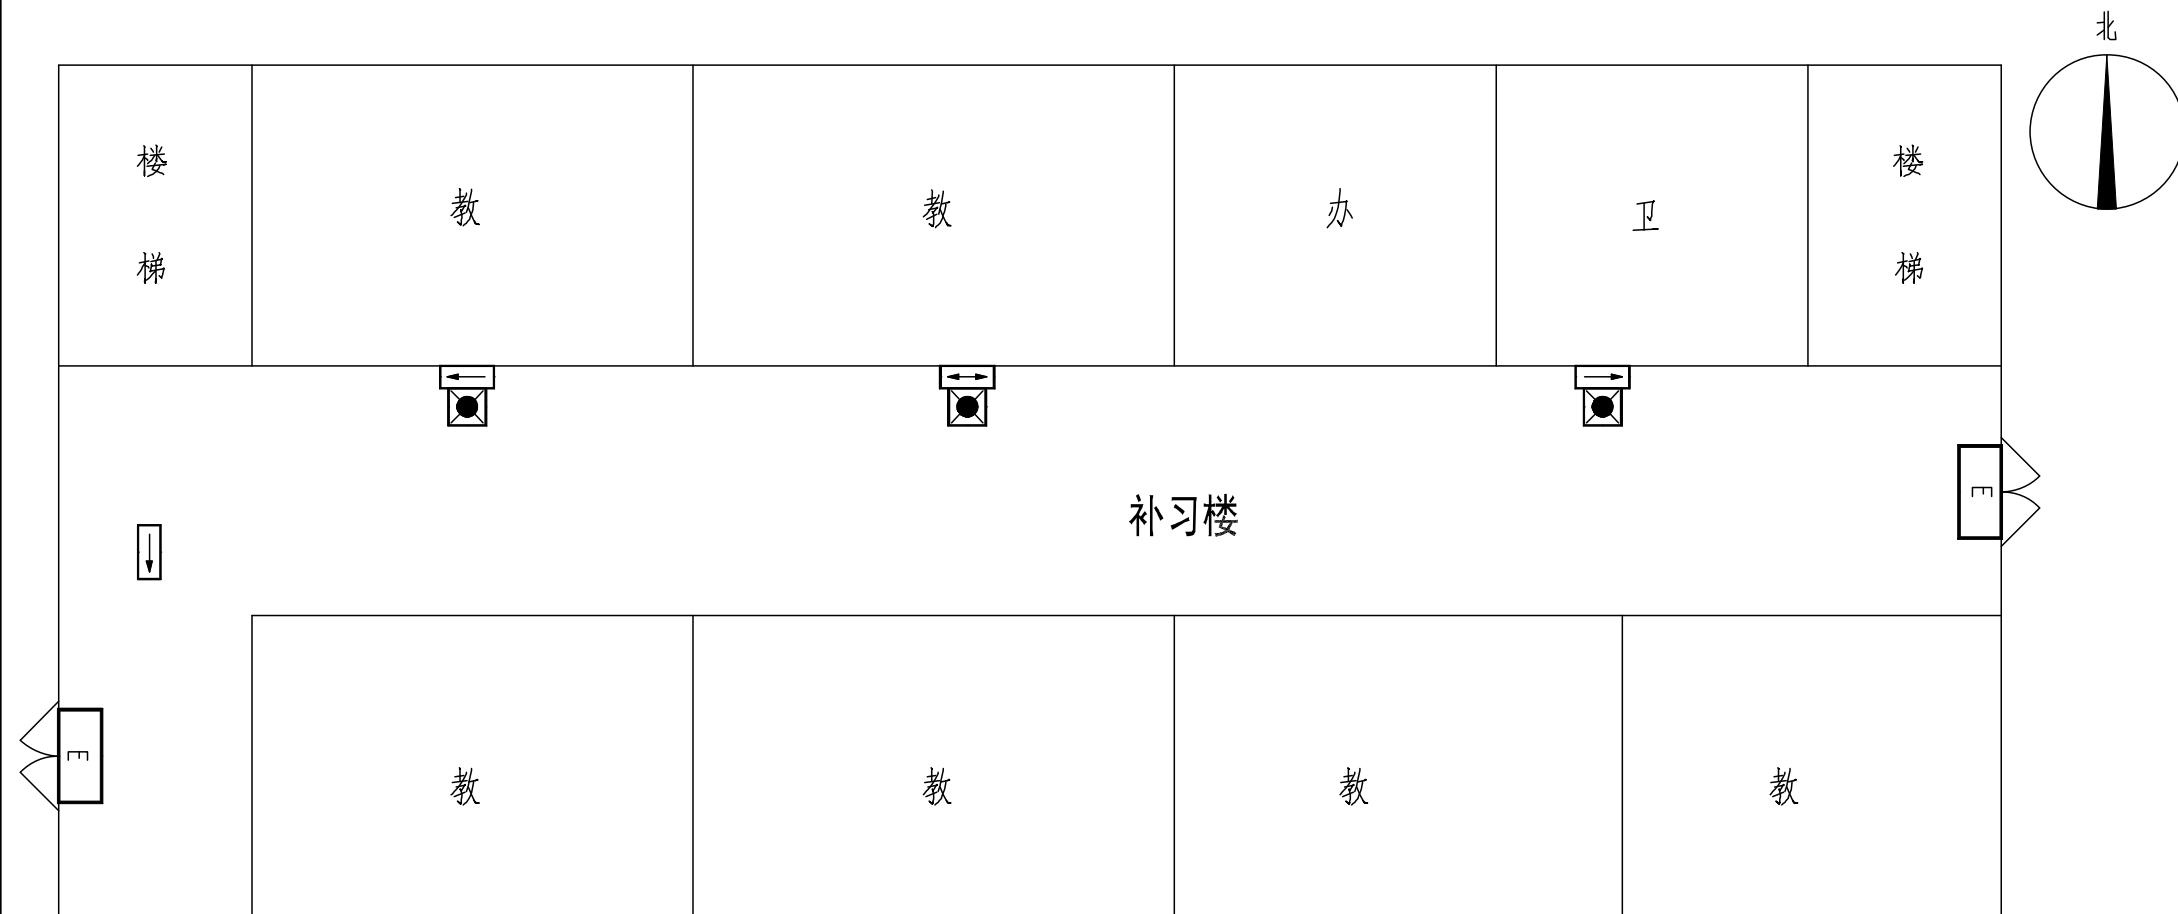

补习楼一层消防改造平面布置图

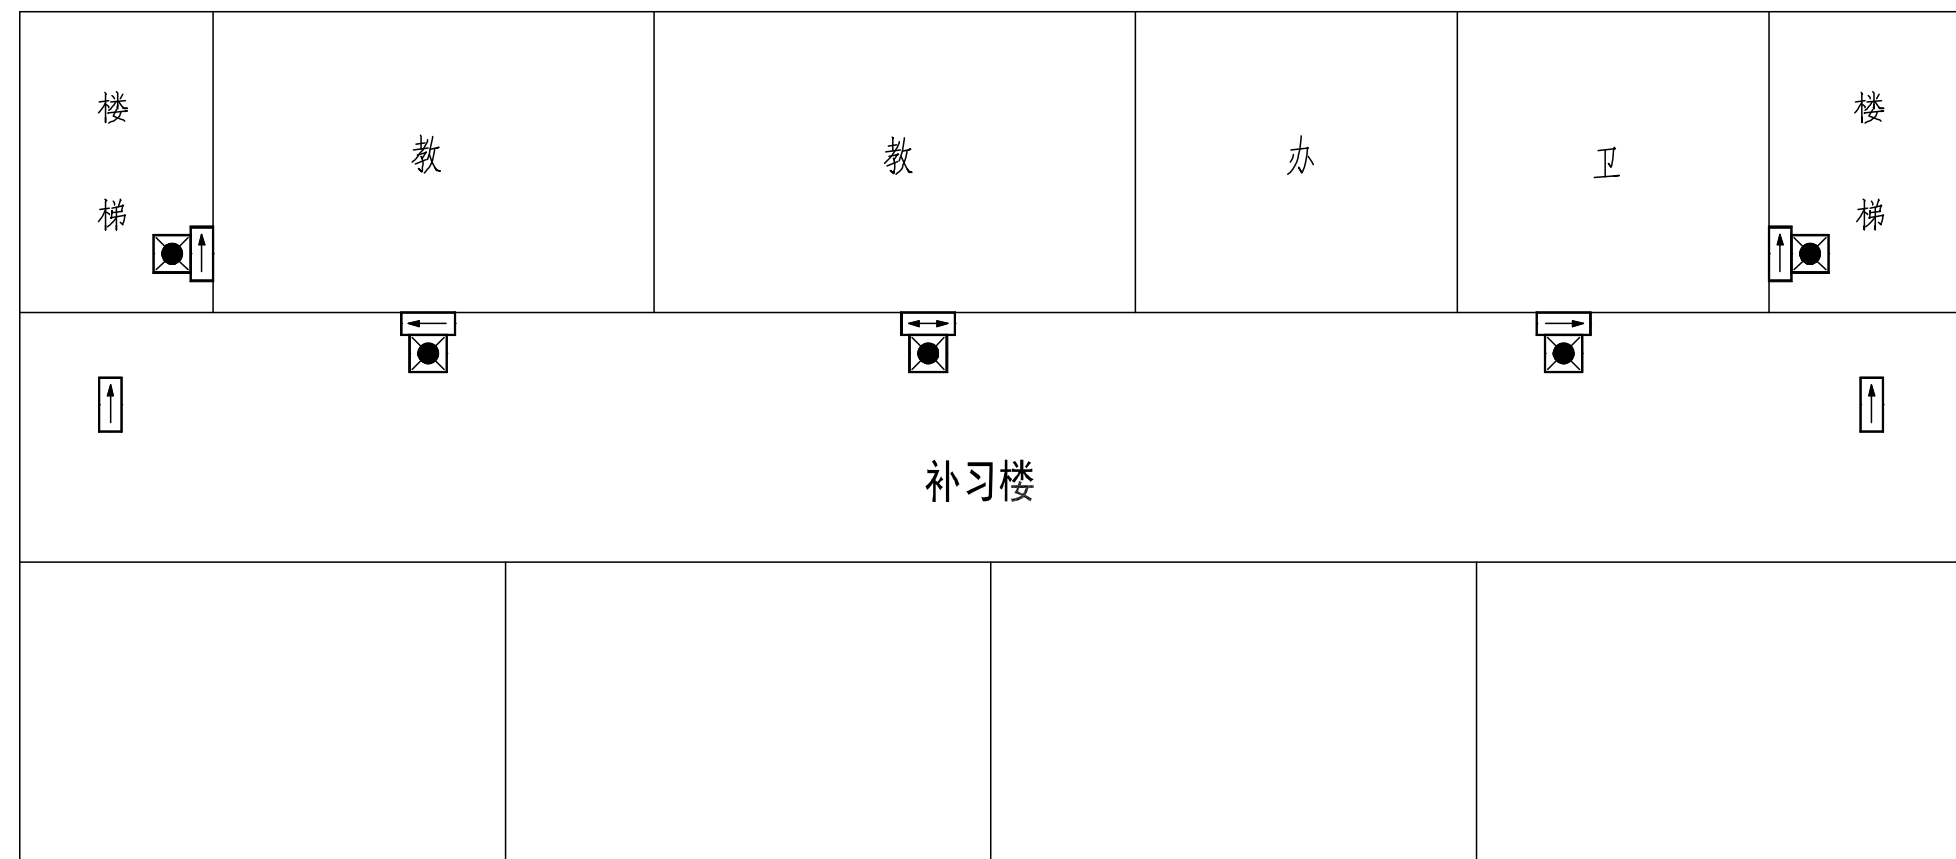

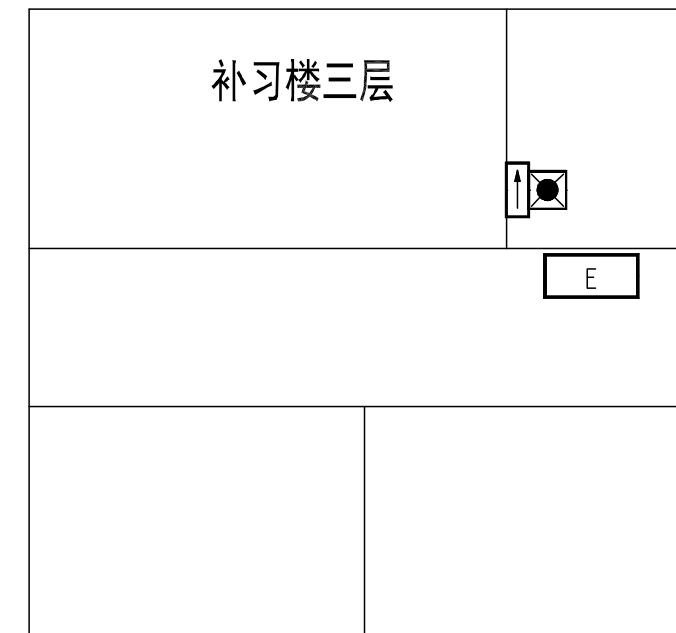


补习楼二层消防改造平面布置图



补习楼三层消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯
  疏散指示灯
  安全出口标志灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	12	
2	JDG16 线管	米	51	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	68	
4	安全出口指示灯	个	3	
5	双头应急灯	个	9	
6	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd

资质证书编号: A35201622

农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:	
-------	--

施山中学室内装修工程

建设单位:

施山中学



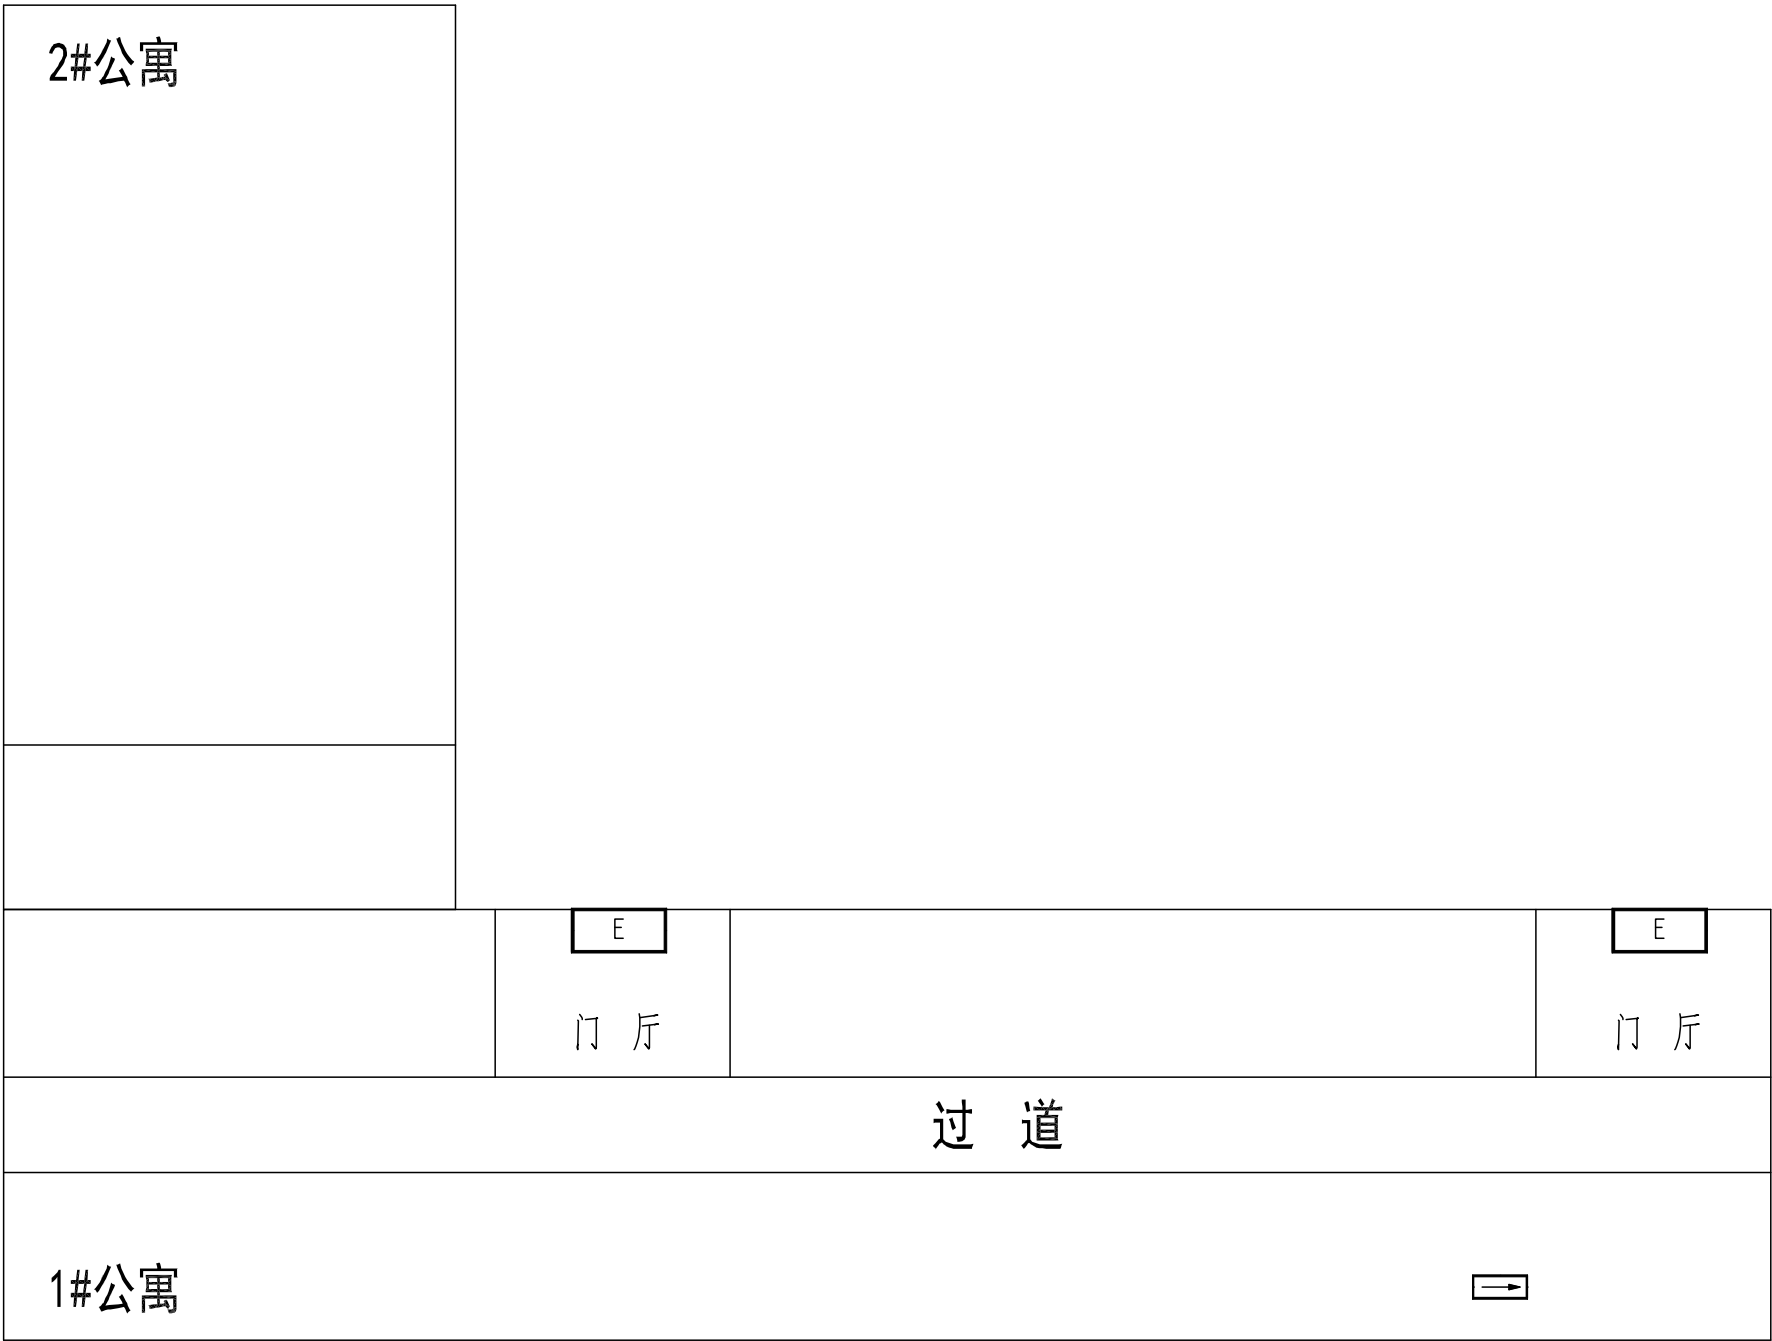
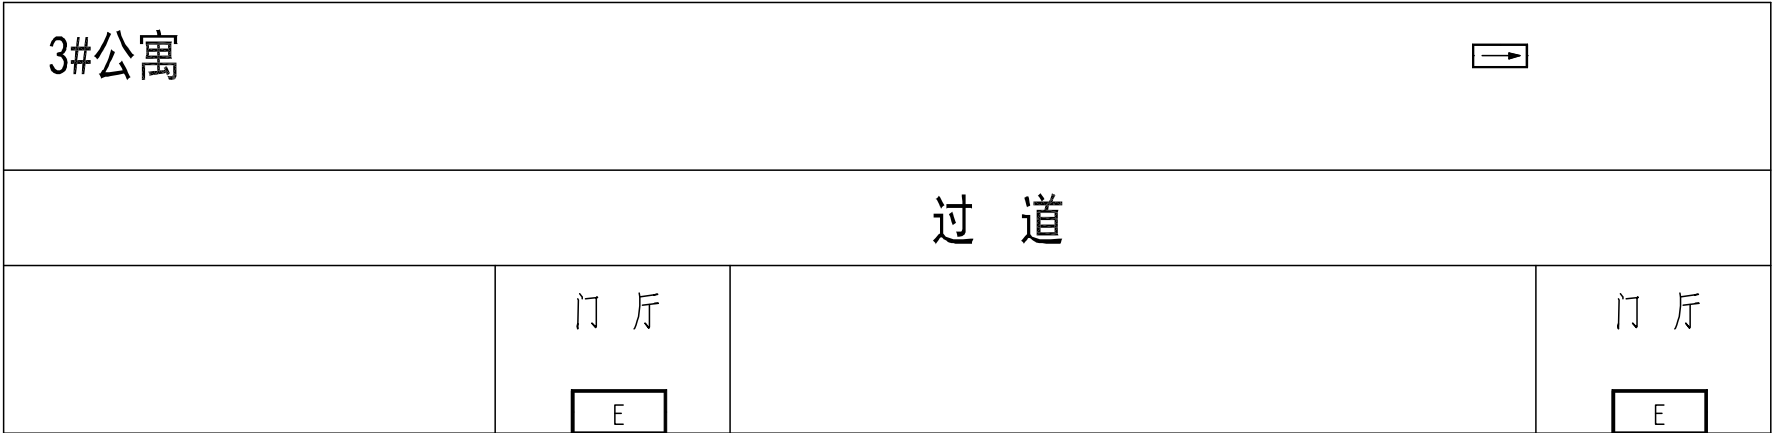
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:

补习楼消防改造平面布置图


项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	06	2025.8
版 本	第 1 版	

图	日	名	注	电	气	暖
号						
名						
号						
名						
号						
名						
号						
名						
号						



图例：

 双头应急灯

 疏散指示灯

 安全出口标志灯

教学楼主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	安全出口指示灯	个	3	
2	JDG16 线管	米	3	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	15	
4	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号：A330218210

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业建筑与设施工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

迤山中学室内装修工程

建设单位：

迤山中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	


图 名：

公寓楼一层消防改造平面布置图


项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	07	2025.8
版 本	第 1 版	

公寓楼一层消防改造平面布置图


图	日	名	注	备	注
号	期	称	明	注	明
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

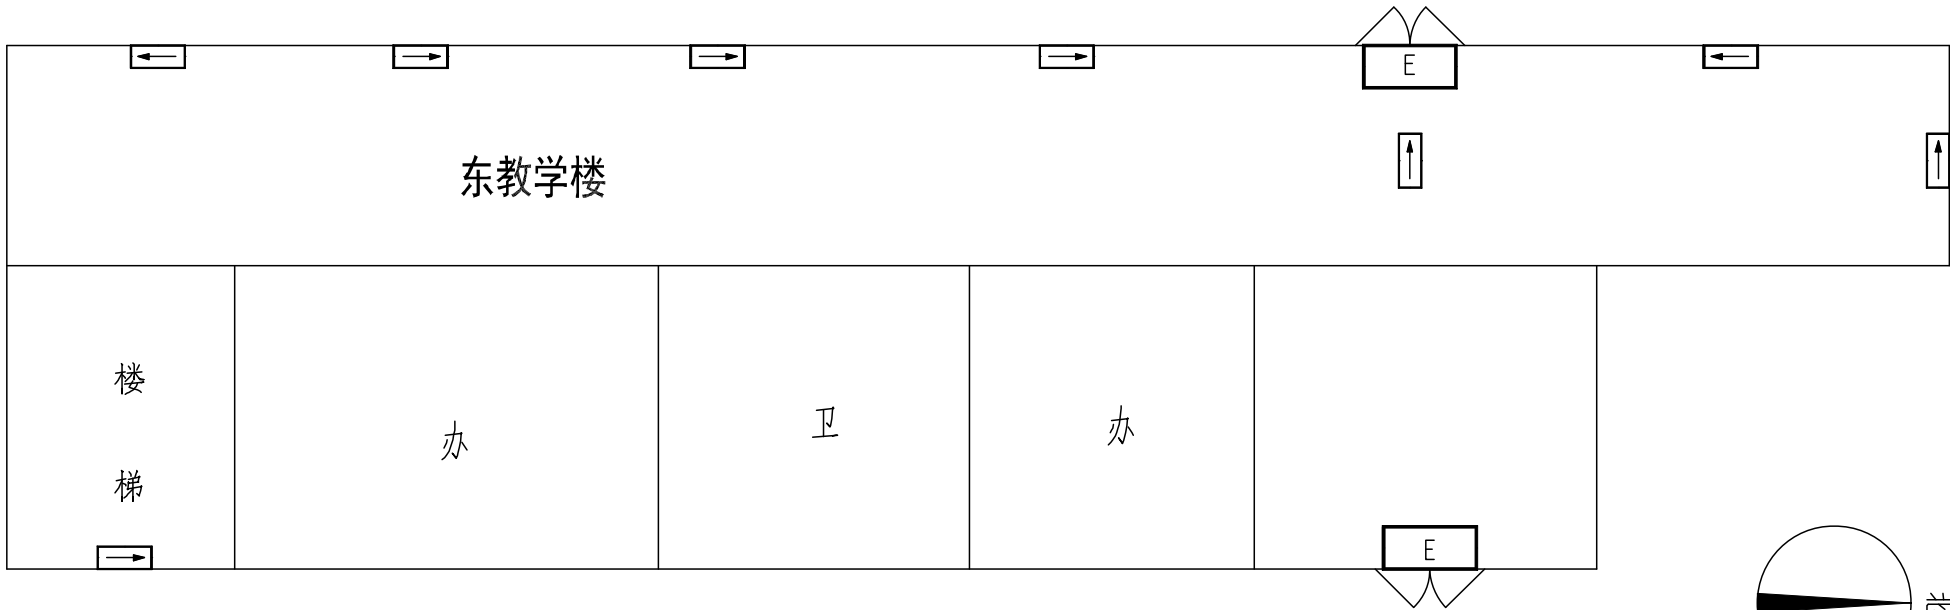

东教学楼一层消防改造平面布置图

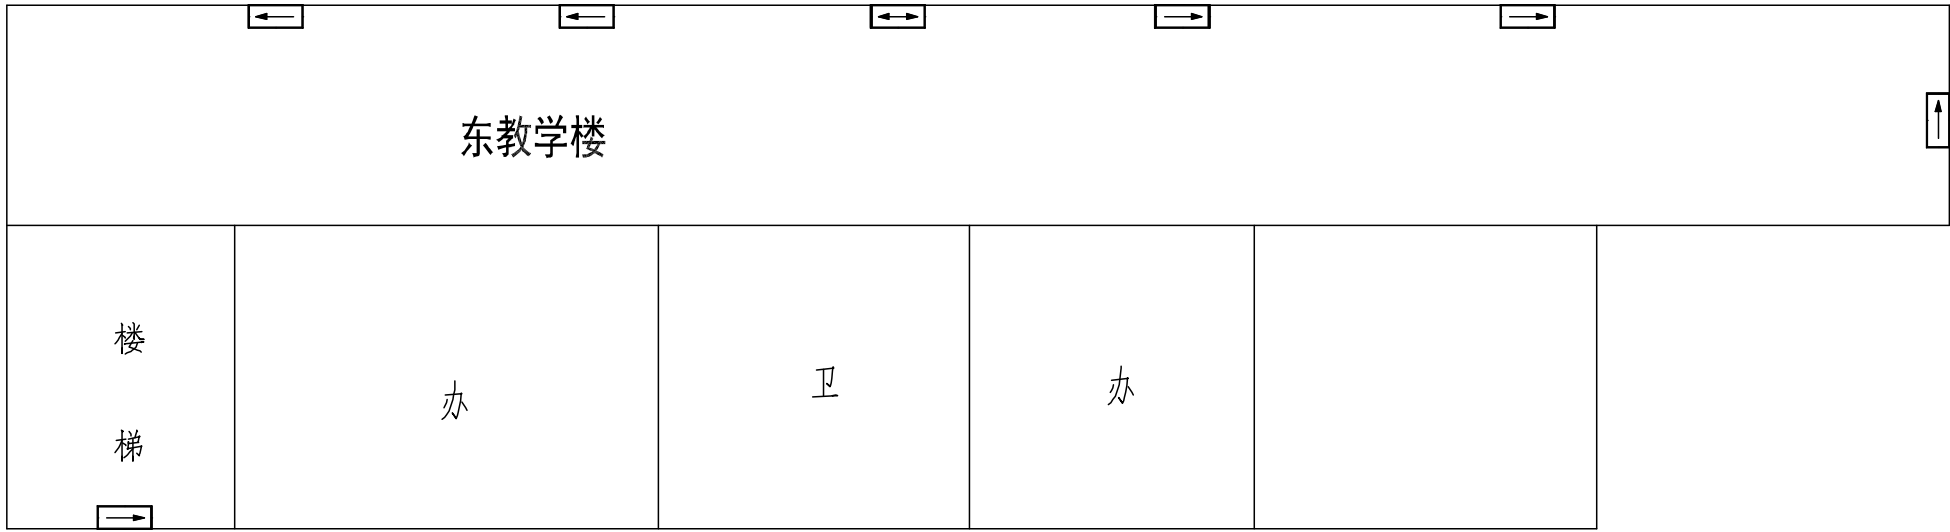

东教学楼二～五层消防改造平面布置图

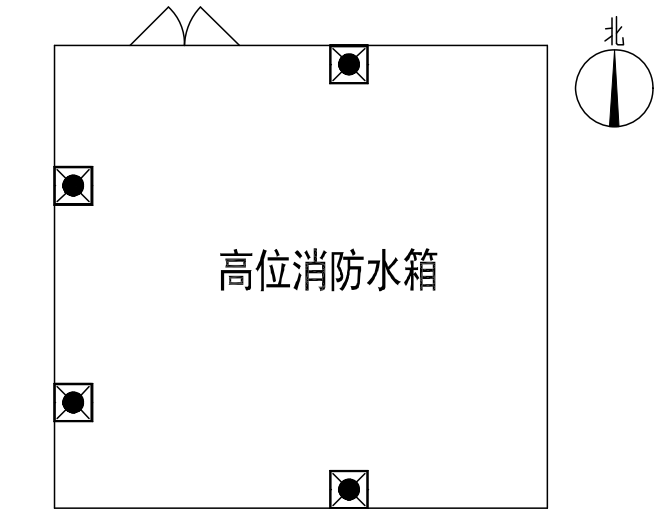


东教学楼高位消防水箱消防改造平面布置图

图例：

- 双头应急灯 疏散指示灯 安全出口标志灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	36	
2	JDG16 线管	米	55	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	60	
4	安全出口指示灯	个	2	
5	双头应急灯	个	4	
6	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号：A3302182102
建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业建筑与发生态工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

迤山中学室内装修工程

建设单位：

迤山中学







审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：

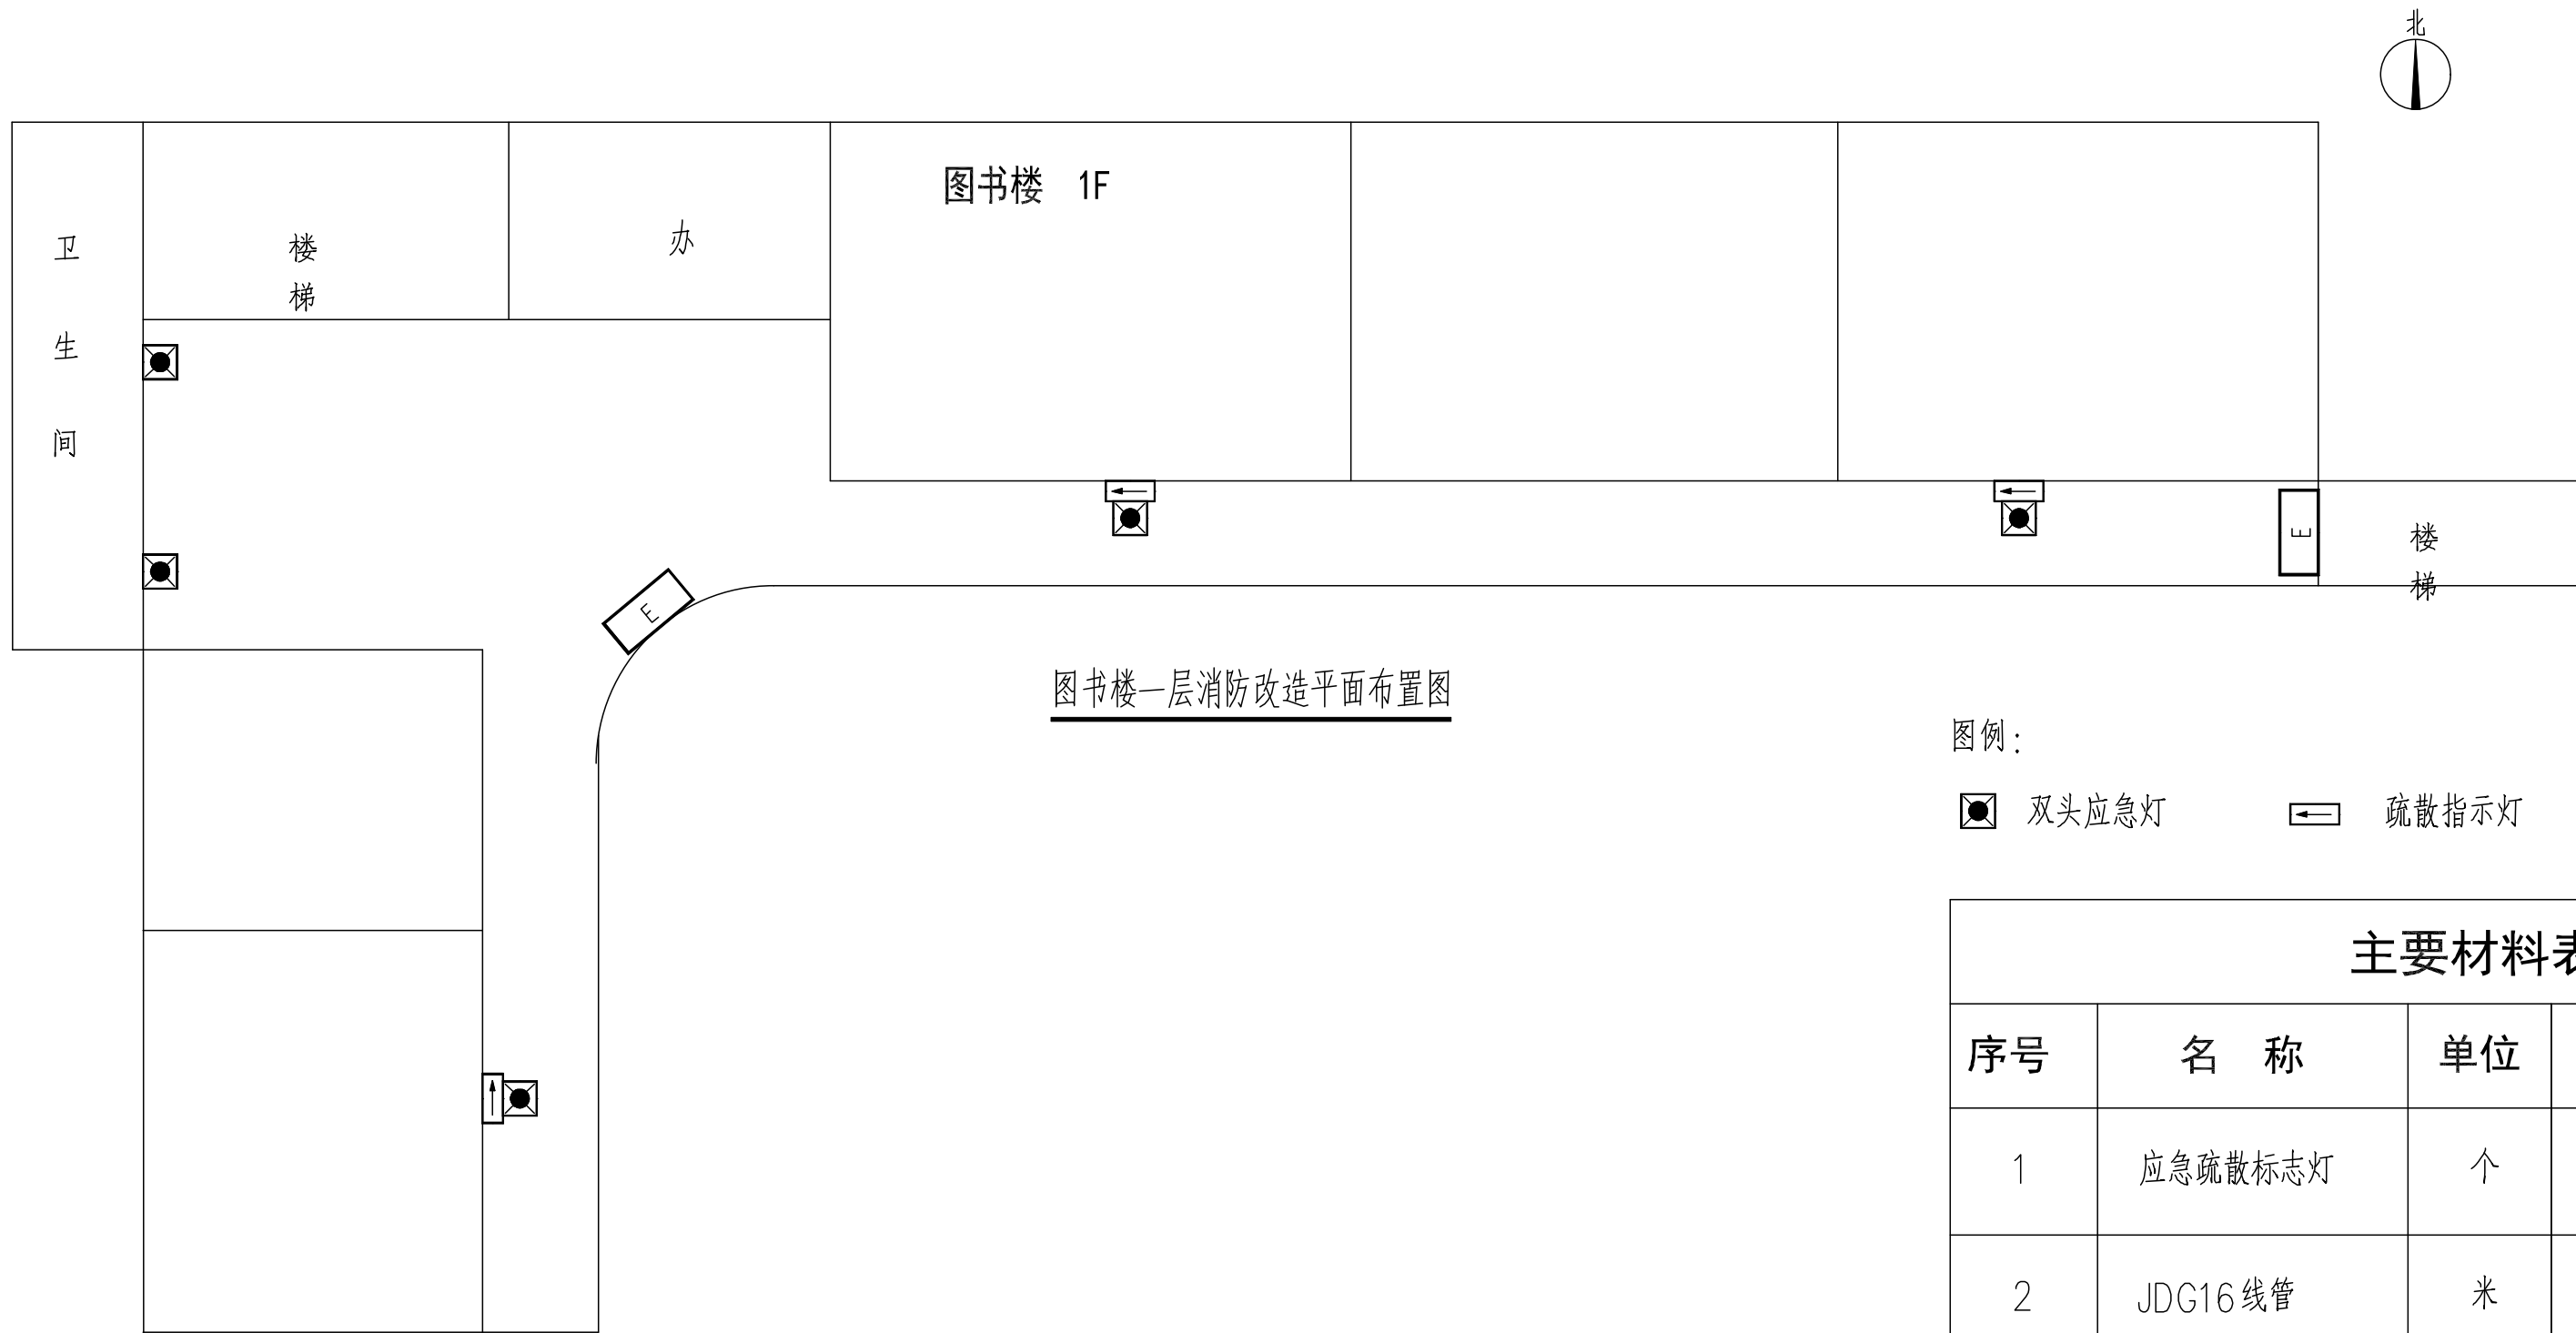东教学楼消防改造平面布置图




项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	09	2025.8
版 本	第 1 版	

今	名	口	令	正	注	口
明	名		氣			
池			理			



图书楼一层消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯  疏散指示灯  安全出口标志灯

主要材料表				
序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	3	
2	JDG16 线管	米	14	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	40	
4	安全出口指示灯	个	2	
5	双头应急灯	个	5	
6	辅材	项	1	



中略设计有限责任公司
Zhonglua Design Co., Ltd

资质证书编号: A332016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级。

备注:

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。

图纸专用章:

注册师执业章：

工程名称:

迤山中学室内装修工程

建设单位：


施山中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名:



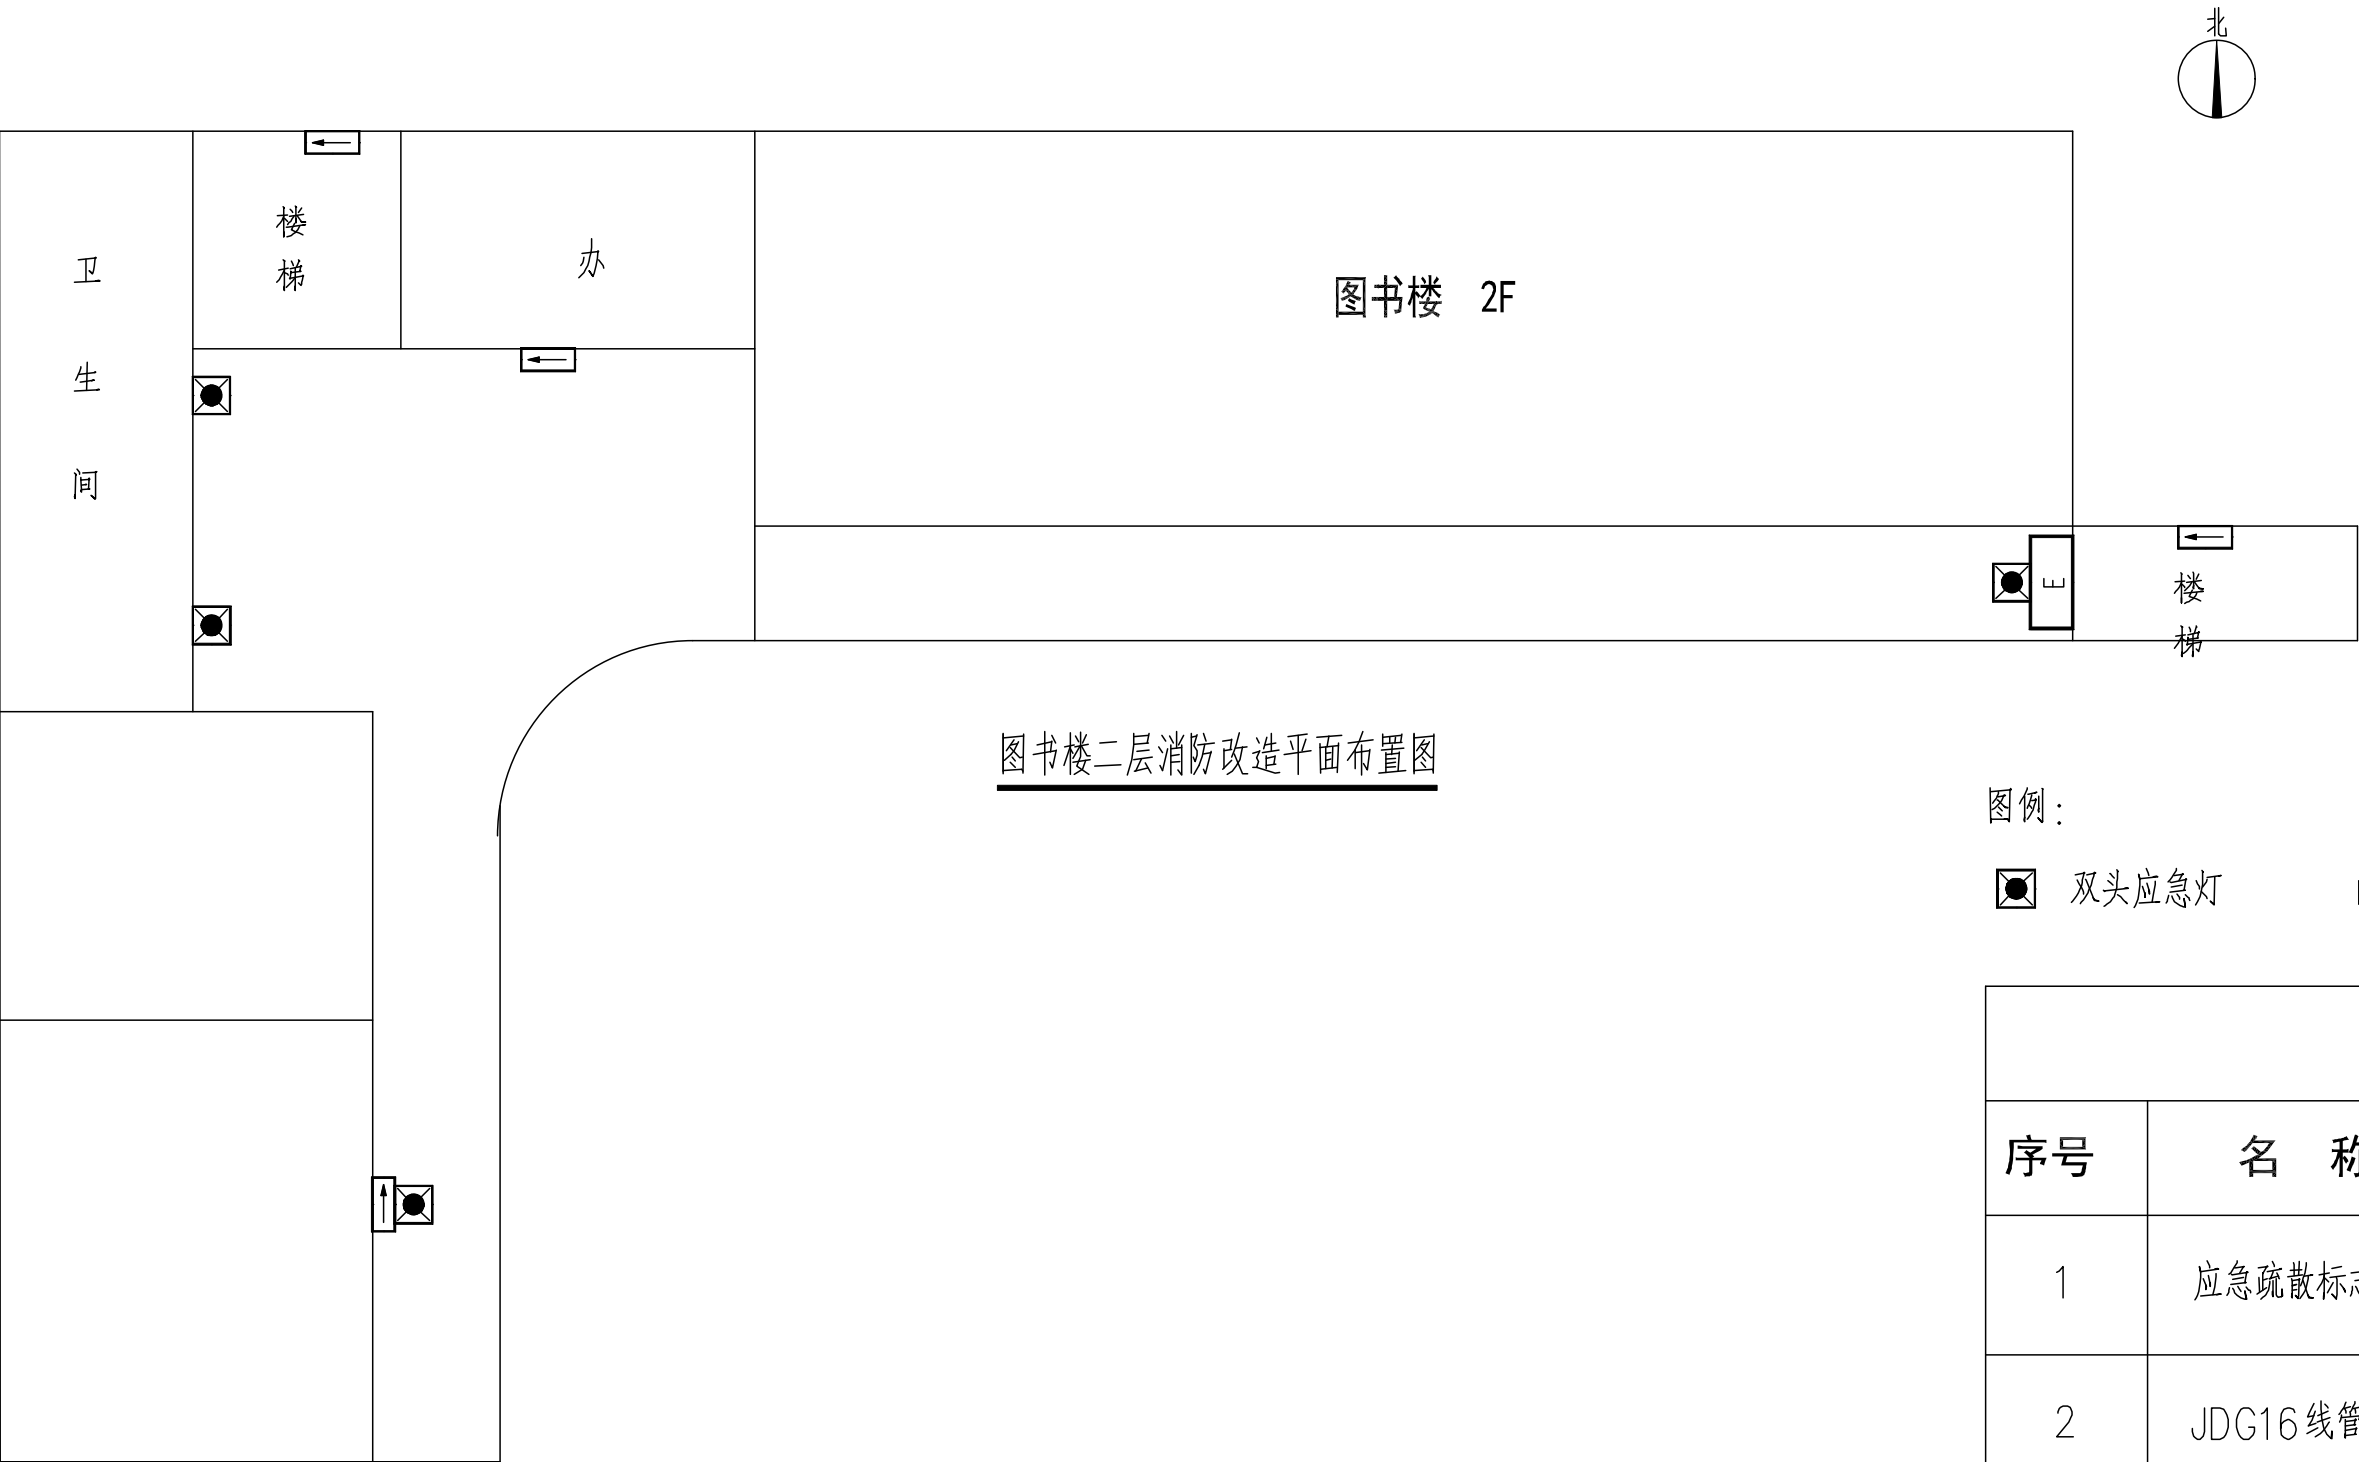
图书楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	10	2025.8
版 本	第 1 版	

[illegible]

图书楼二层消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯
  疏散指示灯
  安全出口标志灯

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	4	
2	JDG16 线管	米	15	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	40	
4	安全出口指示灯	个	1	
5	双头应急灯	个	4	
6	辅材	项	1	

中略设计有限责任公司

Zhonglue Design Co., Ltd.

(依法须经批准的项目：A330218210)

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；
农林行业（农业综合开发工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

逸山中学室内装修工程

建设单位：


逸山中学

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈 杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳

图 名：



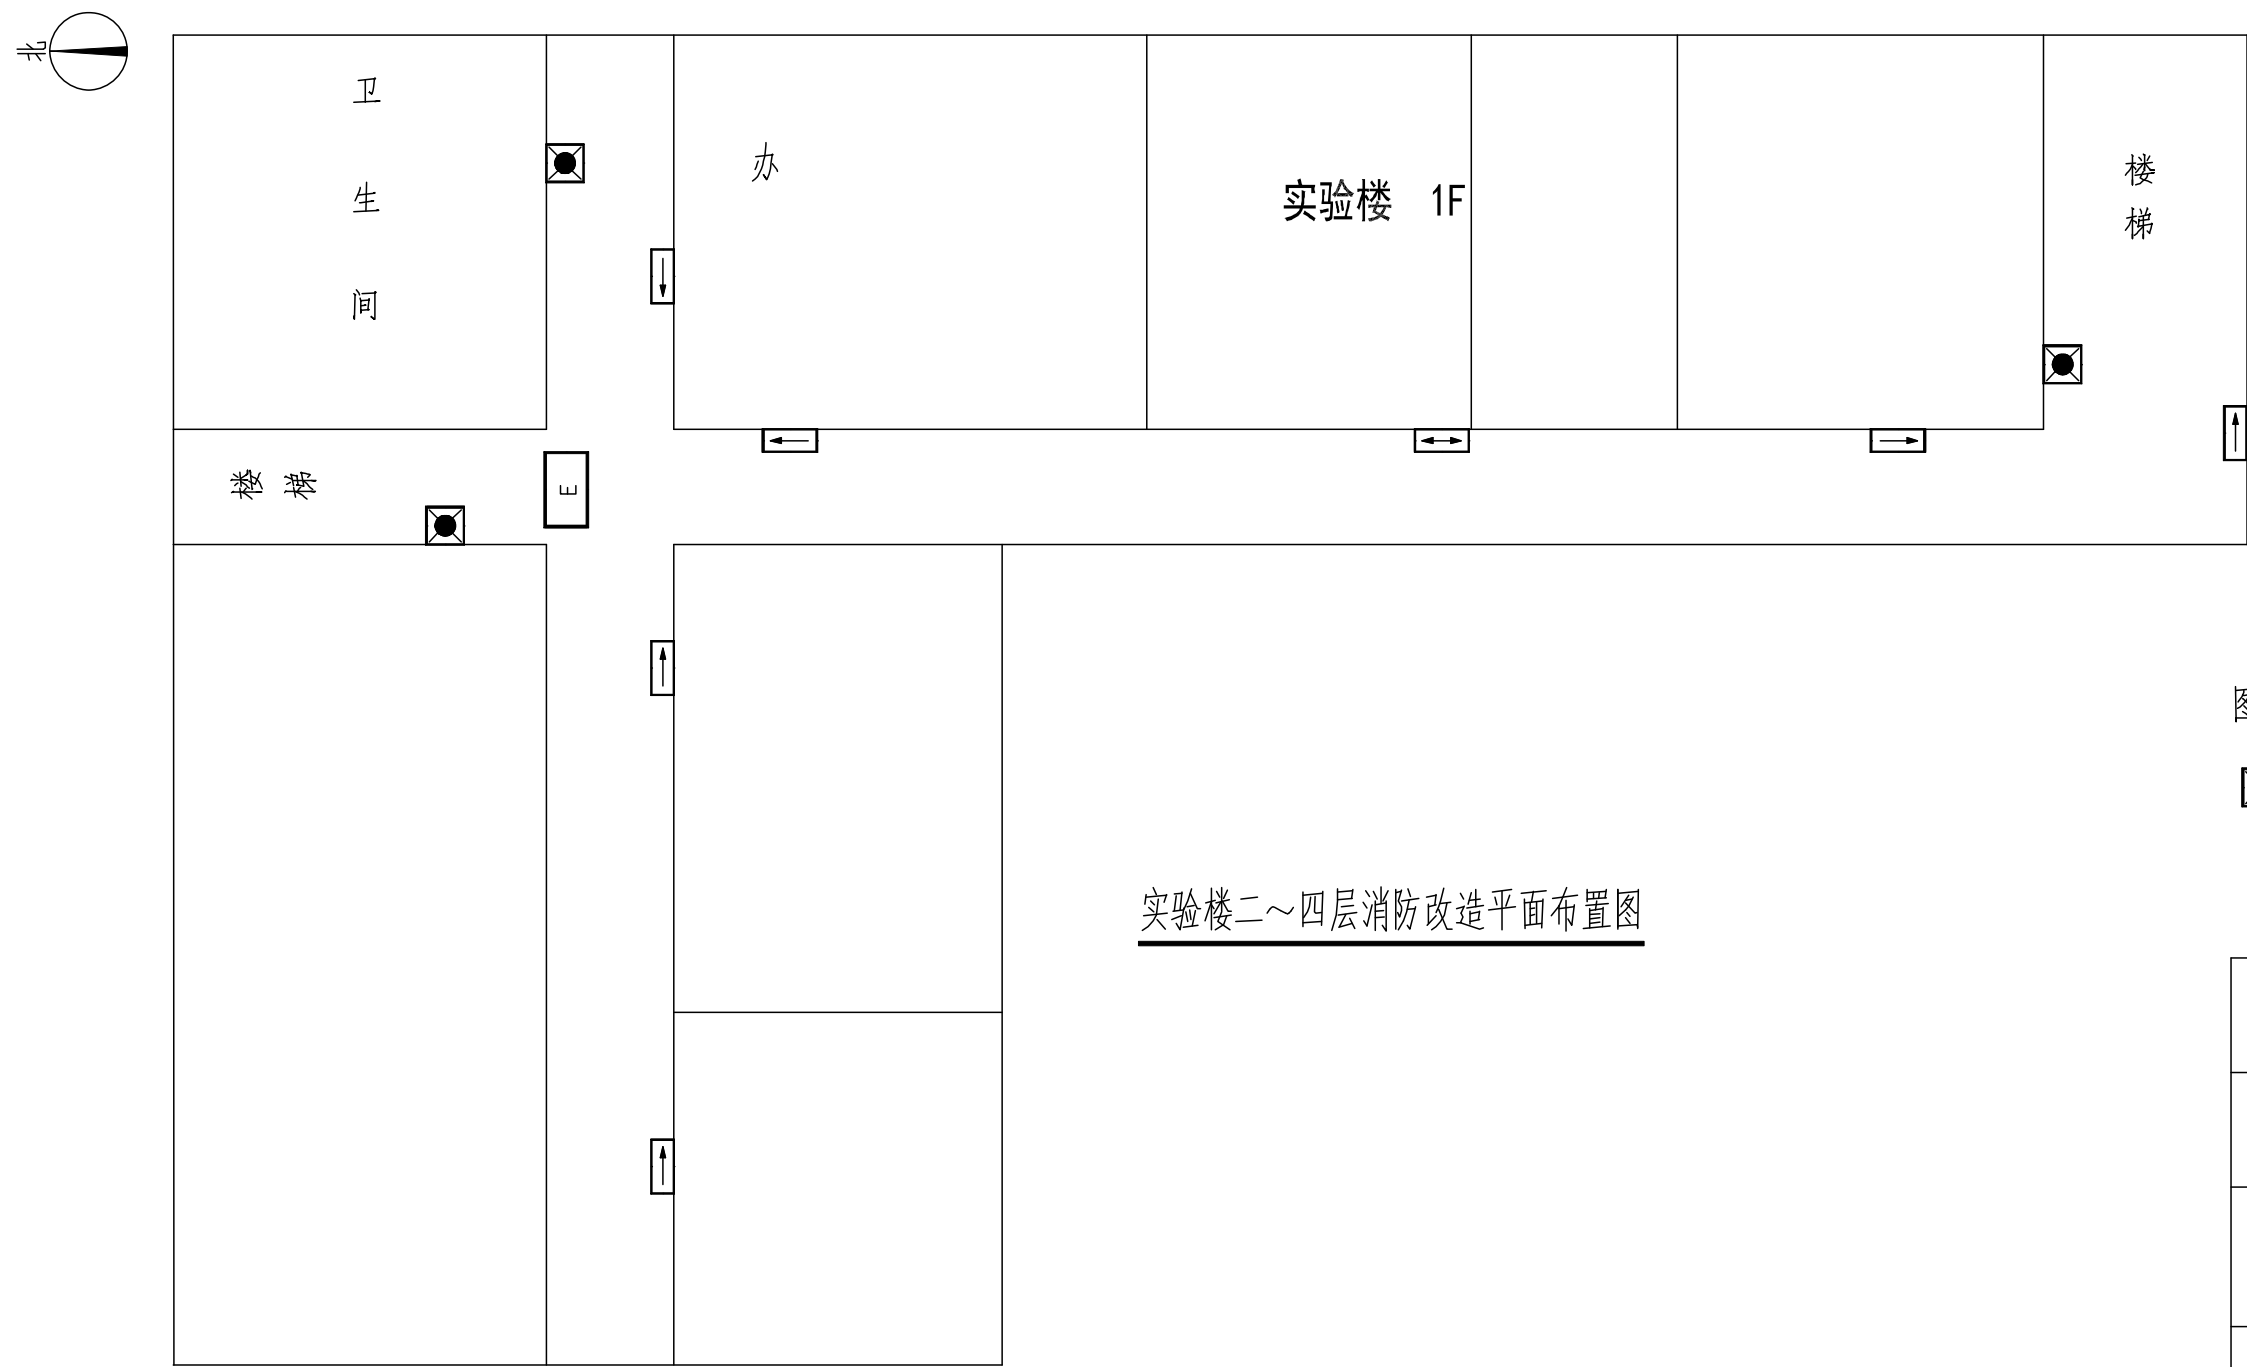
图书楼消防改造平面布置图

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	11	2025.8
版 本	第 1 版	



[illegible]

实验楼二~四层消防改造平面布置图

图例：

-  双头应急灯  疏散指示灯  E 安全出口标志灯

序号	名 称	单位	数量	备注
1	应急疏散标志灯	个	21	
2	JDG16 线管	米	120	
3	RVS2x2.5 双绞线	米	165	
4	安全出口指示灯	个	3	
5	双头应急灯	个	9	
6	辅材	项	1	

<div></div> <div>中略设计有限责任公司</div> <div>ZHONGLU DESIGN CO., LTD.</div> <div>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</div> <div>建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级； 农林行业（农业综合开发工程）专业乙级。</div>		
备注：		
本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。		
图纸专用章：		
注册师执业章：		
工程名称： 遼山中学室内装修工程		
建设单位： 遼山中学		
审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	任汉林
专业负责人	陈 杰	陈杰
审 核	吴家蔚	吴家蔚
校 对	潘艳阳	潘艳阳
图 名： 实验楼二～四层消防改造平面布置图		
项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	14	2025.8
版 本	第 1 版	