

合同编号: YAZCHD2024-65

延安市机关事务服务中心
为民服务中心机关食堂厨房设备维保和
油烟管道清洗

政
府
采
购
合
同

延安市市直单位政府采购中心

2024年11月22日



合同编号:YAZCHD2024-65

项目编号:YAZCJC2024-41

采 购 合 同

采购方:延安市机关事务服务中心 (以下简称甲方)

供应方:延安市万强厨具有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关规定,经延安市财政局批准,并经竞争性磋商采购,确定乙方为延安市机关事务服务中心为民服务中心机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗(项目编号:YAZCJC2024-41)政府采购成交供应商。为明确甲、乙双方责任,经甲、乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、合同内容及金额:本项目维保年费费用包括乙方完成此服务项目所涉及到的配件费、维保耗材费、检测费、技术费、劳务费、管理费、工具费、税费、保险、安全费用、加班费、运输费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等费用。合同价一次包死,在合同期内,不因其他因素进行变更,也不受市场价格变化的影响。

二、地点:甲方指定地点。

三、服务期限:合同签订之日起一年。

四、合同总价:合同总价即中标价格,包括:服务费用、税费、其他费用等相关的全部费用,在合同执行过程中不因其他因素进行变更。中标价格为叁拾贰万元整(¥320000元)。

五、合同价款结算

采购资金由甲方直接结算，具体参考付款方式如下：

1.双方签订合同生效后，原则上乙方每月根据甲方考核结果，7个工作日内向甲方提供月应结算金额正式发票，甲方收到发票后15个工作日内向乙方支付上月维保费（月应结算金额=维保合同总价÷12）；

2.本合同执行中乙方若发生一般及以上责任事故，甲方有权提前终止合同，剩余维保费用不再支付且对乙方给甲方造成的损失进行追偿。

六、甲方的权利和义务

甲方安排固定人员对接维修手续、按合同约定付款、续签合同等。

七、乙方的权利与义务

1.乙方根据甲方的报修通知立即响应（7*24h 不间断服务），优先安排人员上门维修。接到通知后，2小时内派专业人员到达现场组织维修。一般故障经检查确认故障后8小时内排除，复杂故障（指需要更换配件）维修时间原则上不超过48小时，因当地没有相关配件确需从外地采购的应与甲方协商解决，最大限度减少因故障导致设备无法使用的时间。

2.乙方指派有专业人员对厨房设备进行管理、维修、保养，并建立档案管理，售后服务电话。乙方上门维修应服从甲方管理，维修内容双方签字确认。乙方对甲方服务人员不少于2人，其中1人为固定维修维护人员，从事相关业务的工作年限不低于5年。乙方服务人员在服务过程中造成的人身伤害等由乙方自行负责，甲方不承担责任。

3.乙方根据甲方设备情况制定维护计划，并告知甲方，甲方有权在双方同意情况下根据需求更改维修巡检日期。在没有甲方特殊通知的情况下，乙方按维修计划对甲方设备进行上门维护。按合同范围，厨房设备每月维护、巡检1次，冷库和排烟系统每季度维护保养1次，每次维护前通



知甲方，双方签巡检记录单并报甲方存档。乙方对维保质量负责且符合国家有关要求。

4.乙方在维保过程中需要更换的零配件必须与设备匹配，且符合国家规定标准的全新件。

八、维保内容

乙方负责对甲方厨房设备和油烟管道进行清洗、维修、保养等，具体内容有：

1.负责甲方现有所有厨房设备（参照附表1厨房设备清单和附表2排烟设备清单，但不限于此清单中的设备）和将来新增设备的调试、培训、检修、维护、保养、清洁、润滑、突发故障抢修等。

2.厨房设备每月上门巡检、维护保养；排烟（排烟设备清单）系统每季度上门巡检、维护保养。

3.除垢：根据现场设备使用情况或每3个月对蒸箱、开水器、热水器去除水垢，延长设备使用寿命。

4.燃气：厨房燃气设备的管道及灶具设备气密性检查及日常维护每月一次。

5.设备使用培训：为了使操作人员掌握一定的保养知识及简易故障处理技能，减少设备磨损、最大限度延长设备寿命，提高使用率，确保操作者人身安全，乙方每年开展2次厨房设备使用培训服务。

6.如遇专项检查可按照甲方要求增加巡检及维护频率，增加量每年最多不超过正常巡检的3次。

7.每年对为民服务中心所有机关食堂进行一次油烟管道（清单详见附表2）油污清洗。清洗后达到无油渍、无尘土、无其他污染物等，不得出现管道堵塞、着火等安全事故；清洗完成后出具相应的施工验收报告一式



两份，由甲方、乙方双方各留存一份。

8.远程服务：合同期内，免费提供甲方厨房设备的远程技术指导服务。

九、乙方人员进入甲方现场应遵守以下规定

1.乙方要有健全的管理制度、监督制度，完善的服务方案，规范的操作规程。服务质量必须达到招标要求，且符合国家有关技术和服务规范。

2.乙方进入现场的作业人员，必须佩戴甲方核准的出入证件，无条件接受安全验证，无证者禁止入内。

3.乙方应明确作业现场安全负责人，确保作业现场的安全，配合甲方做好文明施工、消防、治安管理的监督检查和协调工作。

4.乙方在作业中杜绝赤膊光脚等不安全和不文明现象。

5.乙方在作业现场严禁吸烟，一经发现，甲方有权对施工人员及施工负责人各罚款 500 元。

6.如确需动用明火作业（如电焊、切割、氧焊等）需到指定区域进行作业，如确需在后厨动用明火作业，乙方应当先征得甲方同意，并向甲方提交申请报告及操作人特殊证件，经甲方批准后，由甲方消防主管部门现场确认符合动火要求，开具动火证方可作业。

7.乙方在作业中，不得随意扩大占地面积，严禁堵塞交通。各种材料，设备不得乱堆乱放。对作业中遗留的各种废料及物品，及时清理、清运，保证现场内的清洁卫生。

8.乙方必须严格遵守国家新消防法及有关防火条例，作业现场必须按平米自备足够的灭火器材。

9.乙方在作业时应尽量保持安静，严禁大声喧哗。

10.乙方工作人员严禁在工作区域拍照、录像。

11.乙方严禁使用甲方名义对外宣传。



12.乙方未经甲方书面同意不得向第三方扩散、披露、宣传与甲方有关的任何信息，包括但不限于甲方房屋情况、设计结构、内部布局、设备设施情况、人员情况、技术图纸等相关的信息。

十、考核

甲方通过乙方日常设备维保和报修处理情况，对乙方履行本合同进行综合考核，综合考核等次为合格（76-89分）及以上，甲方应按月足额向乙方支付维保费；综合考核等次为不合格（75分及以下），甲方根据实际情况扣除月应结算金额10%-20%的维保费。（附表3：维保确认及考核表）

若乙方在一个合同期内有3次及以上综合考核等次为不合格的，本合同将自动终止。甲方不再向乙方支付任何费用，同时对乙方给甲方造成的损失进行追偿。

十一、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；

2. 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任；

3. 甲方和乙方双方必须认真履行本合同下的权利和义务，否则，构成违约，由违约方承担违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成的一切直接的、间接的及不可预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别承担责任。

4. 如甲方支付不及时，从逾期之日起，按欠付金额的万分之三向乙方支付滞纳金。如乙方不能及时进行设备检查和维修保养，甲方将从剩余维保费中扣罚所采用的措施费用。

5. 本协议设备的维修、维护，由乙方的原因造成设备不能正常运行或



未按时效要求进行维修的，甲方有权聘请第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担或从合同中剩余维保费用中扣除。因乙方未按时效及其他要求履行维保、维修事项的情形发生3次（含）以上的，甲方有权按照合同金额的10%扣除违约金，给甲方造成严重损失的，甲方可要求解除合同。

6.由于乙方原因给甲方造成损失的，乙方还应承担因此造成全部的损失的赔偿责任。

十二、合同争议的解决：

1.合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

十三、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十四、本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式四份，甲方两份、乙方一份，延安市市直单位政府采购中心一份。

本合同须经延安市市直单位政府采购中心确认，否则无效。



甲 方:

负 责 人:

住 址:

联 系 人:

联系电话: 0911-7090115

(盖章)

(签字)

(盖章)

(签字)

乙 方:

法定代表人:

住 址:

联 系 人:

联系电话: 18691178099

开户银行: 中国农业银行股份有限公司延安北郊支行

账 号: 26905901040000882

延安市市直单位政府采购中心

负 责 人:

合同签订日期: 2015 年 1 月 22 日

附表 1: 厨房设备清单

A 1#食堂快餐档						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*750*800	3	台	每月	检修、调试、维护
A02	电热蒸碗保温柜	1200*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	冷菜展示柜	L=1800	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	保温售饭车	650*650*800	4	台	每月	检修、调试、维护
A05	炉具柜	1450*800*600	1	台	每3个月	检修、维护
A06	双头煮面炉	1500*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A07	四头煲仔炉	650*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A08	六头冒菜炉	900*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A09	八头煲仔炉	1250*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A10	电饼铛	5KW	1	台	每月	检修、调试、维护
A11	双星盆台	1200*760*800	2	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A12	盆台龙头	2301-238	4	个	每3个月	检修、更换安装
A13	洗地龙头	B-0118C	1	台	每3个月	检修、更换安装
A14	灭蝇灯	MW09-Y20*2	3	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A 1#食堂洗碗间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	通道式洗碗碟机	CSBH200D	2	台	每月	检修、调试、维护
A02	烘干系统	配套	2	台	每月	检修、调试、维护
A03	双门热风循环消毒柜	MC-4	3	台	每月	检修、调试、维护
A04	软水机	HS-ML	2	台	每月	检修、调试、维护
A05	单大星收糠台	1700*760*860	1	台	每3个月	检修、维护
A06	L型洗碗碟机 双星盆台	(2000+1500) *760*860	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A07	高压花洒龙头	B-0128	4	个	每3个月	检修、更换安装
A08	星盆龙头	2301-238	2	个	每3个月	检修、更换安装
A09	洗地龙头	B-0118C	2	个	每3个月	检修、更换安装
A10	灭蝇灯	MW09-Y20*2	6	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A 1#食堂小食加工间						

A01	高身双门玻璃展示柜	1200*705*1910	2	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身双门雪柜	0.5m³	4	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1m³	2	台	每月	检修、调试、维护
A04	平台雪柜	1800*750*800	3	台	每月	检修、调试、维护
A05	双门蒸饭柜	1100*900*1800	1	台	每月	检修、调试、维护
A06	活动饼架车	480*650*1600	1	台	每3个月	检修、焊接
A07	活动面粉车	400*600*600	8	台	每3个月	检修、焊接
A08	压面机	MT75	3	台	每月	检修、调试、维护
A09	和面机	HWT-50	3	台	每月	检修、调试、维护
A10	搅拌机	B30	2	台	每月	检修、调试、维护
A11	饺子机	JGL120	1	台	每月	检修、调试、维护
A12	三层烘饼炉	YXD-60C	1	台	每月	检修、调试、维护
A13	落地式双杠电炸炉	JZH-TCX2	1	台	每月	检修、调试、维护
A14	双头低汤炉	1300*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护
A15	双头煮面炉	1800*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A16	四头煲仔炉	1200*650*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A17	发酵箱	XF-12	1	台	每月	检修、调试、维护
A18	电饼铛	5KW	1	台	每月	检修、调试、维护
A19	蒸汽发生器	DN-ZQJ08T	2	台	每月	检修、调试、维护
A20	可倾式汤锅	300L	1	个	每月	检修、调试、维护
A21	单炒单大锅灶	2200*1200*800	1	个	每月	检修、调试、维护
A22	双星盆台	1200*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A23	星盆龙头	2301-238	4	个	每3个月	检修、更换安装
A24	洗地龙头	B-0118C	2	个	每3个月	检修、更换安装
A25	灭蝇灯	MW09-Y20*2	2	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A1#食堂热菜加工间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	高身双门玻璃展示柜	1200*705*1910	2	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身四门雪柜	1m³	6	台	每月	检修、调试、维护
A03	平台雪柜	1800*750*800	5	台	每月	检修、调试、维护
A04	双头低汤炉	1300*750*550	2	台	每月	检修、调试、维护
A05	双头炒炉	2200*1200*800	2	台	每月	检修、调试、维护
A06	双头大锅灶	2200*1200*800	2	台	每月	检修、调试、维护
A07	双星盆台	1560*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。




A08	星盆龙头	2301-238	4	个	每3个月	检修、更换安装
A09	洗地龙头	B-0118C	2	个	每3个月	检修、更换安装
A10	灭蝇灯	MW09-Y20*2	2	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 1#食堂主食间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	高身四门雪柜	1.0立方	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	平台雪柜	1800*750*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	双门蒸饭柜	1100*900*1800	3	台	每月	检修、调试、维护
A04	和面机	HWT-50	1	台	每月	检修、调试、维护
A05	馒头机	MG70	1	台	每月	检修、调试、维护
A06	蒸汽发生器	DN-ZQJ08T	3	台	每月	检修、调试、维护
A07	可倾式汤锅	300L	2	个	每月	检修、调试、维护
A08	双大星盆台	1800*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A09	单大星盆台	1000*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A10	星盆龙头	2301-238	3	个	每3个月	检修、更换安装
A11	洗地龙头	B-0118C	1	个	每3个月	检修、更换安装
A12	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 1#食堂凉菜间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	高身双门玻璃展柜	1200*705*1910	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身四门雪柜	1m³	2	台	每月	检修、调试、维护
A03	平台雪柜	1800*750*800	3	台	每月	检修、维护
A04	烘手器		1	台	每3个月	检修、调试、更换安装
A05	双星盆台	1800*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A06	星盆龙头	2301-238	2	台	每3个月	检修、更换安装
A07	单洗手脚踏龙头	800*500*800	1	个	每3个月	检修、更换安装
A08	洗地龙头	B-0118C	1	个	每3个月	检修、更换安装

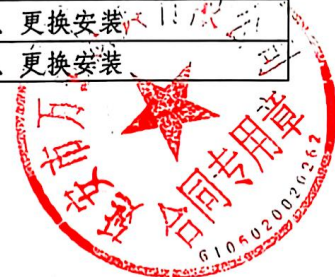

A09	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A 1#食堂肉类/菜类加工间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	绞肉机	TJ22	2	台	每月	检修、调试、维护
A02	全自动切片机	HBS-300	2	台	每月	检修、调试、维护
A03	切菜机	YQC660	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	薯仔脱皮机	TP350	2	台	每月	检修、调试、维护
A05	双大星盆台	1800*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A06	单大星盆台	1000*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A07	单大星砧板台	1600*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A08	星盆龙头	2301-238	14	个	每3个月	检修、更换安装
A09	洗地龙头	B-0118C	3	个	每3个月	检修、更换安装
A10	灭蝇灯	MW09-Y20*2	3	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A 1#食堂冷库						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	高温冷库	4850*2900*2200	1	间	每月	检修、调试、维护
A02	低温冷库	4850*3700*2200	1	间	每月	检修、调试、维护
A03	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A1#食堂化验室						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身双门玻璃展示柜	1200*705*1910	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	双星盆台	1200*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。

A04	星盆龙头	2301-238	2	个	每3个月	检修、更换安装
A 1#食堂收餐区						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	收碗车	500*900*800	12	台	每3个月	检修、维护
A02	收辣柜	1500*800*800	6	台	每3个月	检修、维护
B 1#食堂售饭明档						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	冷菜展示柜	L=1800	1	台	每月	检修、调试、维护
B02	平台雪柜	1800*750*800	7	台	每月	检修、调试、维护
B03	电热蒸碗保温柜	1200*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B04	炉具柜	1450*800*600	1	台	每3个月	检修、维护
B05	保温售饭车	650*650*800	4	台	每月	检修、调试、维护
B06	四格保温售饭台	1500*760*800	7	台	每月	检修、调试、维护
B07	双头煮面炉	1500*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B08	四头煲仔炉	650*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B09	六头冒菜炉	900*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B10	八头煲仔炉	1250*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B11	电饼铛	5KW	1	台	每月	检修、调试、维护
B12	双星盆台	1200*760*800	2	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B13	星盆龙头	2301-238	4	个	每3个月	检修、更换安装
B14	洗地龙头	B-0118C	1	个	每3个月	检修、更换安装
B15	灭蝇灯	MW09-Y20*2	5	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
B 1#食堂洗碗间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	双门热风循环消毒柜	MC-4	2	台	每月	检修、调试、维护
B02	烘干系统	配套	1	台	每月	检修、调试、维护
B03	通道式洗碗碟机	CSBH200D	1	台	每月	检修、调试、维护
B04	软水机	HS-ML	1	台	每月	检修、调试、维护
B05	L型洗碗碟机 双星盆台	(2000+1500)*760*860	1	台	每月	检修、调试、维护
B06	单大星收辣台	1700*760*860	1	台	每3个月	检修、维护
B07	星盆龙头	A9913	1	个	每3个月	检修、更换安装
B08	高压花洒龙头	B-0128	2	个	每3个月	检修、更换安装
B09	洗地龙头	B-0118C	1	个	每3个月	检修、更换安装
B10	灭蝇灯	MW09-Y20*2	5	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光

						线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
B 1#食堂小食加工间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	高身双门玻璃展示柜	1200*705*1910	1	台	每月	检修、调试、维护
B02	高身四门雪柜	1.0m³	2	台	每月	检修、调试、维护
B03	平台雪柜	1800*750*800	2	台	每月	检修、调试、维护
B04	双门蒸饭柜	1100*900*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B05	活动饼架车	480*650*1600	1	台	每月	检修、调试、维护
B06	压面机	MT75	1	台	每月	检修、调试、维护
B07	和面机	HWT-50	1	台	每月	检修、调试、维护
B08	搅拌机	B30	1	台	每月	检修、调试、维护
B09	三层烘饼炉	YXD-60C	1	台	每月	检修、调试、维护
B10	落地式双缸电炸炉	JZH-TCX2	1	台	每月	检修、调试、维护
B11	双头低汤炉	1300*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护
B12	四头煲仔炉	650*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B13	双头煮面炉	1800*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B14	发酵箱	XF-12	1	台	每月	检修、调试、维护
B15	电饼铛	5KW	1	台	每月	检修、调试、维护
B16	蒸汽发生器	DN-ZQJ08T	2	台	每月	检修、调试、维护
B17	可倾式汤锅	300L	1	个	每月	检修、调试、维护
B18	单炒大锅灶	2200*1200*800	1	个	每月	检修、调试、维护
B19	双星盆台	1200*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
B20	调料拼台	450*750*550	1	台	每3个月	检修、更换安装
B21	星盆龙头	2301-238	2	个	每3个月	检修、更换安装
B22	洗地龙头	B-0118C	1	个	每3个月	检修、更换安装
B23	灭蝇灯	MW09-Y20*2	5	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
B 1#食堂热菜加工间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	高身双门玻璃展示柜	1200*705*1910	3	台	每月	检修、调试、维护
B02	高身四门雪柜	1.0立方	4	台	每月	检修、调试、维护
B03	平台雪柜	1800*750*800	4	台	每月	检修、调试、维护
B04	双头低汤炉	1300*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护




B05	双头炒炉	2200*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B06	双头大锅灶	2200*1200*800	6	台	每月	检修、调试、维护
B07	双星盆台	760*1560*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B08	星盆龙头	2301-238	2	个	每3个月	检修、更换安装
B09	洗地龙头	B-0118C	2	个	每3个月	检修、更换安装
B10	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

B 1#食堂主食间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
B02	平台雪柜	1800*750*800	1	台	每月	检修、调试、维护
B03	双门蒸饭柜	1100*900*1800	3	台	每月	检修、调试、维护
B04	和面机	HWT-50	1	台	每月	检修、调试、维护
B05	馒头机	MG70	1	台	每月	检修、调试、维护
B06	蒸汽发生器	DN-ZQJ08T	3	台	每月	检修、调试、维护
B07	可倾式汤锅	300L	2	台	每月	检修、调试、维护
B08	双大星盆台	1800*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B09	单大星盆台	1000*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B10	星盆龙头	2301-238	3	个	每3个月	检修、更换安装
B11	洗地龙头	B-0118C	1	个	每3个月	检修、更换安装
B12	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

B 1#食堂冷菜间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	高身双门玻璃展示柜	1200*705*1910	1	台	每月	检修、调试、维护
B02	高身四门雪柜	1.0m³	2	台	每月	检修、调试、维护

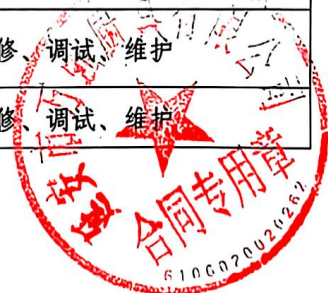

B03	平台雪柜	1800*750*800	3	台	每月	检修、调试、维护
B04	烘手器		1	台	每3个月	检修、调试、更换安装
B05	双大星盆台	1800*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B06	单洗手脚踏龙头	800*500*800	1	个	每3个月	检修、更换安装
B07	星盆龙头	2301-238	2	个	每3个月	检修、更换安装
B08	洗地龙头	B-0118C	1	个	每3个月	检修、更换安装
B09	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

B 1#食堂肉类/菜类加工间


序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	绞肉机	TJ22	1	台	每月	检修、调试、维护
B02	全自动切片机	HBS-300	1	台	每月	检修、调试、维护
B03	切菜机	YQC660	1	台	每月	检修、调试、维护
B04	薯仔脱皮机	TP350	1	台	每月	检修、调试、维护
B05	单大星台盆	1000*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B06	双大星盆台	1800*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B07	单大星砧板台	1600*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B08	宰杀台	1800*760*800	2	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B09	星盆龙头	2301-238	8	个	每3个月	检修、更换安装
B10	洗地龙头	B-0118C	2	个	每3个月	检修、更换安装
B11	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

B 1#食堂冷库

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	高温冷库	4850*2900*2200	1	间	每月	检修、调试、维护
B02	低温冷库	4850*3700*2200	1	间	每月	检修、调试、维护




B03	高温冷库	3000*2700*2200	1	间	每月	检修、调试、维护
B04	低温冷库	3000*3600*2200	1	间	每月	检修、调试、维护
B 1#食堂化验室						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
B02	高身双门玻璃展示柜	1200*705*1910	1	台	每月	检修、调试、维护
B03	双星盆台	1200*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B04	星盆龙头	2301-238	2	个	每3个月	检修、更换安装
B 1#食堂就餐区						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	收碗车	500*900*800	4	台	每3个月	检修、维护
B02	收糠柜	1500*800*800	2	台	每3个月	检修、维护
C 1#食堂送风系统						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
C01	低噪音柜式送风机	YFXL-27"	2	台	每月	检修、调试、维护
C02	电机	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
C03	风柜变频保护器	15KW/380V	2	个	每月	检修、调试、维护
C04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护
D 1#食堂排风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
D01	低噪音柜式抽风机	YFXL-22"	2	台	每月	检修、调试、维护
D02	电机	7.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
D03	风柜变频保护器	7.5KW/380V	4	个	每月	检修、调试、维护
D04	锌板排风管		1	套	每3个月	检修、维护
E 1#食堂送风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
E01	低噪音柜式送风机	YFXL-20"	2	台	每月	检修、调试、维护
E02	电机	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
E03	风柜变频保护器	5.5KW/380V	2	个	每月	检修、调试、维护
E04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护
F1#食堂排风系统						

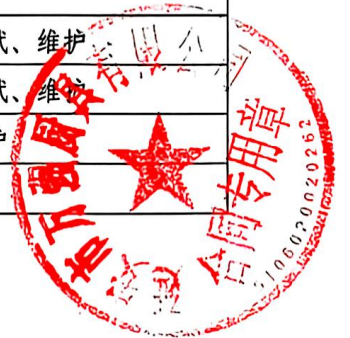


序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
F01	低噪音 柜式送风机	YFXL-20"	2	台	每月	检修、调试、维护
F02	电机	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
F03	风柜变频保护器	5.5KW/380V	2	个	每月	检修、调试、维护
F04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护
A 2#食堂备餐间						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	制冰机+过滤器		1	套	每月	检修、调试、维护
A02	电热开水器+底座		1	套	每月	检修、调试、维护
A03	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 2#食堂冷菜间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	高身单门 玻璃展示柜	0.36m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	平台雪柜	1800*760*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	烘手器		1	台	每3个月	检修、调试、更换安装
A05	单星水池 (配脚踏龙头)	500*500*800	1	个	每3个月	检修、更换安装
A06	双星台盆	1200*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
A07	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 2#食堂洗碗间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	揭盖式洗碗碟机		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	双门热风循环 消毒柜		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	洗碗碟机 双星盆台	1500*760*860	1	个	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
A04	收餐台	1000*760*860	1	个	每3个月	检修、维护
A05	高压花洒龙头		2	个	每3个月	检修、更换安装
A 2#食堂粗加工间						




序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	全自动切片机		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	绞肉机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	单大星盆台	1000*760*800	1	个	每3个月	检修、维护
A04	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A 2#食堂主厨间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	2	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身四门雪柜	1.0m³	2	台	每月	检修、调试、维护
A03	蒸汽发生器		1	台	每月	检修、调试、维护
A04	三层蒸柜	1200*900*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A05	保温双通工作台	1800*800*800	3	台	每月	检修、调试、维护
A06	单头低汤炉	650*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护
A07	双头炒炉	2200*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A08	六头煲仔炉	950*900*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A09	单星台盆	700*760*800	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A10	洗地龙头		1	个	每3个月	检修、更换安装
A11	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A 2#食堂面食间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	搅拌机		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	压面机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	双层烘饼炉		1	台	每月	检修、调试、维护
A04	活动面粉车	400*600*600	2	台	每3个月	检修、焊接
A05	电饼铛		1	台	每月	检修、调试、维护
A06	单星台盆	700*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
B 2#食堂送风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	低噪音	YFXL-27"	2	台	每月	检修、调试、维护

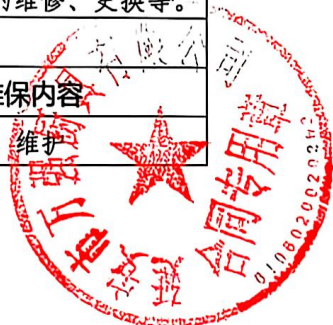

	柜式送风机					
B02	电机	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
B03	风柜变频保护器	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
B04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护
C 2#食堂送风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
C01	低噪音 柜式送风机	YFXL-20"	2	台	每月	检修、调试、维护
C02	电机	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
C03	风柜变频保护器	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
C04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护
D 2#食堂排风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
D01	低噪音 柜式排风机	YFXL-20"	2	台	每月	检修、调试、维护
D02	电机	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
D03	风柜变频保护器	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
D04	锌板排风管		1	套	每3个月	检修、维护
A 3#食堂主厨间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身四门冰柜	1.0m³	2	台	每月	检修、调试、维护
A03	保温双通工作柜	1800*800*800	4	台	每月	检修、调试、维护
A04	三层蒸柜	1200*900*1800	1	台	每月	检修、调试、维护
A05	搅拌机		1	台	每月	检修、调试、维护
A06	压面机		1	台	每月	检修、调试、维护
A07	单头低汤炉	650*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护
A08	双头炒炉	2200*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A09	六头煲仔炉	950*900*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A10	双层烘箱		1	个	每月	检修、调试、维护
A11	电饼铛		1	个	每月	检修、调试、维护
A12	蒸汽发生器		1	个	每月	检修、调试、维护
A13	单星台盆	700*760*800	2	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A14	灭蝇灯	MW09-Y20*2	2	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换;

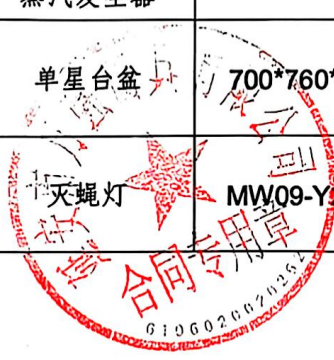


						3. 粘纸更换等。
A3#食堂备餐间						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	制冰机+过滤器		1	套	每月	检修、调试、维护
A02	电热开水器+底座		1	套	每月	检修、调试、维护
A 3#食堂粗加工间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	台式绞肉机		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	全自动切片机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	单大星台盆	1000*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A04	灭蝇灯	MW09-Y20*2	2	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A 3#食堂洗碗间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	双门热风循环消毒柜		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	揭盖式洗碗碟机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	洗碗碟机双星盆台	1500*760*860	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A04	收糠台	1000*760*860	1	个	每3个月	检修、维护
A05	高压花洒龙头		2	个	每3个月	检修、更换安装
A06	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。
A 3#食堂冷菜间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身单门玻璃展示柜	0.36m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	烘手器		1	台	每3个月	检修、调试、更换安装
A05	单洗手星(配脚踏龙头)	500*500*800	1	个	每3个月	检修、更换安装
A06	双星台盆	1200*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。

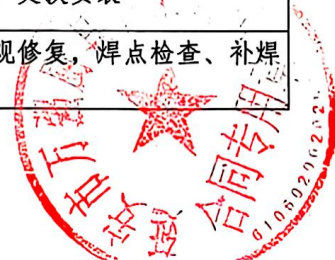

						2. 下水套件的维修、更换等。
A07	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
B 3#食堂送风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	低噪音柜式送风机	YFXL-27"	2	台	每月	检修、调试、维护
B02	电机	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
B03	风柜变频保护器	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
B04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护
A 4#食堂主厨间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	2	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身单门展示柜	0.36m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	三层蒸柜	1200*900*1800	1	台	每月	检修、调试、维护
A05	搅拌机		1	台	每月	检修、调试、维护
A06	压面机		1	台	每月	检修、调试、维护
A07	单头低汤炉	650*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护
A08	双头炒炉	2200*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A09	三层烘饼炉		1	台	每月	检修、调试、维护
A10	六头煲仔炉	950*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A11	蒸汽发生器		1	个	每月	检修、调试、维护
A12	保温双通工作台	1800*800*800	3	个	每月	检修、调试、维护
A13	单星台盆	700*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
A14	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 4#食堂备餐间						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	制冰机+过滤器		1	套	每月	检修、调试、维护
A02	电热开水器+底座		1	套	每月	检修、调试、维护
A03	洗地龙头		1	个	每3个月	检修、更换安装
A04	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光

						线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 4#食堂粗加工间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	全自动切片机		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	台式绞肉机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	单大星台盆	1000*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
A04	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 4#食堂洗碗间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	双门热风循环消毒柜		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	揭盖式洗碗碟机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	洗碗碟机 双星盆台	1500*760*860	1	个	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
A04	高压花洒龙头		2	个	每3个月	检修、更换安装
A05	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 4#食堂冷菜间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身单门玻璃展示柜	0.36m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	烘手器		1	台	每3个月	检修、调试、更换安装
A05	单洗手星 (配脚踏龙头)	500*500*800	1	个	每3个月	检修、更换安装
A06	双星台盆	1200*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
A07	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换；

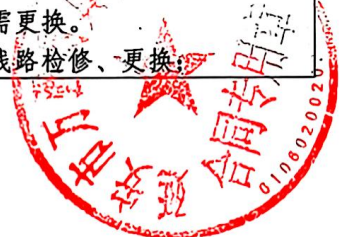

						3. 粘纸更换等。
A 4#食堂售餐区						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	四格保温售饭柜	1500*760*800	4	台	每月	检修、调试、维护
A02	收粮车	1500*800*800	1	台	每3个月	检修、焊接
A03	收碗车	500*900*800	2	台	每3个月	检修、焊接
B 4#食堂送风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	低噪音 柜式送风机	YFXL-27"	2	台	每月	检修、调试、维护
B02	电机	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
B03	风柜变频保护器	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
B04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护
C 4#食堂送风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
C01	低噪音 柜式送风机	YFXL-20"	2	台	每月	检修、调试、维护
C02	电机	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
C03	风柜变频保护器	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
C04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护
D 4#食堂排风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
D01	低噪音 柜式排风机	YFXL-20"	2	台	每月	检修、调试、维护
D02	电机	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
D03	风柜变频保护器	5.5KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
D04	锌板排风管		1	套	每3个月	检修、维护
A 5#食堂主厨间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	2	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身单门展示柜	0.36m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	三层蒸柜	1200*900*1800	1	台	每月	检修、调试、维护
A05	搅拌机		1	台	每月	检修、调试、维护
A06	压面机		1	台	每月	检修、调试、维护
A07	单头低汤炉	650*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护
A08	双头炒炉	2200*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护



A09	三层烘饼炉		1	台	每月	检修、调试、维护
A10	六头煲仔炉	950*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A11	蒸汽发生器		1	个	每月	检修、调试、维护
A12	保温双通工作台	1800*800*800	3	个	每月	检修、调试、维护
A13	单星台盆	700*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A14	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 5#食堂备餐间


序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	制冰机+过滤器		1	套	每月	检修、调试、维护
A02	电热开水器+底座		1	套	每月	检修、调试、维护
A03	洗地龙头		1	个	每3个月	检修、更换安装
A04	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 5#食堂粗加工间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	全自动切片机		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	台式绞肉机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	单大星台盆	1000*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A04	宰杀台		1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A05	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 5#食堂洗碗间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	双门热风循环消毒柜		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	揭盖式洗碗碟机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	洗碗碟机双星台盆	1500*760*860	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。

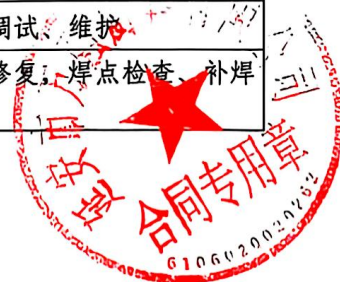

						2. 下水套件的维修、更换等。
A04	高压花洒龙头		2	个	每3个月	检修、更换安装
A05	收粮台	1600*760*860	1	个	每3个月	检修、焊接
A06	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 5#食堂冷菜间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身单门玻璃展示柜	0.36m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1.0m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	烘手器		1	台	每3个月	检修、调试、更换安装
A05	单洗手星 (配脚踏龙头)	500*500*800	1	个	每3个月	检修、更换安装
A06	双星台盆	1200*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A07	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 5#食堂售餐区

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	四格保温售饭柜	1500*760*800	4	台	每月	检修、调试、维护

B 5#食堂送风系统

序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	低噪音柜式送风机	YFXL-27"	2	台	每月	检修、调试、维护
B02	电机	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
B03	风柜变频保护器	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
B04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护

A 6#食堂冷菜间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	2	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身双门玻璃展示柜	0.36m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1.0m³	2	台	每月	检修、调试、维护
A04	烘手器		1	台	每3个月	检修、调试、更换安装




A05	单洗手星 (配脚踏龙头)	500*500*800	1	个	每3个月	检修、更换安装
A06	洗地龙头		1	个	每3个月	检修、更换安装
A07	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 6#食堂售饭明档

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	6	台	每月	检修、调试、维护
A02	冷菜展示柜	L=1800	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	电热蒸碗保温柜	1200*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A04	保温售饭车	650*650*800	6	台	每月	检修、调试、维护
A05	双头煮面炉	1500*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A06	六头冒菜炉	900*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A07	八头煲仔炉	1250*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A08	八头煲仔炉	1250*800*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A09	台式电饼铛		1	台	每月	检修、调试、维护
A10	四格保温售饭台	1500*760*800	6	台	每月	检修、调试、维护
A11	双星盆台	1200*760*800	3	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A12	洗地龙头		2	个	每3个月	检修、更换安装
A13	灭蝇灯	MW09-Y20*2	2	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 6#食堂洗碗间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	双门热风 循环消毒柜		2	台	每月	检修、调试、维护
A02	通道式洗碗碟机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	烘干系统		1	套	每月	检修、调试、维护
A04	单大星收糠台	1800*760*860	1	台	每3个月	检修、焊接
A05	洗碗碟机 双星盆台	1800*760*860	1	台	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A06	洗地龙头		1	个	每3个月	检修、更换安装
A07	高压花洒龙头		2	个	每3个月	检修、更换安装
A08	灭蝇灯	MW09-Y20*2	3	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

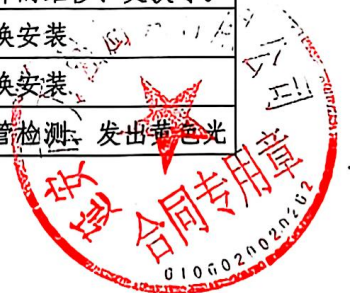

						线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 6#食堂蒸煮间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身四门雪柜	1.0m³	2	台	每月	检修、调试、维护
A03	双门蒸饭柜	1100*900*1800	3	台	每月	检修、调试、维护
A04	蒸汽发生器		3	台	每月	检修、调试、维护
A05	可倾式汤锅		1	个	每月	检修、调试、维护
A06	双大星盆台	1800*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
A07	洗地龙头		1	个	每3个月	检修、更换安装
A08	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 6#食堂快餐间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	4	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身双门玻璃展示柜	0.86m³	1	台	每月	检修、调试、维护
A03	高身四门雪柜	1.0m³	5	台	每月	检修、调试、维护
A04	双头炒炉	2200*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A05	双头低汤炉	1300*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护
A06	双头大锅灶	2200*1200*800	3	个	每月	检修、调试、维护
A07	双星盆台	760*1560*800	1	个	每3个月	1. 外观修复，焊点检查、补焊； 2. 下水套件的维修、更换等。
A08	洗地龙头		2	个	每3个月	检修、更换安装
A09	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换； 3. 粘纸更换等。
A 6#食堂小吃间						
序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	平台雪柜	1800*760*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A02	高身四门雪柜	1.0m³	2	台	每月	检修、调试、维护
A03	活动饼架车	1800*650*1600	1	台	每3个月	检修、焊接




A04	活动面粉车	400*600*600	4	台	每3个月	检修、焊接
A05	压面机		1	台	每月	检修、调试、维护
A06	和面机		1	台	每月	检修、调试、维护
A07	搅拌机		1	台	每月	检修、调试、维护
A08	双头蒸炉	1800*1200*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A09	双头低汤炉	1300*750*550	1	台	每月	检修、调试、维护
A10	三层烘饼炉		1	台	每月	检修、调试、维护
A11	坐地式 双缸电炸炉		1	台	每月	检修、调试、维护
A12	四头煲仔炉	650*900*800	1	台	每月	检修、调试、维护
A13	发酵箱		1	个	每月	检修、调试、维护
A14	电饼铛		1	个	每月	检修、调试、维护
A15	蒸汽发生器		1	个	每月	检修、调试、维护
A16	单炒单大锅灶	2200*1200*800	1	个	每月	检修、调试、维护
A17	双星盆台	1200*760*800	1	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A18	洗地龙头		1	个	每3个月	检修、更换安装
A19	灭蝇灯	MW09-Y20*2	1	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

A 6#食堂粗加工间

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
A01	全自动切片机		1	台	每月	检修、调试、维护
A02	台式绞肉机		1	台	每月	检修、调试、维护
A03	薯仔脱皮机		1	台	每月	检修、调试、维护
A04	切菜机		1	台	每月	检修、调试、维护
A05	双大星盆台	1800*760*800	3	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A06	宰杀台	1800*760*800	2	个	每3个月	1. 外观修复, 焊点检查、补焊; 2. 下水套件的维修、更换等。
A07	洗地龙头		2	个	每3个月	检修、更换安装
A08	灭蝇灯	MW09-Y20*2	2	个	每月	1. 灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。 2. 线路检修、更换; 3. 粘纸更换等。

B 6#食堂冷库

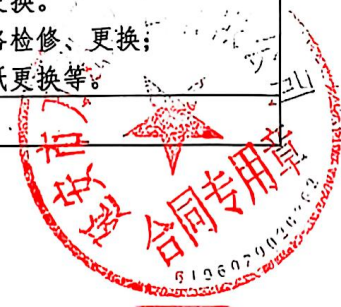

序号	名称	型号和规格(mm)	数量	单位	维保周期	维保内容
B01	高温冷库	5500*3200 *2200	1	间	每月	检修、调试、维护
B02	低温冷库	5500*3900 *2200	1	间	每月	检修、调试、维护
C 6#食堂送风系统						
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保周期	维保内容
C01	低噪音 柜式送风机	YFXL-27"	2	台	每月	检修、调试、维护
C02	电机	15KW/380V	2	台	每月	检修、调试、维护
C03	风柜变频保护器	15KW/380V	2	个	每月	检修、调试、维护
C04	锌板送风管		1	套	每3个月	检修、维护

附表 2：排烟设备清单

1#食堂抽风系统					
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保内容
1	低噪音 柜式抽风机	YFXL-25"	5	台	检修、调试
2	电机	11KW/380V	5	台	检修、调试
3	低噪音 柜式抽风机	YFXL-27"	5	台	检修、调试
4	电机	15KW/380V	5	台	检修、调试
5	风柜变频保护器	11KW/380V	5	个	检修、调试
6	风柜变频保护器	15KW/380V	5	个	检修、调试
7	低空排放 油烟净化器	处理风量： 30000m3/h	5	台	清洗、检修、调试
8	低空排放 油烟净化器	处理风量： 36000m3/h	5	台	清洗、检修、调试
9	集烟管道		133.4	米	清洗、检修
2#食堂抽风系统					
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保内容
1	低噪音 柜式抽风机	YFXL-25"	5	台	检修、调试
2	电机	11KW/380V	5	台	检修、调试
3	低噪音 柜式抽风机	YFXL-27"	5	台	检修、调试
4	电机	15KW/380V	5	台	检修、调试


5	风柜变频保护器	11KW/380V	5	个	检修、调试
6	风柜变频保护器	15KW/380V	5	个	检修、调试
7	低空排放 油烟净化器	处理风量： 30000m3/h	5	台	清洗、检修、调试
8	低空排放 油烟净化器	处理风量： 36000m3/h	5	台	清洗、检修、调试
9	集烟管道		28.8	米	清洗、检修

3#食堂抽风系统


序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保内容
1	低噪音 柜式抽风机	YFXL-25"	4	台	检修、调试
2	电机	11KW/380V	4	台	检修、调试
3	低噪音 柜式抽风机	YFXL-27"	4	台	检修、调试
4	电机	15KW/380V	4	台	检修、调试
5	风柜变频保护器	11KW/380V	4	个	检修、调试
6	风柜变频保护器	15KW/380V	4	个	检修、调试
7	低空排放 油烟净化器	处理风量： 30000m3/h	4	台	清洗、检修、调试
8	低空排放 油烟净化器	处理风量： 36000m3/h	4	台	清洗、检修、调试
9	集烟管道		18.6	米	清洗、检修

4#食堂抽风系统

序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保内容
1	低噪音 柜式抽风机	YFXL-25"	5	台	检修、调试
2	电机	11KW/380V	5	台	检修、调试
3	低噪音 柜式抽风机	YFXL-27"	5	台	检修、调试
4	电机	15KW/380V	5	台	检修、调试
5	风柜变频保护器	11KW/380V	5	个	检修、调试
6	风柜变频保护器	15KW/380V	5	个	检修、调试
7	低空排放 油烟净化器	处理风量： 30000m3/h	5	台	清洗、检修、调试
8	低空排放 油烟净化器	处理风量： 36000m3/h	5	台	清洗、检修、调试

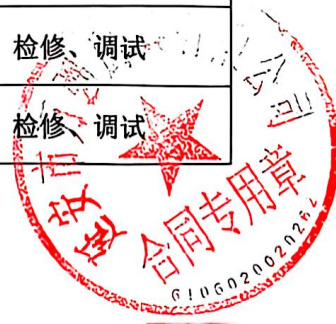

9	集烟管道		19.1	米	清洗、检修
5#食堂抽风系统					
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保内容
1	低噪音 柜式抽风机	YFXL-25"	4	台	检修、调试
2	电机	11KW/380V	4	台	检修、调试
3	低噪音 柜式抽风机	YFXL-27"	4	台	检修、调试
4	电机	15KW/380V	4	台	检修、调试
5	风柜变频保护器	11KW/380V	4	个	检修、调试
6	风柜变频保护器	15KW/380V	4	个	检修、调试
7	低空排放 油烟净化器	处理风量： 30000m3/h	4	台	清洗、检修、调试
8	低空排放 油烟净化器	处理风量： 36000m3/h	4	台	清洗、检修、调试
9	集烟管道		11.5	米	清洗、检修
6#食堂抽风系统					
序号	名称	型号和规格	数量	单位	维保内容
1	低噪音 柜式抽风机	YFXL-25"	4	台	检修、调试
2	电机	11KW/380V	4	台	检修、调试
3	低噪音 柜式抽风机	YFXL-27"	4	台	检修、调试
4	电机	15KW/380V	4	台	检修、调试
5	风柜变频保护器	11KW/380V	4	个	检修、调试
6	风柜变频保护器	15KW/380V	4	个	检修、调试
7	低空排放 油烟净化器	处理风量： 30000m3/h	4	台	清洗、检修、调试
8	低空排放 油烟净化器	处理风量： 36000m3/h	4	台	清洗、检修、调试
9	集烟管道		102.1	米	清洗、检修

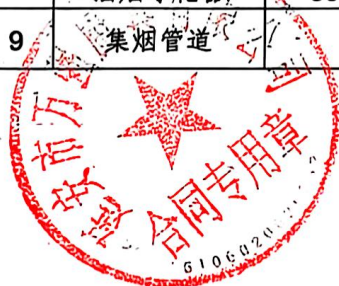

附表 3:

延安市机关事务服务中心机关餐厅厨房设备维保确认及考核表

项目名称	延安市机关事务服务中心机关餐厅厨房设备维修保养及油烟管道清洗服务项目						
采购方	延安市机关事务服务中心						
中标方							
维保日期	年 月 日			维保地点	1号□ 2号□ 3号□ 4号□ 5号□ 6号□ 冷库□		
维保内容	序号	维保内容		数量	单位	备注	
厨房设备维保验收考核表							
正常维保	是否按时 (25分)	维保数量 (25分)	维保标准 (25分)	维保质量 (25分)		分值	评分
	是□ 否□	按量□ 不足□	按要求□ 未按要求□	设备维保后，正常运转，且不影响采购方正常供餐。		100分	
报修情况	通知时间	到达时间 (25分)	维修数量 (25分)	维修时效 (25分)	维修标准 (25分)	分值	评分
一般报修□ 突发保修□		≤2小时□ >2小时□	按量□ 不足□	≤8小时□ >8小时□ ≤48小时□ >48小时□	设备维修后，正常运转，且不影响采购方正常供餐。	100分	
综合考核等次	□合格（76-100分） □不合格（75分及以下）						
采购方人员签字：				中标方人员签字：			
监管员签字：				餐饮企业人员签字：			

备注：

