



序号	名称	技术参数	数量	单位	品牌	型号	生产厂家	单价/人民币元	总价/人民币元	备注
1	箱式变电站	容量为 200kVA 电压等级为 10/0.4kV 配置为含高压负荷/断路器开关柜、油浸式变压器(S11)、GGD 类型低压配电柜(配置低压计量安装位置)、电容补偿等。	1	台	华光泰	YBW-1 0/0.4 -200	保定市华光泰电气设备有限公司	133300.00	133300.00	
2	箱式变电站装、调试	容量为 200kVA。 组合形式为含高压开关设备、变压器、低压配电装置及相关二次接线。 基础与附件为接地装置连接、设备单体调试及实验。	1	台	翔宇通信	容量为 200kV A	陕西翔宇通信工程有限公司	18300.00	18300.00	
3	箱变基础	名称为箱变基础 规格尺寸为长 3.8m×宽 2.8m×高 1.5m (底板底面至顶面高度) 基础结构类型为砖砌体基础(砖墙, 墙厚 500mm)	1	座	翔宇通信	长 3.8m ×宽 2.8m ×高	陕西翔宇通信工程有限公司	18500.00	18500.00	

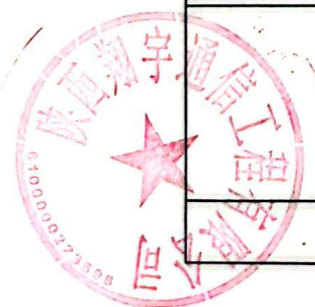


	<p>砖品种、规格、强度等级为 MU15 蒸压灰砂砖，240×115×53mm          砂浆强度等级为 M7.5 水泥砂浆（或 M10 混合砂浆）          垫层为 C15 素混凝土，厚度 150mm          混凝土底板为 C25 钢筋混凝土，厚度 200mm（底板尺寸外扩基础墙体外侧各 100mm）          墙体抹灰为侧墙内外面及底面抹 20mm 厚 1:2.5 防水砂浆          预埋件为含基础槽钢、接地连接件、设备固定螺栓等          其他为含土方开挖回填、余方弃置、模板安拆、通风百叶窗（如有）等全部费用。</p>				1.5m (砖砌)				
4	<p>电力          电力电缆          规格为 YJLV22-3×70mm<sup>2</sup>          材质为铝芯</p>	48	米	华光泰	YJLV2 2-3× 70mm <sup>2</sup>	保定市华光泰电气设备有限公司	550.00	26400.00	

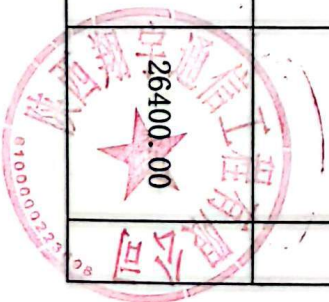


		<p>电压等级 (kV) 为 10kV。          阻燃特性为 C 类阻燃。          计量单位为 m (米)。          回路数为 2 回路 (含终端头附件)。          试验计量单位为 2 回路。          电缆架空挂敷 28 米, 穿管敷设 8 米。          工作内容为绝缘电阻测试、交流耐压试验、局部放电试验、电缆敷设 (运输、敷设、整理、固定)、电缆头制作安装等。</p>							
5	<p>电力          电缆</p>	<p>电力电缆          规格为 YJV22-4×95mm<sup>2</sup>          材质为铜芯          芯数为 4 芯          敷设方式为户外桥架敷设内敷设等。          电压等级 (kV) 为 1kV          阻燃特性为 C 类阻燃          计量单位为 m (米)</p>	337	米	<p>华光          泰</p>	<p>YJV22          -4×          95mm<sup>2</sup></p>	<p>保定市华光泰电          气设备有限公司</p>	<p>455.00</p>	<p>153335.00</p>



		回路数为3回路(含终端头附件)。 工作内容为绝缘电阻测试,电缆敷设(含运输、敷设、整理、固定),电力电缆头制作、安装、接地。							
6	电缆 桥架	电缆桥架,300×150 含电缆支架 材质为钢制(热镀锌) 类型为槽式 厚度为1.2mm 其他为含盖板、连接件、隔板等全套附件, 桥架制作(成品采购时不含)、除锈、刷油、户外高处安装(距离地面高度15米)。	303	米	众泰 电力	300× 150 钢制 (热 镀锌)	榆林市众泰电力 器材有限公司	268.00	81204.00
7	低压 电缆 分支 箱	电缆分支箱 规格为一进两出 电压等级为0.4kV 材质为不锈钢/喷涂钢材 安装方式为户外壁挂 防护等级为IP44	2	台	华光 泰	DWF-0 .4kV	保定市华光泰电 气设备有限公司	3700.00	7400.00

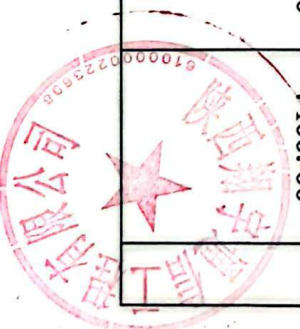

		其他为土方开挖、回填、铺砂盖砖、混凝土垫层等附属工作。							
10	LX型 单拉 线	项目名称为拉线制作安装 项目特征为普通拉线 规格为镀锌钢绞线 GJ-70 金具为楔形线夹+UT型线夹、热镀锌拉线棒、拉线盘 含拉线棒防腐、保护管安装	1	组	华光 泰	GJ-70	保定市华光泰电气设备有限公司	560.00	560.00
11	跨越 架、安 全网	导线跨越架设 电压等级 10kV 导线跨越 跨越道路 1 处、跨越线路通讯线 3 处跨 越低压线路 1 处 其他为含跨越架搭设、导线展放、压接、弧垂调整及安全防护措施。	1	项	翔宇 通信	安全 维护 -10kV	陕西翔宇通信工程有限公司	8410.00	8410.00
12	10kV 线路 带电	10kV 线路带断电、接引流线 电压等级为 10kV 作业方式为带电作业，绝缘斗臂车（绝缘	1	项	翔宇 通信	10kV- 拆引 流、搭	陕西翔宇通信工程有限公司	28448.00	28448.00

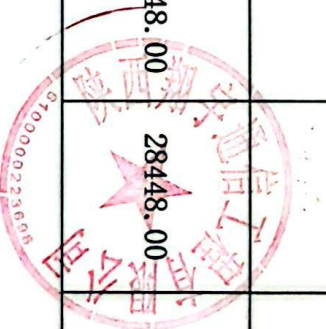

	作业 手套法) 连接金具为并沟线夹安装 工作内容为断引流线+接引流线 (三相) 计量单位为断、接引流线各 1 次 工作内容为含安全遮蔽、导线处理、线夹 安装、引线断接、调整、清理。				引流							
13	总计	大写：肆拾捌万陆仟陆佰伍拾柒元整									486657.00	

