

政府采购合同

合同编号： SD-20260825MZ

项目名称： 米脂县环境卫生所垃圾填埋场渗滤液处理设备采购项目

采 购 人： 米脂县环境卫生所

供 应 商： 西安森德环保科技有限公司

签署日期： 2026年8月31日

甲方（采购人）：米脂县环境卫生所

乙方（中标人）：西安森德环保科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方经平等协商一致，就“米脂县环境卫生所生活垃圾填埋场渗滤液处理设备采购项目”承办达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同条款
2. 中标通知书
3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
4. 招标文件
5. 中标人的响应文件
6. 本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务项目

本合同所提供的货物及服务项目名称：（与报价文件中报价明细表一致）。

20吨/天垃圾渗滤液处理双级DTR0膜工艺设备

四、合同金额

合同金额为人民币大写捌拾捌万捌仟捌佰元，（¥ 888800.00）

五、付款途径：银行转账。

六、付款方式：设备安装、调试、培训完毕经终验合格，甲方向乙方支付合同价款。

七、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

八、违约条款

1. 一方不按期履行合同，并经另一方提示后10日内仍不履行合同的，守约方有权

解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

2. 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

3. 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

4. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 7 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

九、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十、争议的解决方式

本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖

十一、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

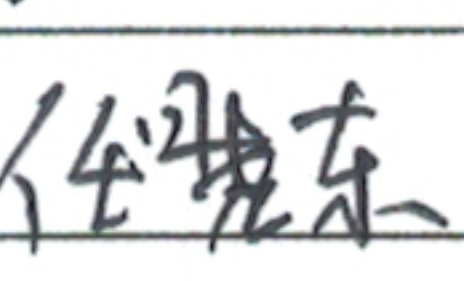
十二、合同生效

- 1. 合同双方签订后生效。
- 2. 本合同一式六份，甲、乙双方各执两份，采购代理机构、监管机构各一份。

十三、附件

附件1 中标通知书

附件2 中标人的响应文件-技术参数

甲方：米脂县环境卫生所	乙方：西安森德环保科技有限公司
地址：陕西省榆林市米脂县滨河南路 12 号	地址：陕西省西安市高新区高新六路21号金松大厦第一幢3单元18层31806号房
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人：任晓东 
电话：	电话：13991313613
开户银行：	开户银行：工商银行西安鄠邑区支行
账号：	账号：3700031519100012851
日期：年2026月8月31日	日期：2026年08月31日
合同签订地点：米脂	

成交通知书

致：西安森德环保科技有限公司

贵公司参与的米脂县环境卫生所生活垃圾填埋场渗滤液处理设备采购项目（项目编号：FYSD-2026-478）于2026年08月20日上午09:30在榆林市公共资源交易中心4楼开标窗口04进行竞争性谈判采购，经谈判小组评审，并报采购人审核批准，确认贵方为本项目的成交供应商。

成交金额：人民币捌拾捌万捌仟捌佰元整（¥888800.00元）。

请接此通知后，于25日内与采购人签订合同，否则按弃标处理。

陕西沅银时代项目管理有限公司

2026年08月21日

附件2 技术参数

规格技术参数表

投标人名称: 西安森德环保科技有限公司

项目编号: FYSD-2026-478

内容	技术参数
20 吨/ 天垃圾 渗滤液 处理 双级 DTRO 膜工 艺设 备	预过滤系统 1. 砂滤增压离心泵: $Q \geq 2\text{m}^3/\text{h}$, $H=30\text{m}$, 0.55KW 380V 2. 砂滤器风机: $Q \geq 0.4\text{m}^3/\text{min}$ $H \geq 0.6\text{bar}$ $N \geq 1.1\text{kW}$ 3. 砂滤器: $\geq \Phi 600 \times 1950\text{mm}$ 4. 芯式过滤器: $\geq$ 单芯, PP 5. 进水篮式过滤器: $\geq \text{DN}20$, PN10 一级 DTRO 系统 1. 高压柱塞泵: $\geq 5.5\text{KW}$ ($1\text{m}^3/\text{h}$, 80bar) 2. 高压泵蓄能器 3. 在线增压泵: $Q \geq 8\text{m}^3/\text{h}$, $H \geq 100\text{m}$, 功率 $\geq 11\text{KW}$ 4. 碟管式膜柱: $\geq 90\text{bar}$ 5. 伺服电机控制阀: 3/8"NP T, 2205 材质, PN160bar, 220 VAC (50Hz) 6. 清洗剂罐: $\geq V=200\text{L}$ 材质 304 7. 加热器: $\geq 6.5\text{kW}$ 380V 二级 DTRO 系统 1. 高压柱塞泵: 4KW (0.8m^3



/h, 80bar) 2. 高压泵蓄能器:0.075-21 0 3. 碟管式膜柱: ≥90bar 4. 伺服电机控制阀 :3/8~NP T, 2205 材质, 20VAC (50Hz)
储罐及化学添加系统 1. 渗沥液原水提升泵:Q≥2 m³/h, H≥20m, 功率≥0.37KW 2. 加酸搅拌离心泵:Q≥2.8 m³/h, H≥30m, 功率≥0.55KW 3. 清水输送离心泵:Q≥2m³/ h, H≥30m, 功率≥0.55KW 4. 酸添加计量泵:Q=20L/h, 3bar, 泵头 PVDF 4-20mA 5. 碱添加计量泵:Q=3.0L/ h, 5bar, 220V 6. 阻垢剂计量泵:Q=3.0L/ h, 5bar, 220V 7. 渗沥液原水储罐:V≥300 0L 材质: PE 8. 净水储罐 :V≥1500L, 材质: PP 9. 脱气塔, 配风机 10. 硫酸罐:V≥2000L 材质: Q235 11. 氢氧化钠储罐:V≥200L材质: PE 12. 阻垢剂储罐:V≥100L材质: PE

13. 桶 泵: $\geq Q_{\max}: 15\text{kw}$ 管路系统及支架 1. 气动隔膜阀: $\geq \text{DN}25$ 2. 高压电动球阀: $\geq \text{DN}20$, 1 0MPa, SS316L 3. 气动阀: 常开 4. 弹簧止回阀 5. 手动阀门: 按设备配套布置 6. 低压管路: 按设备配套布置安装 7. 酸添加管路: 按设备配套布置安装 8. 碱添加管路: 按设备配套布置安装 9. 阻垢剂添加管路: 按设备配套布置安装 10. 膜柱高压软管及联接件: 按设备配套布置安装 11. 高压管路: 按设备配套布置安装 12. 不锈钢支架: 按设计图纸配套 13. 设备底座: 按设计图纸配套
电气及电路系统 1. 就地控制柜: 按设备总功率配套供应(含触摸屏) 2. PLC 控制 3. 压力传感器: $\geq 10\text{BAR}$



4. 压力传感器: $\geq 100\text{BAR}$
5. 压力传感器: $\geq 0.5\text{-}8\text{BAR}$
6. 压力表: $\geq 2/10/100\text{bar}$
7. 流量监测仪
8. 浮子流量计
9. pH 测定仪
10. 电导率测定仪
11. 液位变送器
12. 液位变送器
13. 流量开关: 与浮子流量计配套
14. 液位开关: 与磁性浮子配套使用
15. 浮球开关: 投入式
16. 空压机: $\geq 0.11/8\ 1.1\text{K W}$

法定代表人或被授权代表 (签字或盖章):

投 标 人 公 章: 西安森德环保科技有限公司

日

期: 2020年08月25日

