

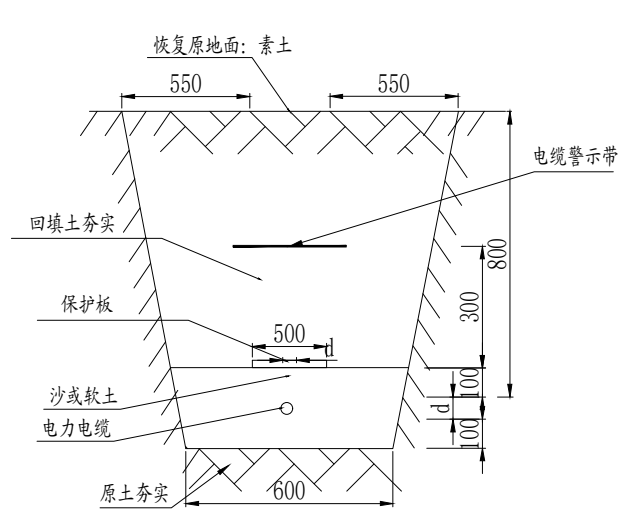

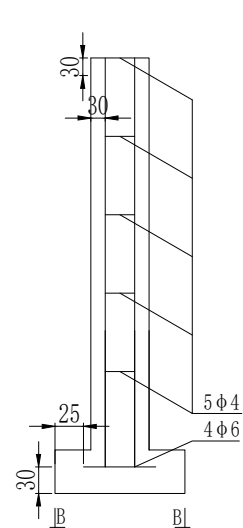


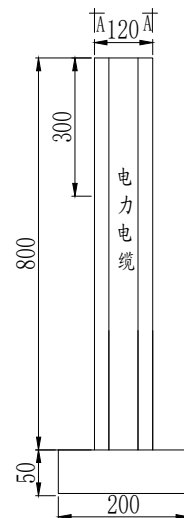



其中: d为电缆外径

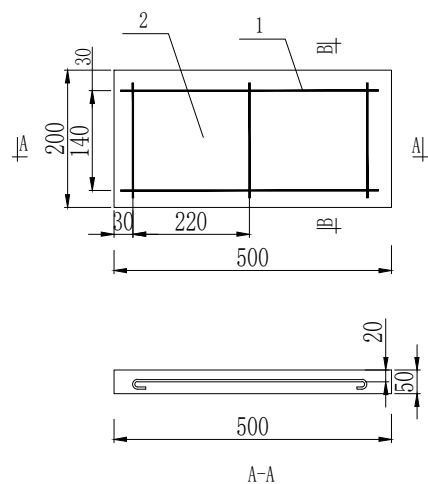

电缆标志桩 I 型

注:

- 1、Q235钢材, C25混凝土。
- 2、d表示电力直径。
- 3、电缆直埋敷设, 电缆表皮至现状地面距离为800mm. 电缆弯曲半径不小于15d, 经计算弯曲半径 $\geq 1350\text{mm}$ 。
- 4、I型标桩用在空地上, 外露300. II型标桩用在人行道上。其安放位置为电缆线路正上方。箭头所指为线路轴向。

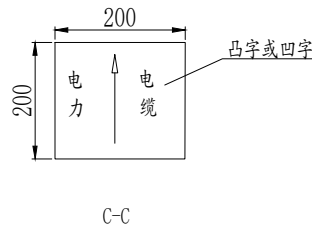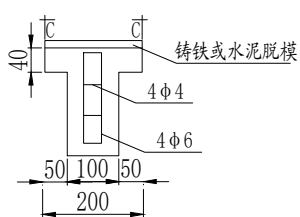

说明:

- 1、单位以毫米计。
- 2、d表示电力直径。
- 3、电缆直埋敷设, 电缆表皮至现状地面距离为800mm. 电缆弯曲半径不小于15d, 经计算弯曲半径 $\geq 1350\text{mm}$ 。
- 4、沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度为100mm的砂层, 然后用预制钢筋混凝土板加以保护。
- 5、电缆敷设完成后, 回填土应分层夯实。
- 6、沿电缆路径的直线间约50m, 转弯处和接头部位, 应竖立明显标示桩。

电 缆 保 护 板 材 料 表

型 号	序 号	名 称	规 格	长 度 (mm)	单 位	数 量	质量(kg)		
							每根重	共 重	合 计
500x200x500	1	主筋	$\phi 8$	515	根	2	0.206	0.412	0.6958
	2	箍筋	$\phi 6$	215	根	6	0.0473	0.2838	

陕西中科众源电力工程设计有限公司				项目名称	西安理工晶体科技有限公司 高科智慧智造园项目1000kVA用电工程		工程阶段
项目负责人	马清康	校 对	赵斌	电缆直埋敷设断面图			
审 批	赵斌	设 计	赵斌				
审 核	秦楠	制 图	赵斌				
专 业		日 期		比 例		图 号	ZKZY-DL-04