
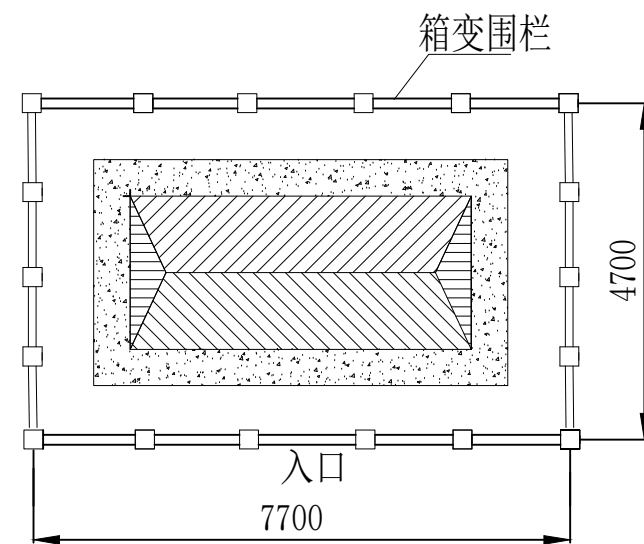


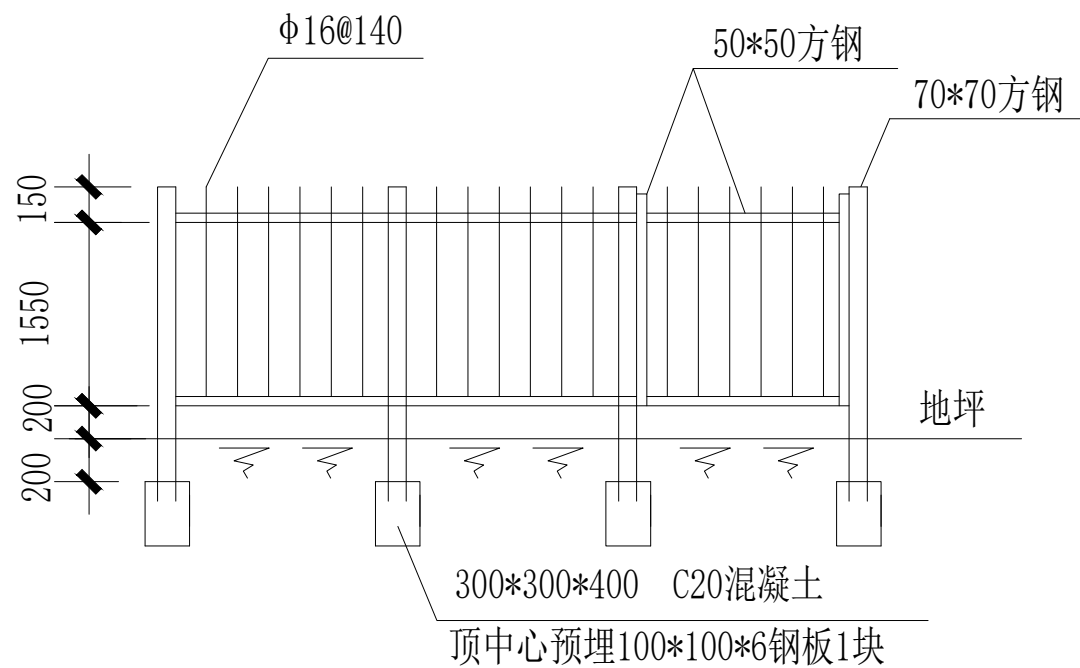

说明:

1. 距箱变边沿 1.2米的距离处四周应焊接防护栏, 防护栏高度为 1.9米。
2. 护栏门上加挂锁, 并设防雨板, 护栏现场焊接, 钢护栏除锈后涂刷红丹两道、面漆料到, 焊缝处做好防腐处理。

陕西中科众源电力工程设计有限公司				项目名称	西安理工晶体科技有限公司 高科智慧智造园项目1000kVA用电工程	工程阶段	初设
项目负责人	马清康	校对	赵娟	箱变围栏图			
审 批	纪怀云	设 计	赵娟				
审 核	秦楠	制 图	赵娟				
专 业		日 期		比 例		图 号	ZKZY-DL-08