



施工工艺示意图

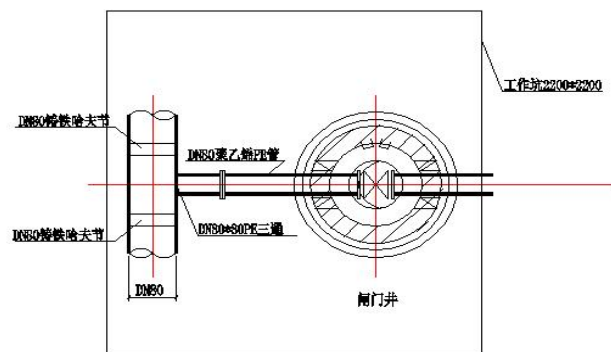

Φ800砌筑井平面图 (mm)

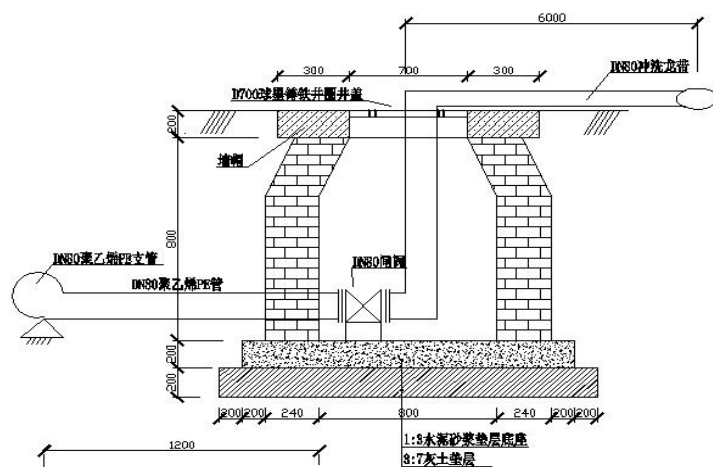


Φ800砌筑井断面图 (mm)

2026年农村供水工程维修养护项目示意图


主材及附属设施一览表

供水干管冲洗井 (D=800)					
编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	开挖工作坑		m ²	6.78	
②	回填工作坑		m ²	3.71	
③	铸铁哈夫节	DN80	台	2	
④	闸 阀	DN80	台	1	
⑤	PE 三通	DN80*80	个	1	
⑥	PE聚乙烯管	DN80	m	1.2	
⑦	冲洗龙带	DN80	m	6	
⑧	闸阀井	Φ 800	座	1	
⑨	球墨铸铁井盖	Φ 700	套	1	
⑩	余方弃置		m ³	3.06	
⑪					

2026年农村供水工程维修养护项目示意图

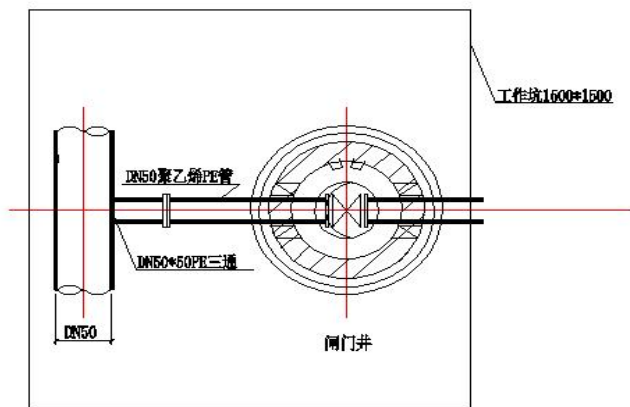

Φ500砌筑井平面图 (mm)

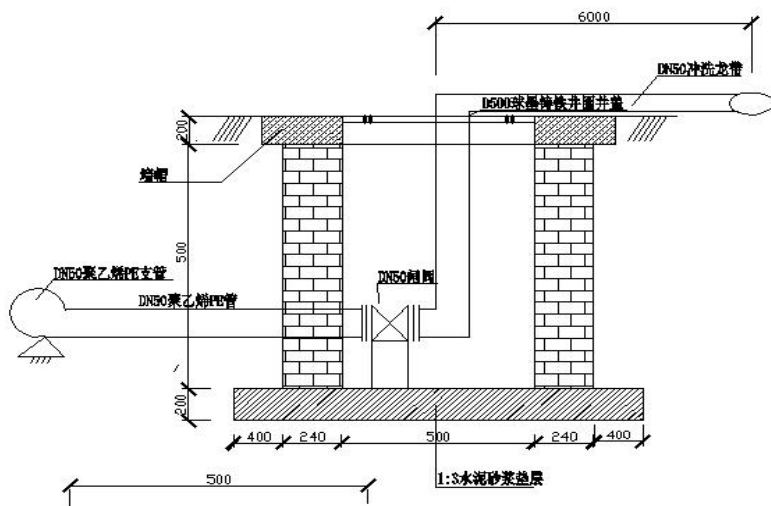


Φ500砌筑井断面图 (mm)

主材及附属设施一览表

编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	开挖工作坑		m ²	2.03	
②	回填工作坑		m ²	0.72	
③	闸 阀	DN50	台	1	
④	PE 三通	DN50*50	个	1	
⑤	PE聚乙烯管	DN50	m	0.5	
⑥	冲洗龙带	DN50	m	6	
⑦	闸阀井	Φ 500	座	1	
⑧	球墨铸铁井盖	Φ 500	套	1	
⑨	余方弃置		m ²	1.31	
⑩					
⑪					
⑫					

2026年农村供水工程维修养护项目示意图

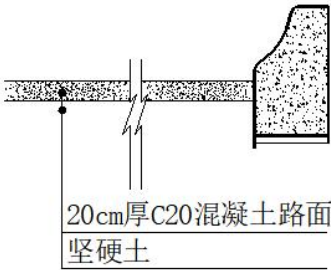

混凝土路面结构图


主材及附属设施一览表

供水干管冲洗井 (D=500)					
编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	DN500管道冲洗井		m²	2.25	
②	每座破除砼路面并恢复				
③	余方弃置		m²	0.45	
④					

主材及附属设施一览表

供水干管冲洗井 (D=800)					
编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	DN800管道冲洗井		m²	4.84	
②	每座破除砼路面并恢复				
③	余方弃置		m²	0.97	
④					


2026年农村供水工程维修养护项目示意图

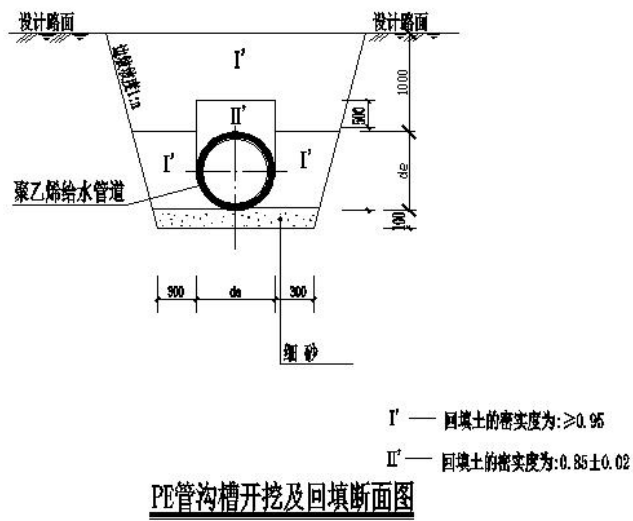



主材及附属设施一览表

供水管道维修（75PE管）					
编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	管沟开挖		处	1.5m*1m	
②	回填沟槽		处	1.5m*1m	
③	细砂垫层		m ²	0.1	
④	铸铁哈夫节	de75	台	2	
⑤	聚乙烯PE管	de75	m	1	
⑥					
⑦					
⑧					

说明: 1. 本图单位以毫米计。

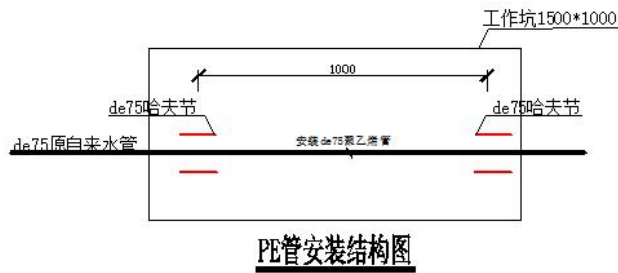

2026年农村供水工程维修养护项目示意图

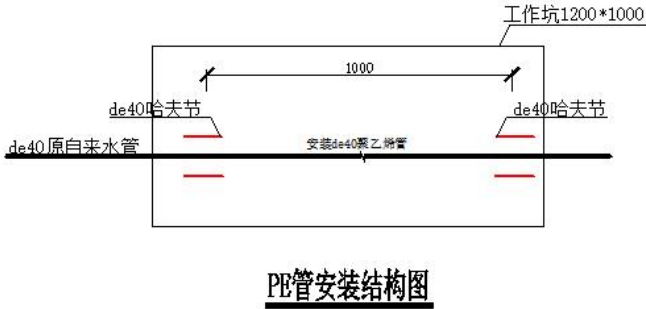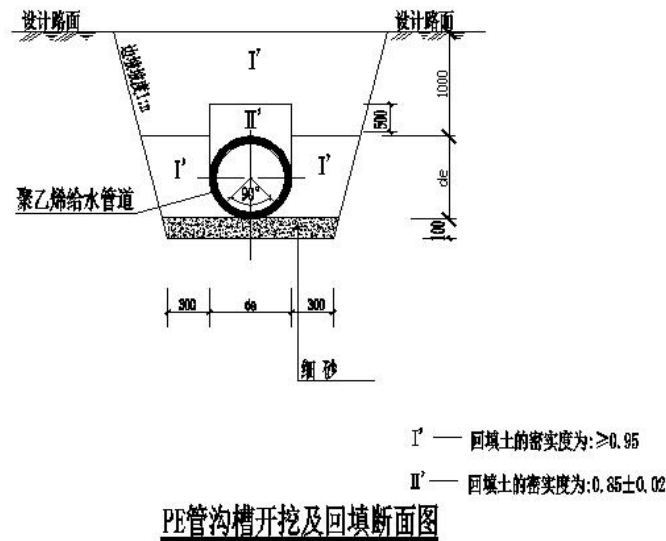


主材及附属设施一览表

供水管道维修（40PE管）					
编号	名称	规格	单位	数量	备注
①	管沟开挖		处	1.2m*1m	
②	回填沟槽		处	1.2m*1m	
③	细砂垫层		m³	0.07	
④	铸铁哈夫节	de40	台	2	
⑤	聚乙烯PE管	de40	m	1	
⑥					
⑦					
⑧					


说明：1. 本图单位以毫米计。

2026年农村供水工程维修养护项目示意图

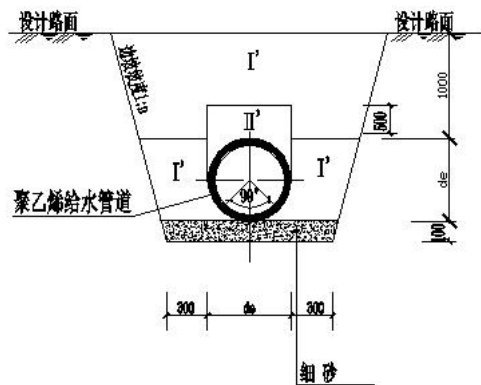

I' — 回填土的密实度为: ≥ 0.95
II' — 回填土的密实度为: 0.85 ± 0.02

PE管沟槽开挖及回填断面图

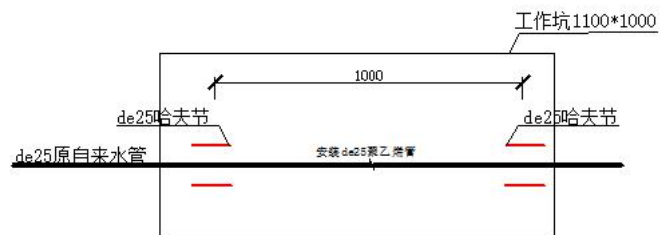


PE管安装结构图

主材及附属设施一览表

供水管道维修（25PE管）					
编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	管沟开挖		处	1.1m*1m	
②	回填沟槽		处	1.1m*1m	
③	细砂垫层		m ³	0.062	
④	铸铁哈夫节	de25	台	2	
⑤	聚乙烯PE管	de25	m	1	
⑥					
⑦					
⑧					

说明: 1. 本图单位以毫米计。

2026年农村供水工程维修养护项目示意图

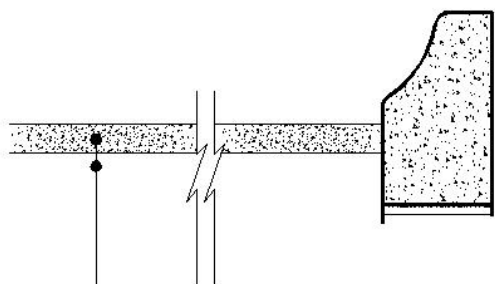

20cm厚C20混凝土路面
坚硬土

混凝土路面结构图

主材及附属设施一览表

供水管道维修PE75					
编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	PE75供水管道维修每米破除砼路面并恢复		m ²	1.5	
②	余方弃置		m ³	0.3	
③					

主材及附属设施一览表

供水管道维修PE40					
编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	PE40供水管道维修每米破除砼路面并恢复		m ²	1.2	
②	余方弃置		m ³	0.24	
③					

主材及附属设施一览表

供水管道维修PE25					
编号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
①	PE25供水管道维修每米破除砼路面并恢复		m ²	1.1	
②	余方弃置		m ³	0.22	
③					

