
西北名优花卉养植基地项目

图纸问题

一、土建工程

1.温室基础图中，图纸说明中独立基础混凝土标号和基础剖面图中混凝土标号不一致，需明确以哪个为准？



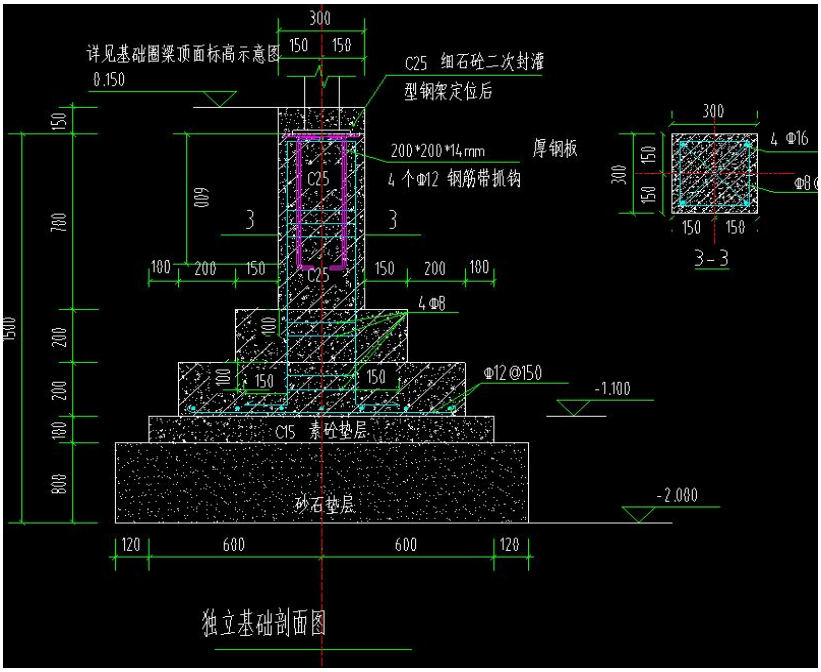

回复：已修改统一 C25


2.独立基础四周用圈梁连接，缺少圈梁结构图，请明确？




回复：有的




3.散水宽度平面图与剖面图尺寸不符，请明确？

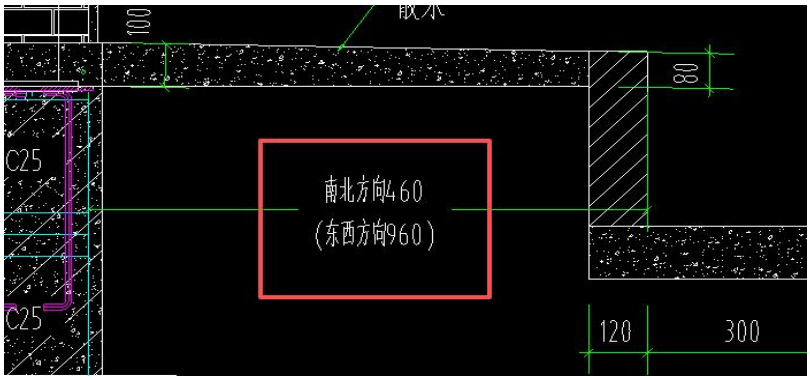


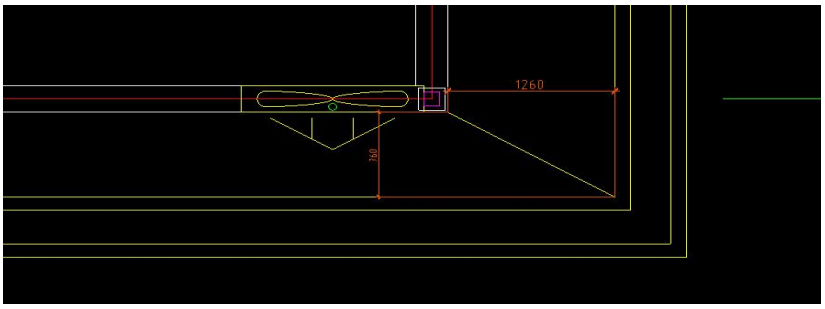

回复：按详图，已修改

4.此处位置是什么构件，无相应的做法，请明确？

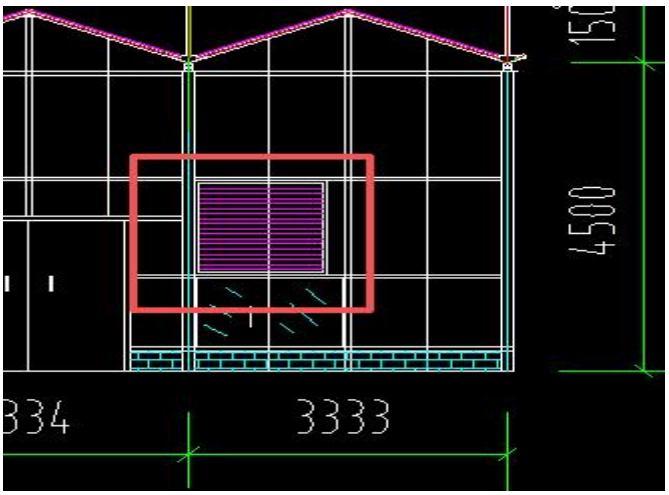


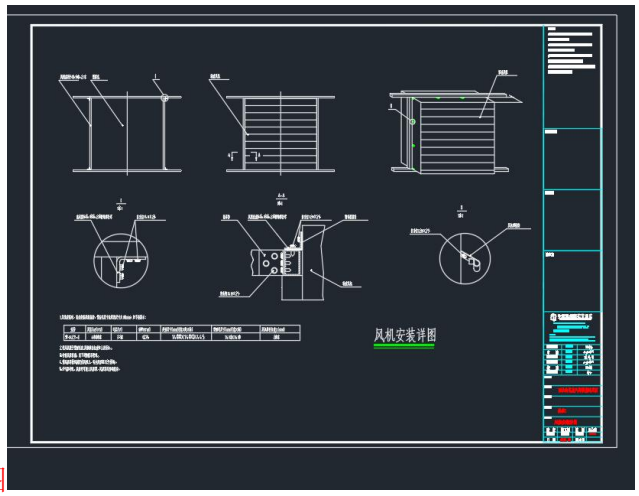


回复：风机，有安装详图

二、安装工程

1. 温室 1、2 照明灯布置图说明中，照明电源线均穿 32pvc 线槽引出电控柜，而线槽布置图中，电源线均穿 32PVC 线管引出电控柜，需明确以哪个为准？

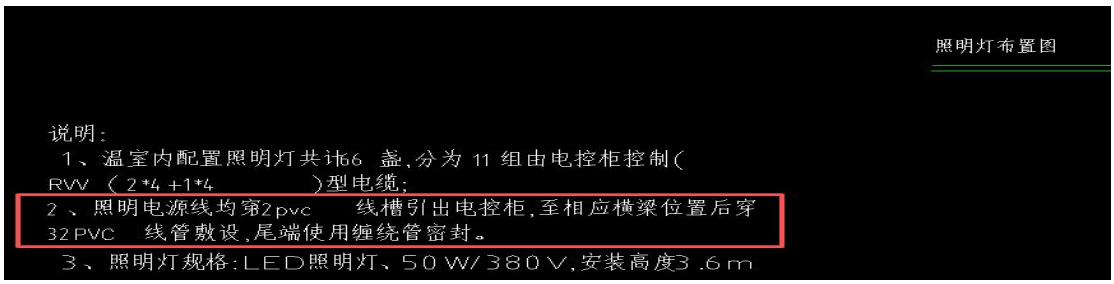

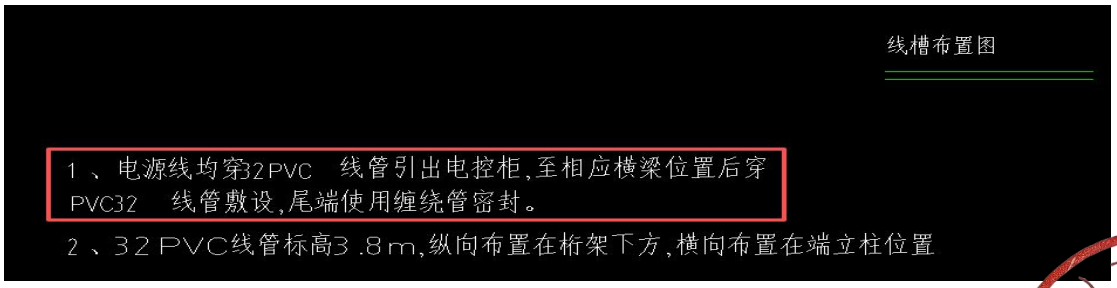


回复：线管

2. 温室 1 配电平面布置图中，平面图有 C1 控制柜至侧开窗电机的回路，系统无，需明确此回路是否有，若有需明确此回路的配管及配线规格型号？


回复：有，已修改

3. 如附图所示，温室 1、2 湿帘供水系统中，此处供水管道规格 DN25，图纸未明确 DN25 的工程量，需明确？

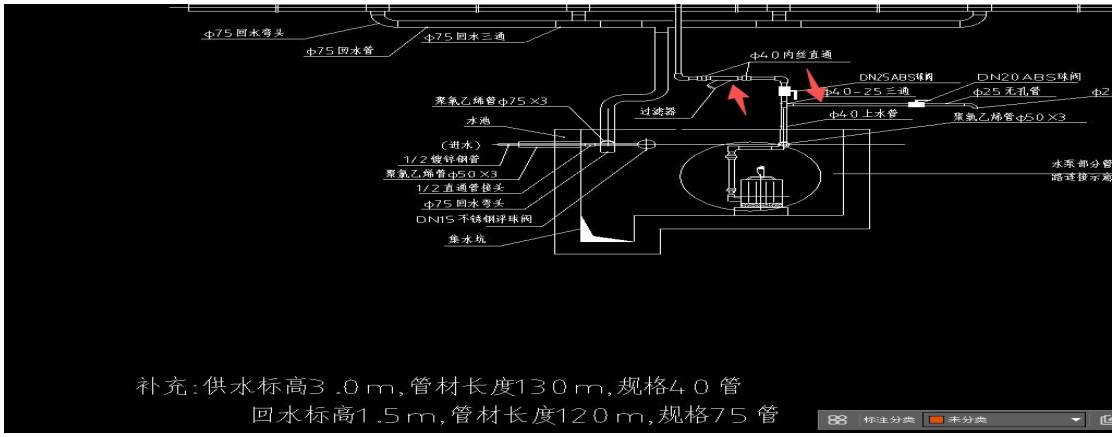


回复：已修改

4. 如附图所示，温室 1、2 供水主管道系统图中，平面图未标注管道上翻位置，需明确？

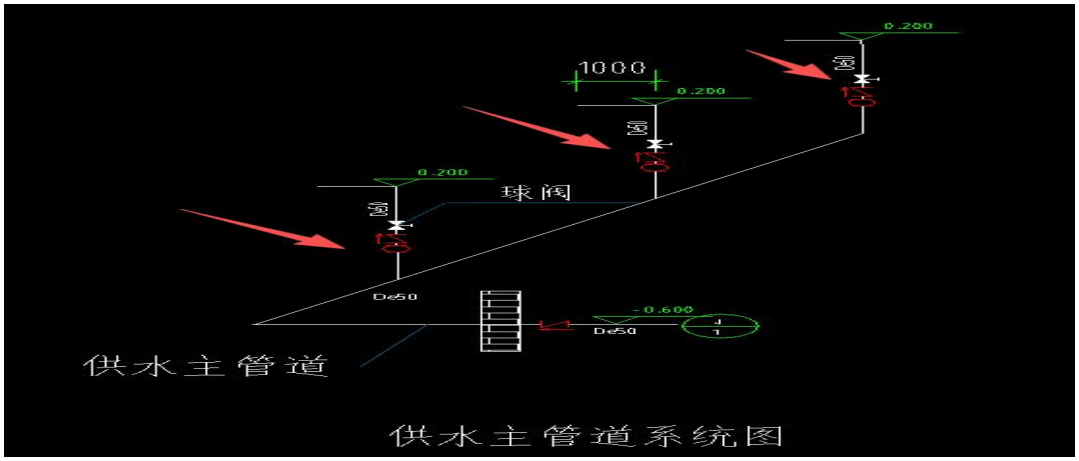


供水主管道系统图

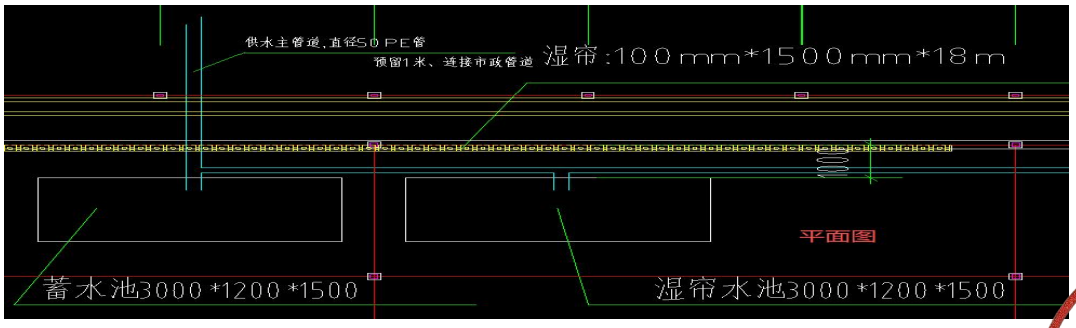

回复：水池中间

5. 如附图所示，温室 1、2 湿帘有 18 米和 28 米两个规格，请明确湿帘供水示意图中供回水工程量是哪个湿帘规格的量，另外一个规格的供回水工程量需明确？

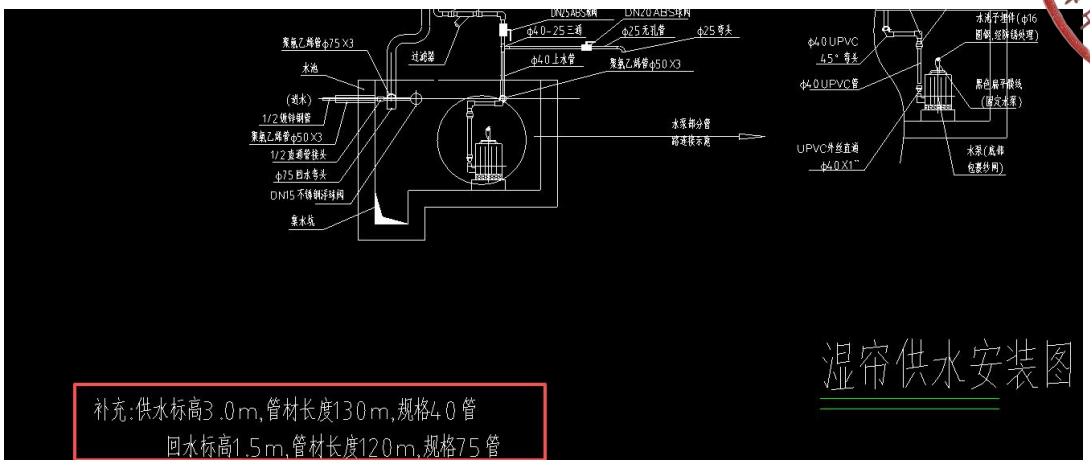

回复：总和