
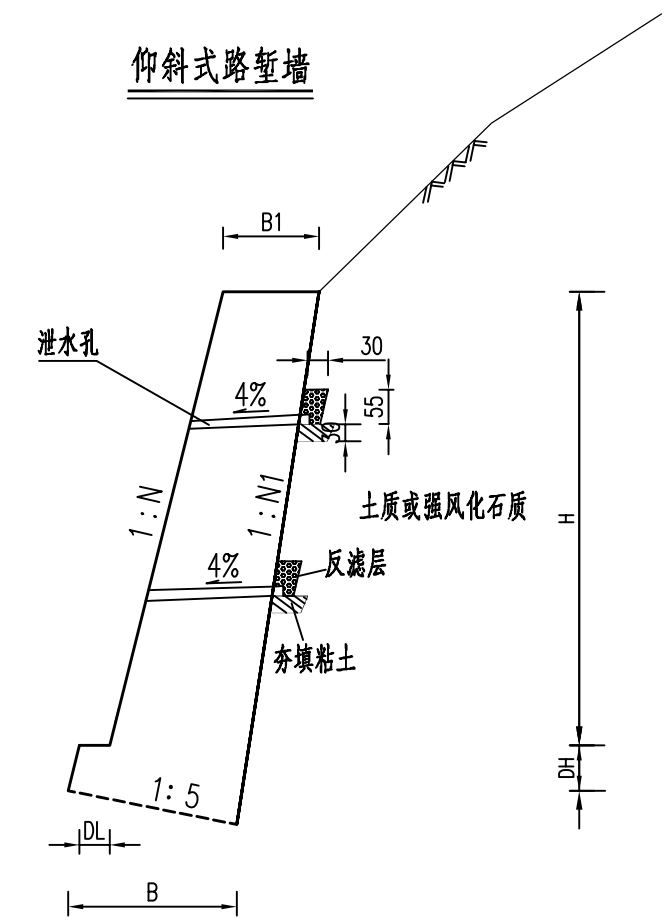


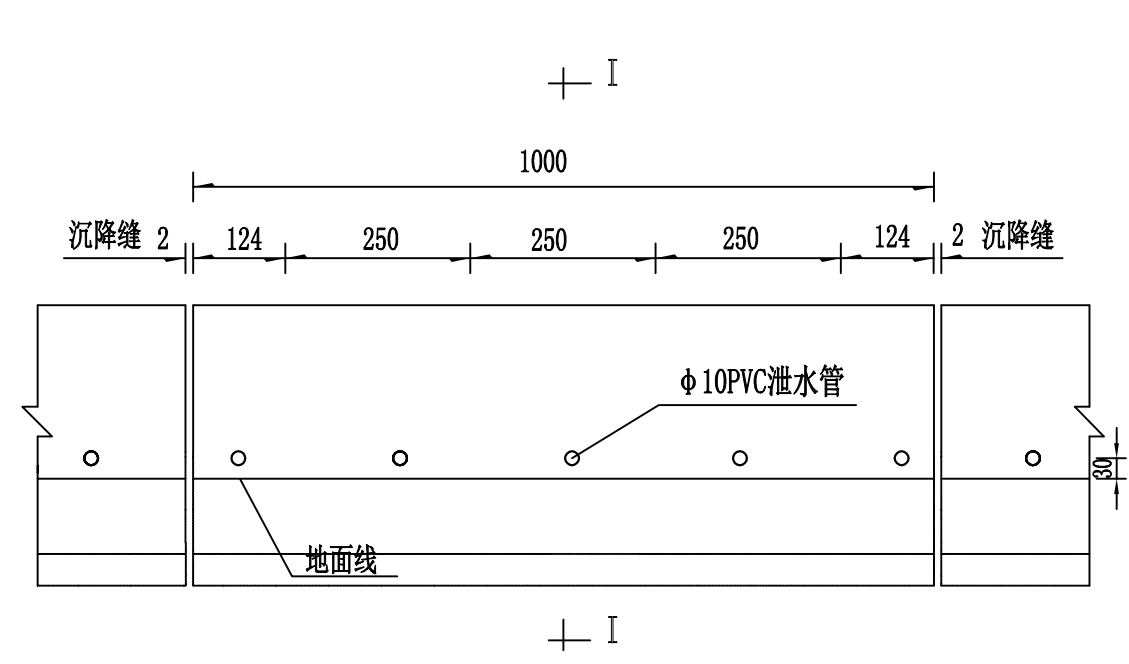

挡土墙尺寸及每延米工程数量表

地震烈度	H (m)	B1 (cm)	N	B (cm)	DL (cm)	DH (cm)	N1	墙身圬工数量 (m³)	基础圬工数量 (m³)	圬工体积 (m³)	地基承载力 (KPa)
Ⅷ度	2	50	0.25	102	30	50	0.15	1.20	0.62	1.82	250KPa
	3	65	0.25	126	30	50	0.15	2.40	0.80	3.20	
	4	85	0.25	155	30	50	0.15	4.20	1.04	5.24	
	5	100	0.25	180	30	50	0.15	6.25	1.24	7.49	
	6	120	0.25	219	40	60	0.15	9.00	1.83	10.83	
	7	150	0.25	264	45	70	0.15	12.95	2.60	15.55	
	8	180	0.25	309	50	80	0.15	17.60	3.49	21.09	
	9	200	0.25	349	60	90	0.15	22.05	4.44	26.49	
	10	220	0.25	384	65	100	0.15	27.00	5.41	32.41	

注：
1. 本图尺寸均以cm为单位。
2. 路堑墙采用M10水泥砂浆砌MU30片石，并用M10砂浆勾缝。
3. 每10m设一道沉降缝，缝宽2cm，用沥青麻筋填塞，填深2cm。