


土木楼交通核一至六层卫生间排水平面图 1:50

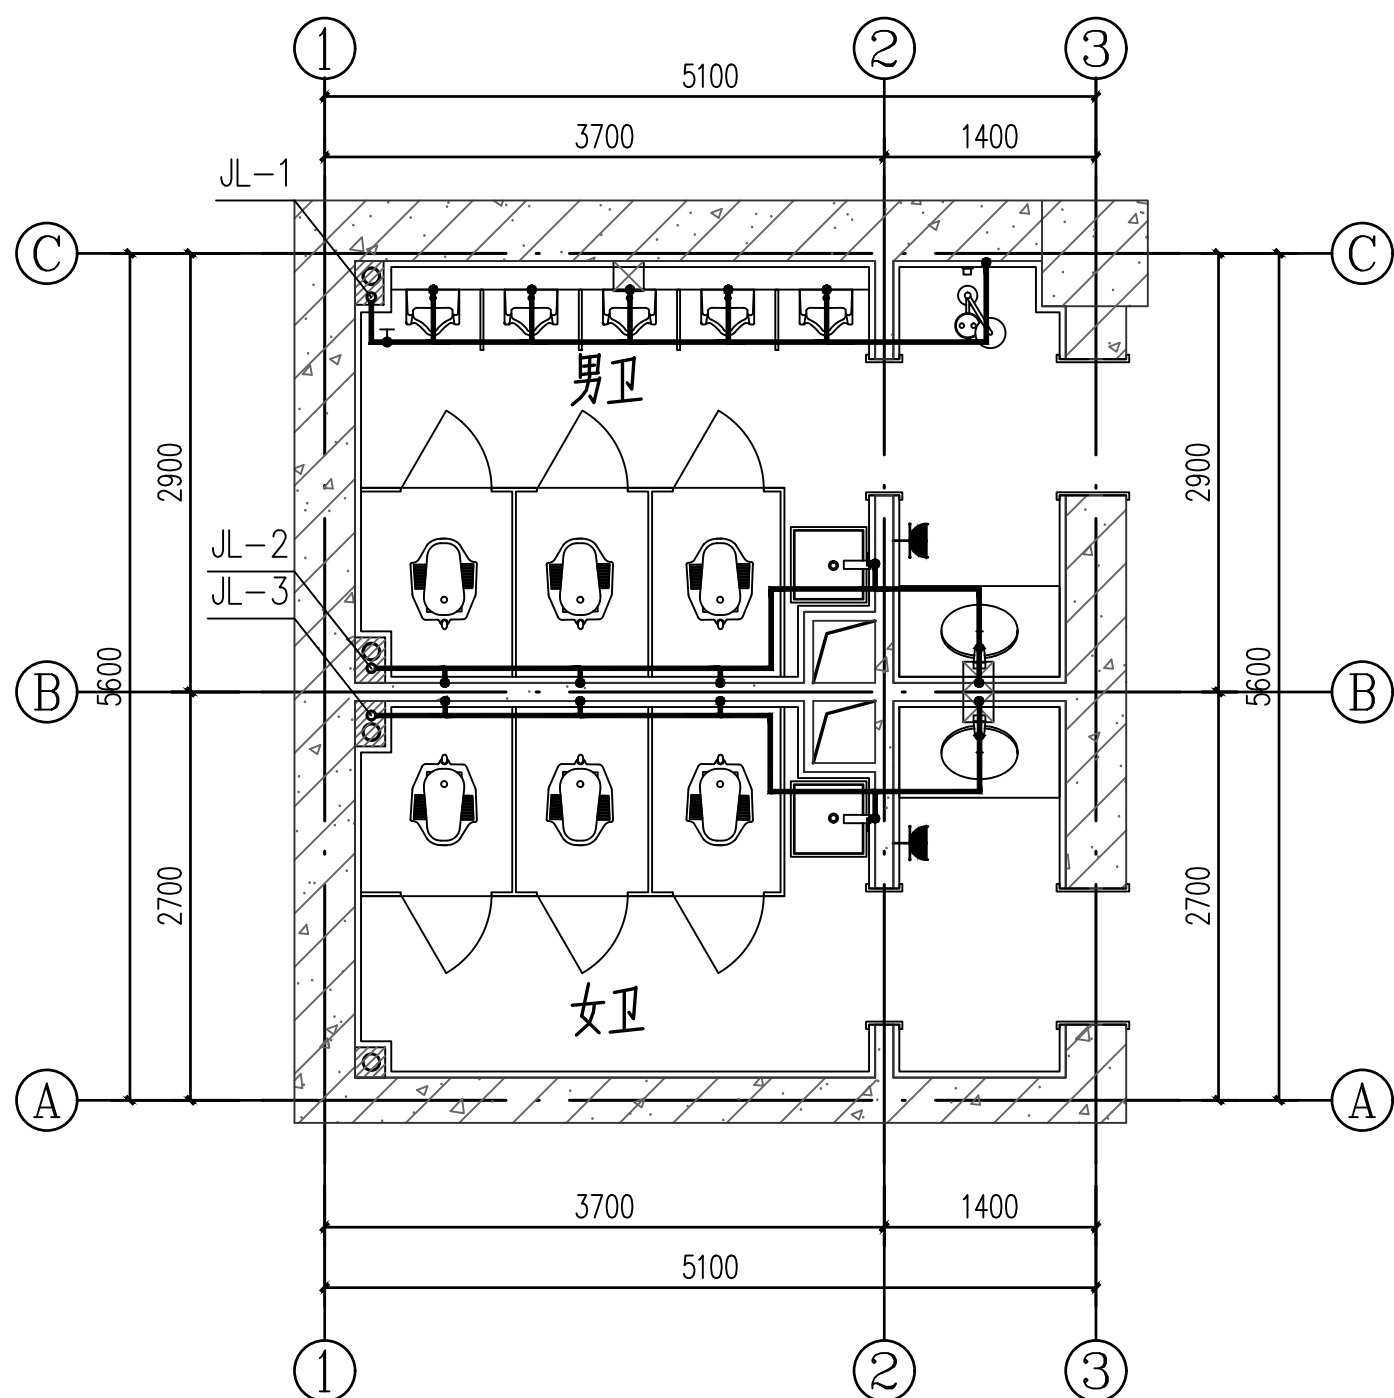


土木楼交通核一至六层卫生间给水平面图 1:50


卫生器具给水管接口标高及管径选用表			
卫生器具名称	卫生器具图例	卫生器具接入点相对地面标高	器具接口管径
水嘴		F+1.000	DN15
台盆水嘴(单冷)		F+0.450	DN15
台盆混合水嘴		F+0.550	DN15
角阀		F+0.250	DN15
蹲便器低位水箱进水角阀		F+0.500	DN15
小便器感应冲洗阀		F+1.300	DN15
淋浴器		F+1.150	DN15

卫生器具排水留洞距墙距离及器具排水管管径选用表			
卫生器具名称	卫生器具图例	排水留洞距墙距离	器具接口管径
洗手盆		150mm	DN50
拖布池		150mm	DN75
坐式大便器(自带有水弯)		420mm	DN100
蹲式蹲便器		600mm	DN100
小便器		50mm	DN50
地漏		200mm	DN50


说明: 1、H代表楼层完成面;
2、洁具预留洞需与甲方设备定货校核无误后方可进行;
3、系统及平面与详图不一致时以详图为准。
4、蹲便器自带存水弯。

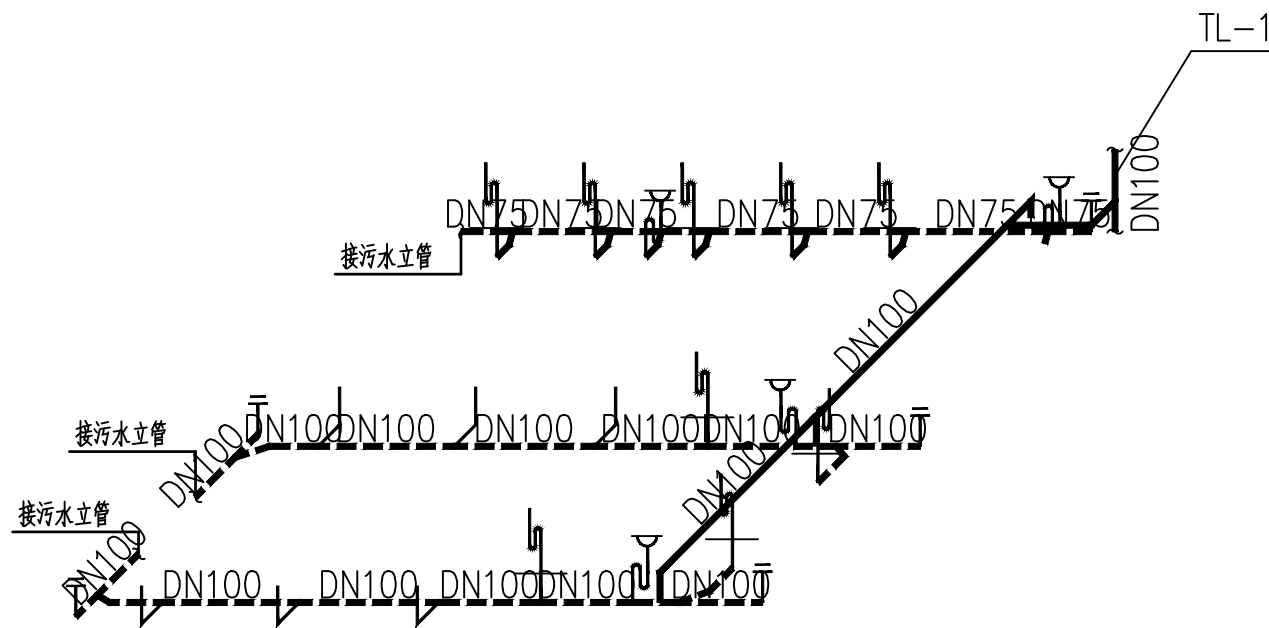

土木楼交通核一至六层卫生间排水系统图 1:50

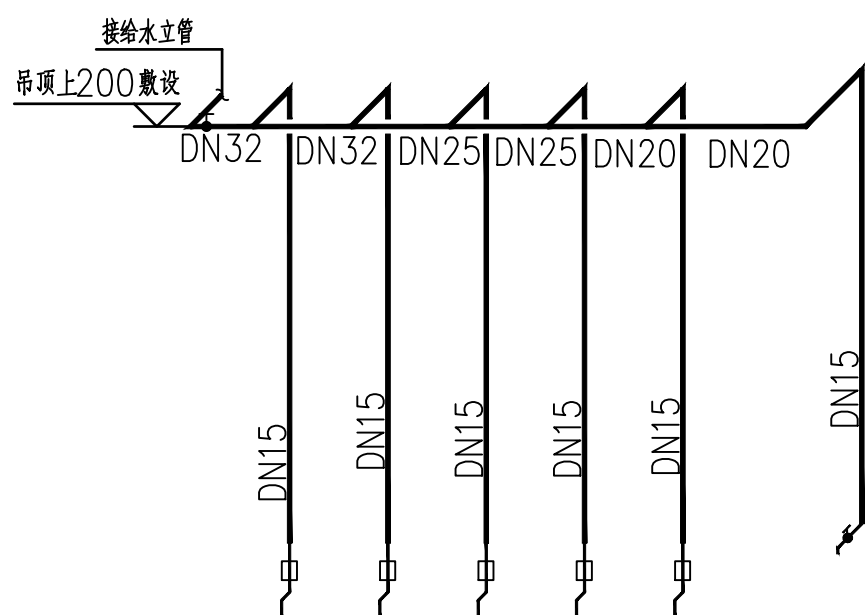

土木楼交通核一至六层卫生间给水系统图 1:50

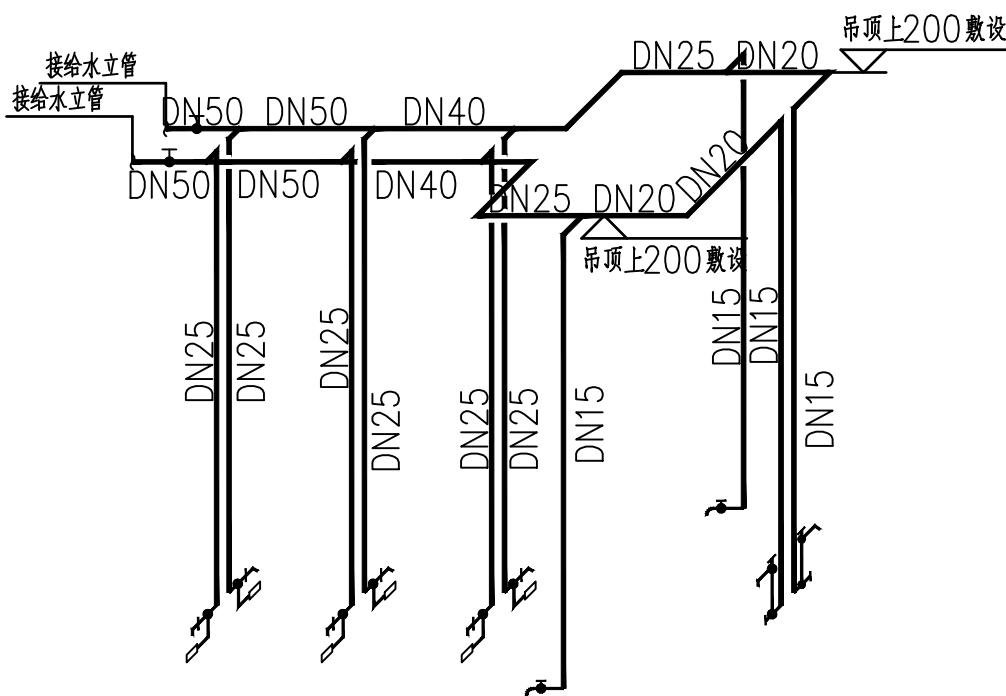

西安普颂建筑装饰设计有限公司

审 定		校 对		建设单位		图 纸	土木楼交通核一至六层卫生间给排水图	工程编号		阶 段	施工图
审 核		设计负责		项目名称		名 称		日 期	2026. 1	比 例	1:50
项目负责		设 计						图 号			